



Bemalingsgebied		Belgisch Park		Gebiedscode		01			
Versie kenmerkenblad		16 december 2015							
Status		definitief		Situatiejaar		2014			
Afvoerend oppervlak		Gemengd		VRWA		Gescheiden		Totaal	
Gesloten verhard		10,5 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)		10,5 (ha)	
Open verhard		22,8 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)		22,8 (ha)	
Dak hellend		11,4 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)		11,4 (ha)	
Dak vlak		18,9 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)		18,9 (ha)	
Totaal		63,7 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)		63,7 (ha)	
Berging		Gemengd		VRWA					
Maatgevende peil		-0,15 (m. N.A.P.)							
Bruto stelselberging		2182 (m3)							
Verloren berging		69 (m3) = 3 %							
Randvoorzieningen		5000 (m3)							
Totaal		7113 (m3)							
Totaal berging		11,2 (mm)							
Droogweerafvoer									
Aantal inwoners		8877							
DWA per inwoner		12 (l/inw/h)							
DWA inwoners		106,5 (m3/h)							
Bedrijfsmatige lozingen		9,2 (m3/h)							
Totaal DWA		115,7 (m3/h)							
Pompcapaciteit		Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen					
DWA		115,7		115,7 (m3/h)					
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)			446,0	446,0 (m3/h)					
Pompcapaciteit volgens norm		115,7	446,0	561,7 (m3/h)					
Pompcapaciteit gewenst				(m3/h)					
Pompcapaciteit geïnstalleerd				(m3/h)					
Ledigingstijd				14,0 (h)					
Reactietijd gemaaluitval bij dwa		61,5 (h)							
Afvoer naar gebied		AWZI Houtrust							
Externe overstort (gemengd)		X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep	
D4_7001		79415	458040	Haringkade	5000	-0,15	44,50		

Emissie (gemengd stelsel)							
Overstortingsfrequentie		3,5	-/jaar				
Overstorthoeveelheid		16836	(m3/jaar)				
Vuiluitworp		463	(kg BZV/jaar)				

Deelgebied: Belgisch Park (01)

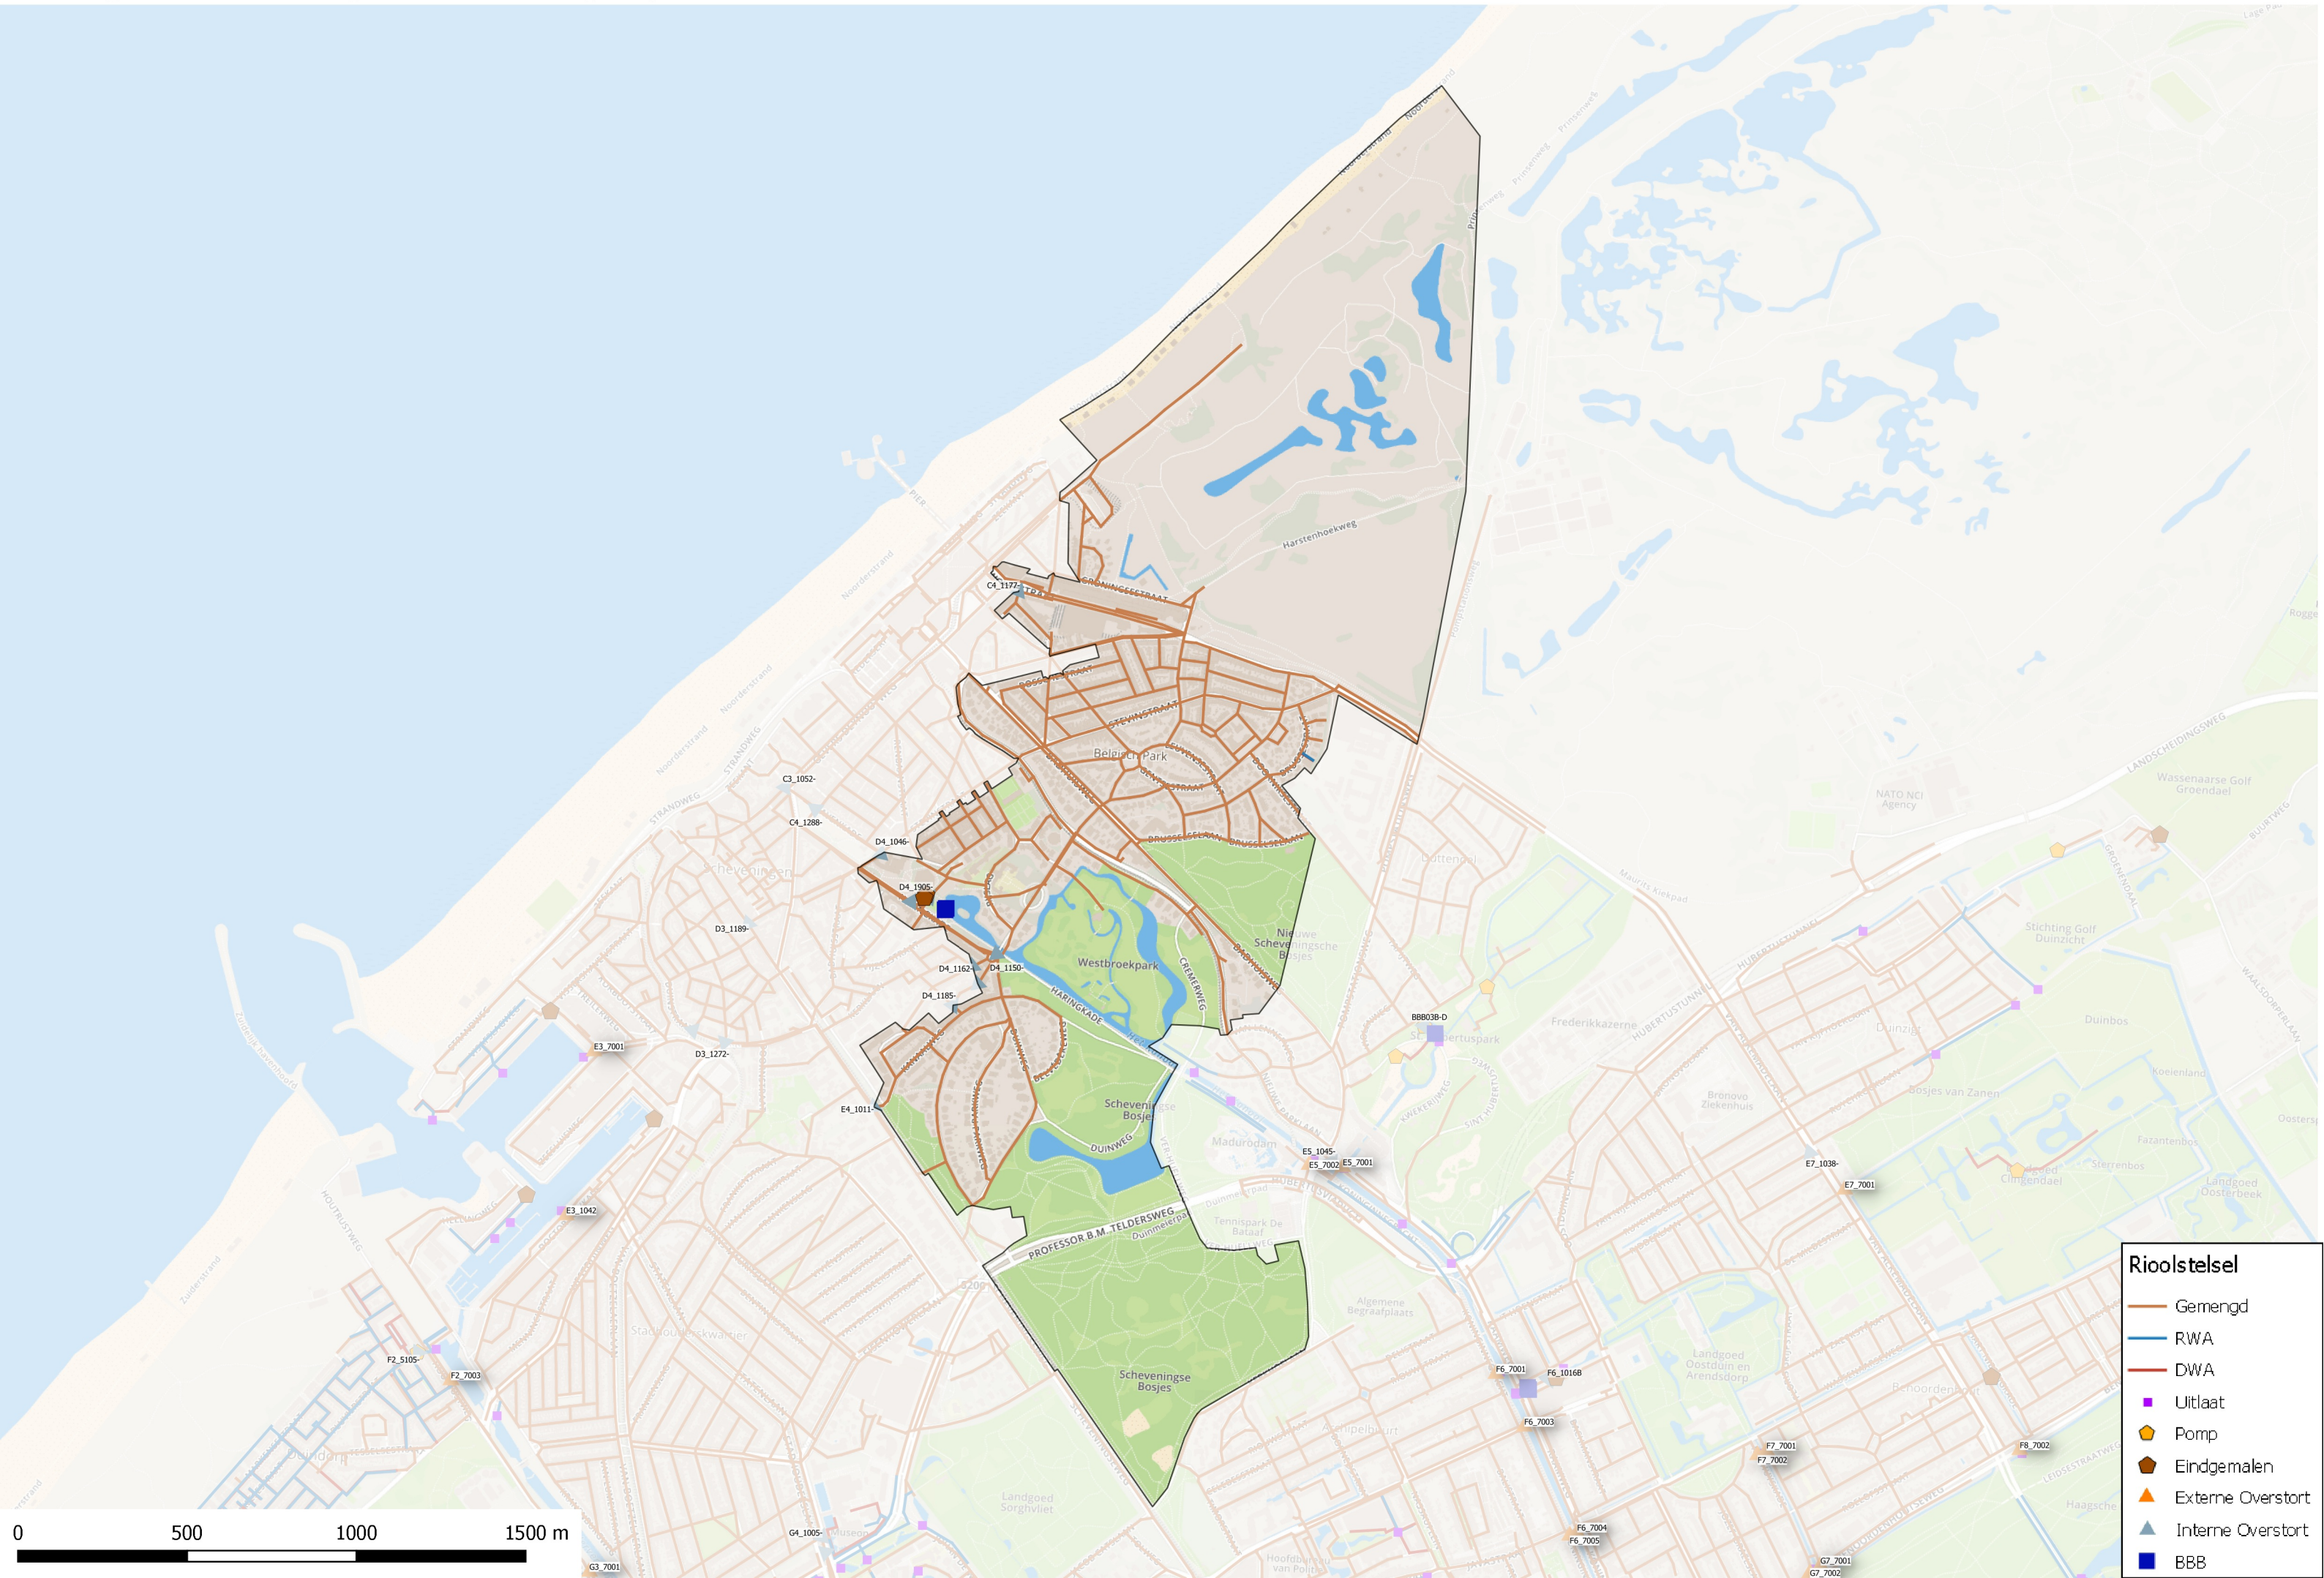

- Rioolstelsel**
- Gemengd
 - RWA
 - DWA
 - Uitlaat
 - Pomp
 - Eindgemalen
 - Externe Overstort
 - Interne Overstort
 - BBB

Bemalingsgebied		Scheveningen (blad 1 van 3)		Gebiedscode		02		
Versie kenmerkenblad		16 december 2015						
Status		definitief				Situatiejaar	2014	
Afvoerend oppervlak		Gemengd		VRWA	Gescheiden		Totaal	
Gesloten verhard		4,1 (ha)		0,0 (ha)	0,0 (ha)		4,1 (ha)	
Open verhard		18,1 (ha)		0,0 (ha)	0,0 (ha)		18,1 (ha)	
Dak hellend		7,8 (ha)		0,0 (ha)	0,0 (ha)		7,8 (ha)	
Dak vlak		21,4 (ha)		0,0 (ha)	0,0 (ha)		21,4 (ha)	
Totaal		51,4 (ha)		0,0 (ha)	0,0 (ha)		51,4 (ha)	
Berging		Gemengd		VRWA				
Maatgevende peil		1,10 (m. N.A.P.)						
Bruto stelselberging		2427 (m3)						
Verloren berging		88 (m3) = 4 %						
Randvoorzieningen		6000 (m3)						
Totaal		8339 (m3)						
Totaal berging		16,2 (mm)						
Droogweerafvoer								
Aantal inwoners		8189						
DWA per inwoner		12 (l/inw/h)						
DWA inwoners		98,3 (m3/h)						
Bedrijfsmatige lozingen		11,2 (m3/h)						
Totaal DWA		109,5 (m3/h)						
Pompcapaciteit		Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen				
DWA		109,5		109,5 (m3/h)				
Pompovercapaciteit (0,7 mm/h)			359,6	359,6 (m3/h)				
- Scheveningen gestuwd (blad 2 van 3)		18,3	308,5	326,8 (m3/h)				
- Scheveningen Westduinweg (blad 3 v		115,0	212,8	327,8 (m3/h)				
Pompcapaciteit volgens norm		242,8	880,9	1123,7 (m3/h)				
Pompcapaciteit gewenst				(m3/h)				
Pompcapaciteit geïnstalleerd				(m3/h)				
Ledigingstijd				17,7 (h)				
Reactietijd gemaaluitval bij dwa		38,6 (h)						
Afvoer naar gebied		AWZI Houtrust						
Externe overstort (gemengd)		X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
D4_7002		79411	458037	Haringkade	6000	1,10	41,00	

Emissie (gemengd stelsel)

Overstortingsfrequentie	3,5 -/jaar
Overstorthoeveelheid	21664 (m3/jaar)
Vuiluitworp	596 (kg BZV/jaar)

Bemalingsgebied		Scheveningen gestuwd (blad 2 van 3)			Gebiedscode	02S	
Versie kenmerkenblad		16 december 2015					
Status		definitief				Situatiejaar	2014
Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal			
Gesloten verhard	5,2 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	5,2 (ha)			
Open verhard	17,8 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	17,8 (ha)			
Dak hellend	3,6 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	3,6 (ha)			
Dak vlak	17,5 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	17,5 (ha)			
Totaal	44,1 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	44,1 (ha)			
Berging	Gemengd	VRWA					
Maatgevende peil	2,00 (m. N.A.P.)						
Bruto stelselberging	1211 (m3)						
Verloren berging	11 (m3) = 1 %						
Randvoorzieningen	0 (m3)						
Totaal	1201 (m3)						
Totaal berging	2,7 (mm)						
Droogweerafvoer							
Aantal inwoners	1365						
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)						
DWA inwoners	16,4 (m3/h)						
Bedrijfsmatige lozingen	1,9 (m3/h)						
Totaal DWA	18,3 (m3/h)						
Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen				
DWA	18,3		18,3 (m3/h)				
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		308,5	308,5 (m3/h)				
Pompcapaciteit volgens norm	18,3	308,5	326,8 (m3/h)				
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)				
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)				
Ledigingstijd			3,8 (h)				
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	65,8 (h)						
Afvoer naar gebied	Scheveningen (blad 1 van 3) (02)						
Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep


Emissie (gemengd stelsel)

Overstortingsfrequentie	-/jaar
Overstorthoeveelheid	(m3/jaar)
Vuiluitworp	(kg BZV/jaar)

Bemalingsgebied		Scheveningen Westduinweg (blad 3 van 3)			Gebiedscode	02W	
Versie kenmerkenblad		16 december 2015					
Status		definitief			Situatiejaar	2014	
Afvoerend oppervlak		Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal		
Gesloten verhard		1,9 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	1,9 (ha)		
Open verhard		3,8 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	3,8 (ha)		
Dak hellend		1,3 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	1,3 (ha)		
Dak vlak		3,2 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	3,2 (ha)		
Totaal		10,2 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	10,2 (ha)		
Berging		Gemengd	VRWA				
Maatgevende peil		5,19 (m. N.A.P.)					
Bruto stelselberging		322 (m3)					
Verloren berging		11 (m3) = 4 %					
Randvoorzieningen		0 (m3)					
Totaal		310 (m3)					
Totaal berging		3,0 (mm)					
Droogweerafvoer							
Aantal inwoners		6594					
DWA per inwoner		12 (l/inw/h)					
DWA inwoners		79,1 (m3/h)					
Bedrijfsmatige lozingen		9,0 (m3/h)					
Totaal DWA		88,2 (m3/h)					
Pompcapaciteit		Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen			
DWA		88,2		88,2 (m3/h)			
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)			71,7	71,7 (m3/h)			
- Haven 2		10,4	56,6	66,9 (m3/h)			
- Haven 1		16,5	84,5	101,0 (m3/h)			
Pompcapaciteit volgens norm		115,0	212,8	327,8 (m3/h)			
Pompcapaciteit gewenst				(m3/h)			
Pompcapaciteit geïnstalleerd				(m3/h)			
Ledigingstijd				2,8 (h)			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa		2,7 (h)					
Afvoer naar gebied		Scheveningen (blad 1 van 3) (02)					
Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	-/jaar
Overstorthoeveelheid	(m3/jaar)
Vuiluitworp	(kg BZV/jaar)


Deelgebied: Scheveningen (02)

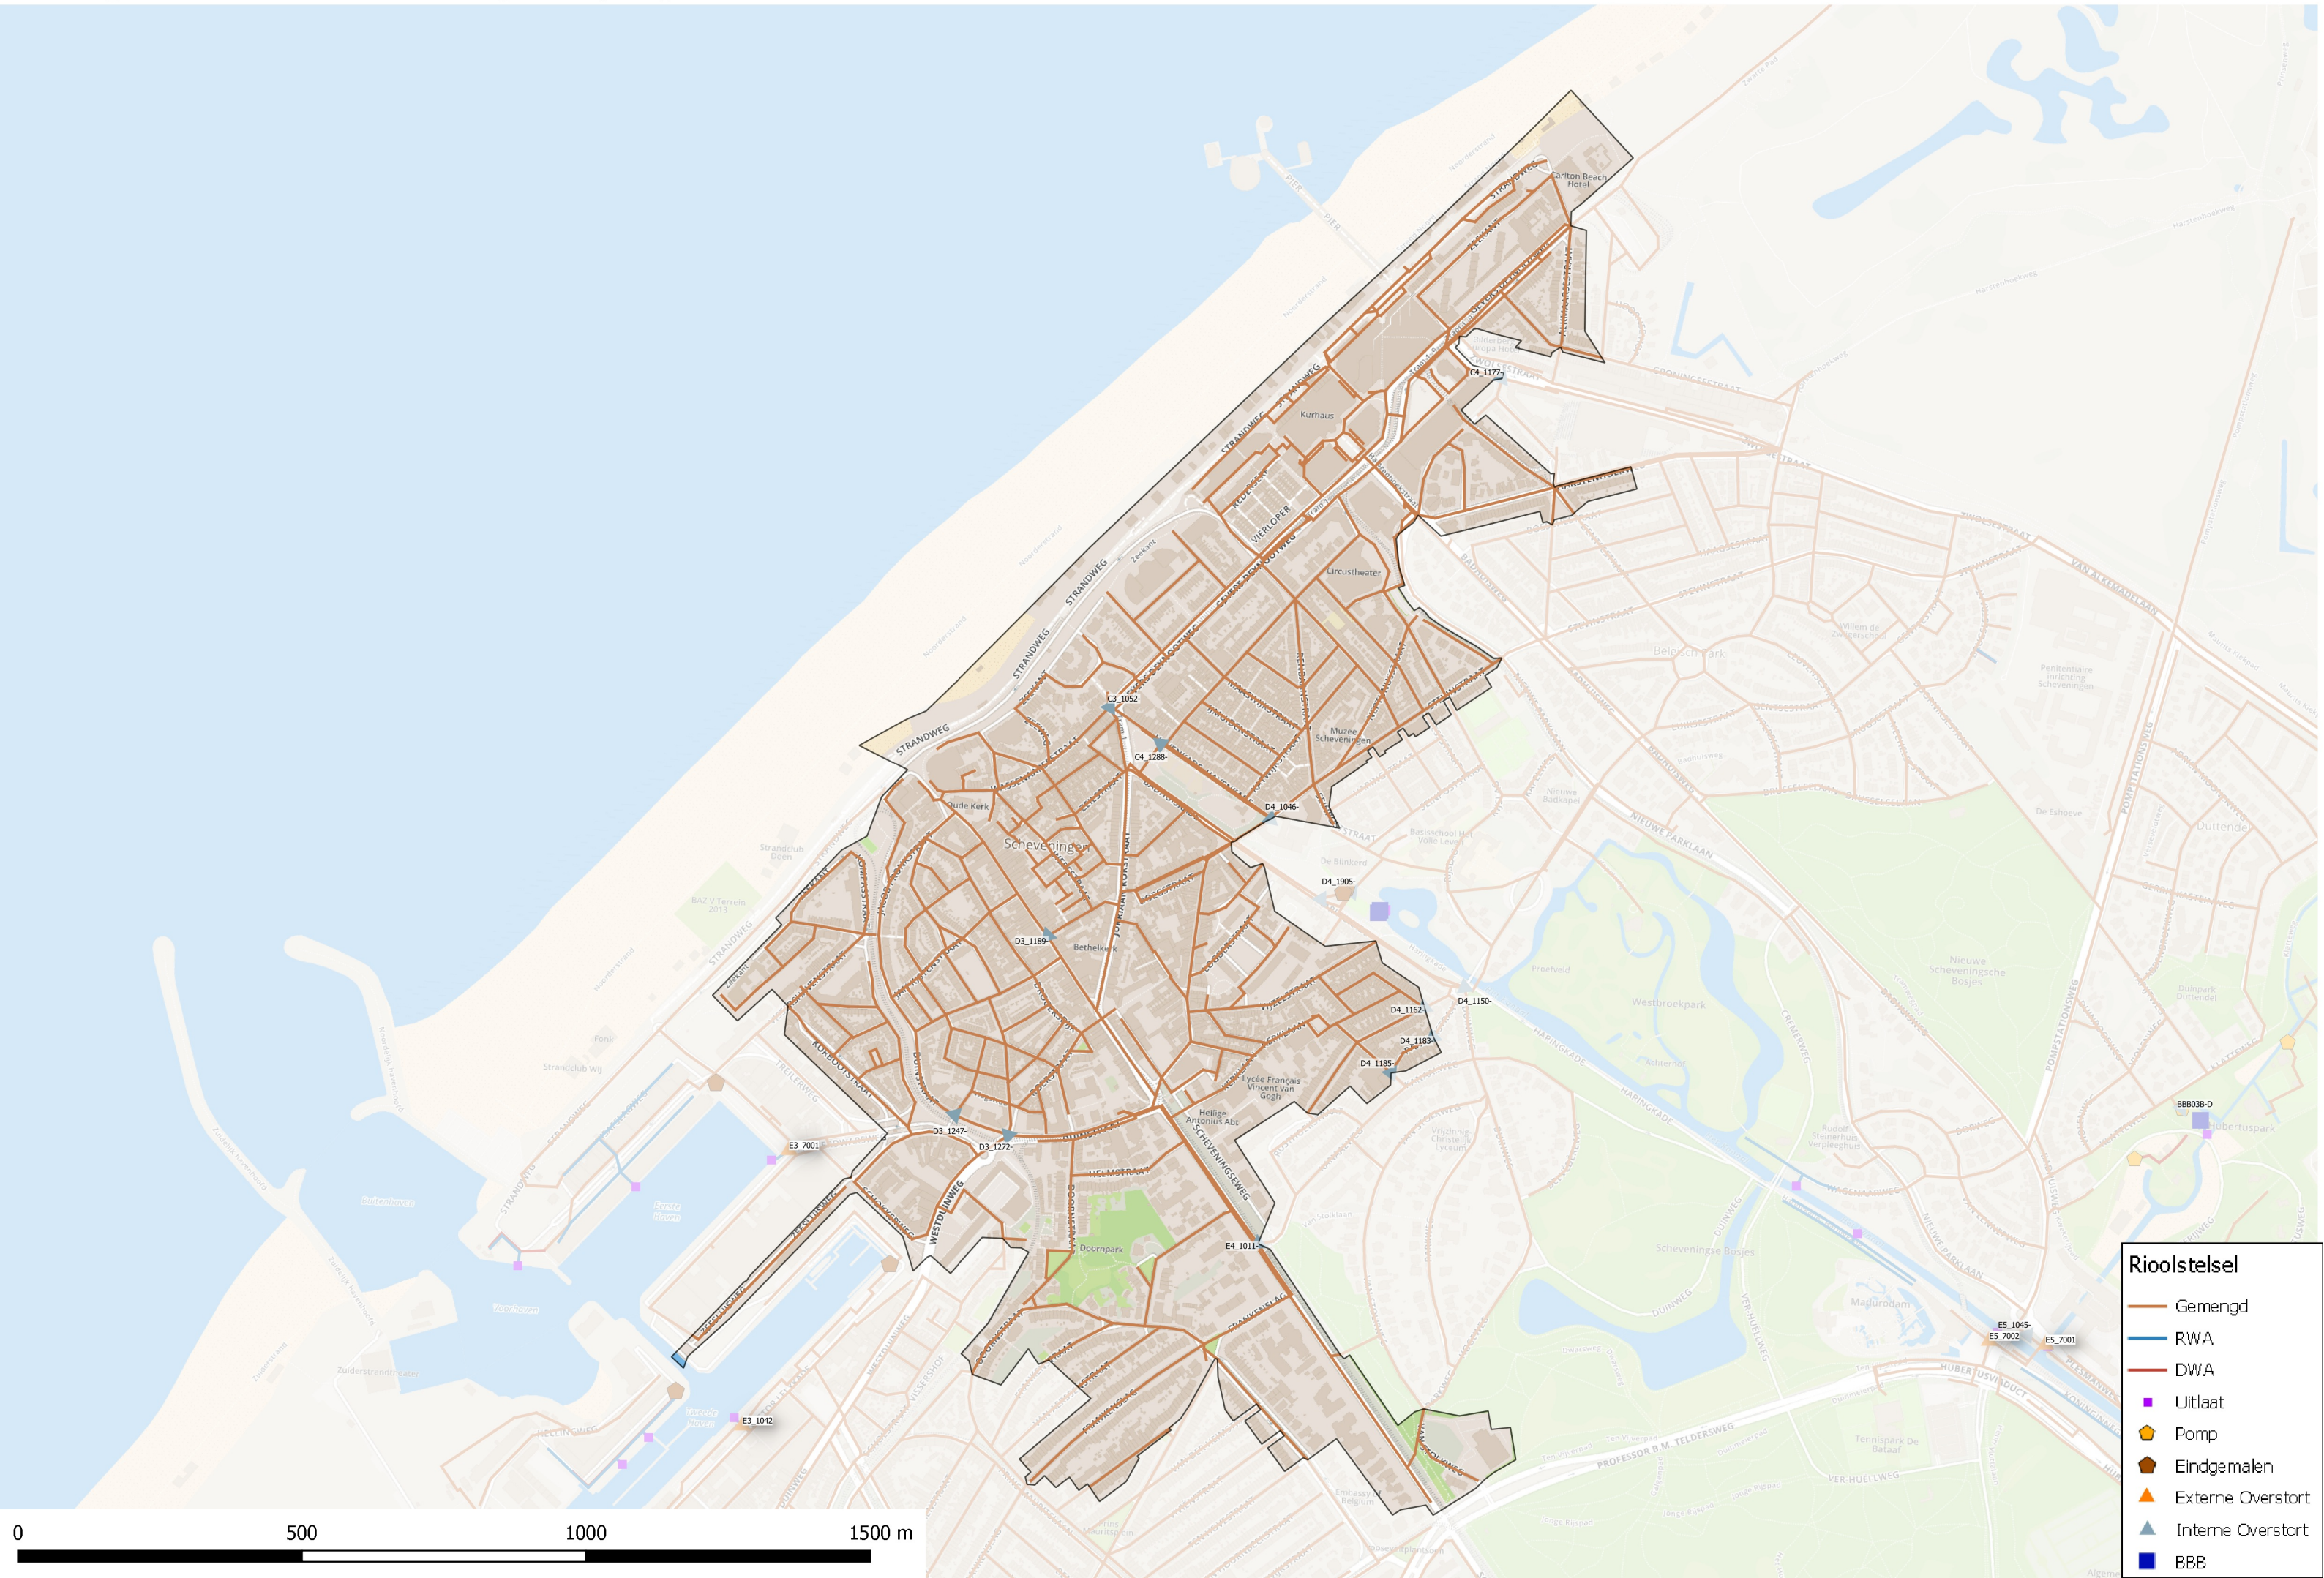

Bemalingsgebied		Haven 1		Gebiedscode		11			
Versie kenmerkenblad		16 december 2015							
Status		definitief		Situatiejaar		2014			
Afvoerend oppervlak		Gemengd		VRWA		Gescheiden		Totaal	
Gesloten verhard		0,4 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)		0,4 (ha)	
Open verhard		6,6 (ha)		0,0 (ha)		0,1 (ha)		6,7 (ha)	
Dak hellend		2,0 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)		2,0 (ha)	
Dak vlak		3,1 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)		3,1 (ha)	
Totaal		12,1 (ha)		0,0 (ha)		0,1 (ha)		12,2 (ha)	
Berging		Gemengd		VRWA					
Maatgevende peil		2,30 (m. N.A.P.)							
Bruto stelselberging		736 (m3)							
Verloren berging		12 (m3) = 2 %							
Randvoorzieningen		0 (m3)							
Totaal		724 (m3)							
Totaal berging		6,0 (mm)							
Droogweerafvoer									
Aantal inwoners		1124							
DWA per inwoner		12 (l/inw/h)							
DWA inwoners		13,5 (m3/h)							
Bedrijfsmatige lozingen		3,0 (m3/h)							
Totaal DWA		16,5 (m3/h)							
Pompcapaciteit		Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen					
DWA		16,5		16,5 (m3/h)					
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)			84,5	84,5 (m3/h)					
Pompcapaciteit volgens norm		16,5	84,5	101,0 (m3/h)					
Pompcapaciteit gewenst				(m3/h)					
Pompcapaciteit geïnstalleerd				(m3/h)					
Ledigingstijd				7,7 (h)					
Reactietijd gemaaluitval bij dwa		43,9 (h)							
Afvoer naar gebied		Scheveningen Westduinweg (blad 3 van 3) (02W)							
Externe overstort (gemengd)		X	Y	Straatnaam		BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
E3_1042		78323	457097	Dr. Lelykade			2,30	6,10	

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	8,6 -/jaar
Overstorthoeveelheid	5445 (m3/jaar)
Vuiluitworp	272 (kg BZV/jaar)


Deelgebied: Scheveningen haven 1 (11)

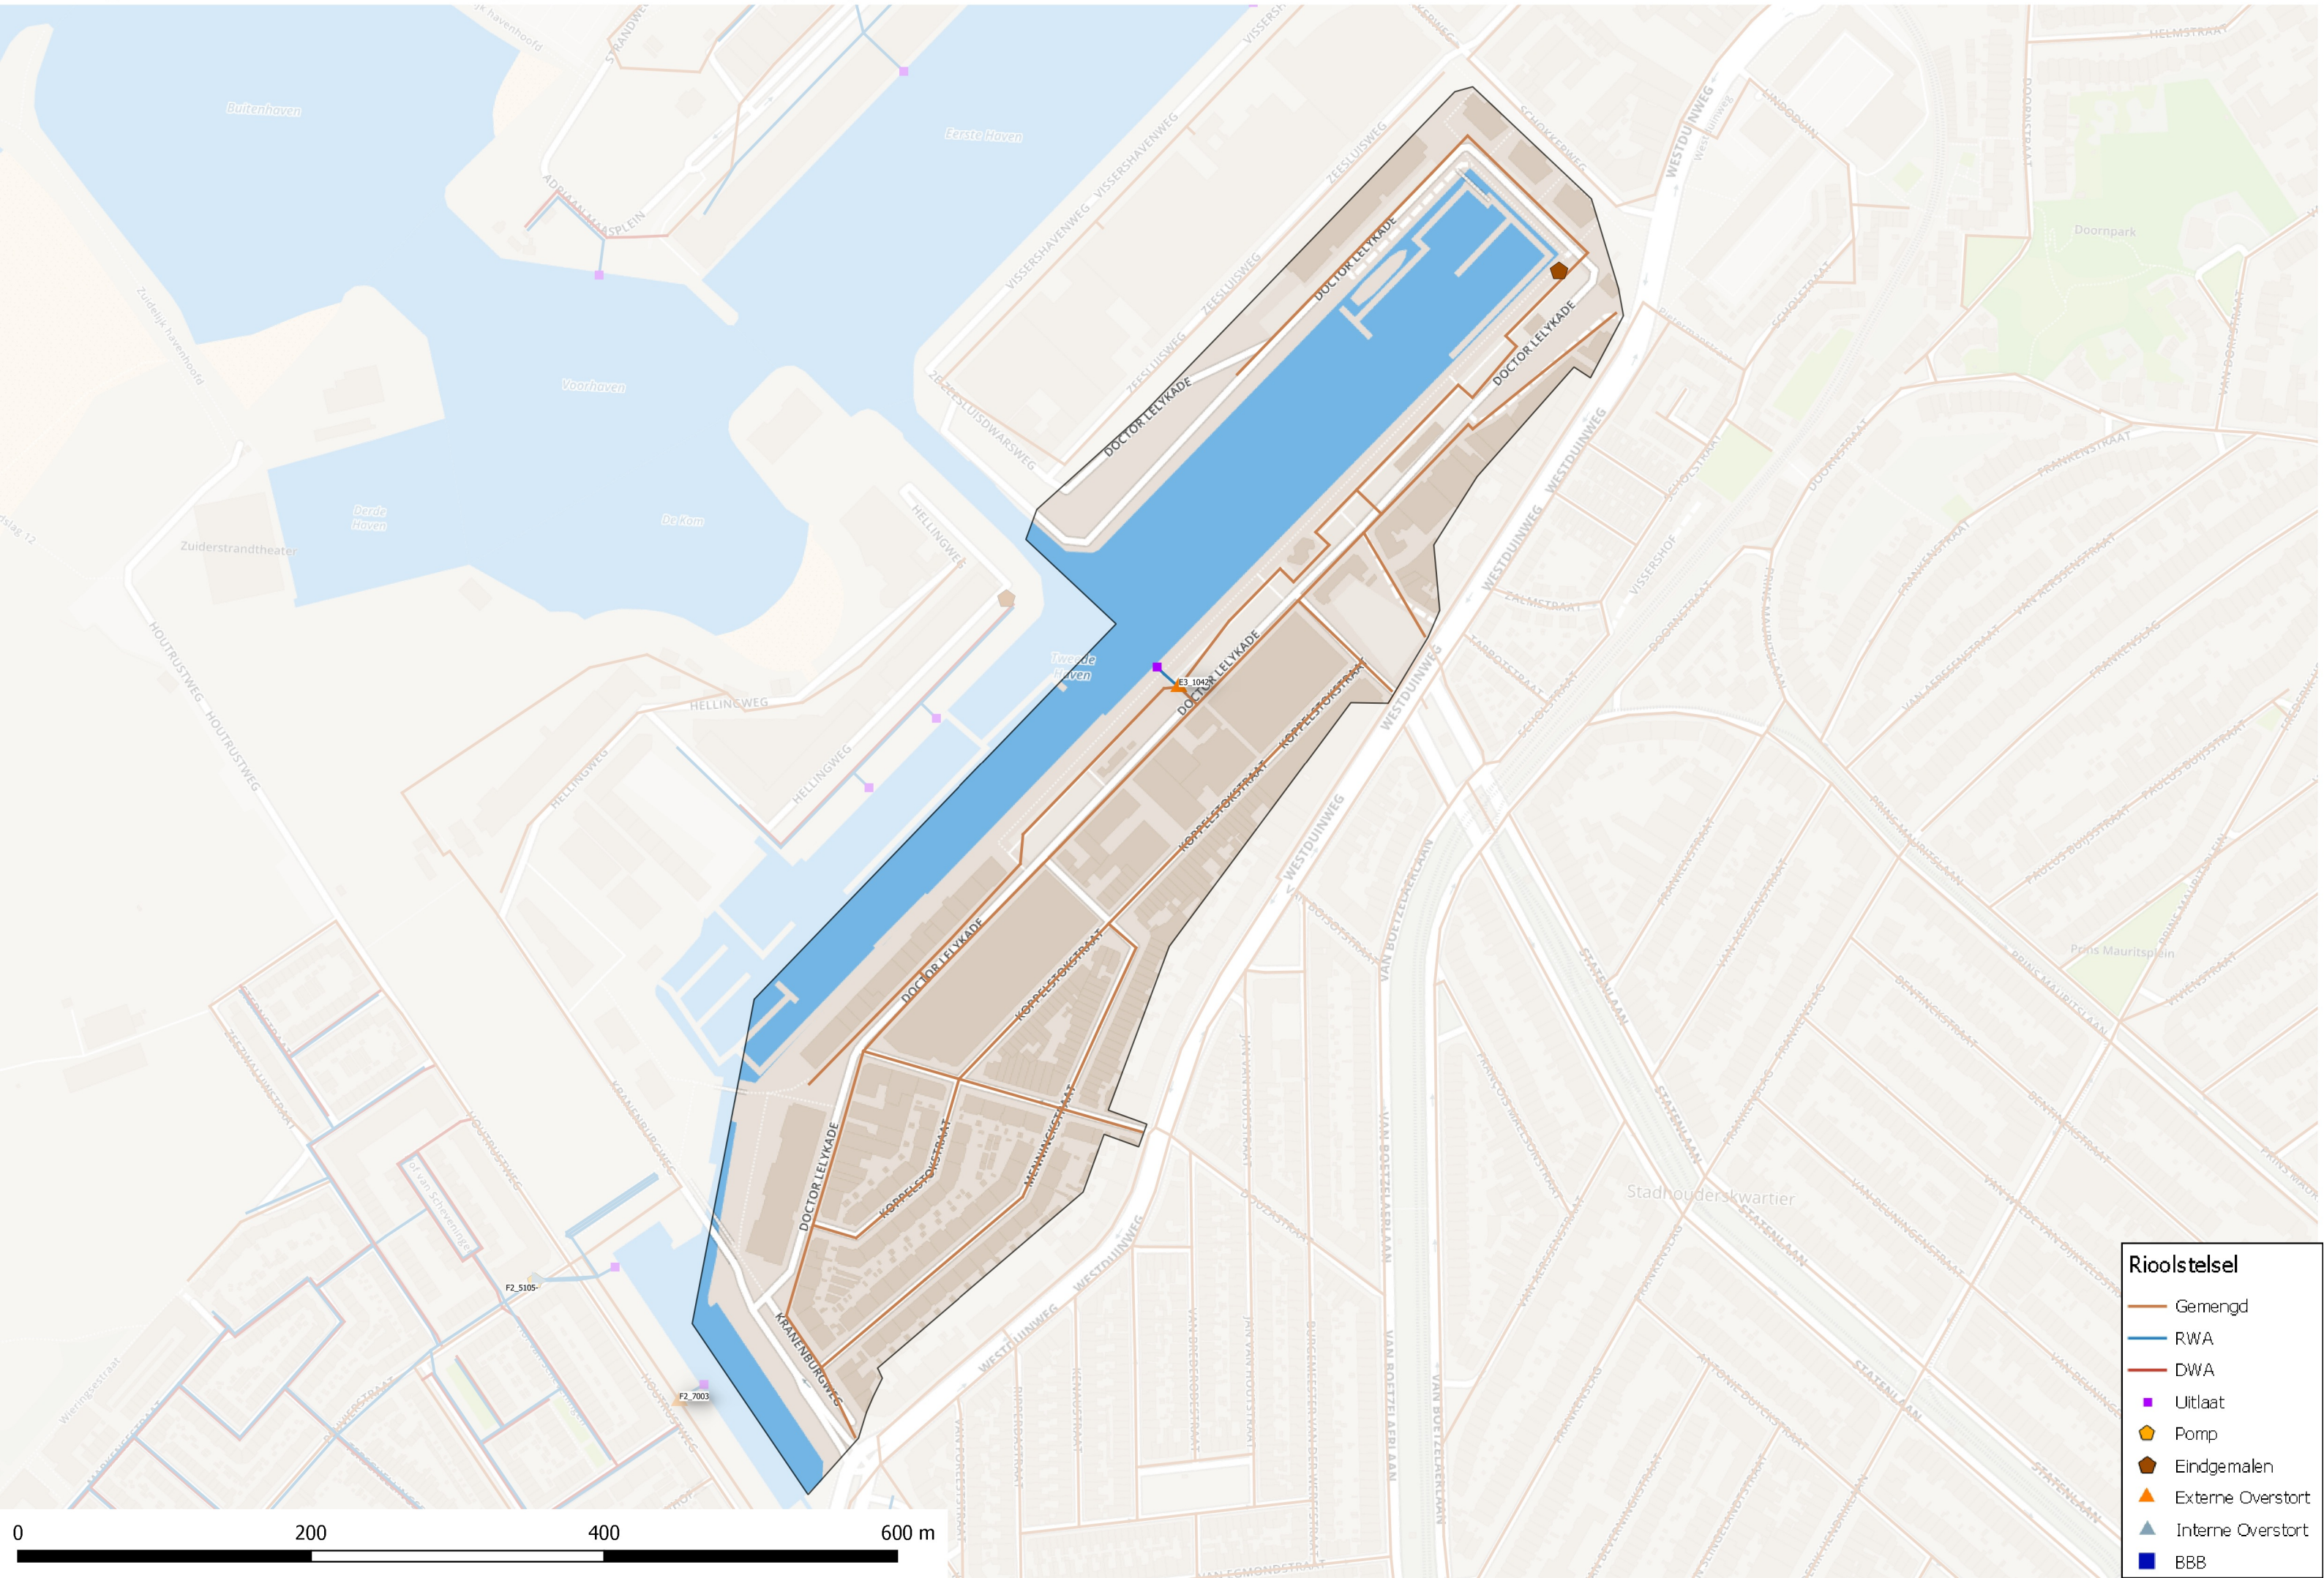

Bemalingsgebied		Haven 2		Gebiedscode		08			
Versie kenmerkenblad		16 december 2015							
Status		definitief		Situatiejaar		2014			
Afvoerend oppervlak		Gemengd		VRWA		Gescheiden		Totaal	
Gesloten verhard		1,7 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)		1,7 (ha)	
Open verhard		1,4 (ha)		0,0 (ha)		2,3 (ha)		3,8 (ha)	
Dak hellend		0,2 (ha)		0,0 (ha)		0,9 (ha)		1,1 (ha)	
Dak vlak		4,8 (ha)		0,0 (ha)		1,1 (ha)		5,8 (ha)	
Totaal		8,1 (ha)		0,0 (ha)		4,3 (ha)		12,4 (ha)	
Berging		Gemengd		VRWA					
Maatgevende peil		3,00 (m. N.A.P.)							
Bruto stelselberging		621 (m3)							
Verloren berging		11 (m3) = 2 %							
Randvoorzieningen		0 (m3)							
Totaal		609 (m3)							
Totaal berging		7,5 (mm)							
Droogweerafvoer									
Aantal inwoners		512							
DWA per inwoner		12 (l/inw/h)							
DWA inwoners		6,1 (m3/h)							
Bedrijfsmatige lozingen		4,2 (m3/h)							
Totaal DWA		10,4 (m3/h)							
Pompcapaciteit		Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen					
DWA		10,4		10,4 (m3/h)					
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)			56,6	56,6 (m3/h)					
Pompcapaciteit volgens norm		10,4	56,6	66,9 (m3/h)					
Pompcapaciteit gewenst				(m3/h)					
Pompcapaciteit geïnstalleerd				(m3/h)					
Ledigingstijd				9,8 (h)					
Reactietijd gemaaluitval bij dwa		58,8 (h)							
Afvoer naar gebied		Scheveningen Westduinweg (blad 3 van 3) (02W)							
Externe overstort (gemengd)		X	Y	Straatnaam		BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
E3_7001		78388	457582	Vissershavenweg			3,00	1,20	


Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	6,1 -/jaar
Overstorthoeveelheid	2899 (m3/jaar)
Vuiluitworp	145 (kg BZV/jaar)

Deelgebied: Scheveningen haven 2 (08)

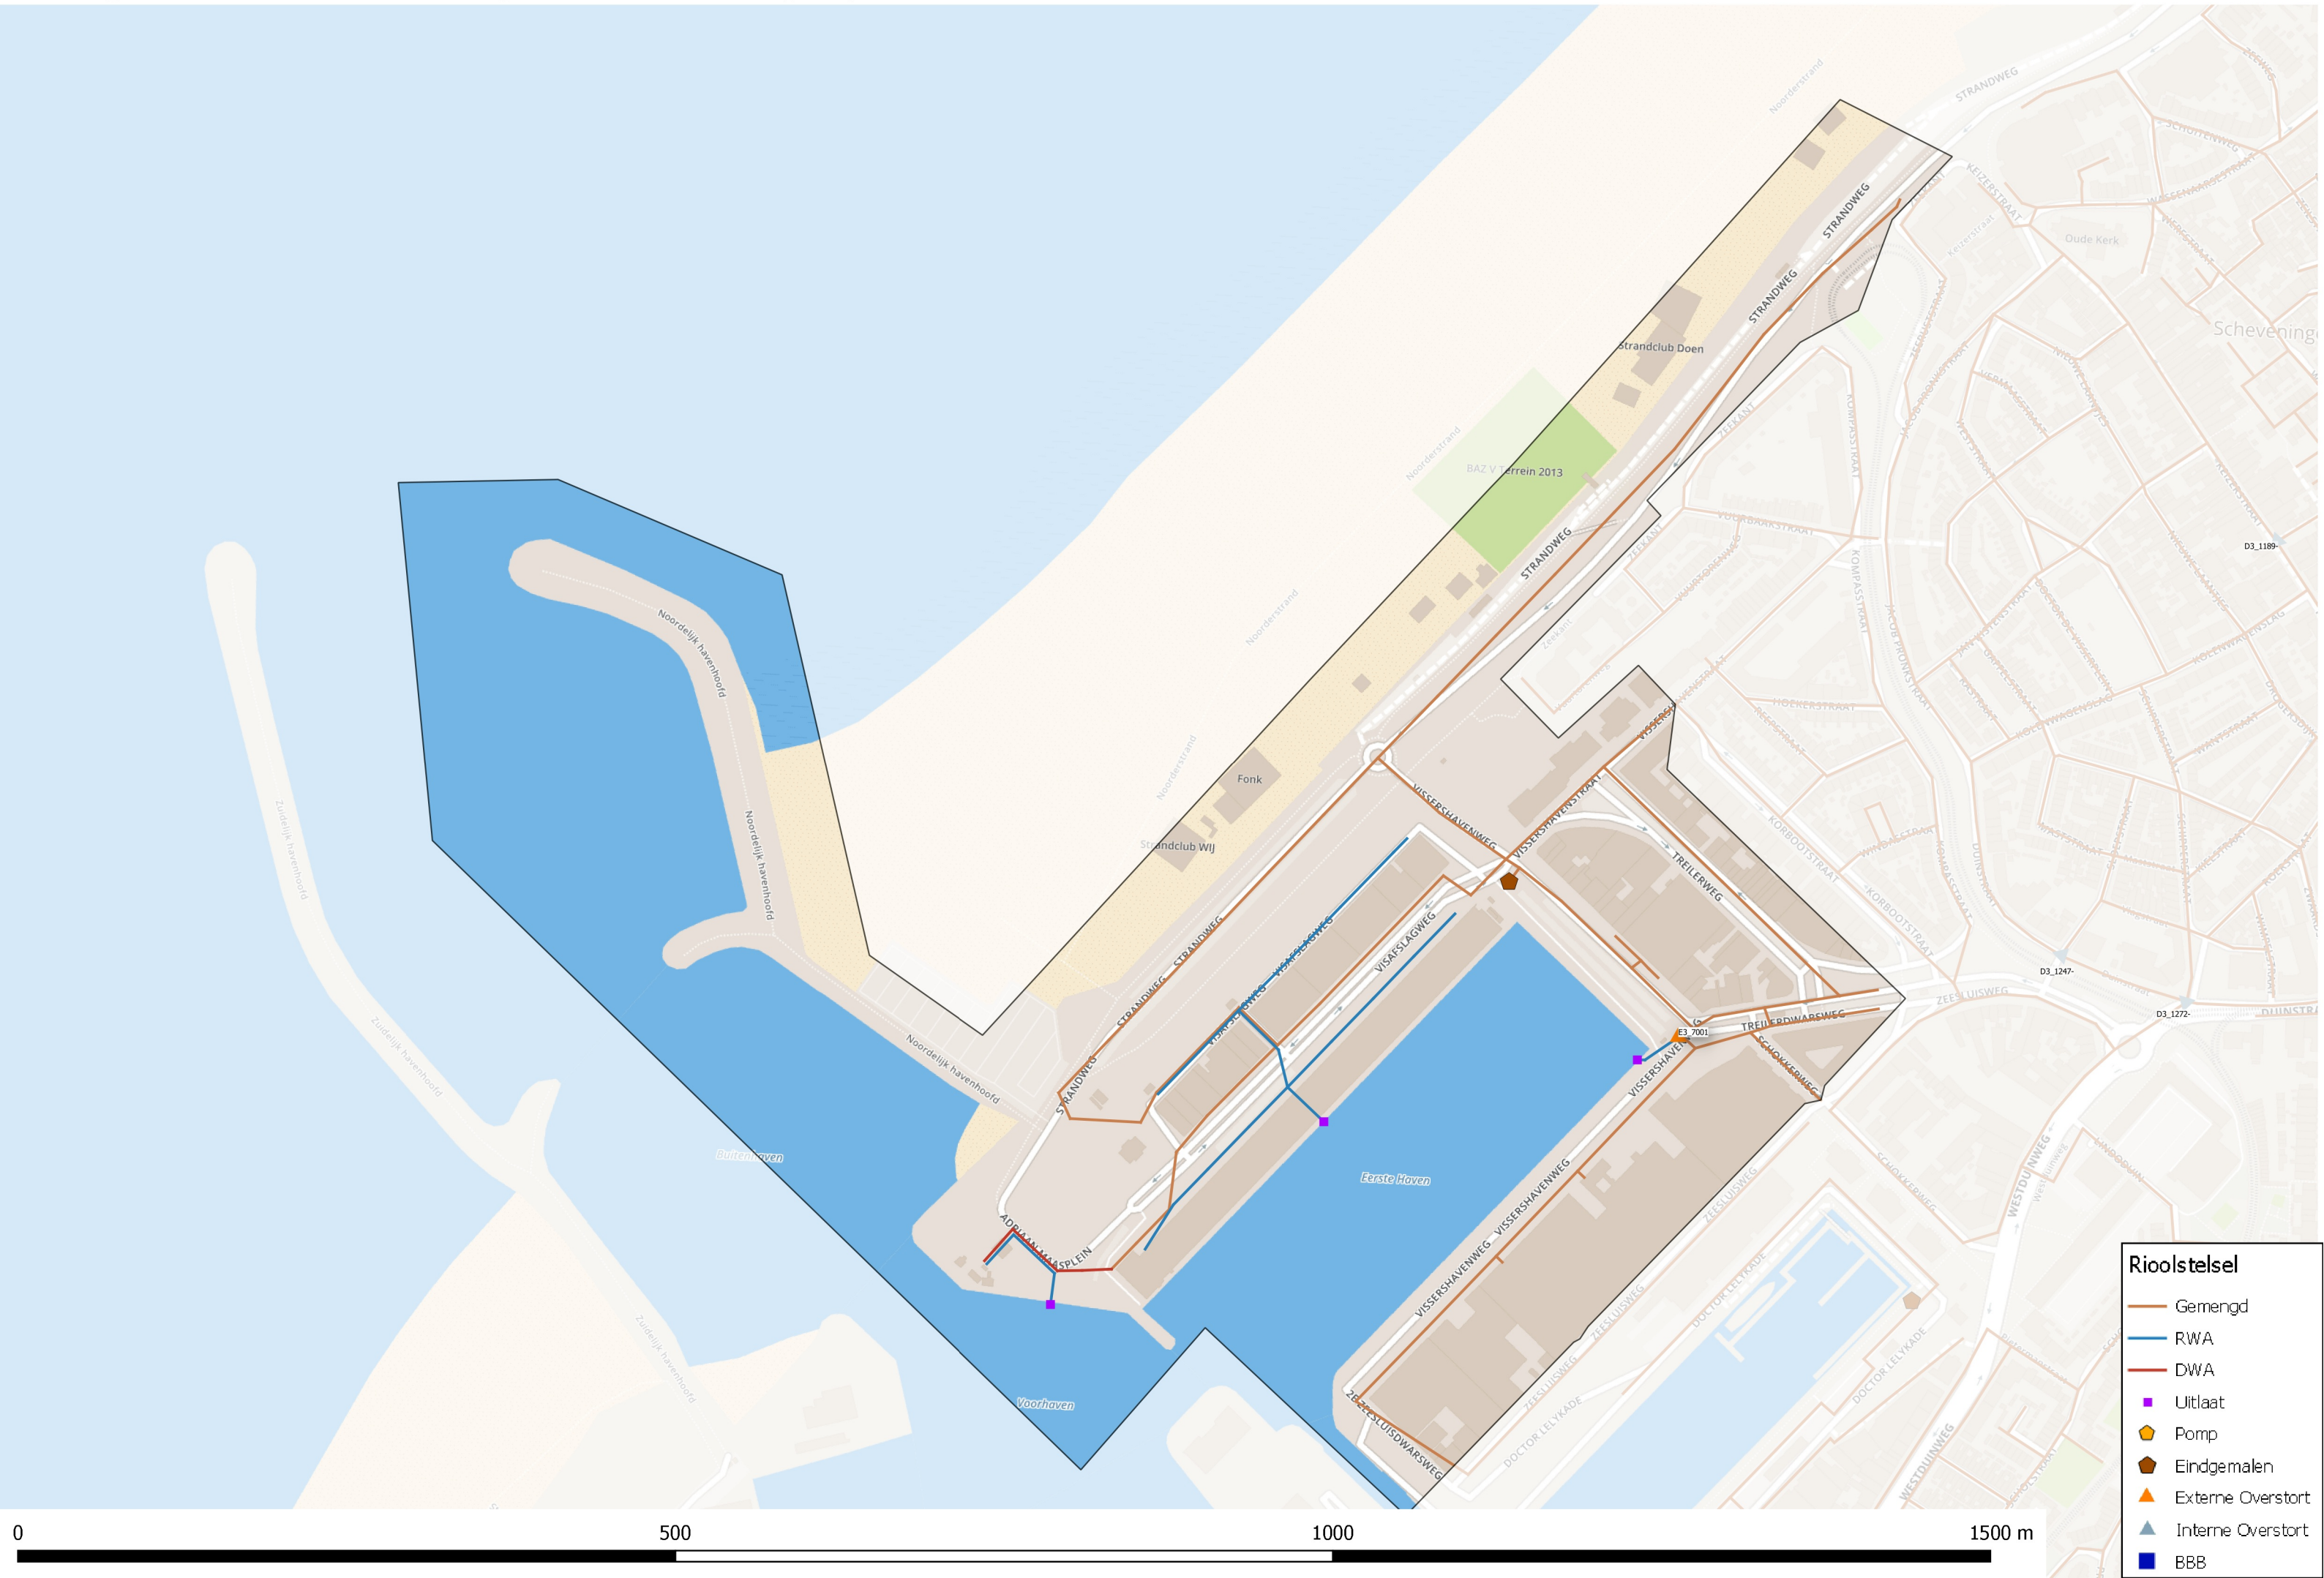

Bemalingsgebied		Morsestraat		Gebiedscode		12							
Versie kenmerkenblad		16 december 2015											
Status		definitief				Situatiejaar		2014					
Afvoerend oppervlak		Gemengd		VRWA		Gescheiden		Totaal					
Gesloten verhard		92,8 (ha)		1,8 (ha)		3,0 (ha)		97,6 (ha)					
Open verhard		225,4 (ha)		13,9 (ha)		6,0 (ha)		245,3 (ha)					
Dak hellend		102,1 (ha)		0,0 (ha)		1,1 (ha)		103,3 (ha)					
Dak vlak		270,0 (ha)		1,4 (ha)		2,3 (ha)		273,7 (ha)					
Totaal		690,3 (ha)		17,2 (ha)		12,4 (ha)		719,9 (ha)					
Berging		Gemengd		VRWA									
Maatgevende peil		-0,15 (m. N.A.P.)		-0,15 (m. N.A.P.)									
Bruto stelselberging		51562 (m3)		661 (m3)									
Verloren berging		544 (m3) = 1 %		41 (m3) = 6 %									
Randvoorzieningen		16000 (m3)											
Totaal		67018 (m3)		620 (m3)									
Totaal berging		9,7 (mm)		3,6 (mm)									
Droogweerafvoer													
Aantal inwoners		125429											
DWA per inwoner		12 (l/inw/h)											
DWA inwoners		1505,1 (m3/h)											
Bedrijfsmatige lozingen		157,4 (m3/h)											
Totaal DWA		1662,6 (m3/h)											
Pompcapaciteit													
Droog weer		Extra bij regen		Totaal bij regen									
DWA		1662,6		1662,6 (m3/h)									
Pompovercapaciteit (0,7 mm/h)		4832,0		4832,0 (m3/h)									
- Morsestraat VGS		0,0		51,5 (m3/h)									
- Centrum		1051,7		3228,4 (m3/h)									
Pompcapaciteit volgens norm		2714,2		7060,2		9774,4 (m3/h)							
Pompcapaciteit gewenst		(m3/h)											
Pompcapaciteit geïnstalleerd		(m3/h)											
Ledigingstijd		11,0 (h)											
Reactietijd gemaaluitval bij dwa		19,2 (h)											
Afvoer naar gebied		AWZI Houtrust											
Externe overstort (gemengd)													
X		Y		Straatnaam		BBB (m3)		Hoogte (m NAP)		Breedte (m)		Terugslagklep	
BBB05B		78102		453701		Laan van Eik en Duinen		1000		-0,15		18,00	
F6_7001		81086		456724		Koninginnegracht				-0,10		1,50	
F6_7003		81175		456571		Koninginnegracht				-0,15		4,00	
F6_7005		81321		456254		Koninginnegracht				-0,15		4,00	
G3_7002		78663		455861		Kranenburgweg				2,50		4,00	
G3_7003		78582		455502		Ieplaan				-0,08		4,60	
G4_1231		79468		455614		Koningin Emmakade				-0,19		2,98	
G4_7001		79276		455849		Stadhouderslaan				0,55		1,70	
G4_7003		79461		455613		Koningin Emmakade				-0,14		2,98	
G5_7001		80765		455614		Hogewal				-0,15		2,25	
G5_7002		80564		455517		Piet Heinplein				-0,15		2,52	
G6_7001		81532		455777		Nieuwe Uitleg				-0,15		2,00	
G6_7004		81544		455570		Nieuwe Uitleg				-0,15		1,97	
G6_7005		81134		455846		Prinses Mariestraat				-0,14		2,69	
G6_7006		80921		455698		Alexanderstraat				-0,15		4,00	
H3_7001		78226		454967		Valkenboskade				0,30		4,00	
H3_7002		78217		454963		Valkenboskade				0,30		4,00	
H3_7003		78197		455024		Valkenboskade				0,05		9,00	
H4_7001		79275		455327		Conradkade				-0,15		3,12	
H5_7001		80570		455476		Piet Heinplein				-0,15		2,10	
H5_7002		80738		455214		Prinsessewal				-0,15		4,00	
H5_7003		80154		454813		Noordwal				-0,15		5,60	
J3_7001		78599		454292		Weimarstraat				-0,07		4,00	
J5_7001		80063		454791		Kleine Veenkade				-0,15		4,00	
J5_7002		80241		454546		Noord West Buitensingel				0,05		1,25	
K3_N02		78818		453954		Loosduinseweg				-0,15		12,00	
L4_7001		79259		453158		Soestdijkseplein				-0,10		5,00	
H3MBBV4		78738		455495		Morsestraat		15000		n.v.t.		n.v.t.	
Emissie (gemengd stelsel)													
Overstortingsfrequentie		12,1 -/jaar											
Overstorthoeveelheid		133042 (m3/jaar)											
Vuiluitworp		6368 (kg BZV/jaar)											

Deelgebied: Morsestraat (12)

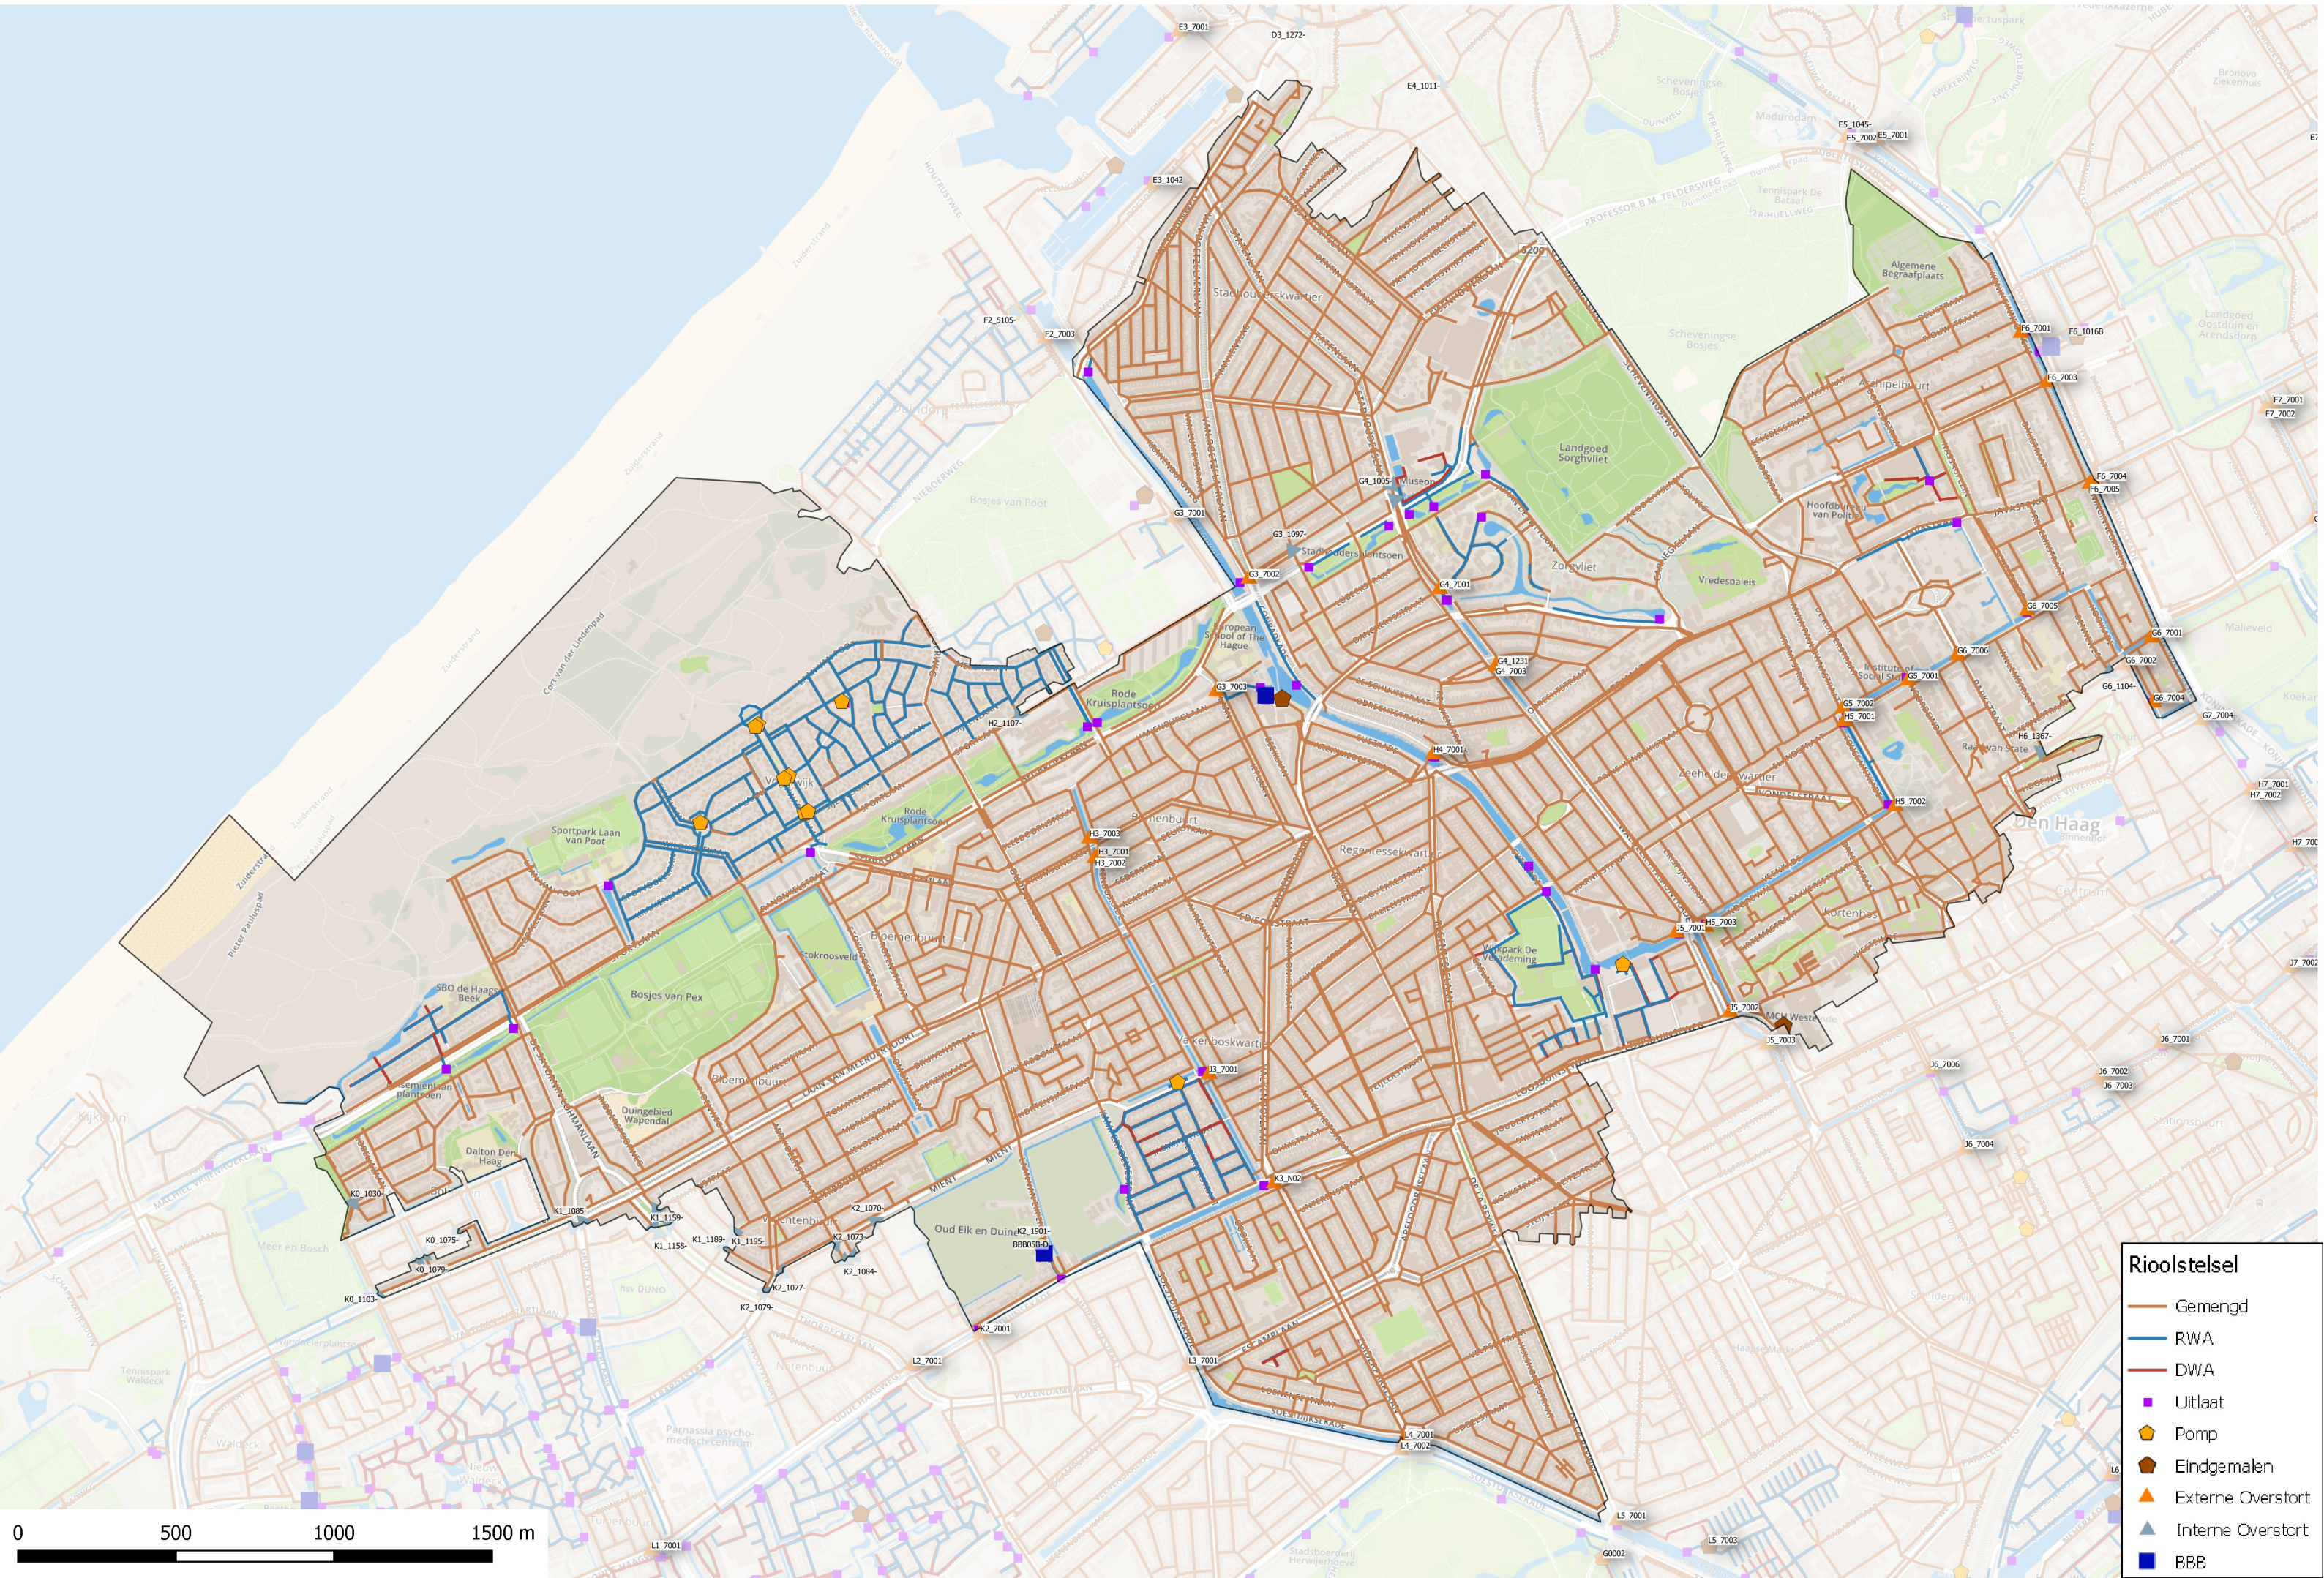

Bemalingsgebied	Centrum	Gebiedscode		14
Versie kenmerkenblad	16 december 2015			
Status	definitief	Situatiejaar	2014	

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	27,6 (ha)	1,2 (ha)	3,4 (ha)	32,2 (ha)
Open verhard	113,5 (ha)	3,9 (ha)	5,4 (ha)	122,8 (ha)
Dak hellend	28,6 (ha)	0,0 (ha)	0,5 (ha)	29,1 (ha)
Dak vlak	129,5 (ha)	4,5 (ha)	7,5 (ha)	141,5 (ha)
Totaal	299,2 (ha)	9,6 (ha)	16,8 (ha)	325,5 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	-0,23 (m. N.A.P.)	-0,10 (m. N.A.P.)
Bruto stelselberging	34067 (m3)	724 (m3)
Verloren berging	707 (m3) = 2 %	20 (m3) = 3 %
Randvoorzieningen	0 (m3)	
Totaal	33361 (m3)	704 (m3)
Totaal berging	11,2 (mm)	7,4 (mm)


Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	70765
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	849,2 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	177,4 (m3/h)
Totaal DWA	1026,5 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	1026,5		1026,5 (m3/h)
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		2094,1	2094,1 (m3/h)
- Centrum VGS	0,0	28,7	28,7 (m3/h)
- Stationsbuurt	23,5	53,7	77,2 (m3/h)
- Zuiderpark	1,6	0,2	1,8 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	1051,7	2176,7	3228,4 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			12,8 (h)
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	32,4 (h)		
Afvoer naar gebied	Morsestraat (12)		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
G6_7002	81454	455686	Mallestraat		-0,15	4,40	
G7_7004	81702	455520	Prinsessegracht		-0,15	4,00	
H7_7002	81861	455306	Bezuidenhoutseweg		-0,15	2,39	
H7_7003	82000	455129	Zwarteweg		-0,15	3,00	
H7_7004	82198	454892	Boomsluiterkade		-0,15	5,72	
J5_7003	80361	454447	Zoutkeetsingel		-0,15	15,00	
J6_7001	81607	454492	Wagenstraat		-0,15	3,00	
J6_7002	81415	454383	Dunne Bierkade		-0,10	1,50	
J6_7003	81429	454371	Groenewegje		-0,20	16,00	
J6_7004	80998	454140	Hobbemastraat		-0,15	4,00	
J6_7006	80881	454386	Brouwersgracht		-0,15	4,20	
J7_7001	82121	454359	Rijswijkseplein		-0,25	3,94	
J7_7002	82007	454748	Uilebomen		-0,15	3,08	
K7_4001	82267	454089	Bontekoestraat		-0,15	6,00	
K7_7001	82359	453788	Goudriaankade		-0,23	2,50	
L5_7001	79939	452926	Veluweplein		-0,10	3,48	
L5_7003	80230	452858	Lau Mazirellaan		-0,15	10,00	
L6_7001	81496	453126	Calandstraat		-0,15	2,50	

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	3,1 -/jaar
Overstorthoeveelheid	42705 (m3/jaar)
Vuiluitworp	2135 (kg BZV/jaar)

Deelgebied: Centrum (14)

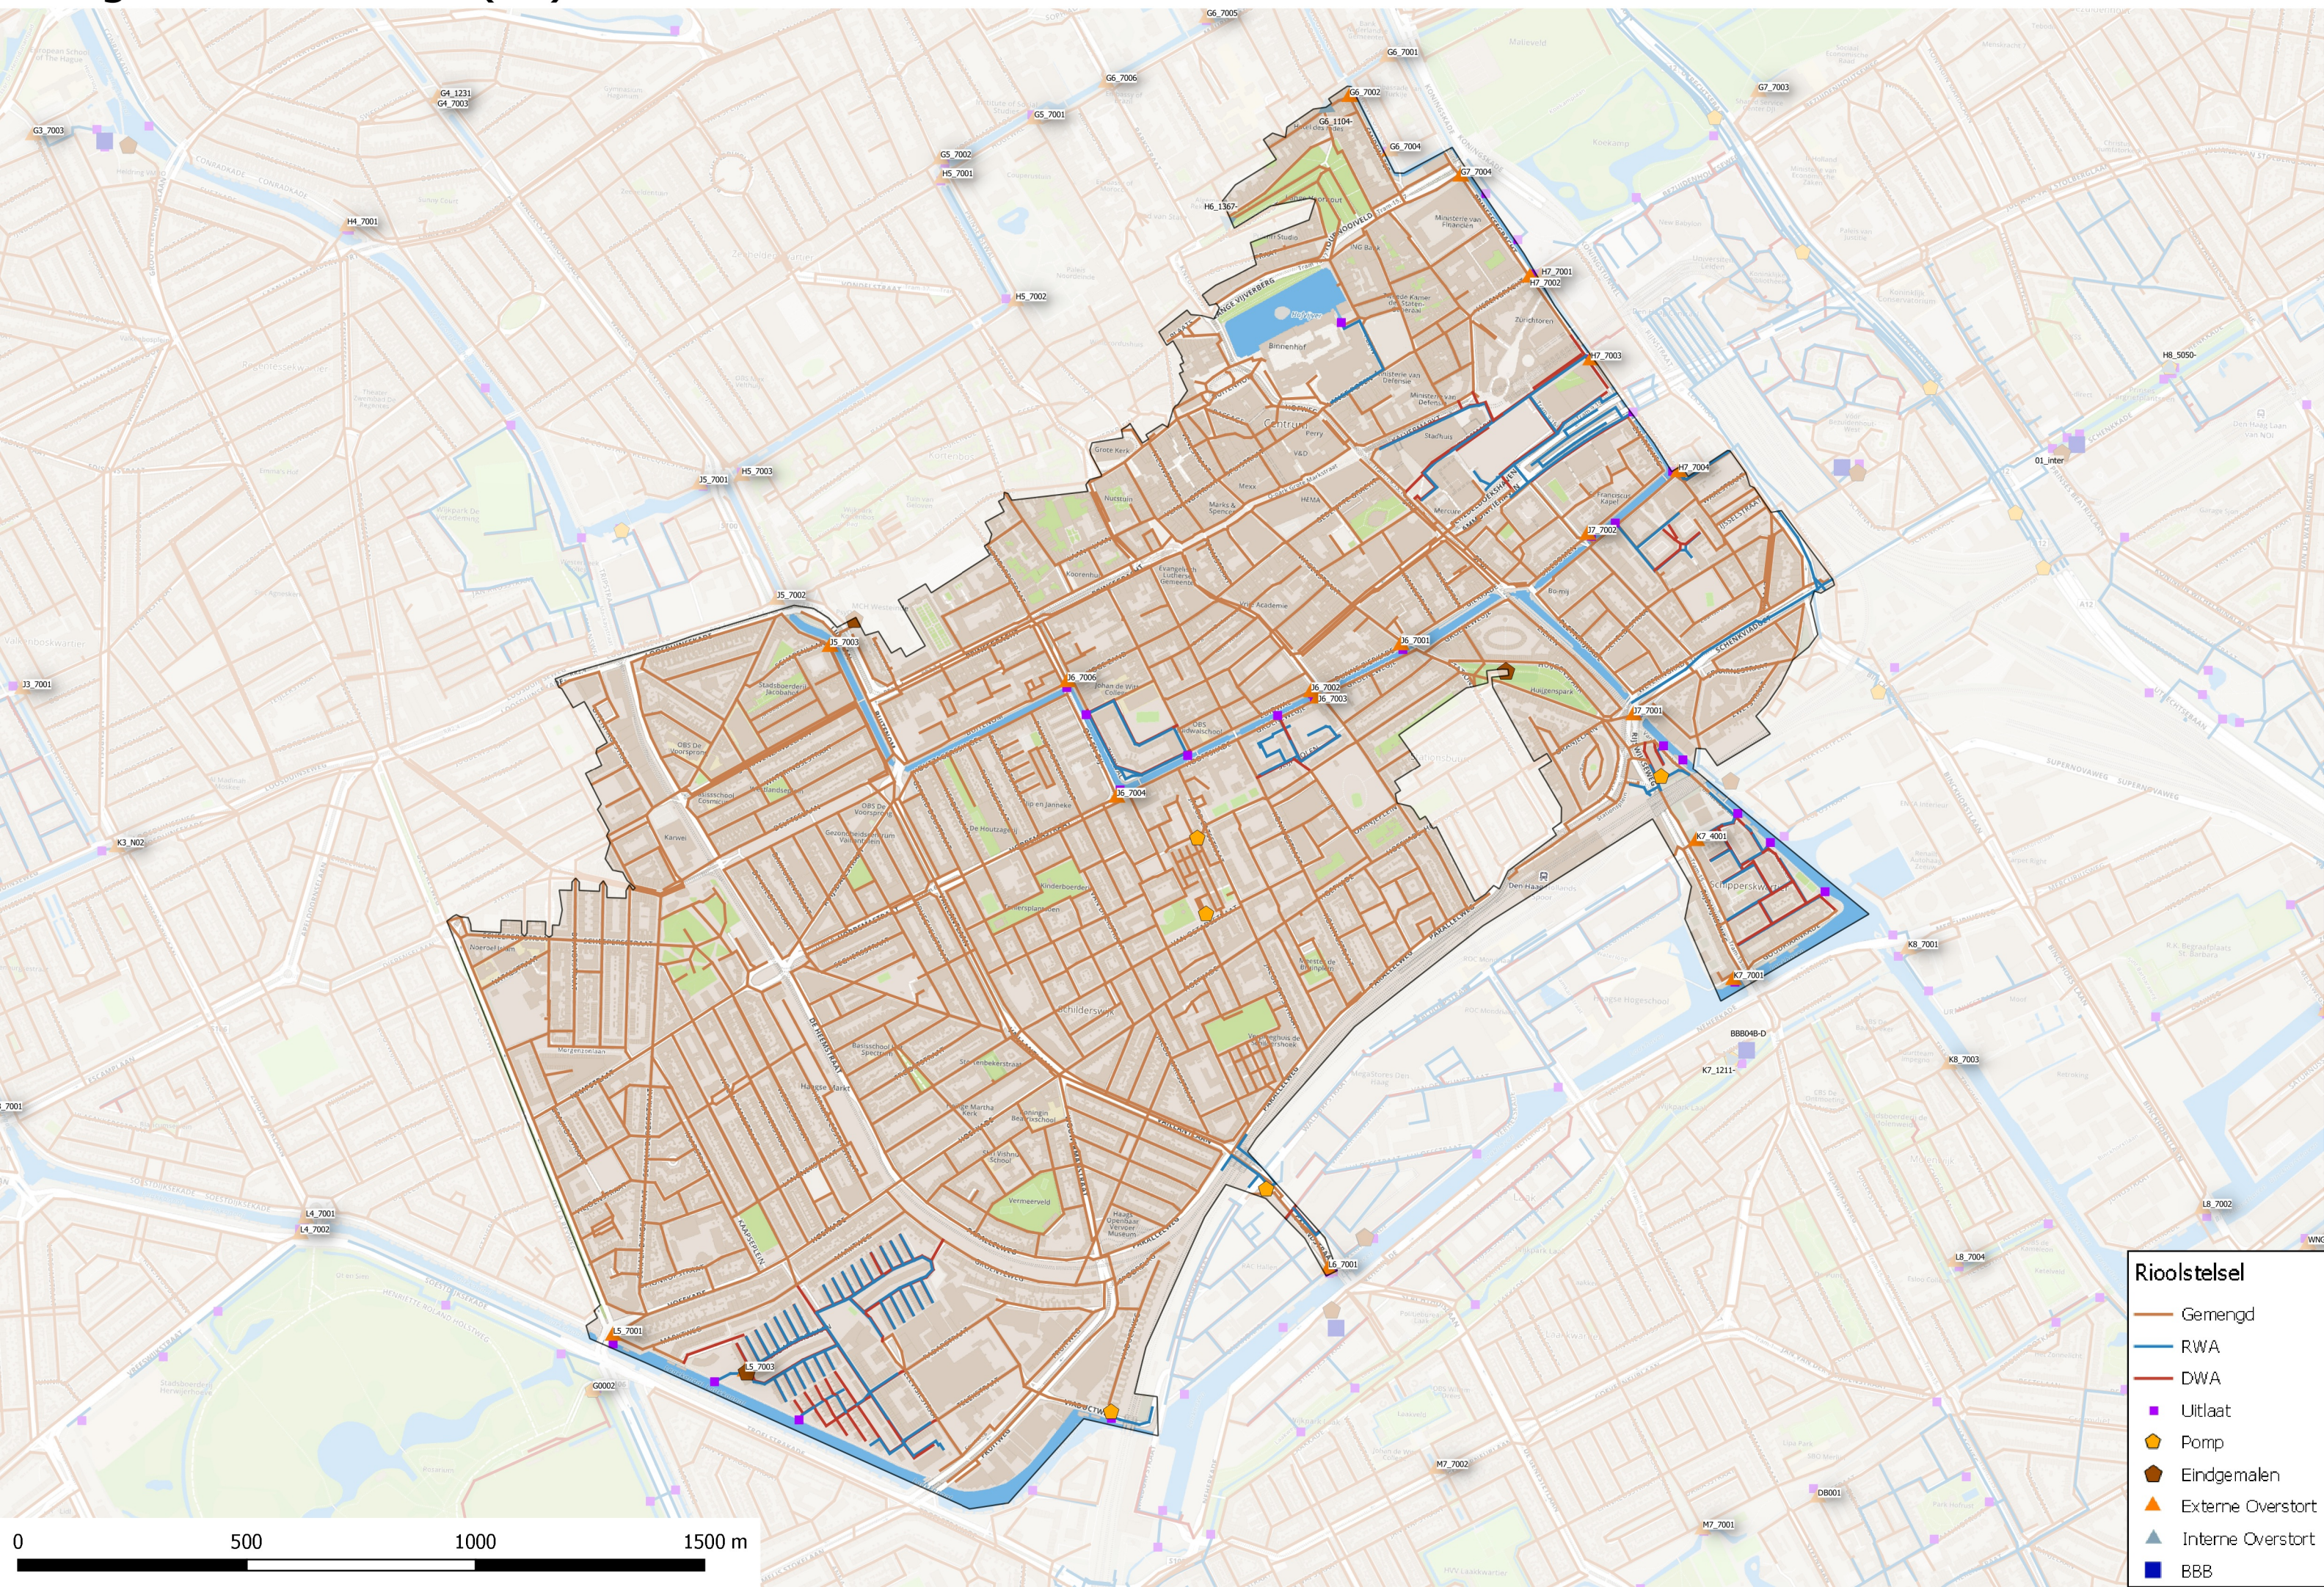

Bemalingsgebied	Stationsbuurt	Gebiedscode		18
Versie kenmerkenblad	16 december 2015			
Status	definitief	Situatiejaar		2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	0,6 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,6 (ha)
Open verhard	2,6 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	2,6 (ha)
Dak hellend	0,8 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,8 (ha)
Dak vlak	3,6 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	3,6 (ha)
Totaal	7,7 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	7,7 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	-0,25 (m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	1415 (m3)	
Verloren berging	10 (m3) = 1 %	
Randvoorzieningen	0 (m3)	
Totaal	1406 (m3)	
Totaal berging	18,3 (mm)	

Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	1923
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	23,1 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	0,5 (m3/h)
Totaal DWA	23,5 (m3/h)


Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen	
DWA	23,5		23,5 (m3/h)	
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		53,7	53,7 (m3/h)	
Pompcapaciteit volgens norm	23,5	53,7	77,2 (m3/h)	
Pompcapaciteit gewenst			562,5 (m3/h)	
Pompcapaciteit geïnstalleerd		526,5	550,0 (m3/h)	afwijkende poc ivm absoluut stelsel, gewenst 7 mm/h
Ledigingstijd			21,5 (h)	
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	59,7 (h)			
Afvoer naar gebied	Centrum (14)			

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
-----------------------------	---	---	------------	----------	----------------	-------------	---------------

Emissie (gemengd stelsel)

Overstortingsfrequentie	-/jaar
Overstorthoeveelheid	(m3/jaar)
Vuilitworp	(kg BZV/jaar)

Deelgebied: Stationsbuurt (18)

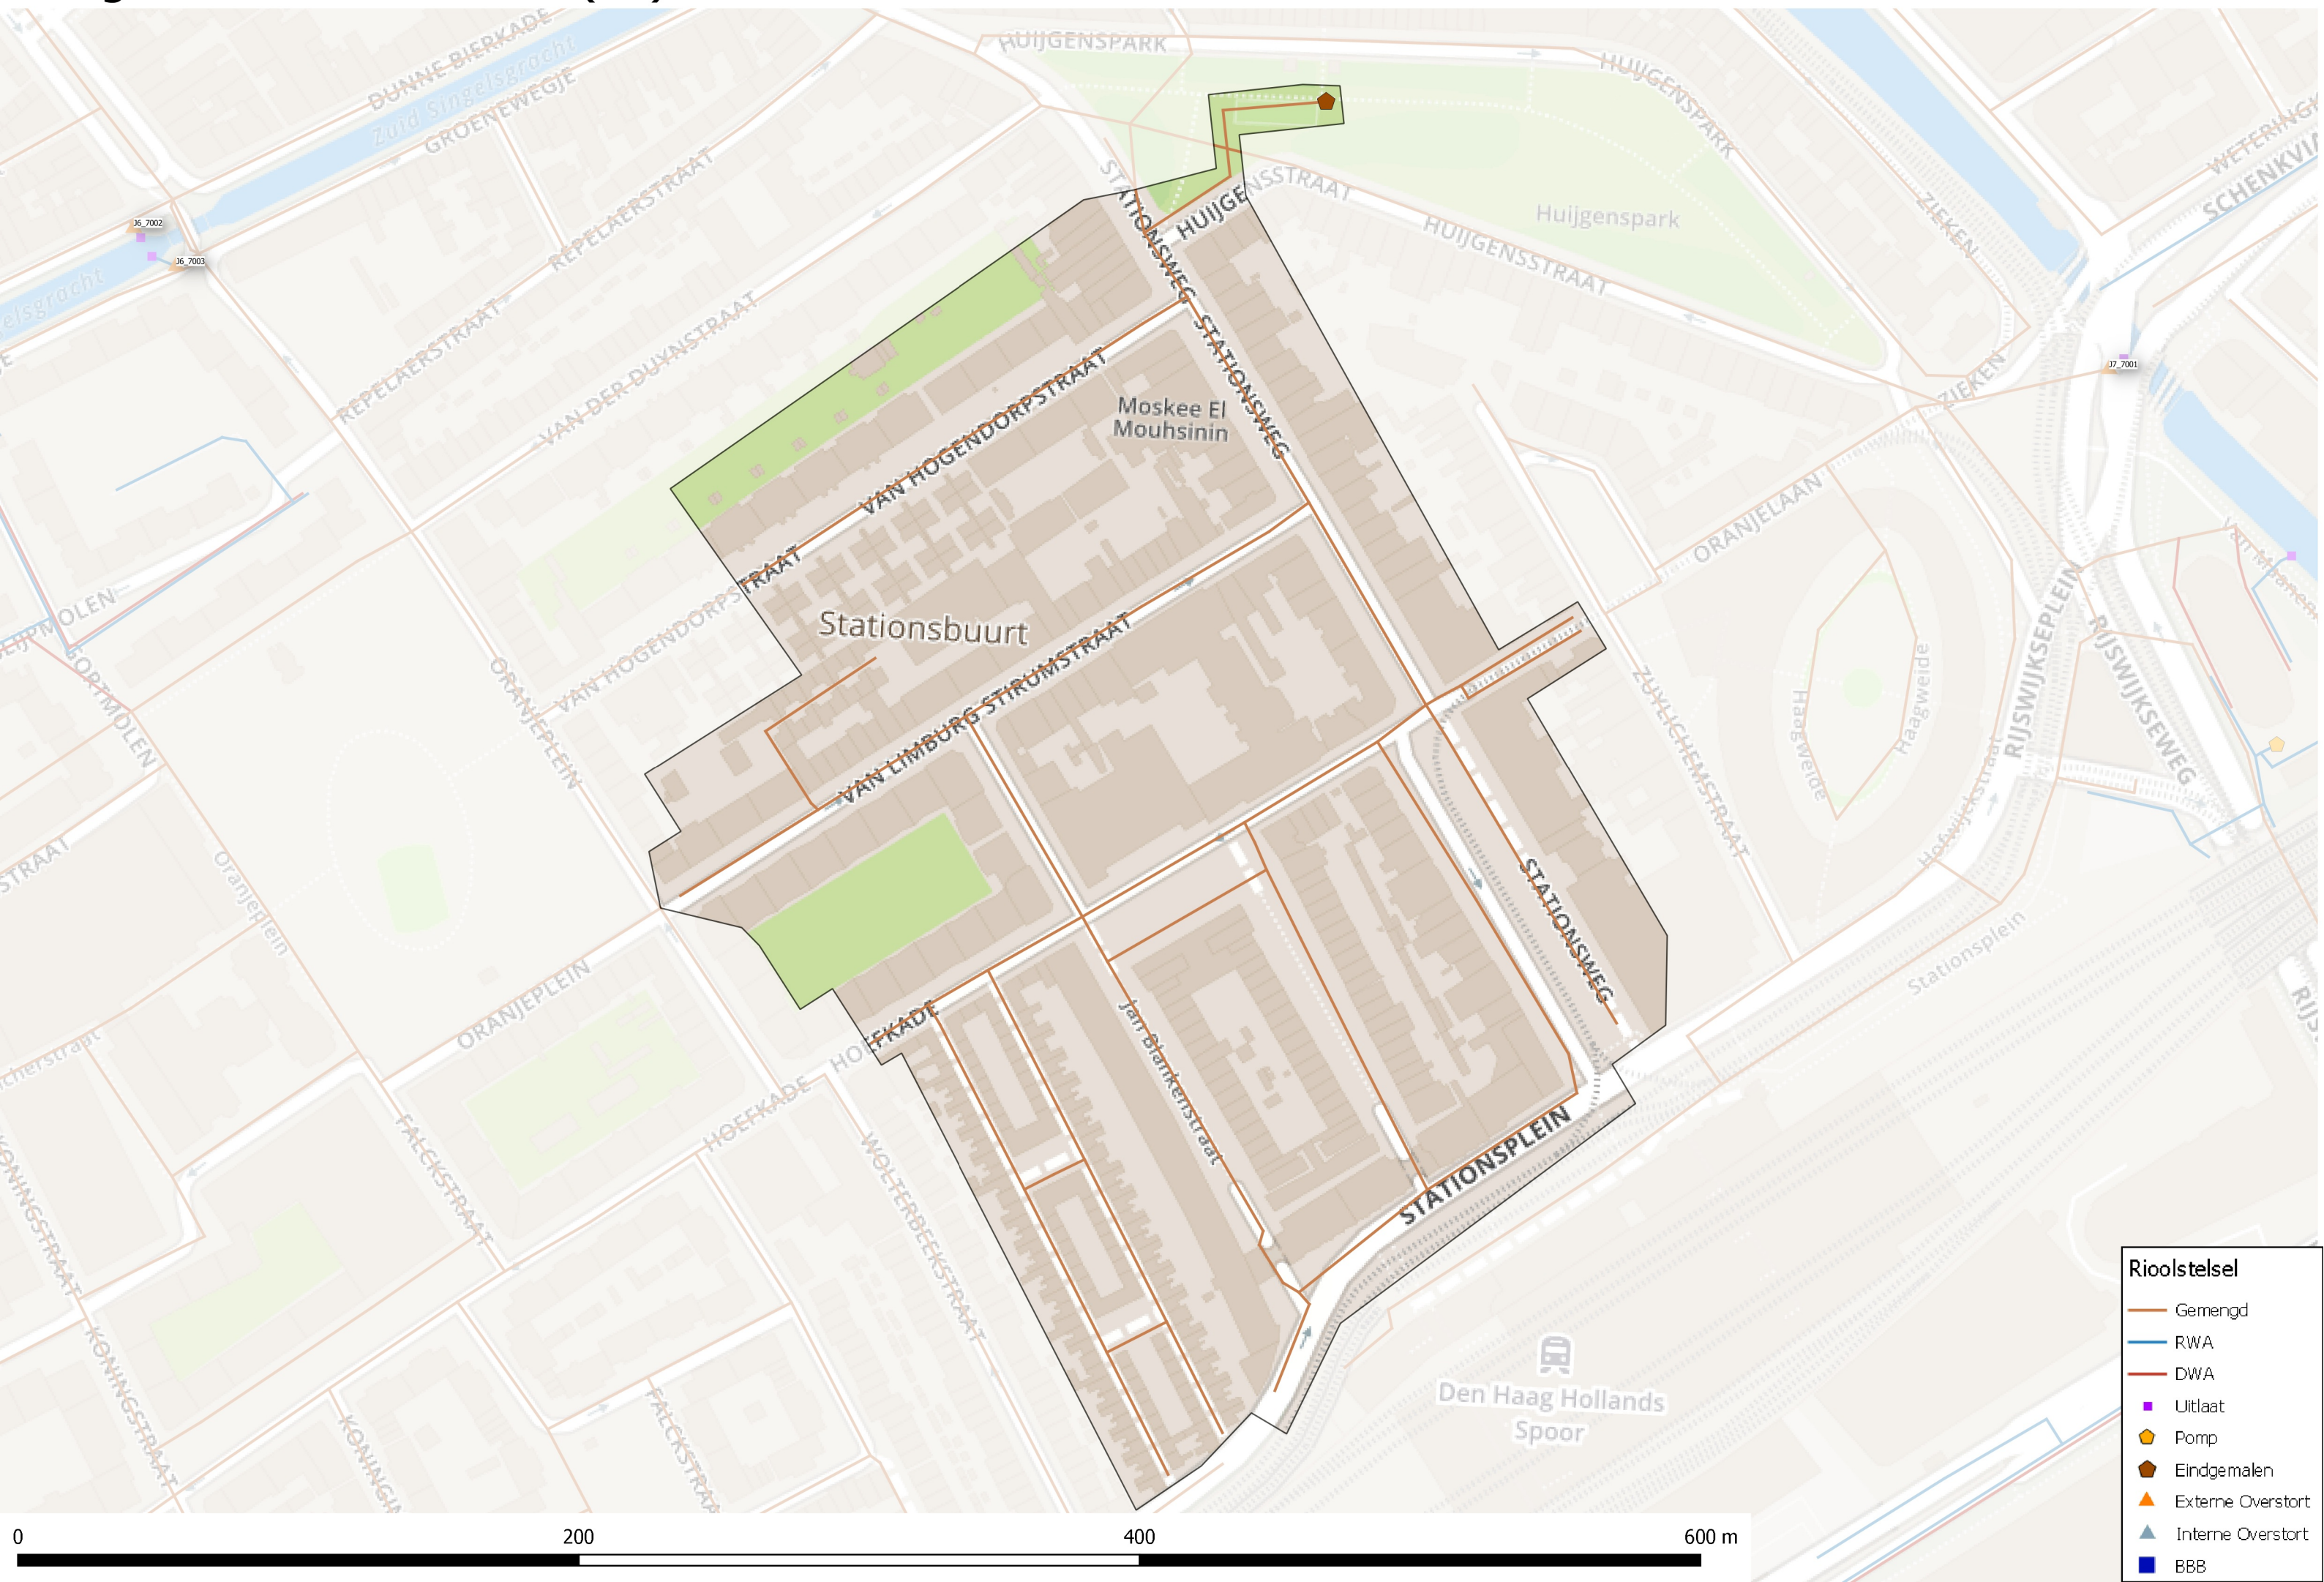

Bemalingsgebied		Zuiderpark		Gebiedscode		23	
Versie kenmerkenblad		16 december 2015					
Status		definitief		Situatiejaar		2014	
Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal			
Gesloten verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	1,8 (ha)	1,8 (ha)			
Open verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	1,1 (ha)	1,2 (ha)			
Dak hellend	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)			
Dak vlak	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)			
Totaal	0,0 (ha)	0,0 (ha)	3,0 (ha)	3,0 (ha)			
Berging	Gemengd	VRWA					
Maatgevende peil	-1,60 (m. N.A.P.)						
Bruto stelselberging	141 (m3)						
Verloren berging	3 (m3) = 2 %						
Randvoorzieningen	0 (m3)						
Totaal	138 (m3)						
Totaal berging	574,6 (mm)						
Droogweerafvoer							
Aantal inwoners	3						
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)						
DWA inwoners	0,0 (m3/h)						
Bedrijfsmatige lozingen	1,6 (m3/h)						
Totaal DWA	1,6 (m3/h)						
Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen				
DWA	1,6		1,6 (m3/h)				
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		0,2	0,2 (m3/h)				
Pompcapaciteit volgens norm	1,6	0,2	1,8 (m3/h)				
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)				
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)				
Ledigingstijd			n.v.t. (h)				
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	85,5 (h)						
Afvoer naar gebied	Centrum (14)						
Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
G0002	79899	452806	Zuiderpark		-1,60	4,50	

Emissie (gemengd stelsel)

Overstortingsfrequentie	0 -/jaar
Overstorthoeveelheid	0 (m3/jaar)
Vuiluitworp	0 (kg BZV/jaar)

Deelgebied: Zuiderpark (23)



Bemalingsgebied	Vogelwijk		Gebiedscode		16		
Versie kenmerkenblad	16 december 2015						
Status	definitief		Situatiejaar		2014		

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	1,7 (ha)	0,0 (ha)	0,1 (ha)	1,8 (ha)
Open verhard	2,3 (ha)	0,0 (ha)	0,1 (ha)	2,4 (ha)
Dak hellend	1,7 (ha)	0,0 (ha)	0,2 (ha)	2,0 (ha)
Dak vlak	1,5 (ha)	0,0 (ha)	0,7 (ha)	2,2 (ha)
Totaal	7,2 (ha)	0,0 (ha)	1,1 (ha)	8,3 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	2,20 (m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	900 (m3)	
Verloren berging	12 (m3) = 1 %	
Randvoorzieningen	0 (m3)	
Totaal	888 (m3)	
Totaal berging	12,3 (mm)	


Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	1298
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	15,6 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	3,0 (m3/h)
Totaal DWA	18,6 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	18,6		18,6 (m3/h)
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		50,6	50,6 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	18,6	50,6	69,2 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			14,8 (h)
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	47,8 (h)		
Afvoer naar gebied	AWZI Houtrust		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
G3_7001	78430	456046	Houtrustweg		2,50	4,60	

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	0,7 -/jaar
Overstorthoeveelheid	348 (m3/jaar)
Vuiluitworp	17 (kg BZV/jaar)

Deelgebied: Vogelwijk (16)

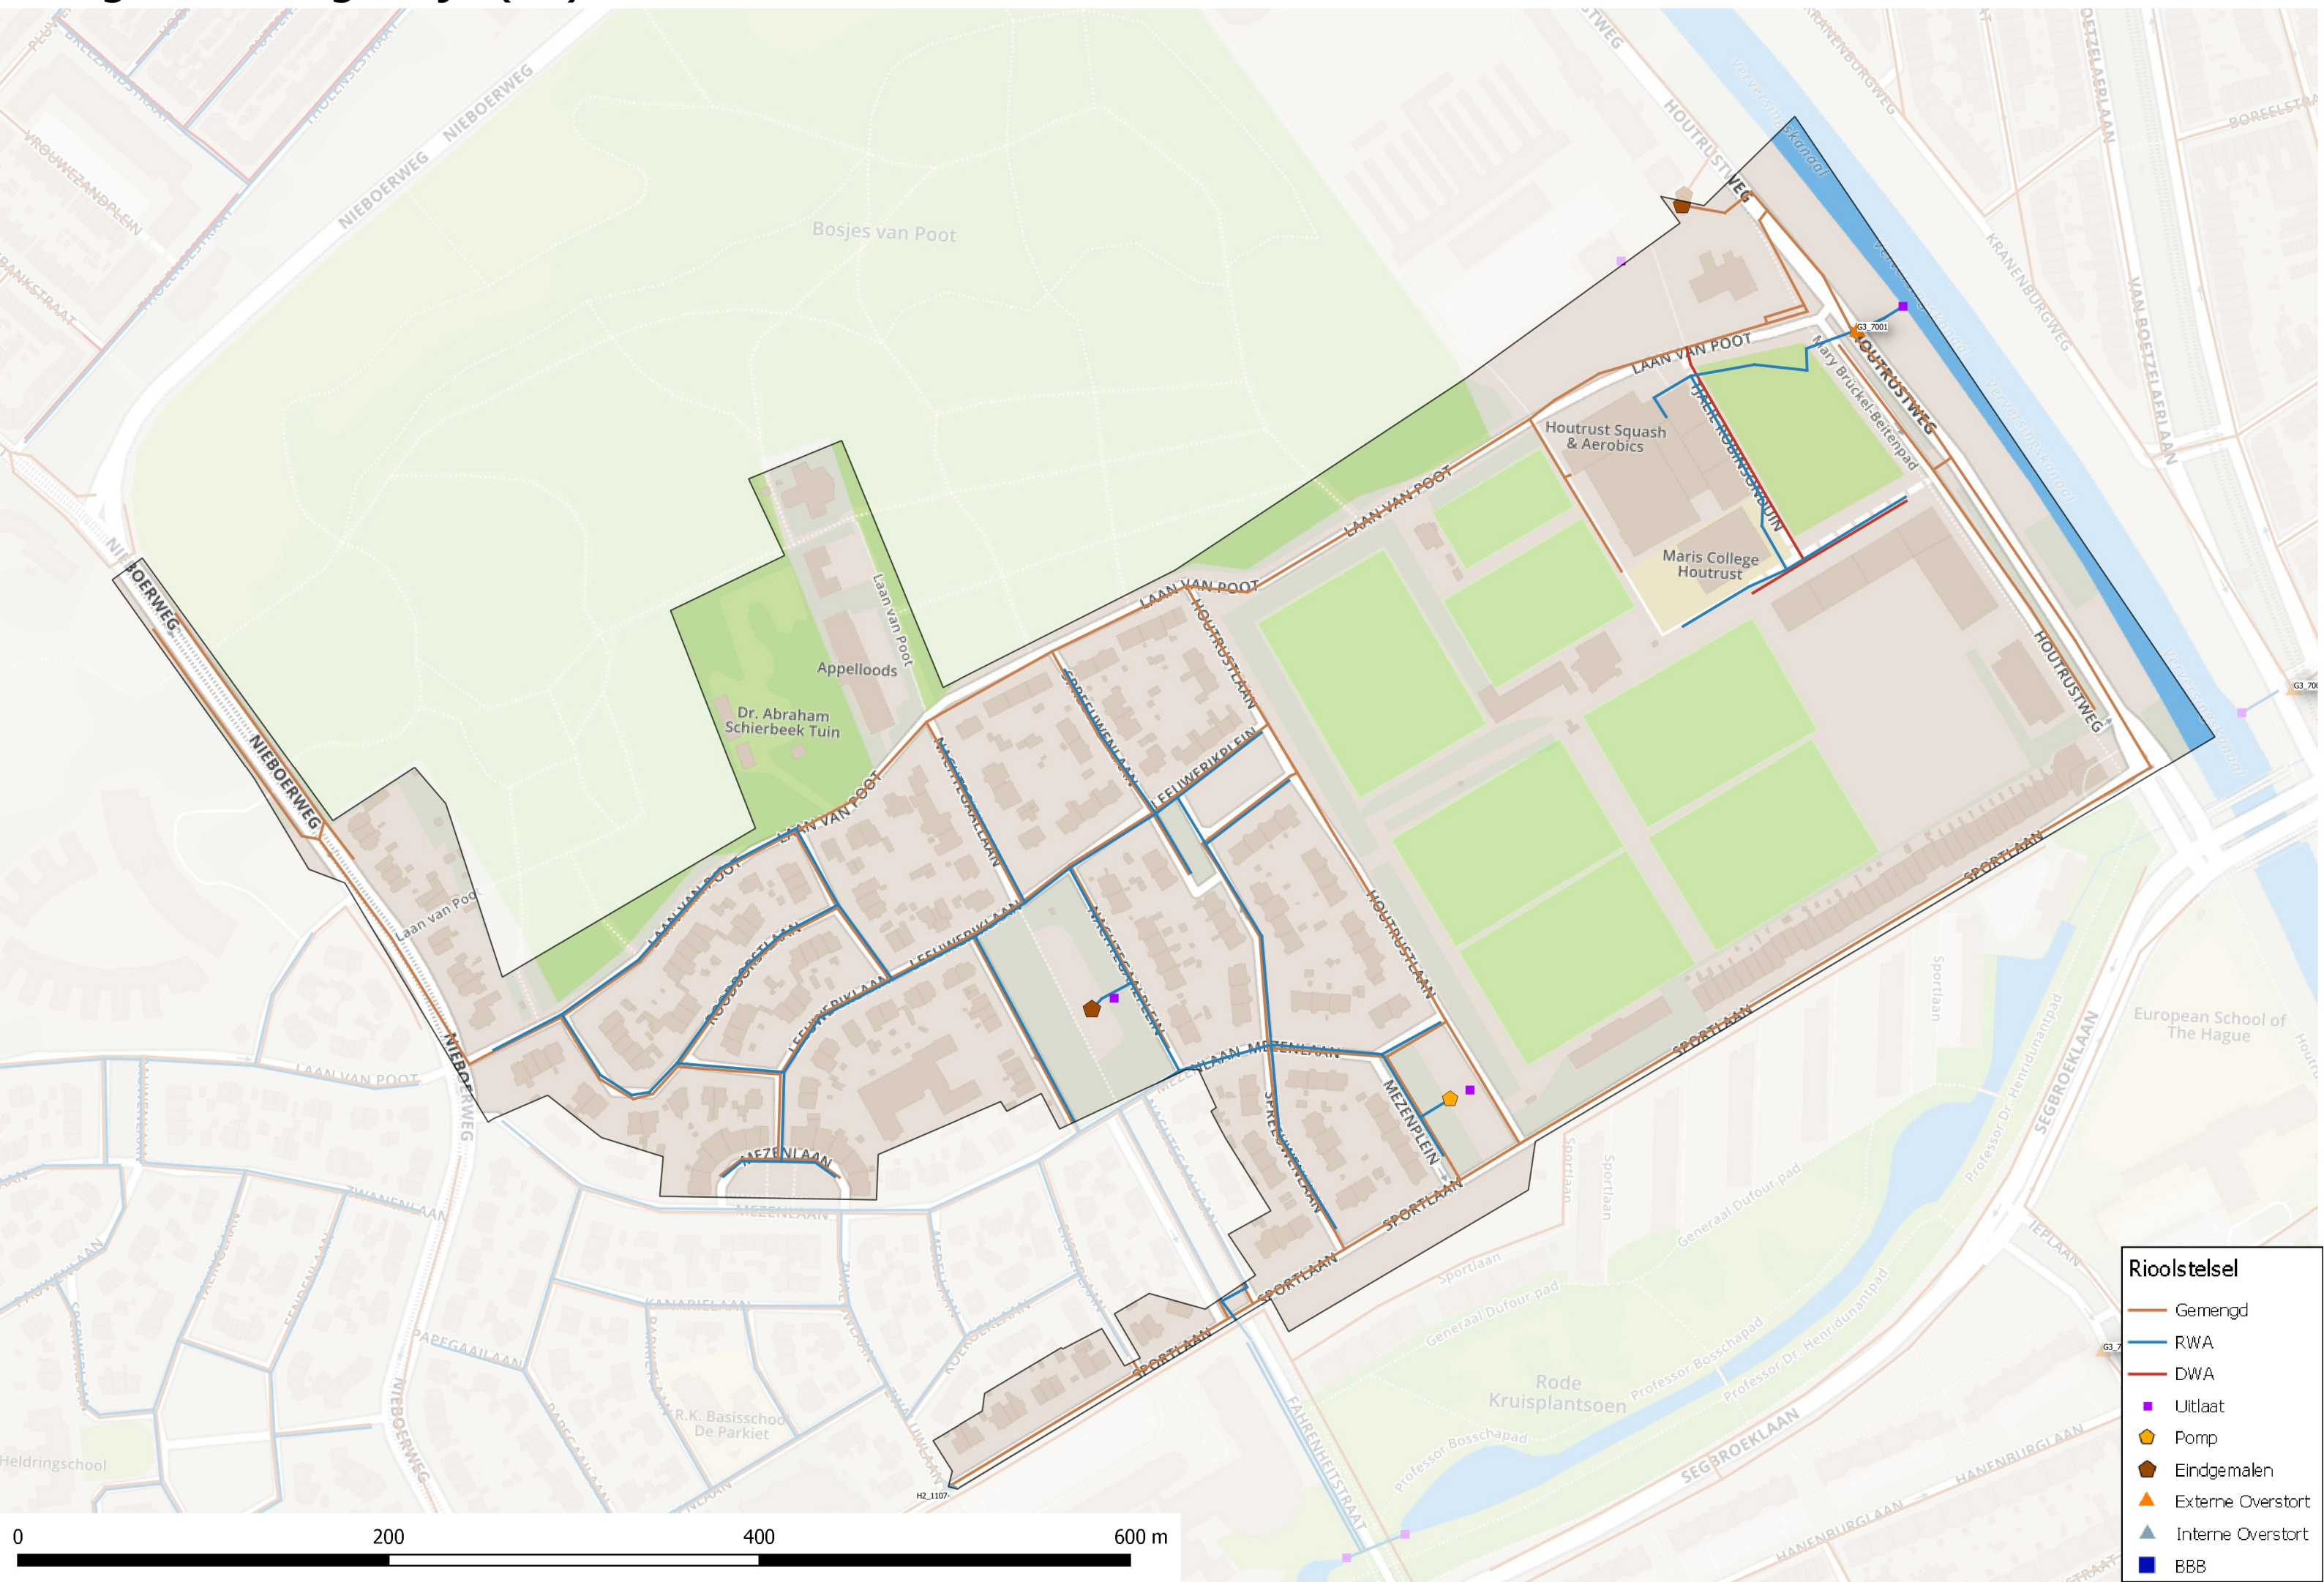

Bemalingsgebied	Duindorp		Gebiedscode		10		
Versie kenmerkenblad	16 december 2015						
Status	definitief		Situatiejaar		2014		

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	2,3 (ha)	0,2 (ha)	0,4 (ha)	3,0 (ha)
Open verhard	5,4 (ha)	5,8 (ha)	0,3 (ha)	11,5 (ha)
Dak hellend	1,7 (ha)	0,2 (ha)	0,1 (ha)	2,0 (ha)
Dak vlak	5,3 (ha)	6,0 (ha)	0,5 (ha)	11,7 (ha)
Totaal	14,7 (ha)	12,2 (ha)	1,3 (ha)	28,2 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	5,50 (m. N.A.P.)	5,50 (m. N.A.P.)
Bruto stelselberging	2899 (m3)	1111 (m3)
Verloren berging	208 (m3) = 7 %	265 (m3) = 24 %
Randvoorzieningen	0 (m3)	
Totaal	2692 (m3)	846 (m3)
Totaal berging	18,3 (mm)	7,0 (mm)

Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	5535
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	66,4 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	1,9 (m3/h)
Totaal DWA	68,3 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	68,3		68,3 (m3/h)
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		103,2	103,2 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	68,3	103,2	171,5 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			20,0 (h)
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	39,4 (h)		
Afvoer naar gebied	AWZI Houtrust		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
F2_7003	78001	456597	Houtrustweg		5,50	2,25	

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	0,2 -/jaar
Overstorthoeveelheid	280 (m3/jaar)
Vuiluitworp	14 (kg BZV/jaar)

Deelgebied: Duindorp (10)



Bemalingsgebied	Groenhovenstraat (blad 1 van 2)	Gebiedscode	03
Versie kenmerkenblad	16 december 2015		
Status	definitief	Situatiejaar	2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	26,3 (ha)	0,0 (ha)	1,5 (ha)	27,8 (ha)
Open verhard	33,6 (ha)	0,0 (ha)	0,7 (ha)	34,3 (ha)
Dak hellend	16,4 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	16,4 (ha)
Dak vlak	40,5 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	40,5 (ha)
Totaal	116,8 (ha)	0,0 (ha)	2,2 (ha)	119,0 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	-0,15 (m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	10935 (m3)	
Verloren berging	40 (m3) = 0 %	
Randvoorzieningen	3361 (m3)	
Totaal	14256 (m3)	
Totaal berging	12,2 (mm)	

Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	9187
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	110,2 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	54,5 (m3/h)
Totaal DWA	164,7 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	164,7		164,7 (m3/h)
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		817,8	817,8 (m3/h)
- Groenhovenstraat gestuwd (blad 2 va	50,2	175,4	225,6 (m3/h)
- Benoordenhout	44,8	161,2	206,0 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	259,8	1154,4	1414,2 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			15,0 (h)
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	42,1 (h)		
Afvoer naar gebied	AWZI Harnaschpolder		


Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
E5_7001	80612	457318	Plesmanweg		0,80	2,00	
E5_7002	80513	457322	Haringkade		2,25	2,00	
F6_7004	81340	456263	Koningskade		-0,15	4,00	
F6_7006A	81180	456687	Groenhovenstraat	3361	-0,15	54,00	
F7_7001	81891	456525	Neuhuyskade		-0,15	3,20	
F7_7002	81866	456511	Neuhuyskade		-0,15	3,20	
F8_7002	82640	456552	Benoordenhoutseweg		-0,15	1,98	
G7_7001	82062	456191	Benoordenhoutseweg		-0,15	4,00	
G7_7002	82033	456169	Benoordenhoutseweg		-0,15	4,00	

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	12,5 -/jaar
Overstorthoeveelheid	30668 (m3/jaar)
Vuiluitworp	1253 (kg BZV/jaar)

Bemalingsgebied		Groenhovenstraat gestuwd (blad 2 van 2)		Gebiedscode	03S		
Versie kenmerkenblad		16 december 2015					
Status		definitief			Situatiejaar 2014		
Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal			
Gesloten verhard	2,9 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	2,9 (ha)			
Open verhard	10,2 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	10,2 (ha)			
Dak hellend	4,4 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	4,4 (ha)			
Dak vlak	7,5 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	7,5 (ha)			
Totaal	25,1 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	25,1 (ha)			
Berging	Gemengd	VRWA					
Maatgevende peil	2,50 (m. N.A.P.)						
Bruto stelselberging	1038 (m3)						
Verloren berging	14 (m3) = 1 %						
Randvoorzieningen	500 (m3)						
Totaal	1524 (m3)						
Totaal berging	6,1 (mm)						
Droogweerafvoer							
Aantal inwoners	2801						
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)						
DWA inwoners	33,6 (m3/h)						
Bedrijfsmatige lozingen	16,6 (m3/h)						
Totaal DWA	50,2 (m3/h)						
Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen				
DWA	50,2		50,2 (m3/h)				
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		175,4	175,4 (m3/h)				
Pompcapaciteit volgens norm	50,2	175,4	225,6 (m3/h)				
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)				
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)				
Ledigingstijd			7,6 (h)				
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	30,3 (h)						
Afvoer naar gebied	Groenhovenstraat (blad 1 van 2) (03)						
Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
BBB03B	80869	457723	Kwekerijweg	500	2,55	6,00	

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	4,7 -/jaar
Overstorthoeveelheid	4966 (m3/jaar)
Vuiluitworp	137 (kg BZV/jaar)

Deelgebied: Groenhovenstraat (03)

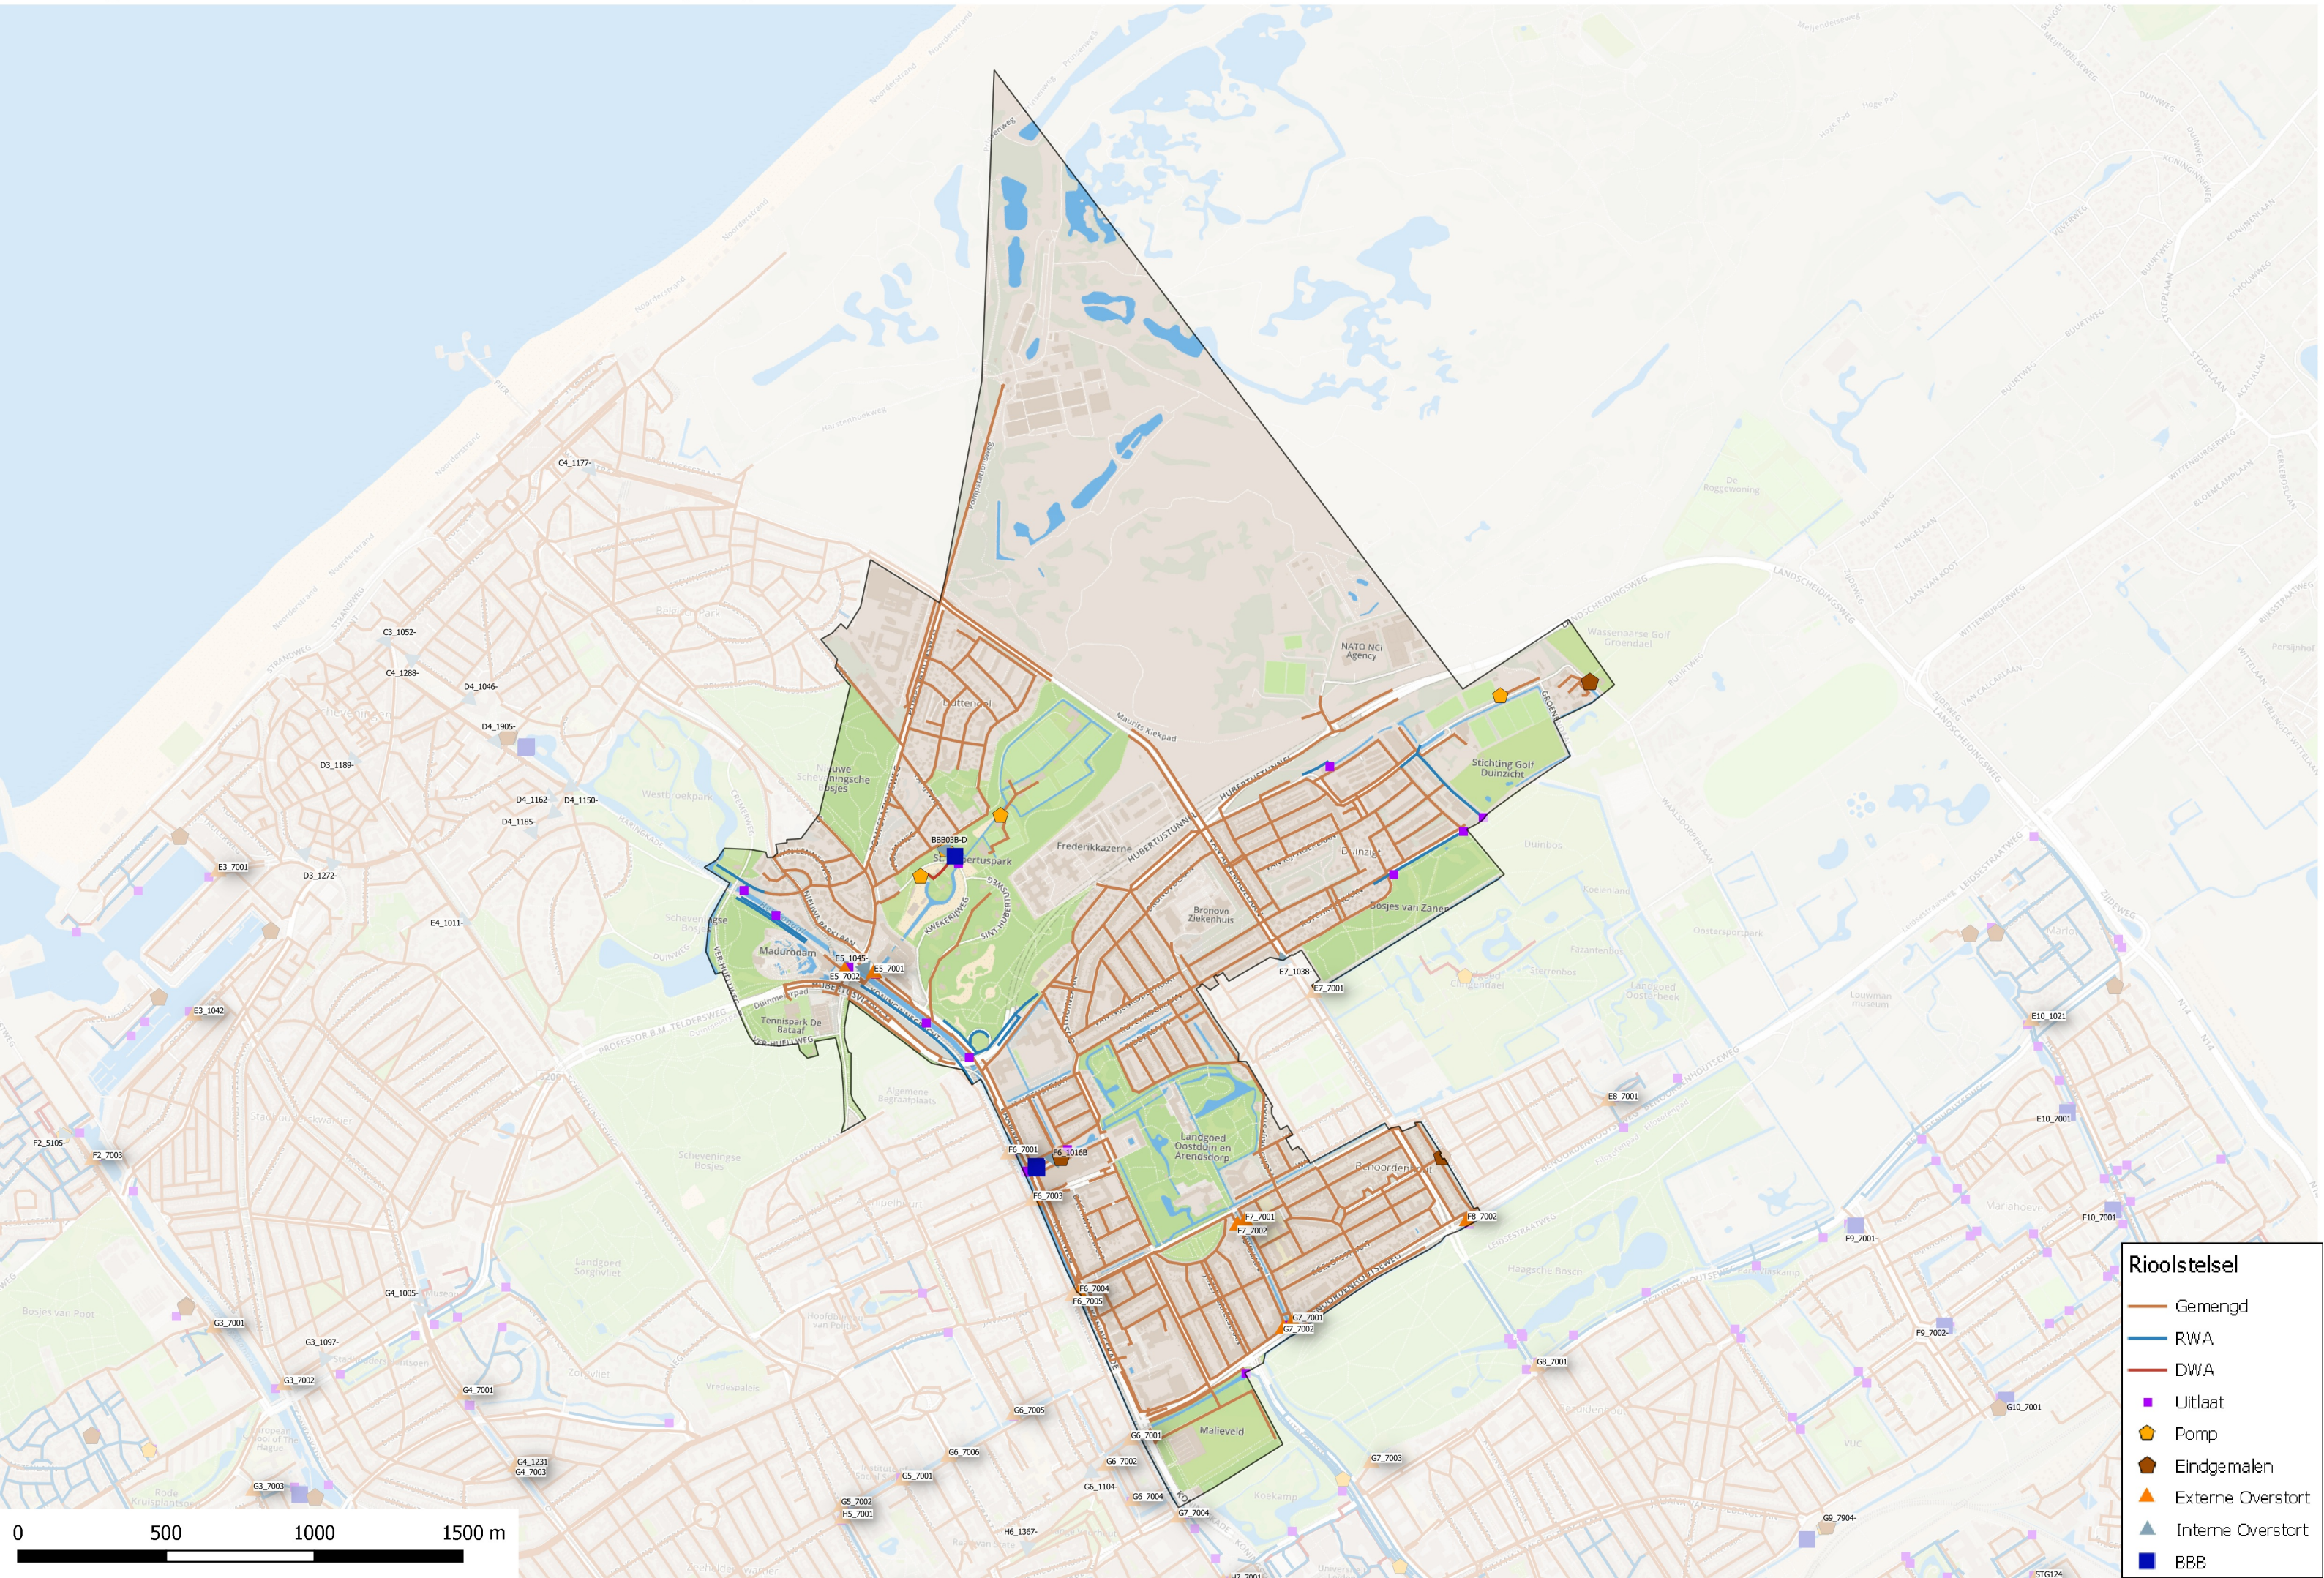


Bemalingsgebied		Benoordenhout		Gebiedscode		13			
Versie kenmerkenblad		16 december 2015							
Status		definitief		Situatiejaar		2014			
Afvoerend oppervlak		Gemengd		VRWA		Gescheiden		Totaal	
Gesloten verhard		5,8 (ha)		0,0 (ha)		0,3 (ha)		6,1 (ha)	
Open verhard		7,9 (ha)		0,0 (ha)		0,2 (ha)		8,1 (ha)	
Dak hellend		6,6 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)		6,6 (ha)	
Dak vlak		2,8 (ha)		0,0 (ha)		0,3 (ha)		3,1 (ha)	
Totaal		23,0 (ha)		0,0 (ha)		0,8 (ha)		23,9 (ha)	
Berging		Gemengd		VRWA					
Maatgevende peil		-0,15 (m. N.A.P.)							
Bruto stelselberging		2145 (m3)							
Verloren berging		8 (m3) = 0 %							
Randvoorzieningen		0 (m3)							
Totaal		2137 (m3)							
Totaal berging		9,3 (mm)							
Droogweerafvoer									
Aantal inwoners		2740							
DWA per inwoner		12 (l/inw/h)							
DWA inwoners		32,9 (m3/h)							
Bedrijfsmatige lozingen		11,9 (m3/h)							
Totaal DWA		44,8 (m3/h)							
Pompcapaciteit		Droog weer		Extra bij regen		Totaal bij regen			
DWA		44,8				44,8 (m3/h)			
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)				161,2		161,2 (m3/h)			
Pompcapaciteit volgens norm		44,8		161,2		206,0 (m3/h)			
Pompcapaciteit gewenst						(m3/h)			
Pompcapaciteit geïnstalleerd						(m3/h)			
Ledigingstijd						11,6 (h)			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa		47,9 (h)							
Afvoer naar gebied		Groenhovenstraat (blad 1 van 2) (03)							
Externe overstort (gemengd)		X	Y	Straatnaam		BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
E7_7001		82096	457304	Van Alkemadeleen			-0,15	3,00	
E8_7001		83101	456973	Ary Schefferstraat			0,01	2,00	

Emissie (gemengd stelsel)

Overstortingsfrequentie	3,6 -/jaar
Overstorthoeveelheid	6009 (m3/jaar)
Vuiluitworp	300 (kg BZV/jaar)

Deelgebied: Benoordenhout (13)

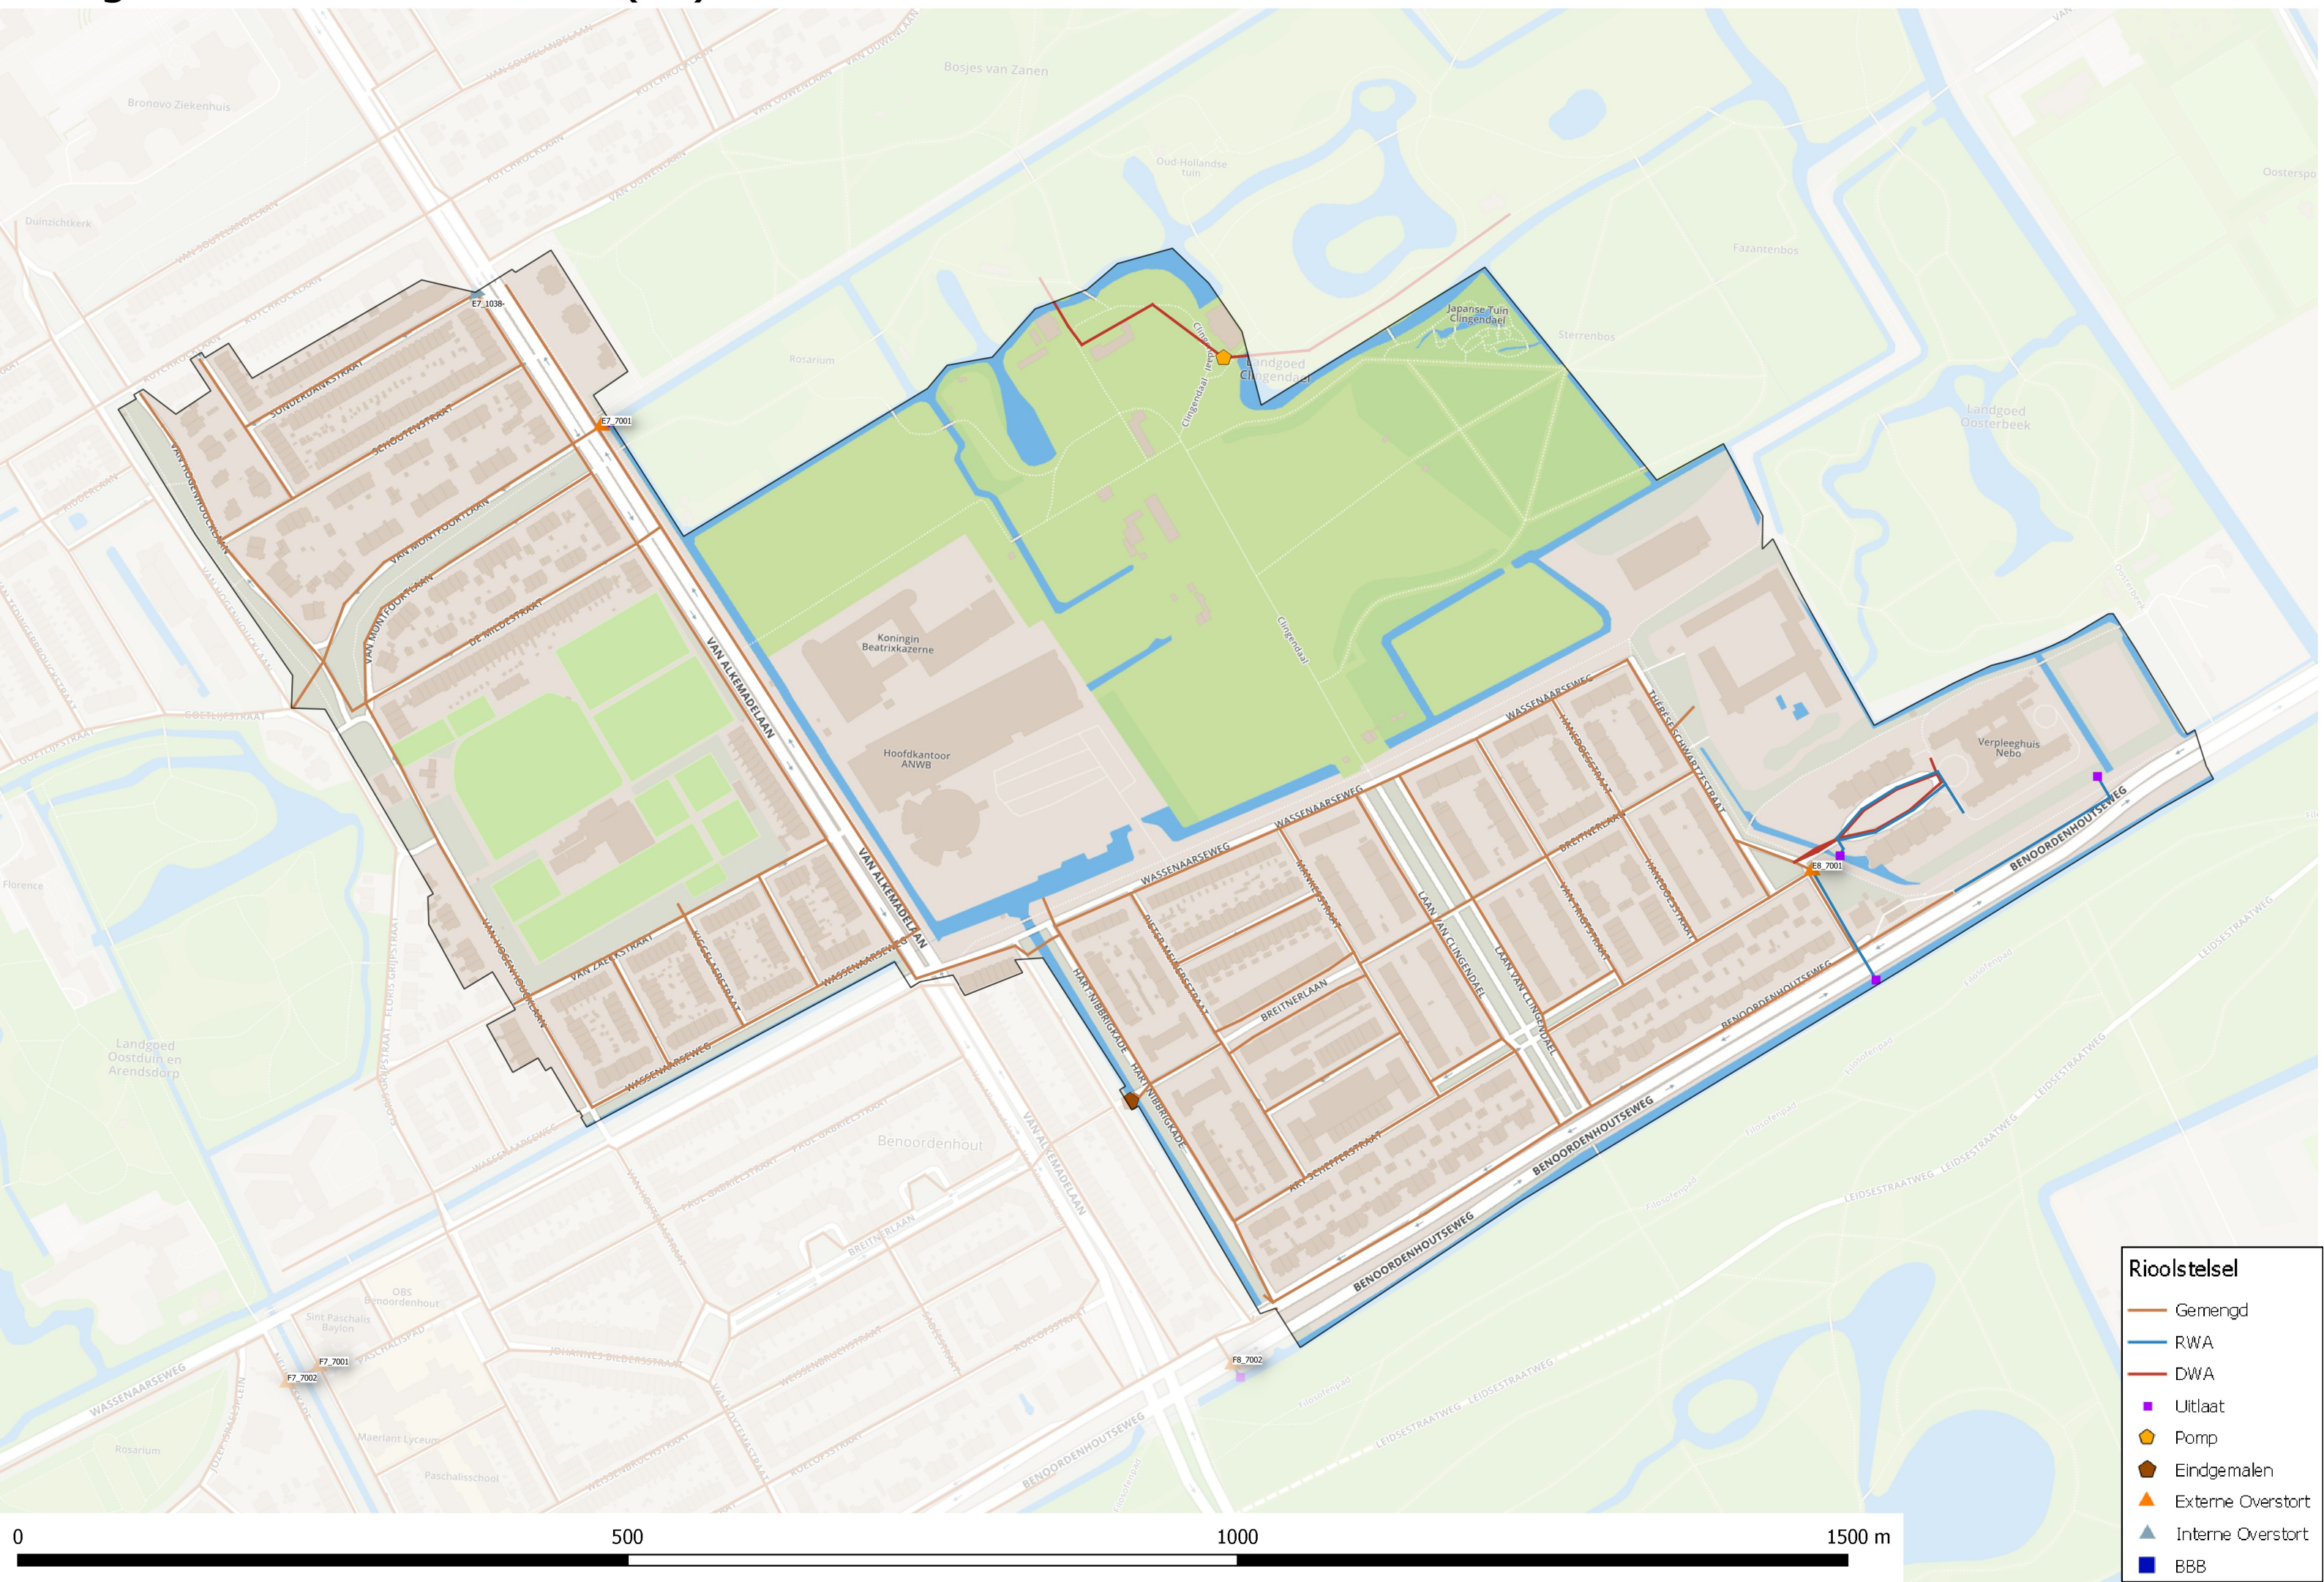

Bemalingsgebied	Schiestraat	Gebiedscode	04
Versie kenmerkenblad	16 december 2015		
Status	definitief	Situatiejaar	2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	27,0 (ha)	0,1 (ha)	11,0 (ha)	38,1 (ha)
Open verhard	62,0 (ha)	2,3 (ha)	14,7 (ha)	78,9 (ha)
Dak hellend	15,9 (ha)	1,0 (ha)	0,1 (ha)	17,0 (ha)
Dak vlak	70,4 (ha)	3,2 (ha)	9,4 (ha)	83,0 (ha)
Totaal	175,2 (ha)	6,7 (ha)	35,2 (ha)	217,1 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA	
Maatgevende peil	-0,98 (m. N.A.P.) *	-0,90 (m. N.A.P.)	* i.v.m. koppeling stelsel aan gebied Voorburg
Bruto stelselberging	16084 (m3)	267 (m3)	
Verloren berging	214 (m3) = 1 %	1 (m3) = 0 %	
Randvoorzieningen	7400 (m3)		
Totaal	23270 (m3)	266 (m3)	
Totaal berging	13,3 (mm)	4,0 (mm)	


Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	16434
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	197,2 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	170,2 (m3/h)
Totaal DWA	367,4 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	367,4		367,4 (m3/h)
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		1226,5	1226,5 (m3/h)
- Mariahoeve	183,1	459,9	643,1 (m3/h)
- Voorburg	491,1	1547,1	2038,2 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	1041,7	3233,5	4275,2 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			13,9 (h)
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	15,6 (h)		
Afvoer naar gebied	AWZI Harnaschpolder		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
BBB01B	83065	454981	Schenkkade	500	-0,85	6,00	
BBB02B	83821	455521	Uslubweg	900	-0,70	6,00	
G7_7003	82345	455728	Boslaan		-0,15	2,60	
G8_7001	82891	456073	Bezuidenhoutseweg		-0,15	4,20	
H7_7001	81885	455308	Oranjevuitensingel		-0,15	2,30	
K8_7001	82736	453868	Mercuriusweg		-0,15	4,60	
K9_7001	83653	453765	Melkwegstraat		-0,10	3,20	
L8_7002	83400	453324	Jupiterkade		-0,15	2,60	
H7SBBV1	82556	454915	Schenkweg	6000	n.v.t.	n.v.t.	

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	4 -/jaar
Overstorthoeveelheid	27438 (m3/jaar)
Vuiluitworp	1102 (kg BZV/jaar)

Deelgebied: Schiestraat (04)

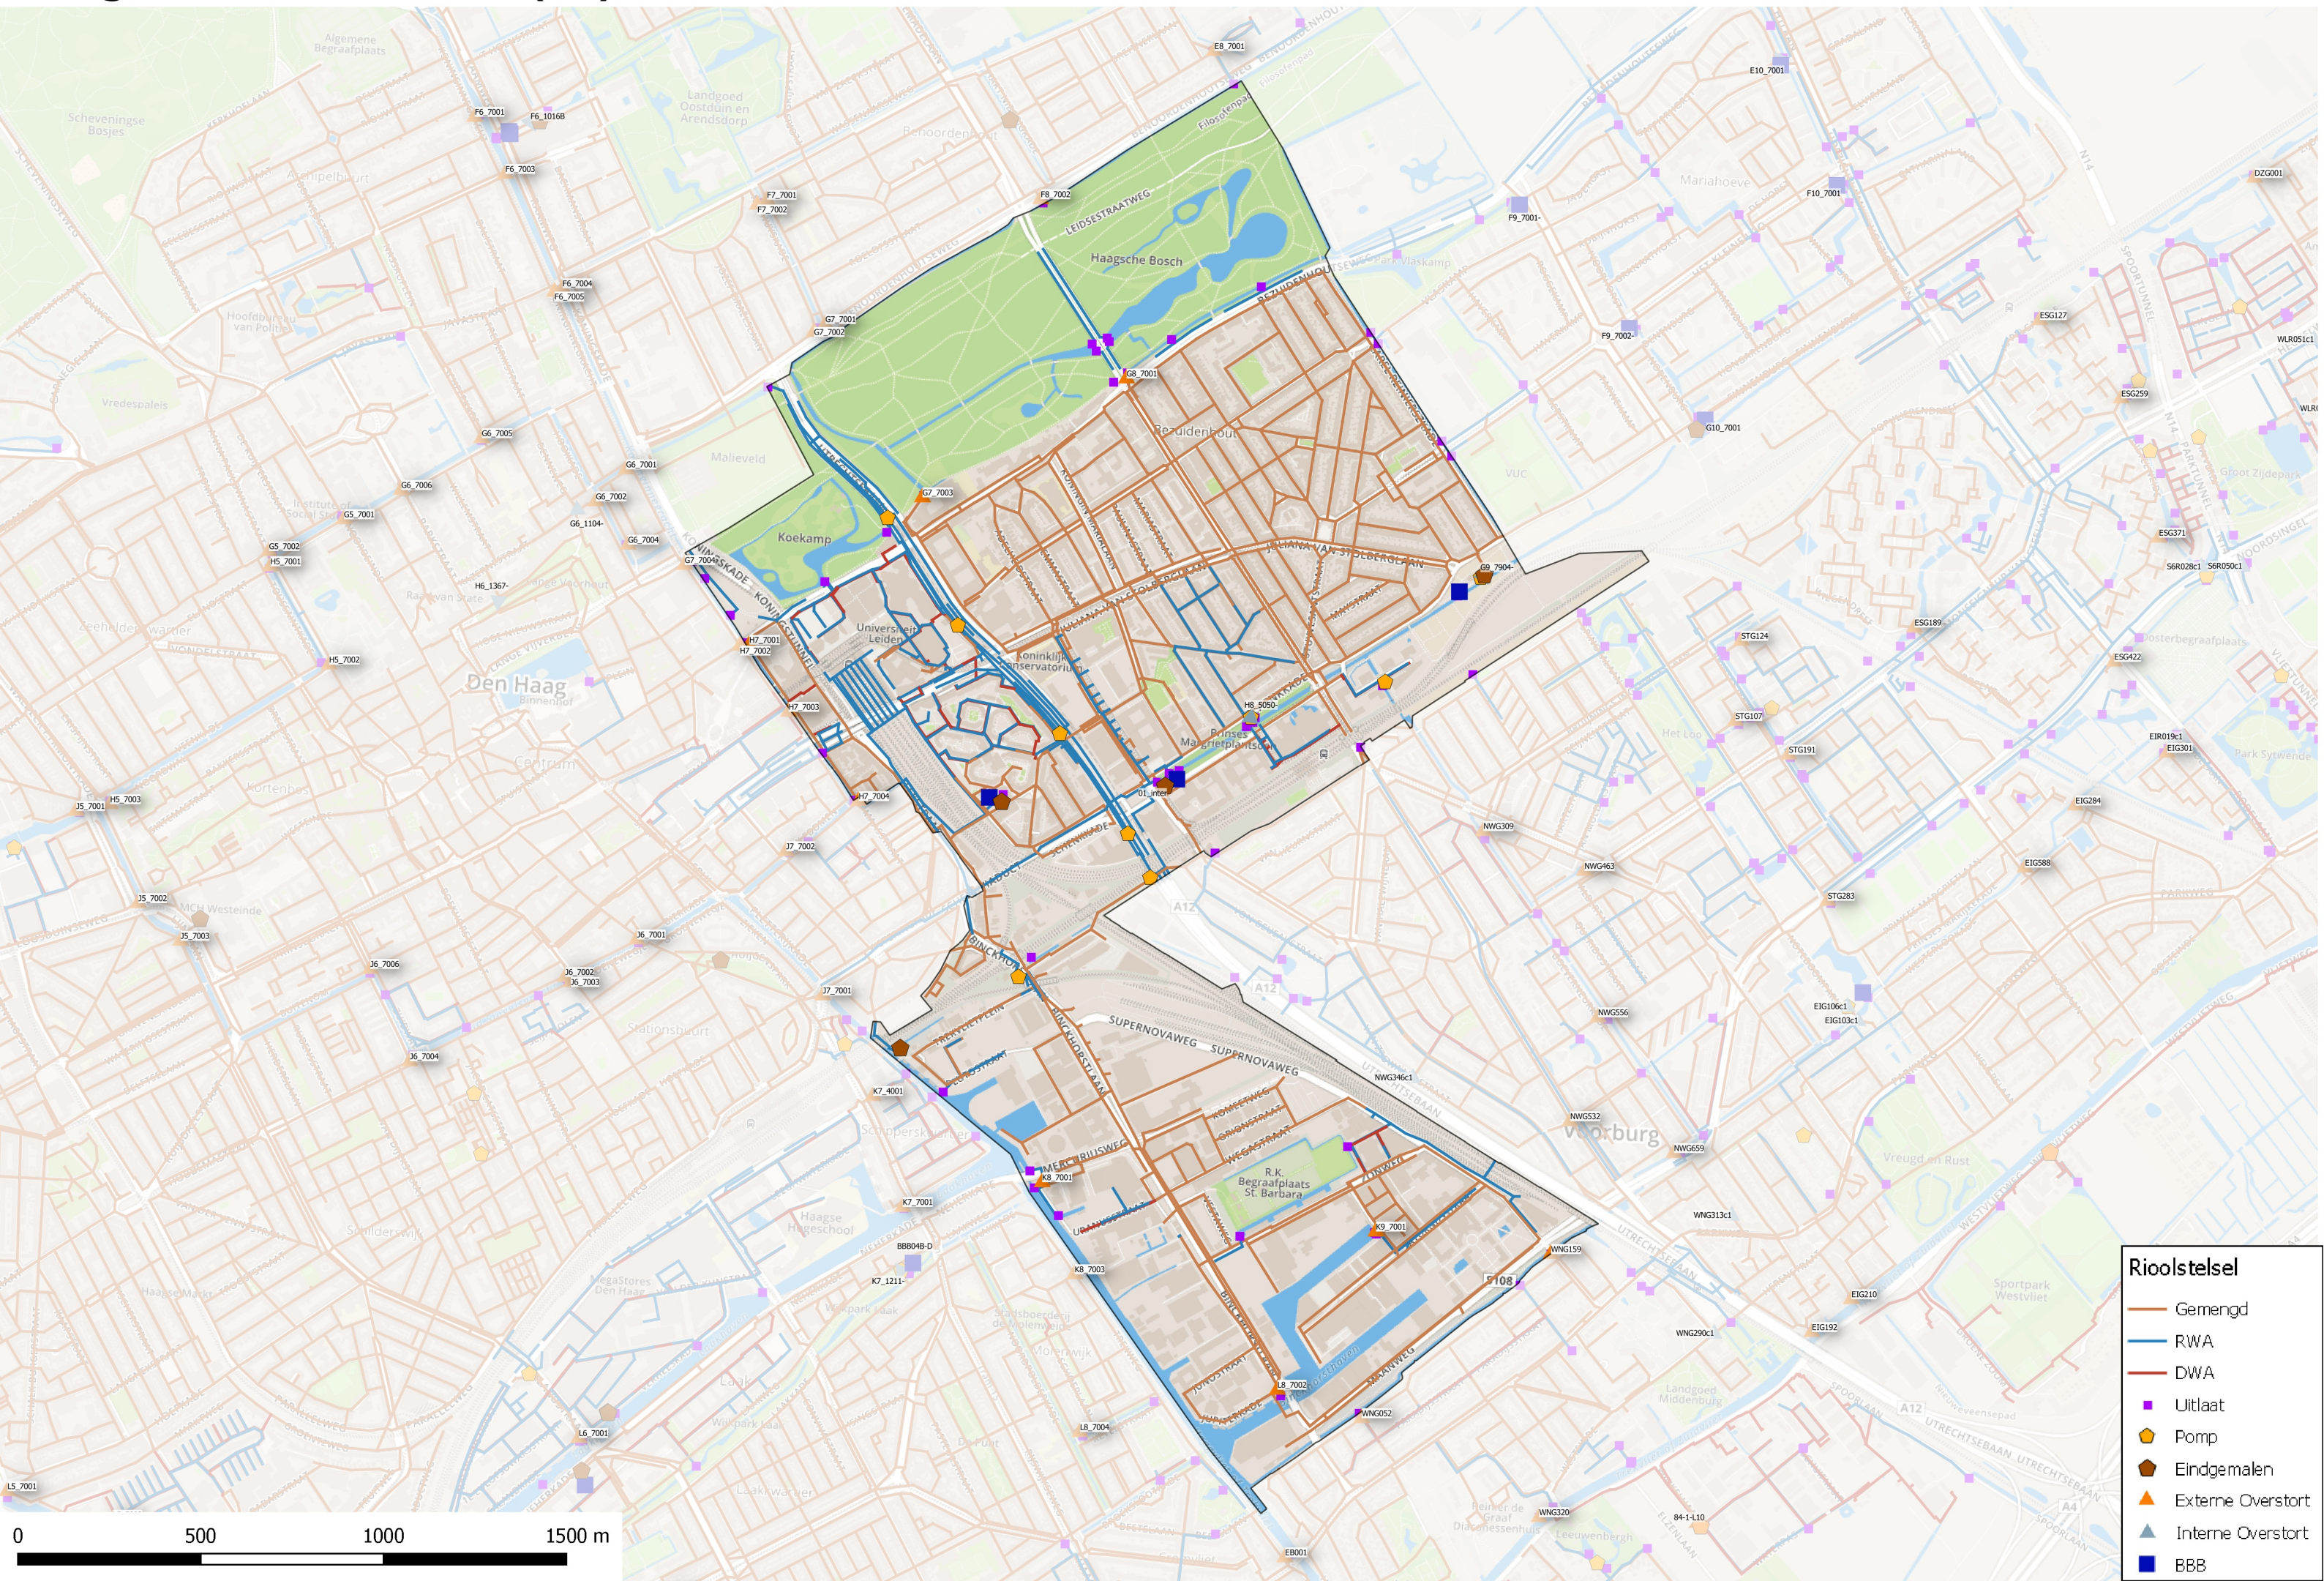

Bemalingsgebied	Mariahoeve	Gebiedscode	09
Versie kenmerkenblad	16 december 2015		
Status	definitief	Situatiejaar	2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	6,1 (ha)	0,0 (ha)	4,9 (ha)	11,0 (ha)
Open verhard	29,9 (ha)	0,0 (ha)	2,1 (ha)	32,0 (ha)
Dak hellend	2,2 (ha)	0,0 (ha)	0,2 (ha)	2,4 (ha)
Dak vlak	23,6 (ha)	0,0 (ha)	3,4 (ha)	27,0 (ha)
Totaal	61,8 (ha)	0,0 (ha)	10,6 (ha)	72,4 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	-1,40 (m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	5545 (m3)	
Verloren berging	12 (m3) = 0 %	
Randvoorzieningen	1970 (m3)	
Totaal	7503 (m3)	
Totaal berging	12,1 (mm)	


Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	12984
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	155,8 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	17,8 (m3/h)
Totaal DWA	173,6 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	173,6		173,6 (m3/h)
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		432,4	432,4 (m3/h)
- Marlot	9,5	27,5	37,1 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	183,1	459,9	643,1 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			14,3 (h)
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	30,3 (h)		
Afvoer naar gebied	Schiestraat (04)		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
E10_7001	84645	456999	Het Kleine Loo	416	-1,40	35,28	
F10_7001	84817	456663	Het Kleine Loo	341	-1,40	41,70	
F9_7001	83940	456579	Reigersbergenweg	354	-1,40	33,10	
F9_7002	84265	456252	Het Kleine Loo	332	-1,40	35,21	
G10_7001	84479	456009	Finnenburg	528	-1,40	33,00	

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	3,5 -/jaar
Overstorthoeveelheid	13693 (m3/jaar)
Vuiluitworp	377 (kg BZV/jaar)

Deelgebied: Mariahoeve (09)

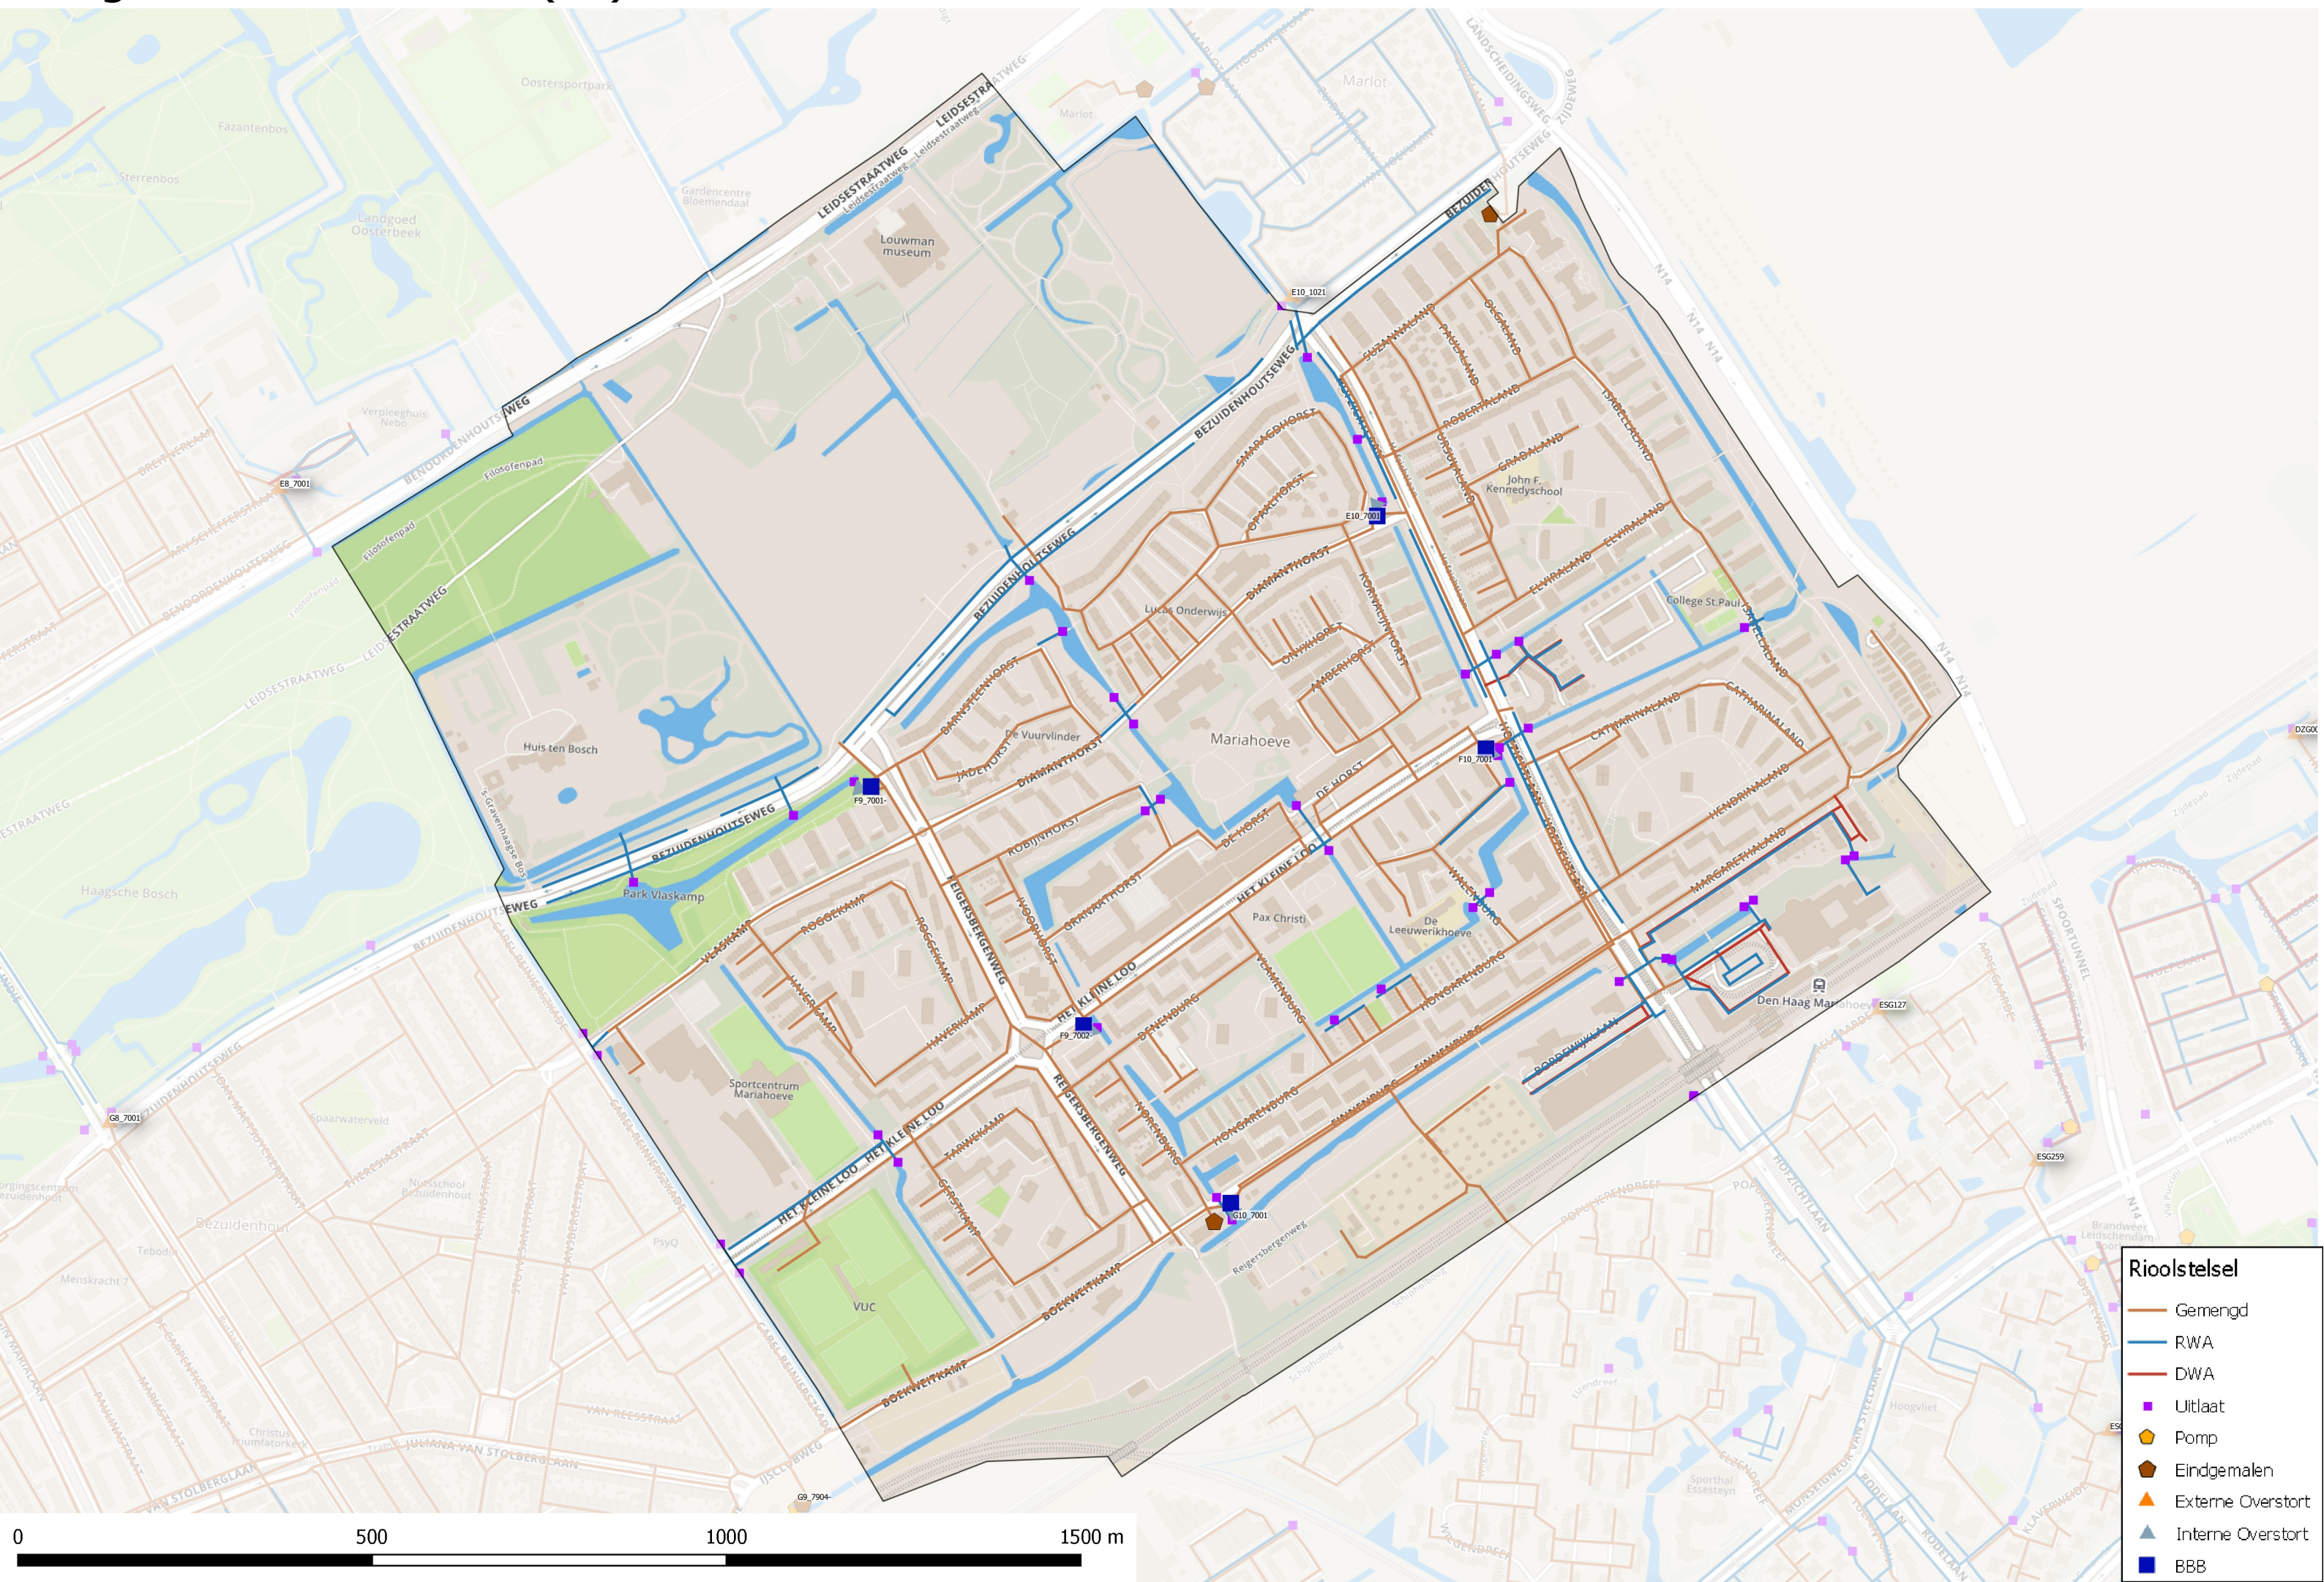

Bemalingsgebied	Marlot		Gebiedscode		07		
Versie kenmerkenblad	16 december 2015						
Status	definitief		Situatiejaar		2014		

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	0,1 (ha)	2,6 (ha)	0,0 (ha)	2,7 (ha)
Open verhard	0,0 (ha)	2,4 (ha)	0,0 (ha)	2,4 (ha)
Dak hellend	2,6 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	2,6 (ha)
Dak vlak	1,3 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	1,3 (ha)
Totaal	3,9 (ha)	4,9 (ha)	0,0 (ha)	8,9 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	-0,80 (m. N.A.P.)	-0,45 (m. N.A.P.)
Bruto stelselberging	603 (m3)	817 (m3)
Verloren berging	6 (m3) = 1 %	56 (m3) = 7 %
Randvoorzieningen	0 (m3)	
Totaal	597 (m3)	761 (m3)
Totaal berging	15,2 (mm)	15,4 (mm)

Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	770
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	9,2 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	0,3 (m3/h)
Totaal DWA	9,5 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	9,5		9,5 (m3/h)
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		27,5	27,5 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	9,5	27,5	37,1 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			18,4 (h)
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	62,5 (h)		
Afvoer naar gebied	Mariahoeve (09)		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
E10_1021	84517	457293	Hofzichtlaan		-0,80	3,00	

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	1,3 -/jaar
Overstorthoeveelheid	440 (m3/jaar)
Vuiluitworp	22 (kg BZV/jaar)

Deelgebied: Marlot (07)



Rioolstelsel

Gemengd

RWA

DWA

Uitlaat

Pomp

Eindgemalen

Externe Overstort

Interne Overstort

BBB

Bemalingsgebied	Voorburg	Gebiedscode	VB
Versie kenmerkenblad	16 december 2015		
Status	definitief	Situatiejaar	2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	15,4 (ha)	0,2 (ha)	7,1 (ha)	22,7 (ha)
Open verhard	85,9 (ha)	0,0 (ha)	31,6 (ha)	117,4 (ha)
Dak hellend	58,4 (ha)	0,0 (ha)	3,5 (ha)	61,9 (ha)
Dak vlak	61,3 (ha)	0,0 (ha)	1,8 (ha)	63,1 (ha)
Totaal	220,9 (ha)	0,2 (ha)	44,0 (ha)	265,1 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	diversen (m. N.A.P.)	-0,70 (m. N.A.P.)
Bruto stelselberging	21806 (m3)	33 (m3)
Verloren berging	674 (m3) = 3 %	0 (m3) = 1 %
Randvoorzieningen	1000 (m3)	
Totaal	22132 (m3)	32 (m3)
Totaal berging	10,0 (mm)	19,8 (mm)


Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	40928
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	491,1 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	0,0 (m3/h)
Totaal DWA	491,1 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen	
DWA	491,1		491,1 (m3/h)	
Pompovertcapaciteit (0,7 mm/h)		1546,6	1546,6 (m3/h)	
- Voorburg - VGS	0,0	0,5	0,5 (m3/h)	
Pompcapaciteit volgens norm	491,1	1547,1	2038,2 (m3/h)	
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)	
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)	fictief! Onder vrijverval op DH Schiestraat en Mariahoeve
Ledigingstijd			12,3 (h)	
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	44,4 (h)			
Afvoer naar gebied	Schiestraat (04)			

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
EIG105	84964	454465	Veenkade	1000	-0,45	7,00	ja
EIG192	84855	453533	Schoolstraat		-0,21	2,80	
EIG210	84960	453627	Kerkstraat		-0,22	1,70	
EIG284	85525	454996	Laan van Leeuwwesteyn		-0,22	1,95	
EIG301	85773	455149	Ultramarijnhof		-0,05	1,15	
EIG588	85393	454822	Rembrandtlaan		-0,23	1,20	
ESG127	85383	456318	Appelgaarde		-1,28	2,00	
ESG189	85070	455467	Wilgendreef		-1,11	1,00	
ESG259	85613	456112	Kersengaarde		-1,28	2,00	
ESG371	85730	455736	Klaverweide		-1,21	2,00	
ESG422	85619	455393	Prins Bernhardlaan		-1,23	1,00	
NWG309	83910	454870	Aart van der Leeuwkade		-0,55	2,02	
NWG463	84189	454771	Mgr van Steelaan		-0,90	2,00	
NWG532	84176	454086	Laan van Nieuw Oosteinde		-0,82	5,00	
NWG556	84243	454372	Goeverneurkade		-0,70	1,95	
NWG659	84461	454009	Broekslootkade		-0,25	3,48	
PLG019	84474	452674	Lindelaan		-1,41	1,00	
SSG012	86581	454873	Nieuwe Havenstraat		-0,21	2,50	
STG107	84590	455195	Johannes Meybeeklaan		-0,98	0,90	
STG124	84598	455414	Holwerdalaan		-0,93	1,35	
STG191	84739	455108	Mgr van Steelaan		-0,99	1,50	
STG283	84859	454713	Prins Bernhardlaan		-0,87	1,40	
WNG052	83635	453255	Overburgkade		-0,30	3,00	
WNG159	84134	453722	Westenburgstraat		-0,29	2,50	
WNG320	84127	453002	Fonteynenburghlaan		-0,23	1,85	
ZWG018	86560	454410	Broekweg		-2,07	1,50	ja

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	6,2 -/jaar
Overstorthoeveelheid	60386 (m3/jaar)
Vuiluitworp	2987 (kg BZV/jaar)

Deelgebied: Voorburg (VB)

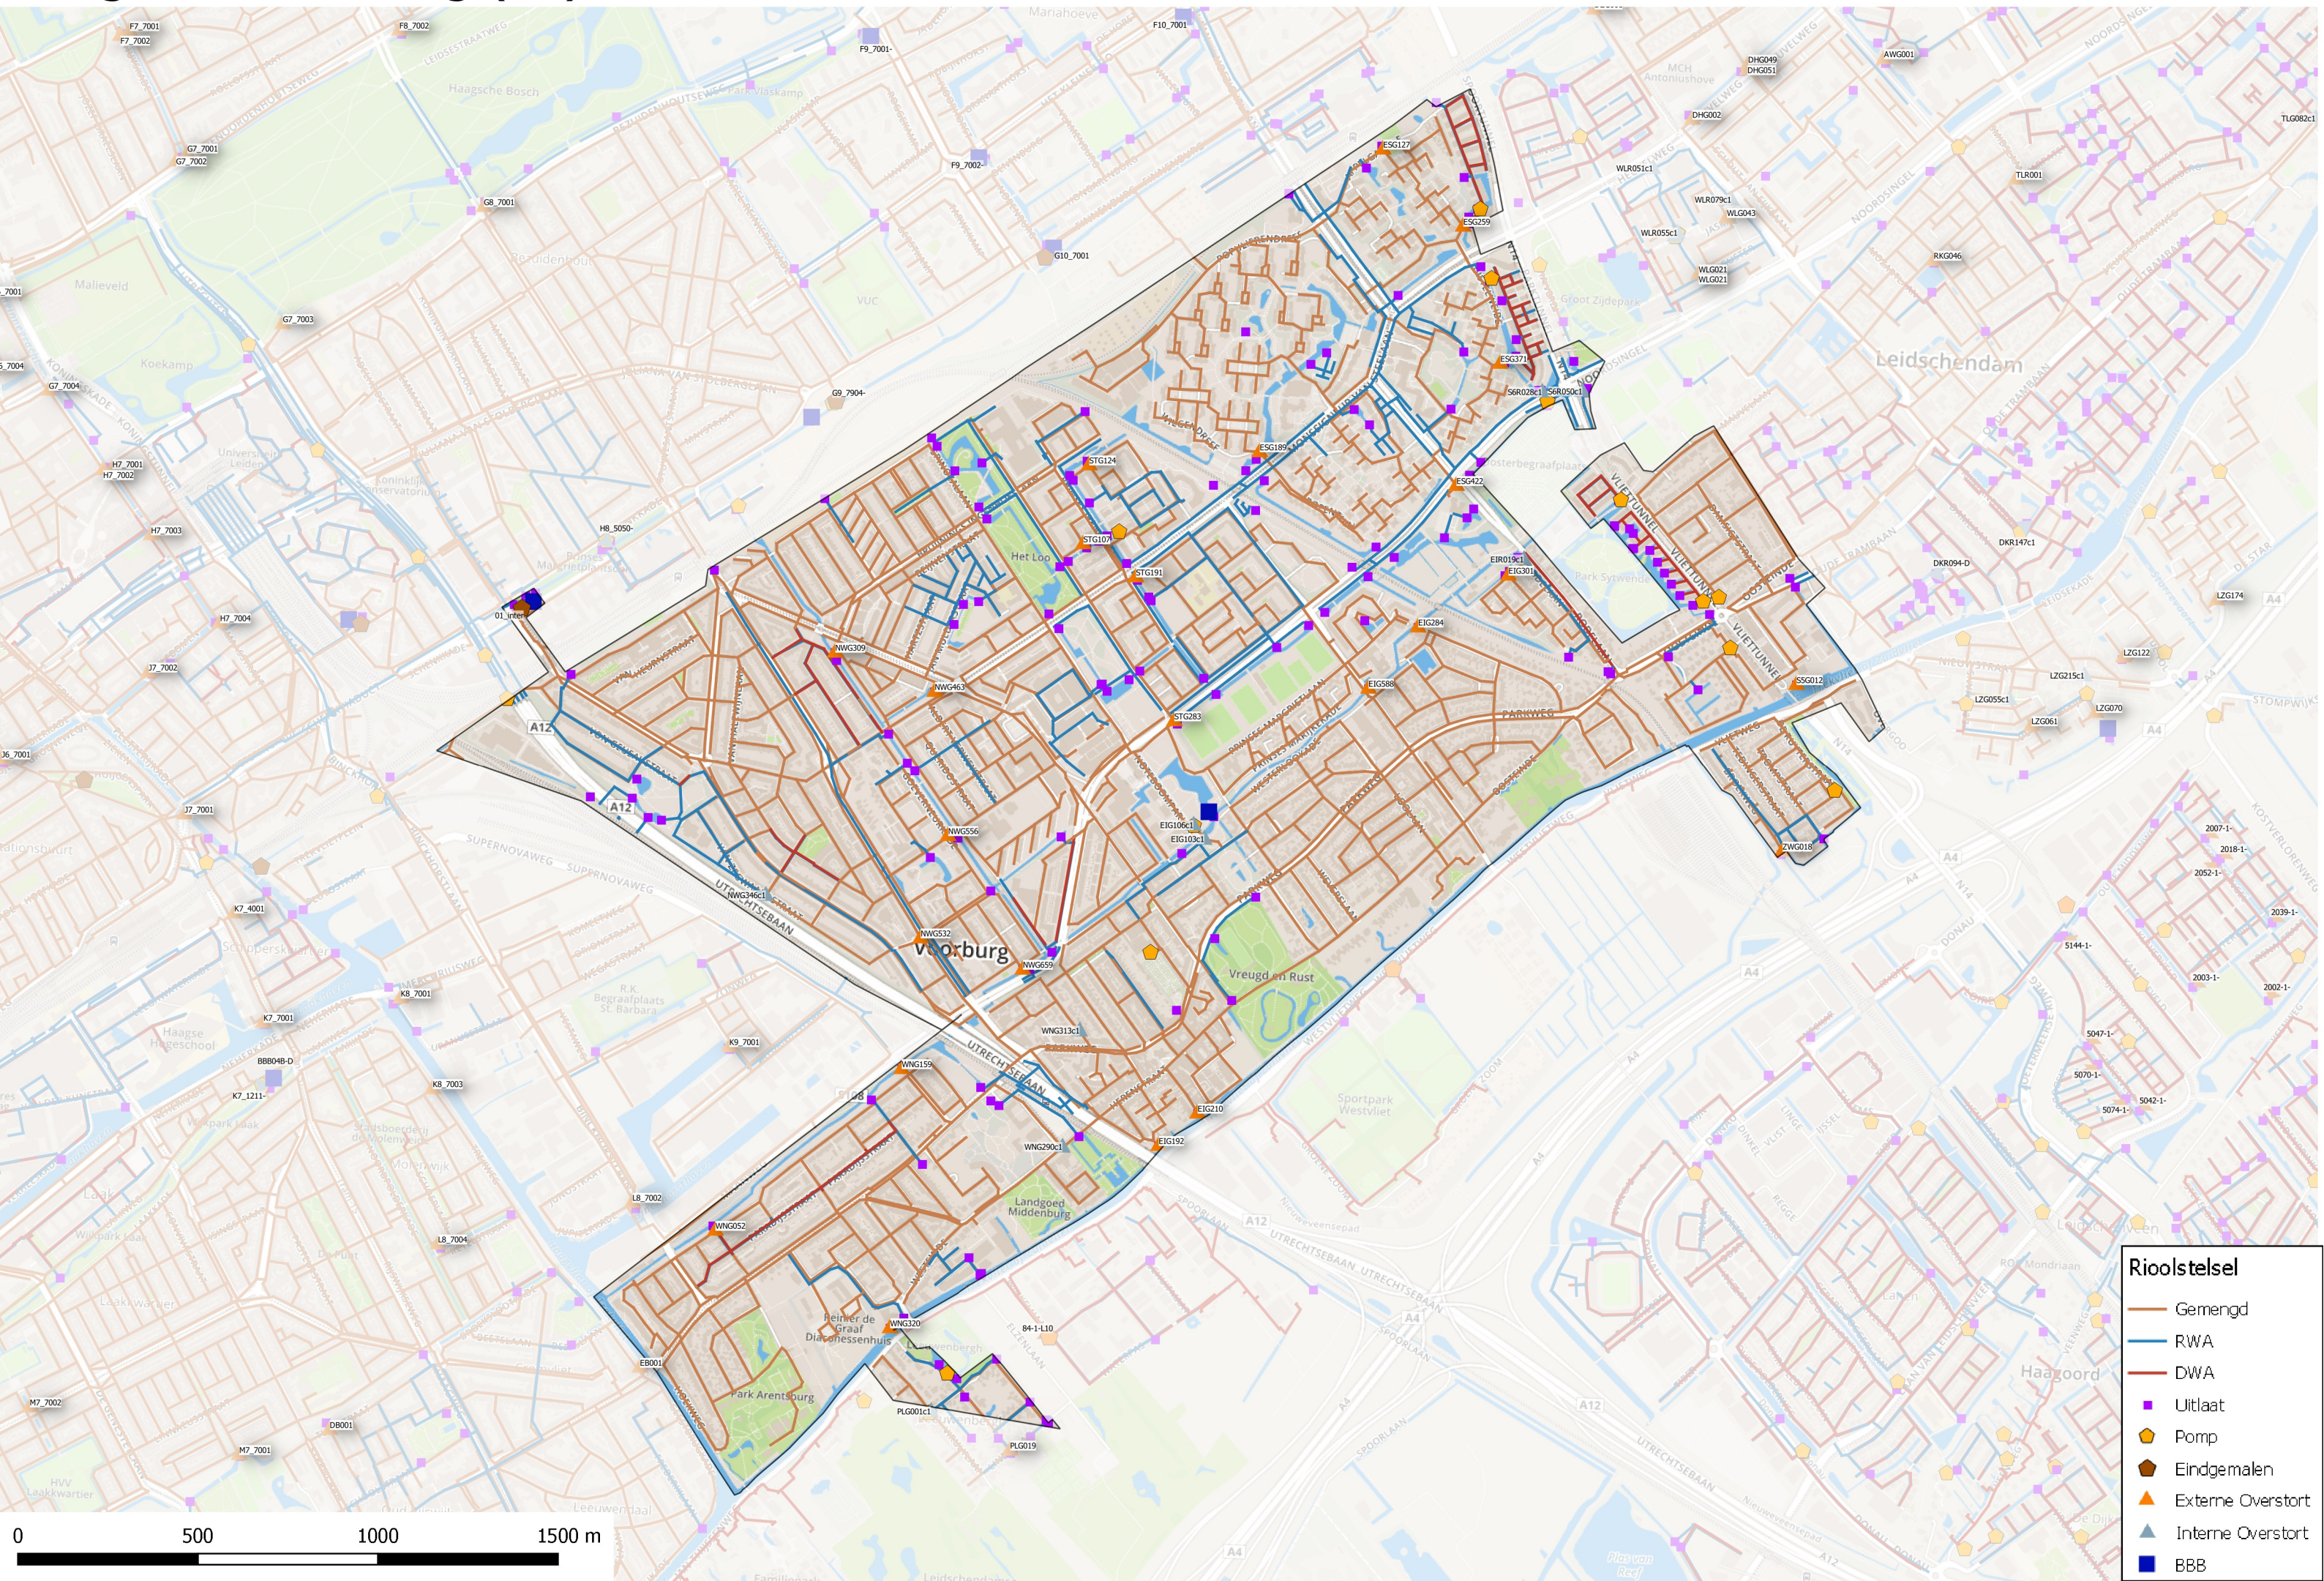

Bemalingsgebied	Laakwijk	Gebiedscode	05
Versie kenmerkenblad	16 december 2015		
Status	definitief	Situatiejaar	2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	17,9 (ha)	0,0 (ha)	5,1 (ha)	23,0 (ha)
Open verhard	68,3 (ha)	0,0 (ha)	15,5 (ha)	83,8 (ha)
Dak hellend	21,5 (ha)	0,0 (ha)	1,5 (ha)	22,9 (ha)
Dak vlak	46,9 (ha)	0,0 (ha)	11,1 (ha)	57,9 (ha)
Totaal	154,5 (ha)	0,0 (ha)	33,1 (ha)	187,7 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	-1,10 (m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	17213 (m3)	
Verloren berging	101 (m3) = 1 %	
Randvoorzieningen	6500 (m3)	
Totaal	23612 (m3)	
Totaal berging	15,3 (mm)	


Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	43743
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	524,9 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	14,4 (m3/h)
Totaal DWA	539,4 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	539,4		539,4 (m3/h)
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		1081,6	1081,6 (m3/h)
- Laakhaven	46,5	0,0	46,5 (m3/h)
- Laakhaven POC van VGS	0,0	102,7	102,7 (m3/h)
- Rijswijk BCDE	352,2	1017,9	1370,1 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	938,1	2202,2	3140,2 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			15,9 (h)
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	18,3 (h)		
Afvoer naar gebied	AWZI Harnaschpolder		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
BBB04B	82374	453624	Laakweg	500	-0,90	6,00	
K8_7003	82836	453621	Trekweg		-0,15	3,20	
L8_7001	83446	452876	Cromvlietkade		-0,20	5,00	
L8_7004	82865	453190	Schoeplaan		-0,90	3,75	
M6_7001	80876	452321	Erasmusweg		-1,00	1,50	
M7_7001	82334	452586	Paets van Troostwijkstr		-0,86	3,97	
M7_7002	81748	452698	Goeverneurlaan		-1,10	2,60	
N5_7001	80465	451952	Erasmusweg		-1,05	1,50	
N6_7001	81546	451961	Sinjeur Semeynsweg		-0,95	2,25	
N6_7002	80807	451777	Ulenpasstraat		-1,00	2,00	
L6LBBV2	81517	452998	Neherkade	6000	n.v.t.	n.v.t.	

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	3 -/jaar
Overstorthoeveelheid	28691 (m3/jaar)
Vuiluitworp	1344 (kg BZV/jaar)


Deelgebied: Laakwijk (05)

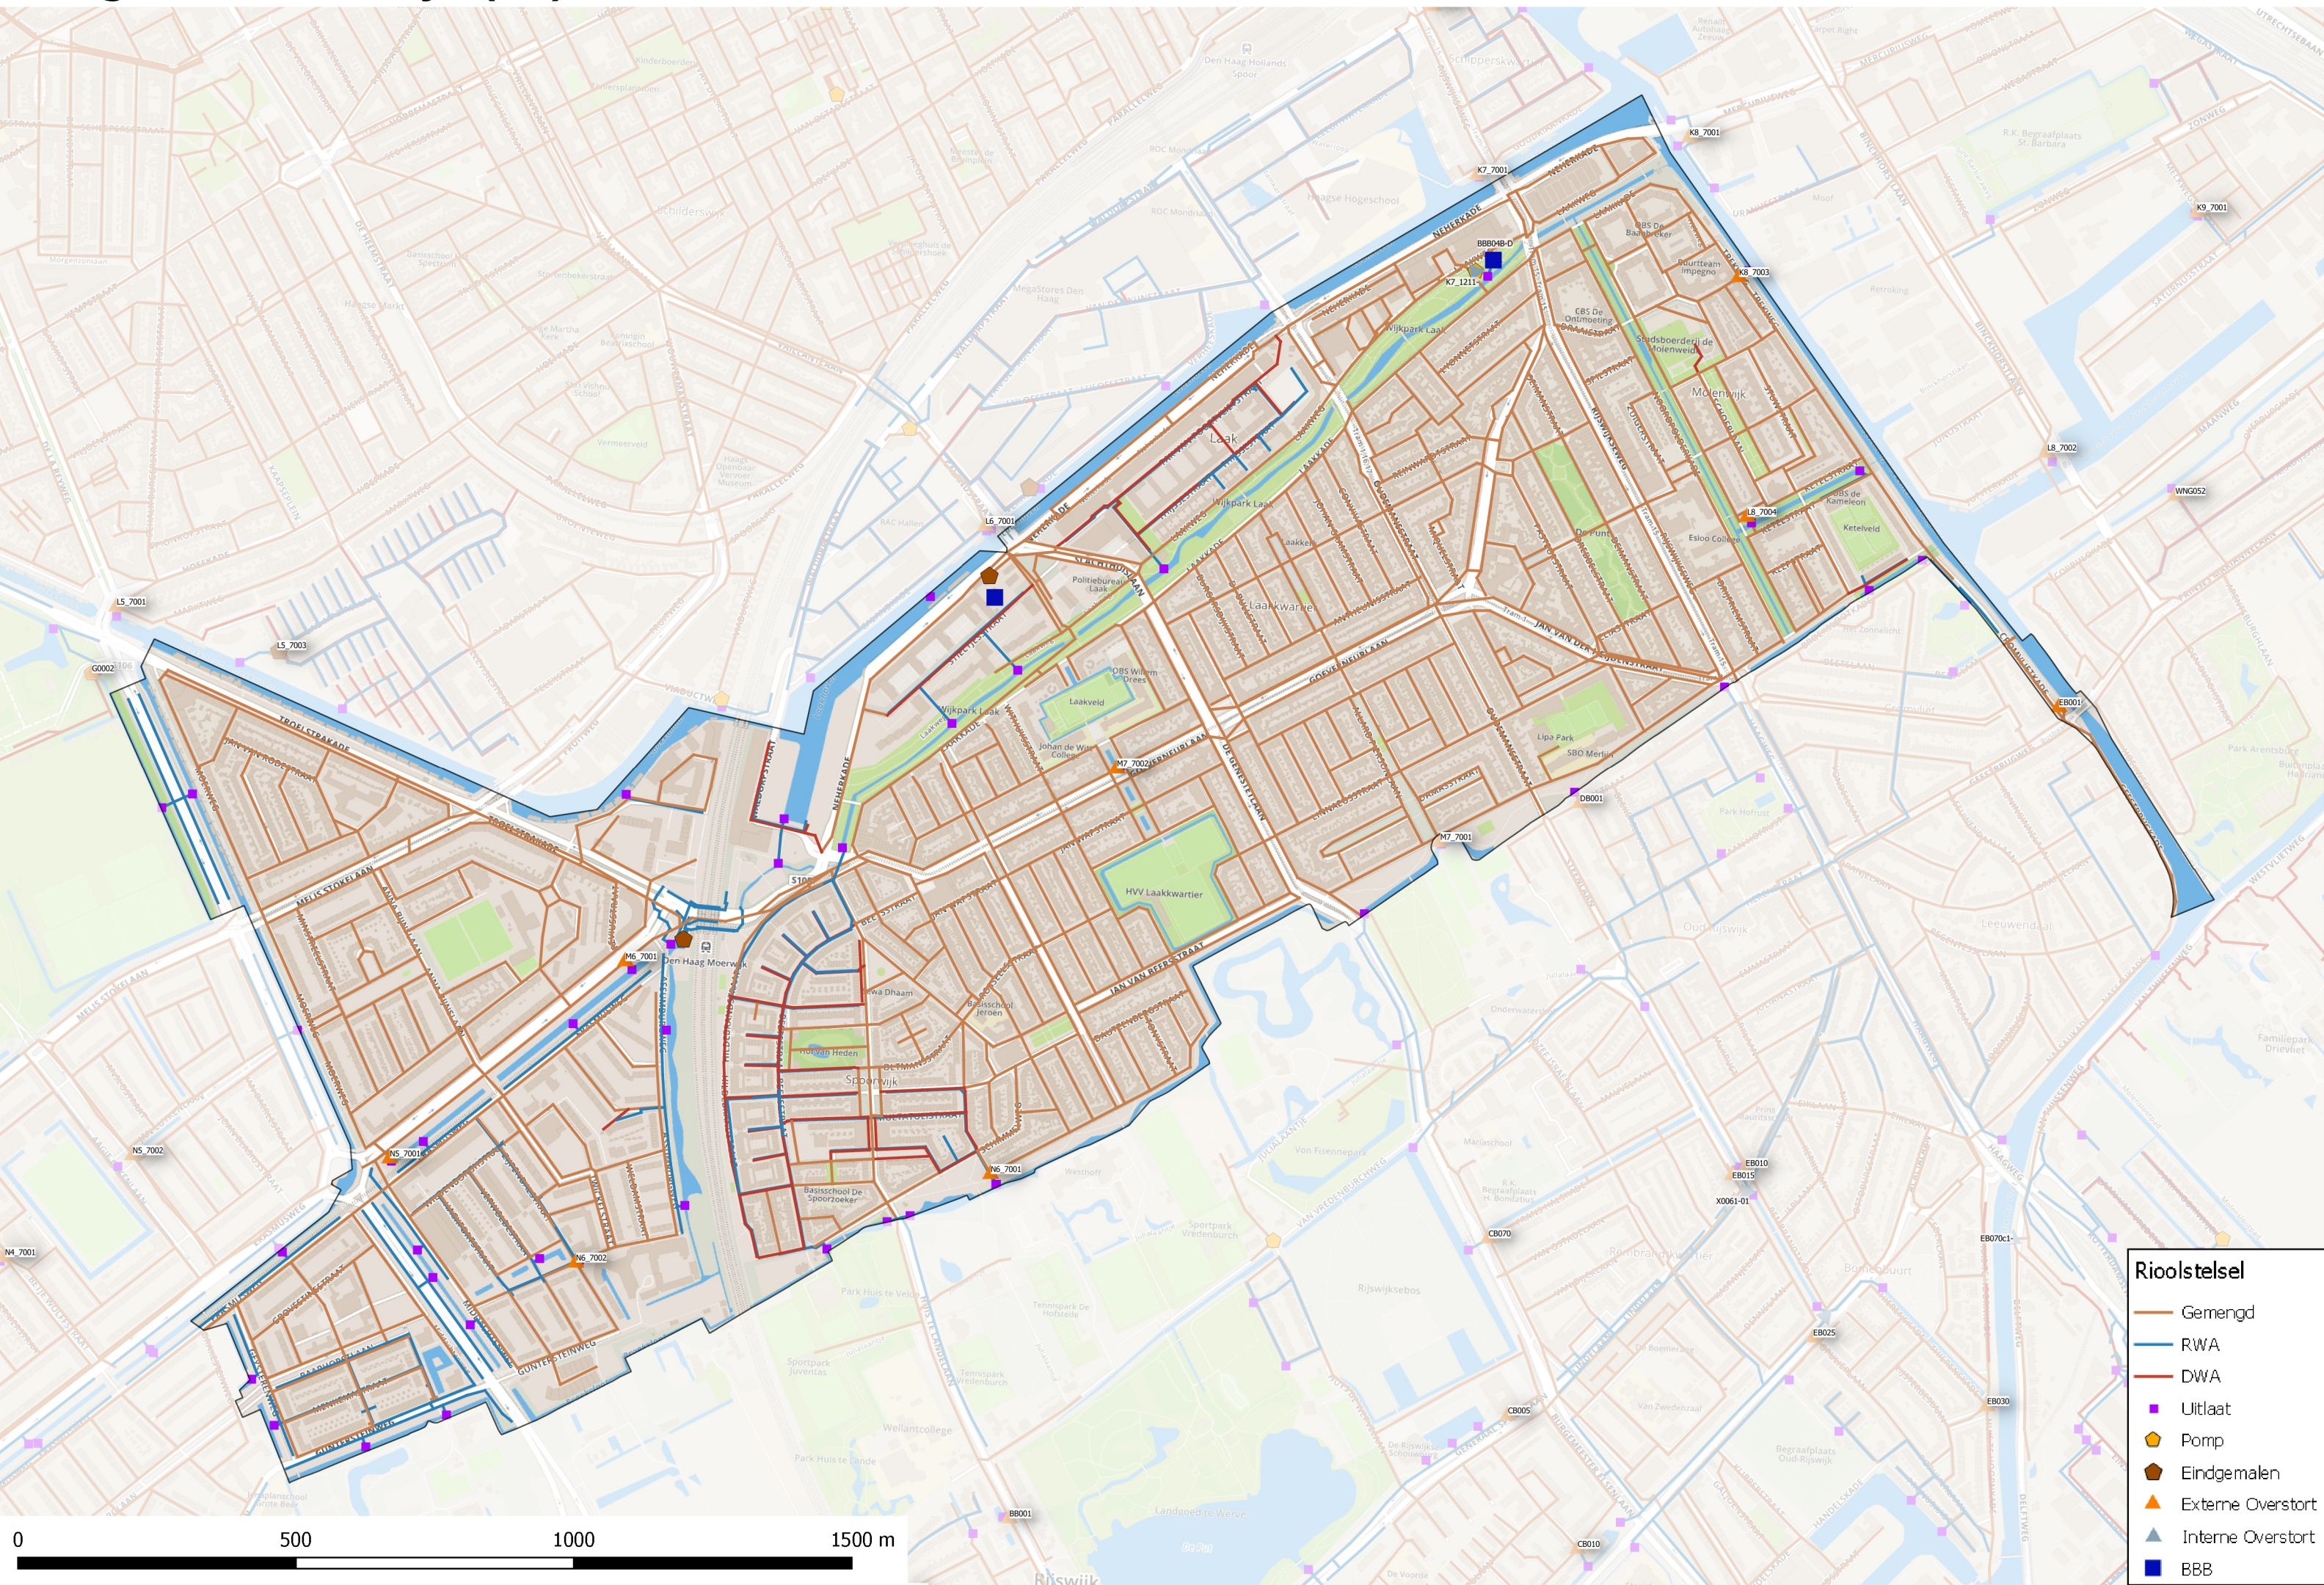

Bemalingsgebied		Laakhaven		Gebiedscode		06			
Versie kenmerkenblad		16 december 2015							
Status		definitief				Situatiejaar		2014	
Afvoerend oppervlak		Gemengd		VRWA		Gescheiden		Totaal	
Gesloten verhard		0,0 (ha)		7,3 (ha)		0,0 (ha)		7,3 (ha)	
Open verhard		0,0 (ha)		7,6 (ha)		0,0 (ha)		7,6 (ha)	
Dak hellend		0,0 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)	
Dak vlak		0,0 (ha)		19,3 (ha)		0,0 (ha)		19,3 (ha)	
Totaal		0,0 (ha)		34,2 (ha)		0,0 (ha)		34,2 (ha)	
Berging		Gemengd		VRWA					
Maatgevende peil		-0,20 (m. N.A.P.)		-0,20 (m. N.A.P.)					
Bruto stelselberging		713 (m3)		1970 (m3)					
Verloren berging		24 (m3) = 3 %		61 (m3) = 3 %					
Randvoorzieningen		0 (m3)							
Totaal		689 (m3)		1909 (m3)					
Totaal berging		n.v.t.		5,6 (mm)					
Droogweerafvoer									
Aantal inwoners		3771							
DWA per inwoner		12 (l/inw/h)							
DWA inwoners		45,3 (m3/h)							
Bedrijfsmatige lozingen		1,2 (m3/h)							
Totaal DWA		46,5 (m3/h)							
Pompcapaciteit		Droog weer		Extra bij regen		Totaal bij regen			
DWA		46,5				46,5 (m3/h)			
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)				0,0		0,0 (m3/h)			
Pompcapaciteit volgens norm		46,5		0,0		46,5 (m3/h)			
Pompcapaciteit gewenst						(m3/h)			
Pompcapaciteit geïnstalleerd						(m3/h)			
Ledigingstijd						n.v.t. (h)			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa		14,8 (h)							
Afvoer naar gebied		Laakwijk (05)							
Externe overstort (gemengd)		X	Y	Straatnaam		BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	-/jaar
Overstorthoeveelheid	(m3/jaar)
Vuilitworp	(kg BZV/jaar)

Deelgebied: Laakhaven (06)

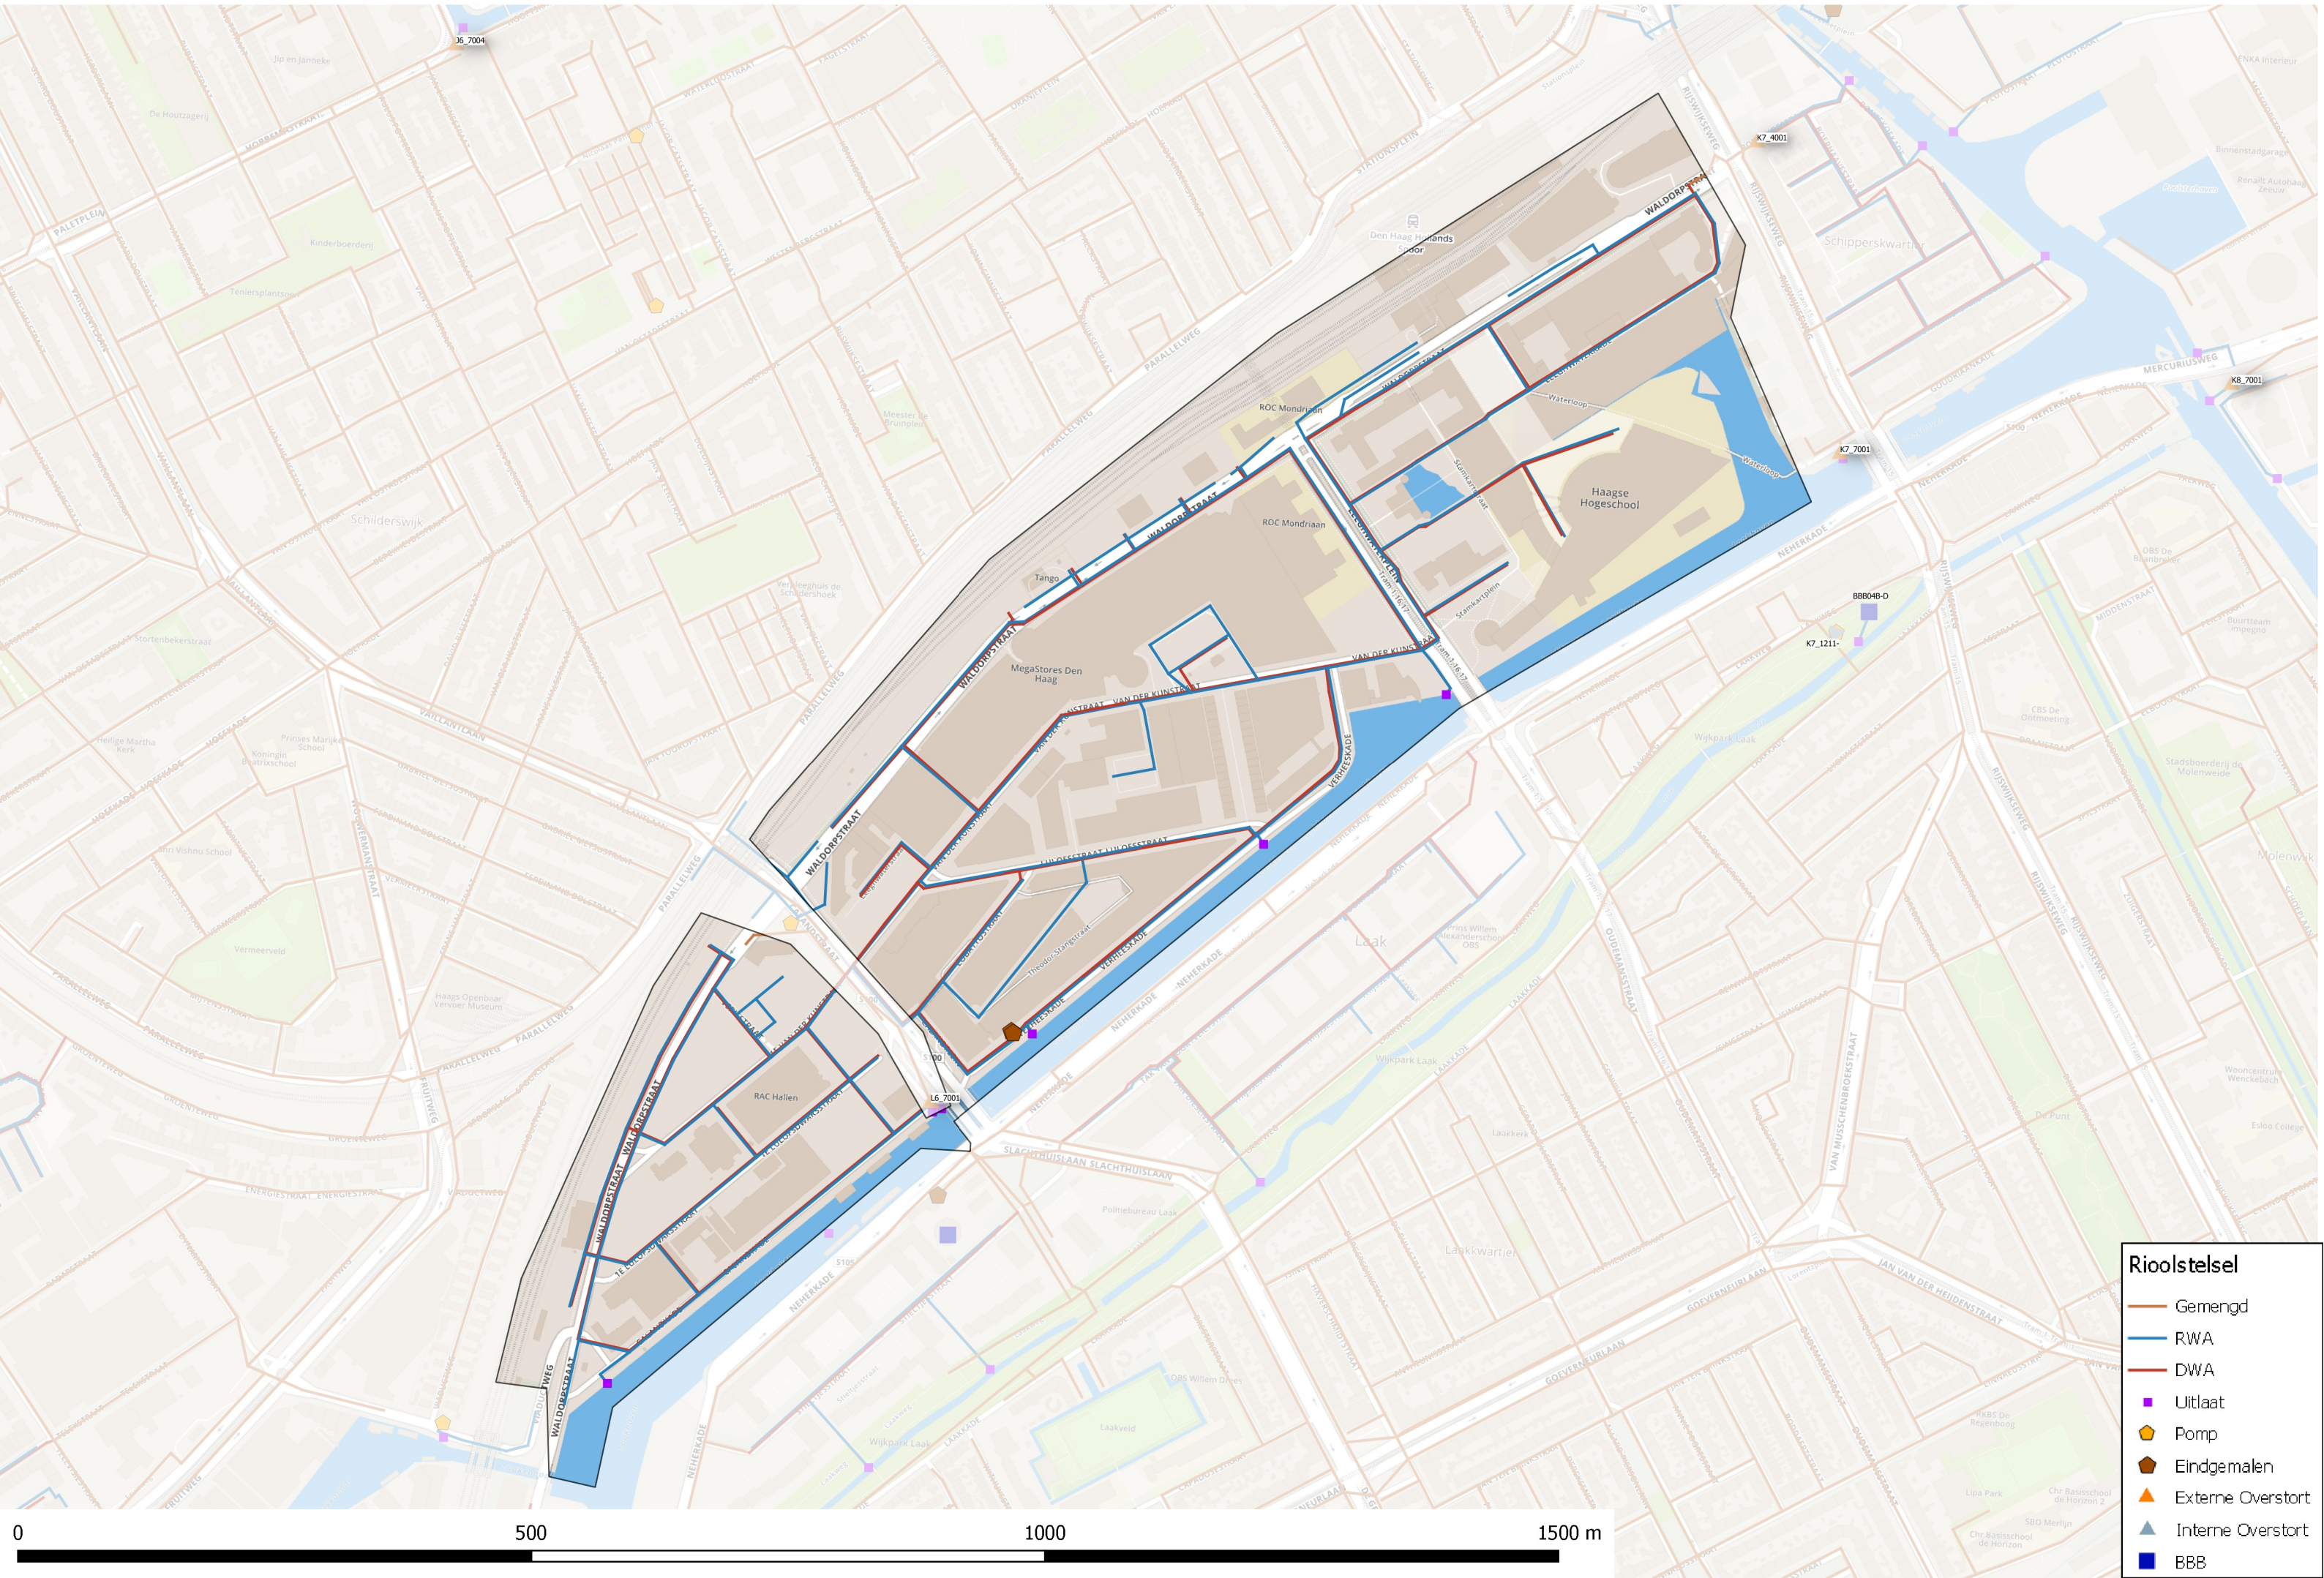

Bemalingsgebied	Rijswijk BCDE		Gebiedscode		RB
Versie kenmerkenblad	16 december 2015				
Status	definitief		Situatiejaar		2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	8,2 (ha)	1,4 (ha)	20,0 (ha)	29,6 (ha)
Open verhard	51,5 (ha)	0,5 (ha)	56,2 (ha)	108,1 (ha)
Dak hellend	35,8 (ha)	0,3 (ha)	3,0 (ha)	39,0 (ha)
Dak vlak	48,9 (ha)	0,2 (ha)	11,3 (ha)	60,5 (ha)
Totaal	144,4 (ha)	2,4 (ha)	90,4 (ha)	237,2 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA	
Maatgevende peil	-1,10 (m. N.A.P.) *	-0,70 (m. N.A.P.)	* i.v.m. koppeling stelsel aan gebied Den Haag Laakwijk
Bruto stelselberging	13096 (m3)	67 (m3)	
Verloren berging	190 (m3) = 1 %	0 (m3) = 0%	
Randvoorzieningen	0 (m3)		
Totaal	12906 (m3)	67 (m3)	
Totaal berging	8,9 (mm)	2,8 (mm)	


Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	23019
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	276,2 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	76,0 (m3/h)
Totaal DWA	352,2 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen	
DWA	352,2		352,2	(m3/h)
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		1010,7	1010,7	(m3/h)
- Rijswijk BCDE - VGS	0,0	7,2	7,2	(m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	352,2	1017,9	1370,1	(m3/h)
Pompcapaciteit gewenst				(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd				(m3/h)
Ledigingstijd			10,8	(h)
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	37,2 (h)			
Afvoer naar gebied	Laakwijk (05)			

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
BB001	81602	451344	Huis Te Landelaan		-0,51	2,00	
BB005	81421	451204	Mgr. P.J Willekensln		-0,30	2,20	
BB010	81741	451101	Cromhoutlaan		-0,69	2,20	
BB015	81561	450980	Mgr. P.J Willekensln		-0,52	2,50	
BB020	81757	450715	Dr. H. Colijnlaan		-0,65	2,00	
BB025	81894	450553	Johan Braakensiekl		-0,65	2,25	
BB030	82167	450676	Volmerlaan		-0,55	2,30	
BB035	82129	450710	Huis Te Landelaan		-0,64	2,10	
BB045	82329	451028	Gen. Swartlaan		-0,69	1,20	
BB050	82227	450836	Karel Doormanlaan		-0,53	1,20	
BB055	82299	450205	Lange Kleiweg		-0,47	1,90	
BB060	82632	450179	Polakweg		-0,58	2,20	
BB065	82393	450814	Treubstraat		-0,55	2,50	
BB070	82394	450472	Verrijn Stuartlaan		-0,54	2,50	
BB075	82564	450627	Verrijn Stuartlaan		-0,75	2,00	
BB085	82771	450626	Visseringlaan		-0,57	2,40	
BB090	82734	450271	Polakweg		-0,54	2,50	
CB005	82492	451561	Don Boscolaantje		-0,25	1,00	
CB010	82625	451325	Karel Doormanlaan		-0,50	2,00	
CB015	82499	451188	Karel Doormanlaan		-0,52	2,00	
CB020	82213	451194	Dr. H. Colijnlaan		-0,63	2,00	
CB025	82204	451181	Dr. H. Colijnlaan		-0,47	2,20	
CB030	83030	451143	Koopmansstraat		-0,22	1,00	
CB035	82861	451193	Handelskade		-0,66	1,60	
CB040	82612	451064	Treubstraat		-0,63	2,05	
CB050	82808	450848	Cort V.D. Lindenstr.		-0,69	2,00	
CB055	82879	450912	Verrijn Stuartlaan		-0,70	2,00	
CB060	83016	451012	Bordewijkstraat		-0,72	1,30	
CB070	82446	451878	Burg. Elsenlaan		-0,15	3,00	
DB001	82583	452665	Tulpstraat		-0,66	2,30	
EB001	83438	452868	Cromvlietkade		-0,15	5,30	
EB010	82903	452020	Rembrandtkade		-0,15	1,84	
EB015	82880	452006	Rembrandtkade		-0,17	1,78	
EB025	83036	451720	Sir W. Churchilllaan		-0,25	2,20	
EB030	83352	451608	Huis Te Hoornkade		-0,15	1,10	
EB040	83634	449950	Delftweg		-1,16	2,00	
EB085	83890	448907	Broekmolenweg		0,07	1,00	
PB065	82792	450646	Veraartlaan		-0,51	2,40	
BB080	82617	450797	Diepenhorstlaan		-0,60	1,50	
CB045	82637	450816	Diepenhorstlaan		-0,60	1,50	

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	3,4 -/jaar
Overstorthoeveelheid	18039 (m3/jaar)
Vuiluitworp	902 (kg BZV/jaar)

Deelgebied: Rijswijk B t/m E (RB)

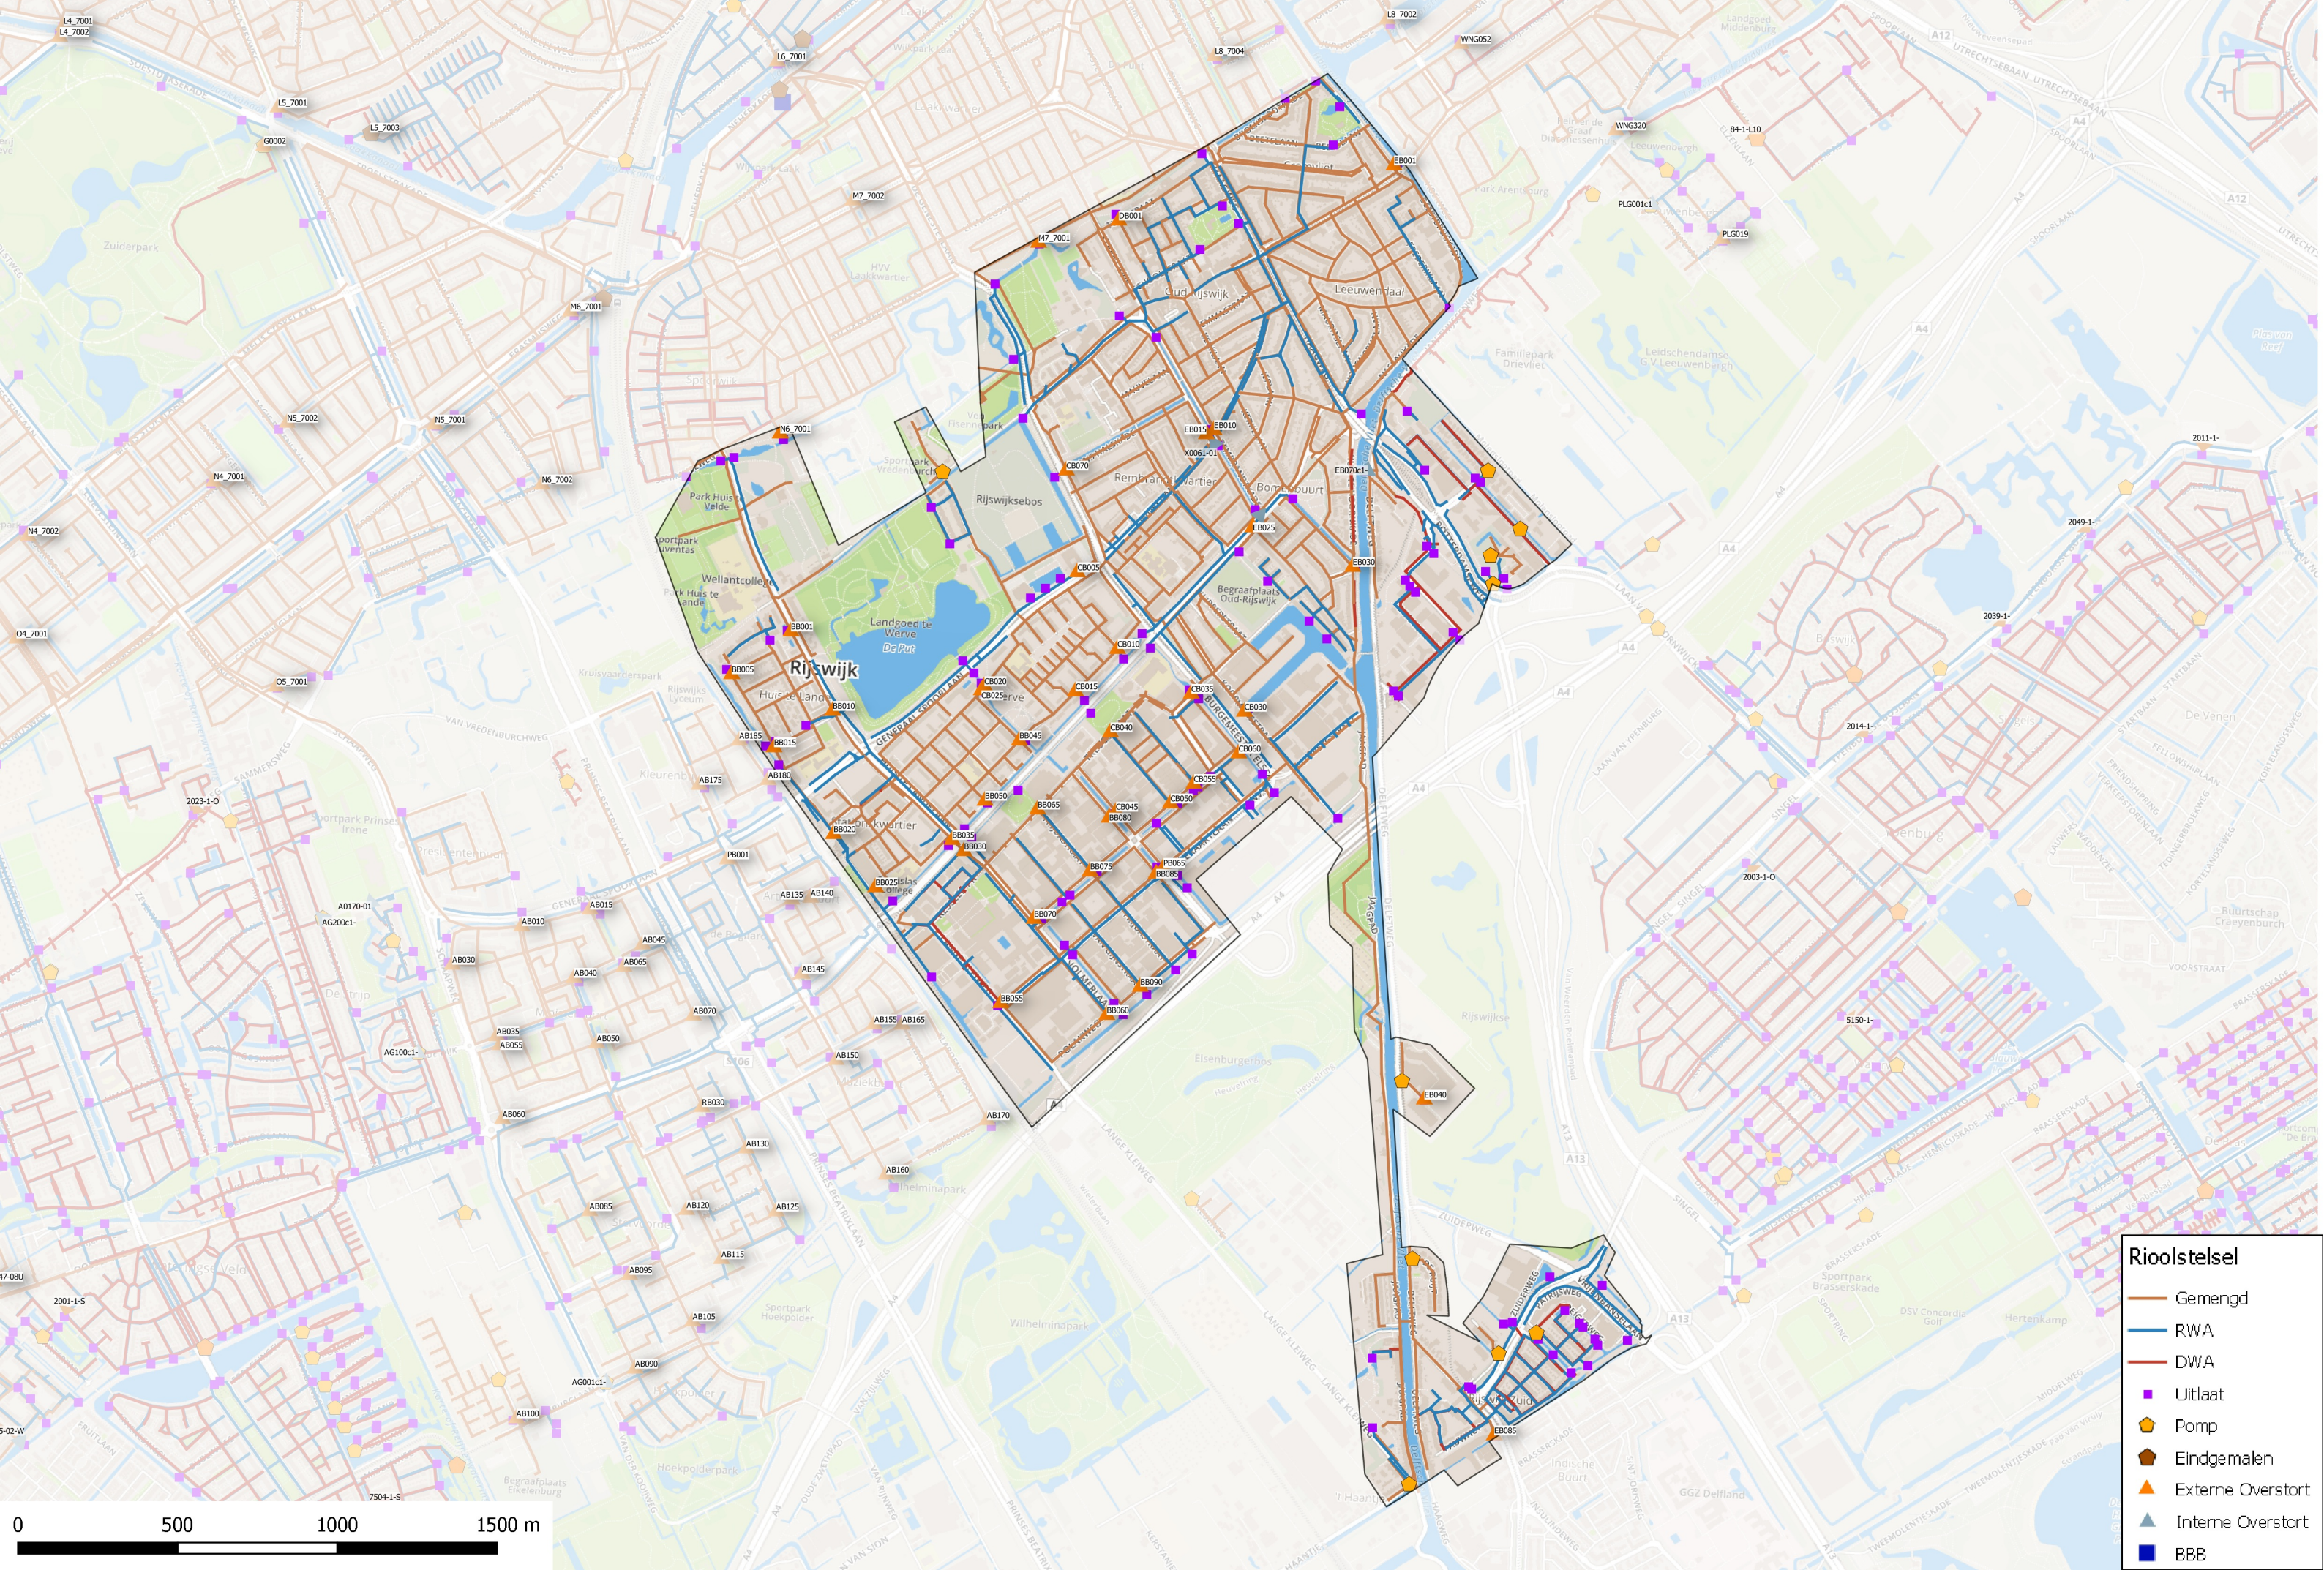

Bemalingsgebied	Leyweg	Gebiedscode	19
Versie kenmerkenblad	16 december 2015		
Status	definitief	Situatiejaar	2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	53,7 (ha)	0,0 (ha)	13,4 (ha)	67,1 (ha)
Open verhard	125,7 (ha)	0,0 (ha)	24,5 (ha)	150,1 (ha)
Dak hellend	24,5 (ha)	0,0 (ha)	2,1 (ha)	26,5 (ha)
Dak vlak	99,4 (ha)	0,0 (ha)	26,5 (ha)	126,0 (ha)
Totaal	303,3 (ha)	0,0 (ha)	66,5 (ha)	369,7 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	-1,23 (m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	29438 (m3)	
Verloren berging	186 (m3) = 1 %	
Randvoorzieningen	6000 (m3)	
Totaal	35252 (m3)	
Totaal berging	11,6 (mm)	


Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	66743
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	800,9 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	66,7 (m3/h)
Totaal DWA	867,6 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	867,6		867,6 (m3/h)
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		2123,0	2123,0 (m3/h)
- Houtwijk oost	45,7	0,0	45,7 (m3/h)
- Houtwijk west	81,7	0,0	81,7 (m3/h)
- Uithofslaan	11,7	0,8	12,4 (m3/h)
- Rijswijk A	331,9	660,2	992,1 (m3/h)
- Wateringen	288,0	380,2	668,2 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	1626,6	3164,1	4790,7 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			12,4 (h)
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	21,5 (h)		
Afvoer naar gebied	AWZI Harnaschpolder		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
K2_7001	77905	453448	Loosduinsekade		0,10	4,50	
L3_7001	78568	453369	Soestdijksekade		0,30	3,00	
L4_7002	79248	453125	Soestdijksekade		-0,10	3,60	
M3_7001	78528	452534	Maartensdijklaan		-0,76	3,30	
N2_7001	77719	451811	Meppelweg		-1,20	2,00	
N2_7002	77424	451522	Meppelweg		-1,20	2,00	
N4_7001	79778	451750	Betje Wolffstraat		-1,00	1,50	
N4_7002	79204	451559	Enschedealaan		-1,00	2,00	
N5_7002	80002	451942	Aagje Dekenlaan		-1,00	1,50	
O1_7001	77096	451195	Meppelweg		-1,20	3,75	
O1_7002	76802	450902	Meppelweg		-1,20	2,05	
O2_7001	78028	450874	Vrederustlaan		-1,20	3,20	
O3_7001	78501	451017	Melis Stokelaan		-1,23	2,00	
O4_7001	79178	451238	Leyweg		-1,15	2,40	
O5_7001	79998	451116	Lichtenbergweg		-1,00	1,50	
P2_7001	77650	450560	Beresteinlaan		-1,20	2,10	
P2_7002	77382	450086	Melis Stokelaan		-1,20	2,00	
P3_7001	78329	450514	Vrederustlaan		-1,20	2,80	
M3LBBV3	78202	452357	Zuidwoldestraat	6000	n.v.t.	n.v.t.	

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	3,5 -/jaar
Overstorthoeveelheid	52343 (m3/jaar)
Vuiluitworp	2617 (kg BZV/jaar)

Deelgebied: Leyweg (19)

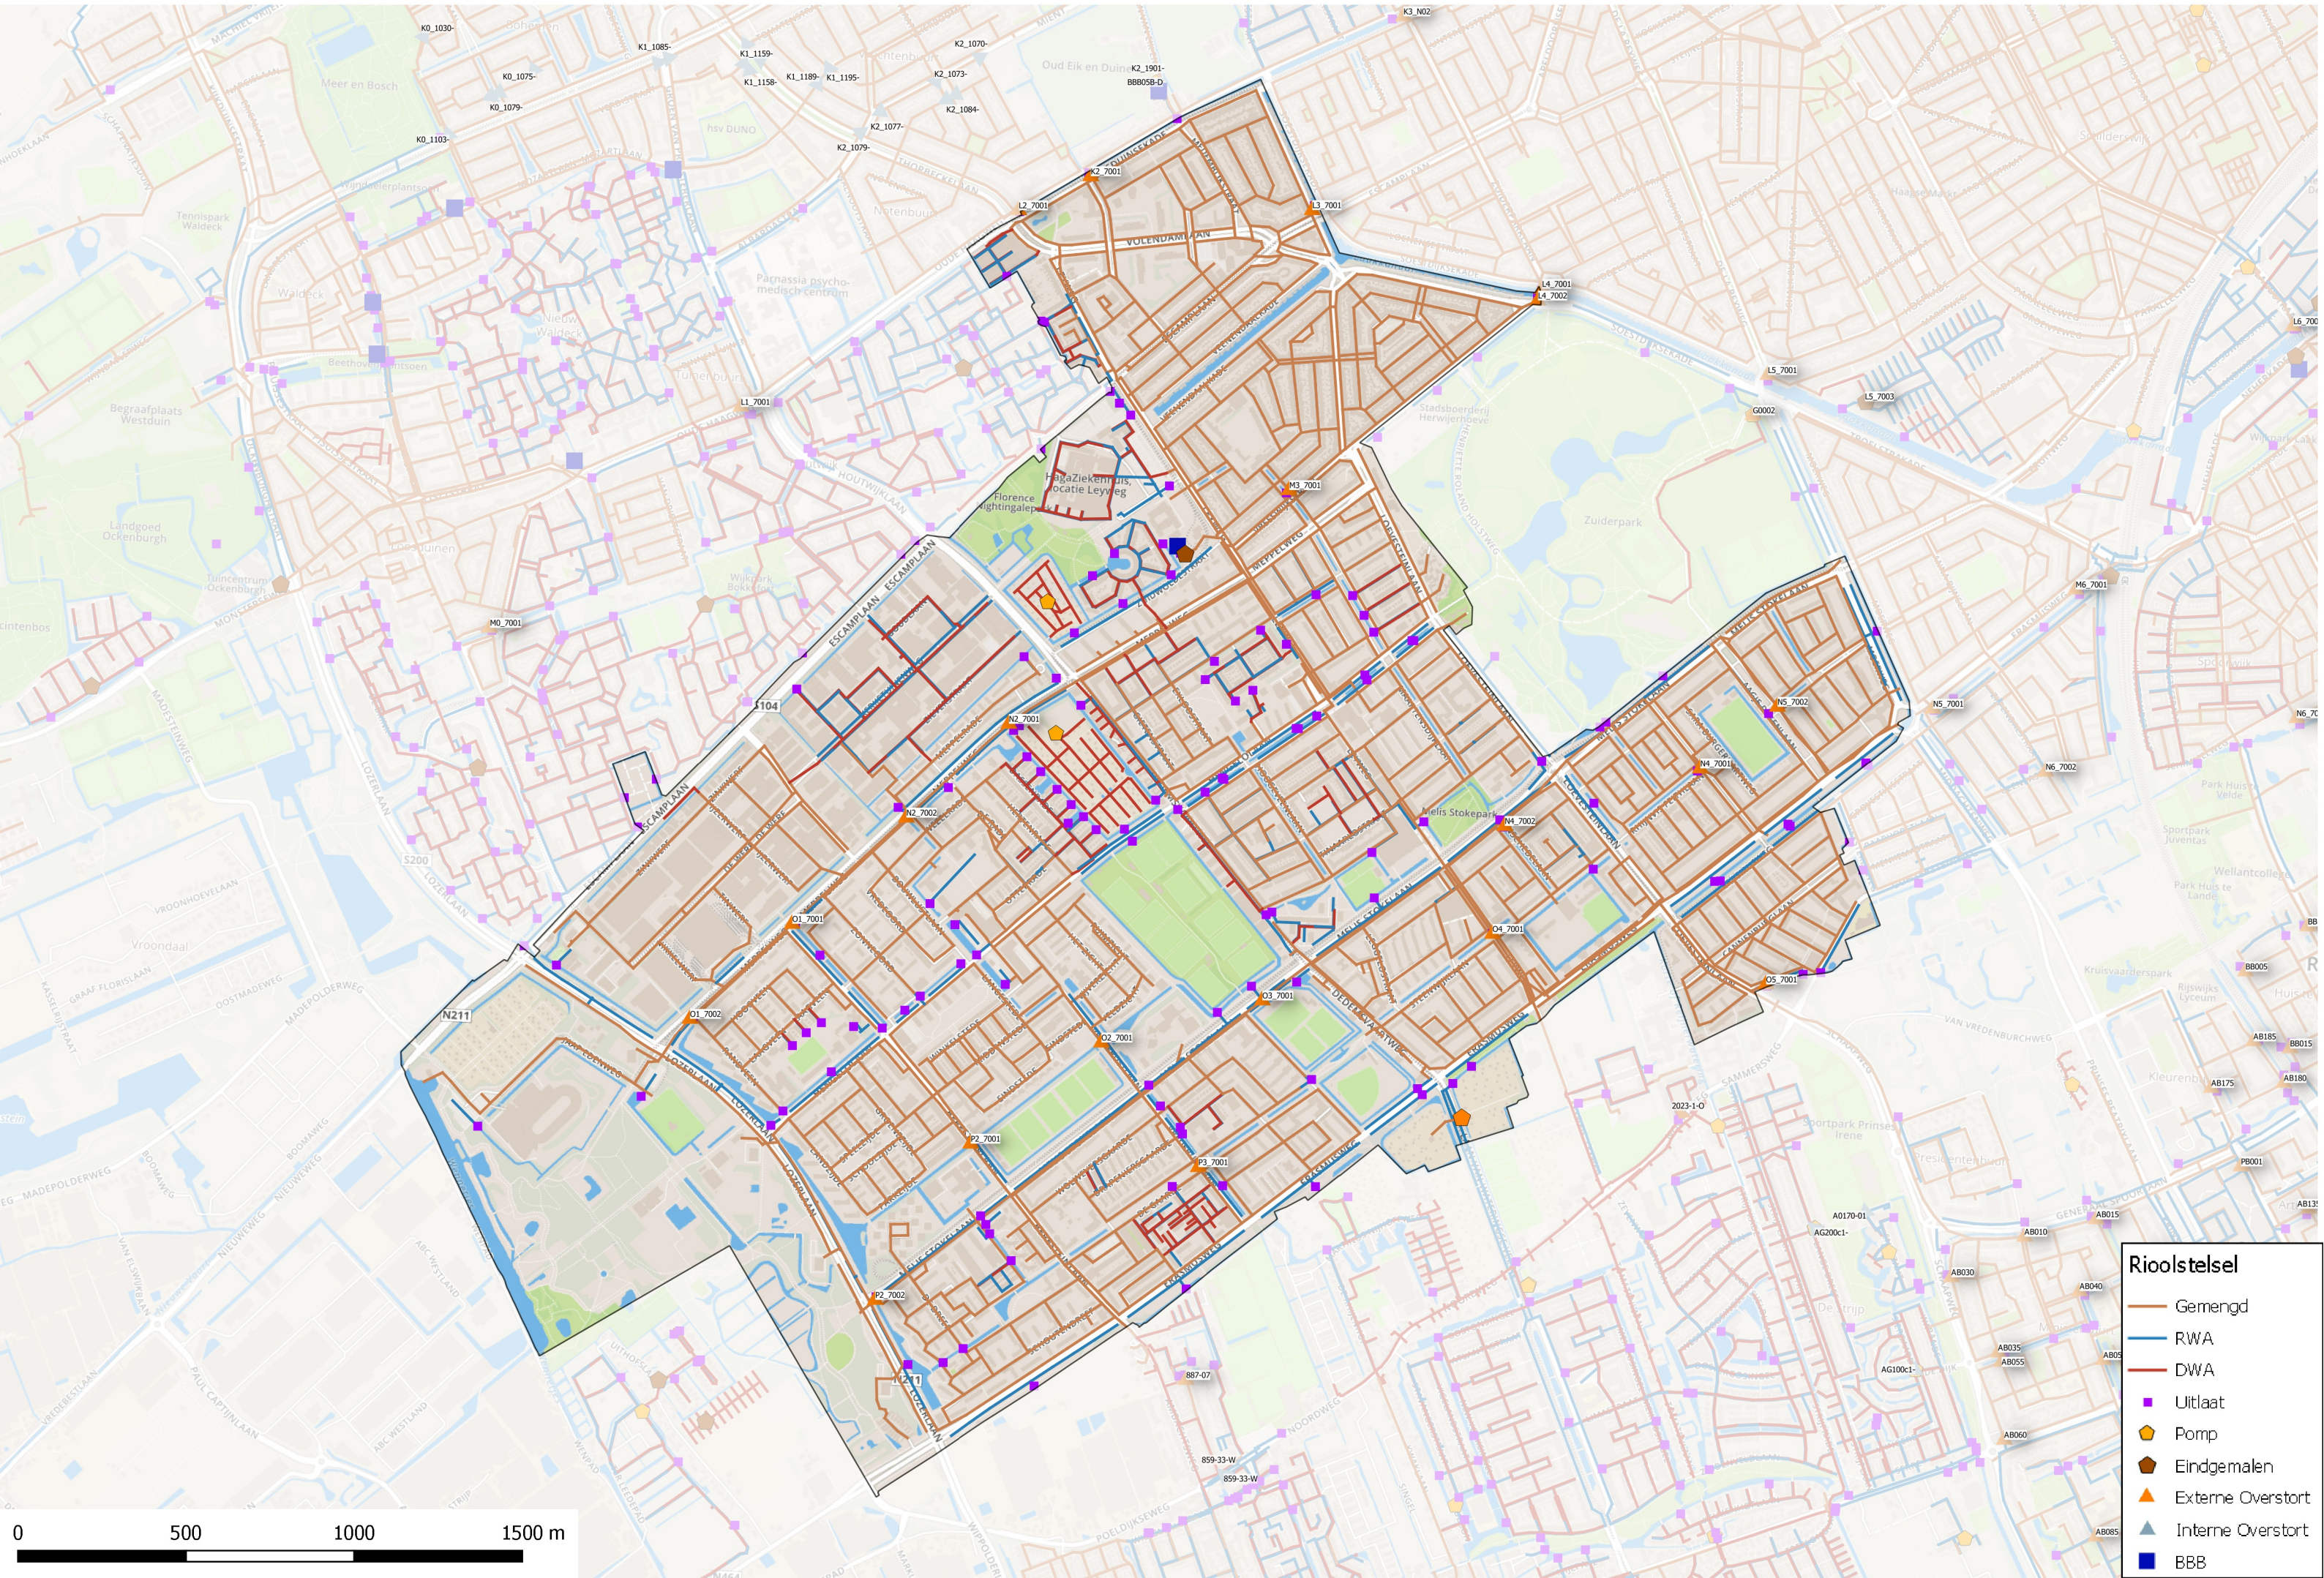

Bemalingsgebied		Houtwijk oost		Gebiedscode		20			
Versie kenmerkenblad		16 december 2015							
Status		definitief		Situatiejaar		2014			
Afvoerend oppervlak		Gemengd		VRWA		Gescheiden		Totaal	
Gesloten verhard		0,0 (ha)		0,0 (ha)		2,2 (ha)		2,2 (ha)	
Open verhard		0,0 (ha)		0,0 (ha)		8,3 (ha)		8,3 (ha)	
Dak hellend		0,0 (ha)		0,0 (ha)		4,2 (ha)		4,2 (ha)	
Dak vlak		0,0 (ha)		0,0 (ha)		5,7 (ha)		5,7 (ha)	
Totaal		0,0 (ha)		0,0 (ha)		20,4 (ha)		20,4 (ha)	
Berging		Gemengd		VRWA					
Maatgevende peil		-0,30 (m. N.A.P.)							
Bruto stelselberging		1128 (m3)							
Verloren berging		17 (m3) = 1 %							
Randvoorzieningen		0 (m3)							
Totaal		1111 (m3)							
Totaal berging		n.v.t.							
Droogweerafvoer									
Aantal inwoners		3572							
DWA per inwoner		12 (l/inw/h)							
DWA inwoners		42,9 (m3/h)							
Bedrijfsmatige lozingen		2,8 (m3/h)							
Totaal DWA		45,7 (m3/h)							
Pompcapaciteit		Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen					
DWA		45,7		45,7	(m3/h)				
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)			0,0	0,0	(m3/h)				
Pompcapaciteit volgens norm		45,7	0,0	45,7	(m3/h)				
Pompcapaciteit gewenst					(m3/h)				
Pompcapaciteit geïnstalleerd					(m3/h)				
Ledigingstijd				n.v.t.	(h)				
Reactietijd gemaaluitval bij dwa		24,3 (h)							
Afvoer naar gebied		Leyweg (19)							
Externe overstort (gemengd)		X	Y	Straatnaam		BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep

Emissie (gemengd stelsel)

Overstortingsfrequentie	-/jaar
Overstorthoeveelheid	(m3/jaar)
Vuiluitworp	(kg BZV/jaar)

Deelgebied: Houtwijk Oost (20)




Bemalingsgebied		Houtwijk west		Gebiedscode		21	
Versie kenmerkenblad		16 december 2015					
Status		definitief		Situatiejaar		2014	
Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal			
Gesloten verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	7,4 (ha)	7,4 (ha)			
Open verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	12,5 (ha)	12,5 (ha)			
Dak hellend	0,0 (ha)	0,0 (ha)	5,4 (ha)	5,4 (ha)			
Dak vlak	0,0 (ha)	0,0 (ha)	11,9 (ha)	11,9 (ha)			
Totaal	0,0 (ha)	0,0 (ha)	37,3 (ha)	37,3 (ha)			
Berging	Gemengd	VRWA					
Maatgevende peil	-0,40 (m. N.A.P.)						
Bruto stelselberging	1775 (m3)						
Verloren berging	56 (m3) = 3 %						
Randvoorzieningen	0 (m3)						
Totaal	1719 (m3)						
Totaal berging	n.v.t.						
Droogweerafvoer							
Aantal inwoners	6501						
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)						
DWA inwoners	78,0 (m3/h)						
Bedrijfsmatige lozingen	3,7 (m3/h)						
Totaal DWA	81,7 (m3/h)						
Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen				
DWA	81,7		81,7 (m3/h)				
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		0,0	0,0 (m3/h)				
Pompcapaciteit volgens norm	81,7	0,0	81,7 (m3/h)				
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)				
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)				
Ledigingstijd			n.v.t. (h)				
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	21,0 (h)						
Afvoer naar gebied	Leyweg (19)						
Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep

Emissie (gemengd stelsel)

Overstortingsfrequentie	-/jaar
Overstorthoeveelheid	(m3/jaar)
Vuilitworp	(kg BZV/jaar)

Deelgebied: Houtwijk West (21)

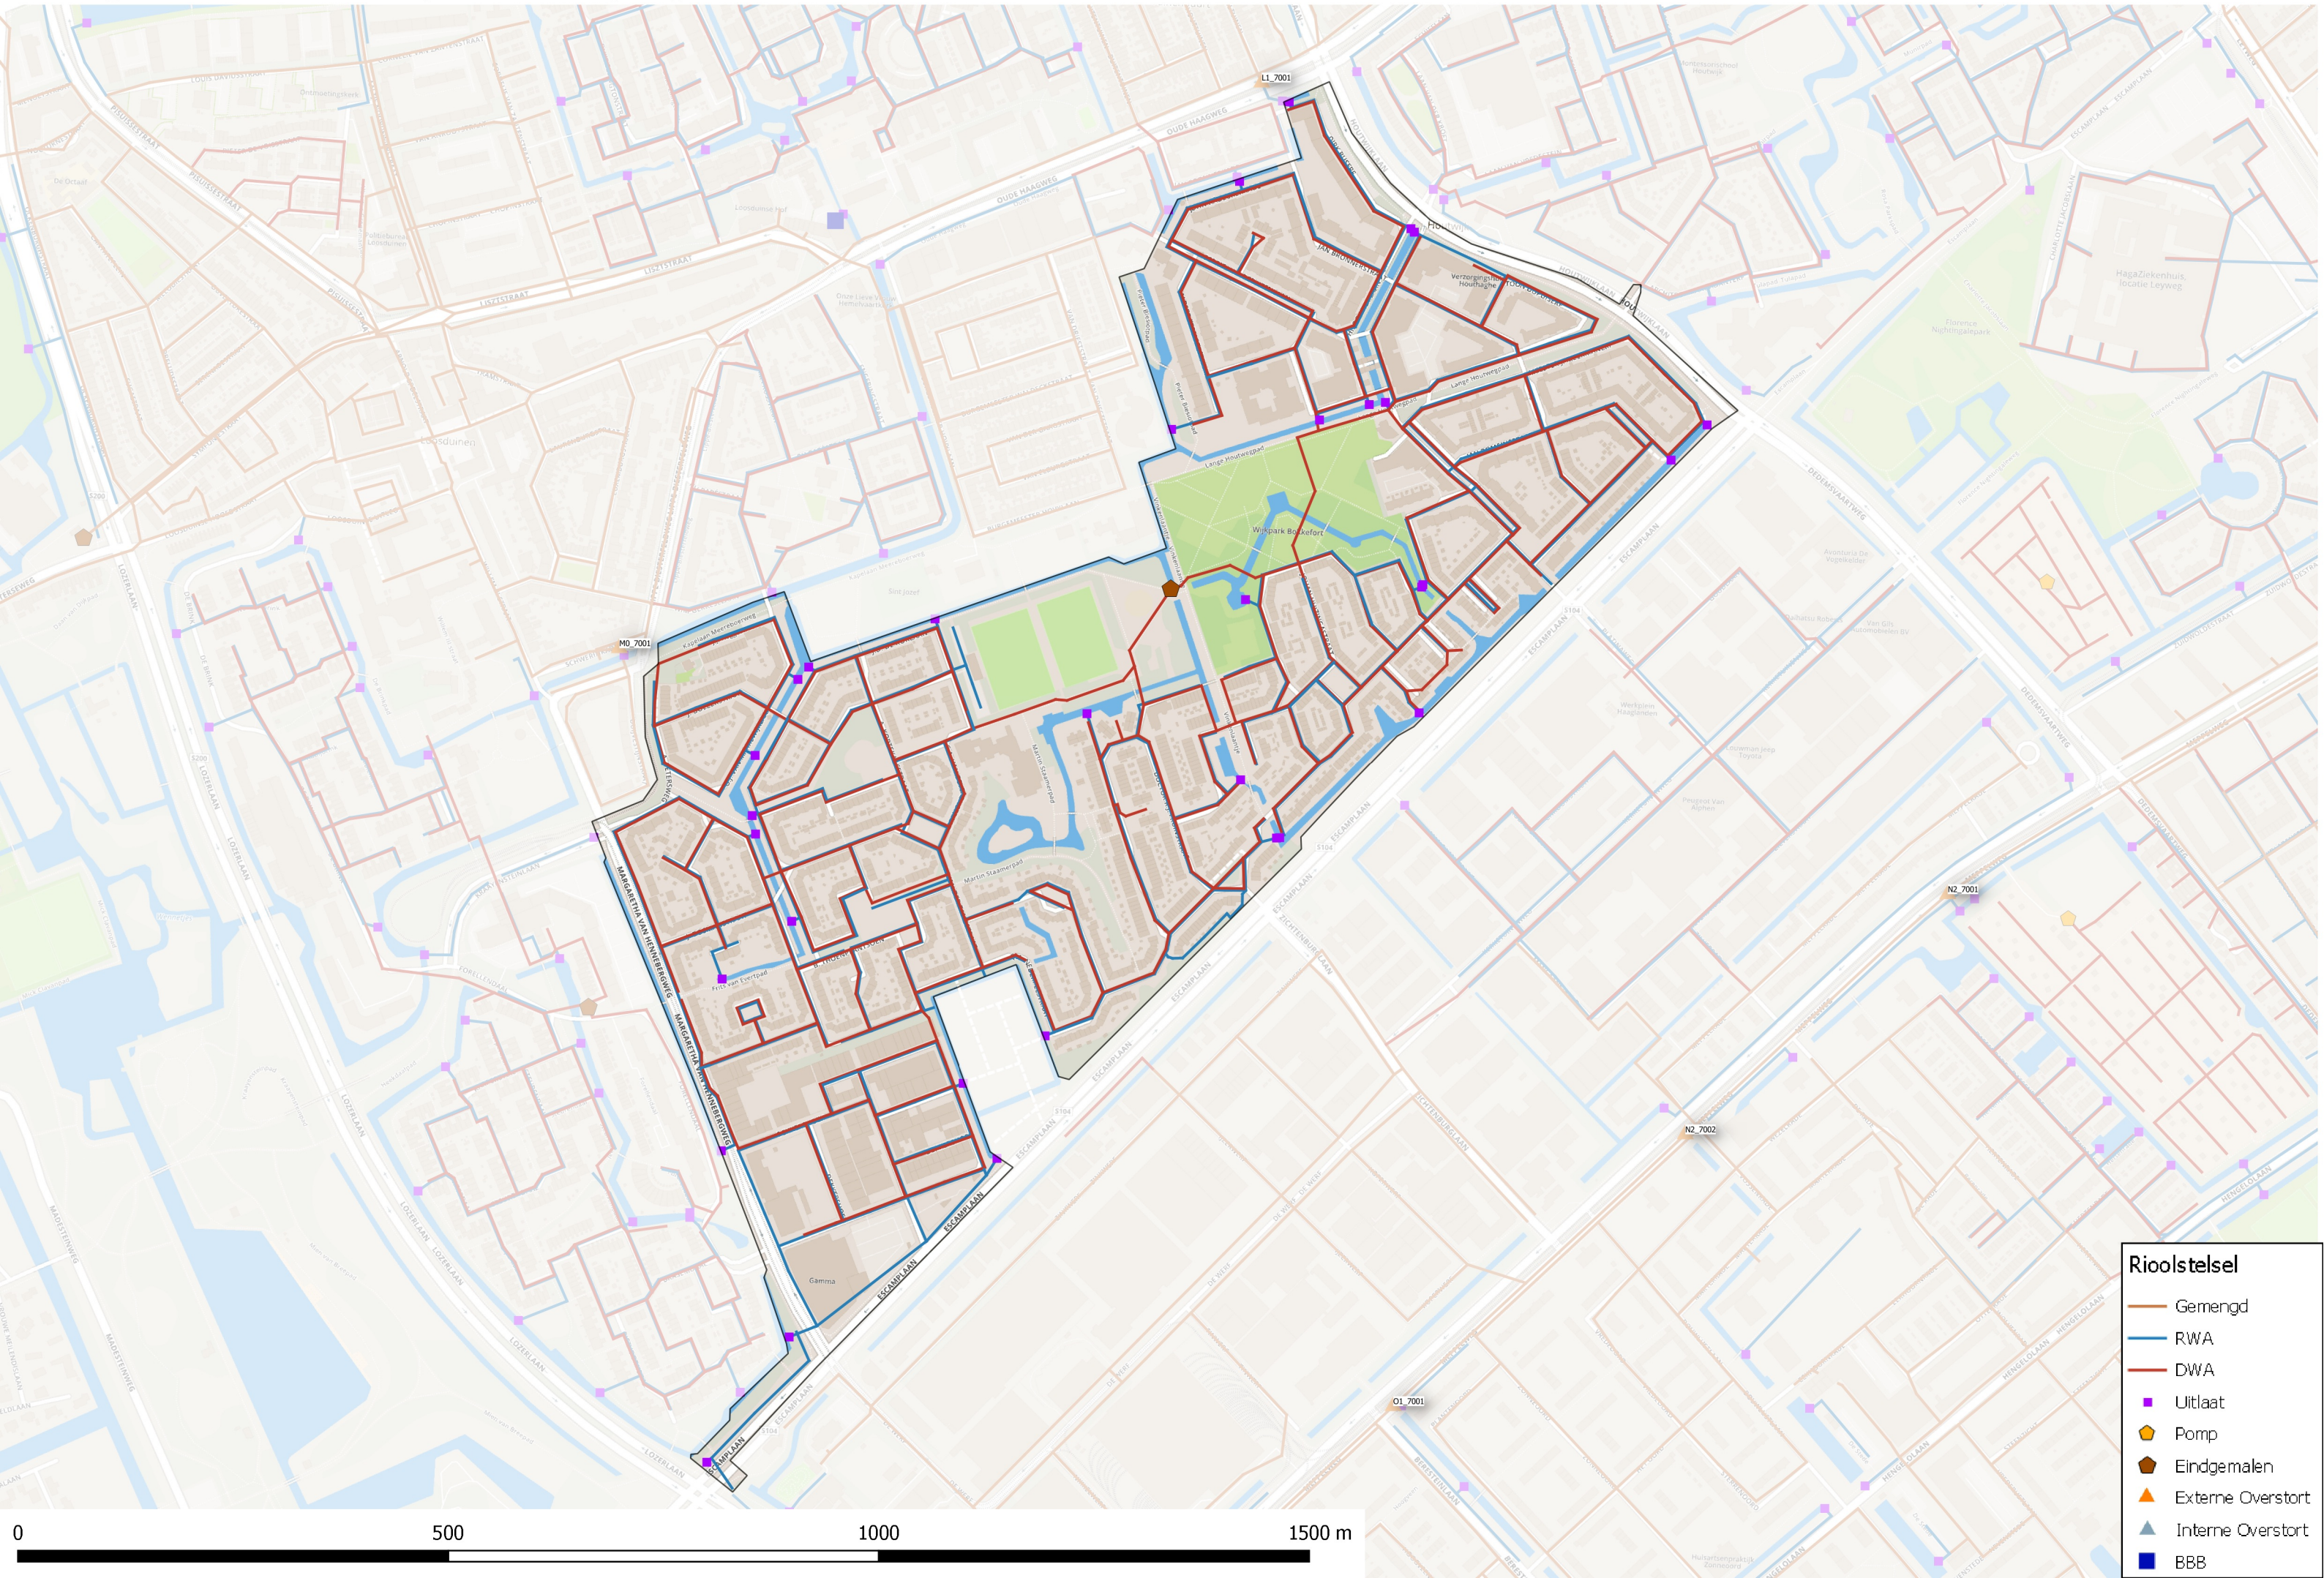

Rioolstelsel

Gemengd

RWA

DWA

Uitlaat

Pomp

Eindgemaal

Externe Overstort

Interne Overstort

BBB

Bemalingsgebied	Uithofslaan		Gebiedscode		26
Versie kenmerkenblad	16 december 2015				
Status	definitief		Situatiejaar		2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,2 (ha)	0,2 (ha)
Open verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,3 (ha)	0,3 (ha)
Dak hellend	0,1 (ha)	0,0 (ha)	0,7 (ha)	0,7 (ha)
Dak vlak	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,4 (ha)	0,4 (ha)
Totaal	0,1 (ha)	0,0 (ha)	1,5 (ha)	1,6 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	-0,40 (m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	392 (m3)	
Verloren berging	8 (m3) = 2 %	
Randvoorzieningen	0 (m3)	
Totaal	383 (m3)	
Totaal berging	345,1 (mm)	


Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	750
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	9,0 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	2,7 (m3/h)
Totaal DWA	11,7 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	11,7		11,7 (m3/h)
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		0,8	0,8 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	11,7	0,8	12,4 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			223,4 (h)
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	32,8 (h)		
Afvoer naar gebied	Leyweg (19)		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
-----------------------------	---	---	------------	----------	----------------	-------------	---------------

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	-/jaar
Overstorthoeveelheid	(m3/jaar)
Vuilitworp	(kg BZV/jaar)

Deelgebied: Uithofslaan (26)

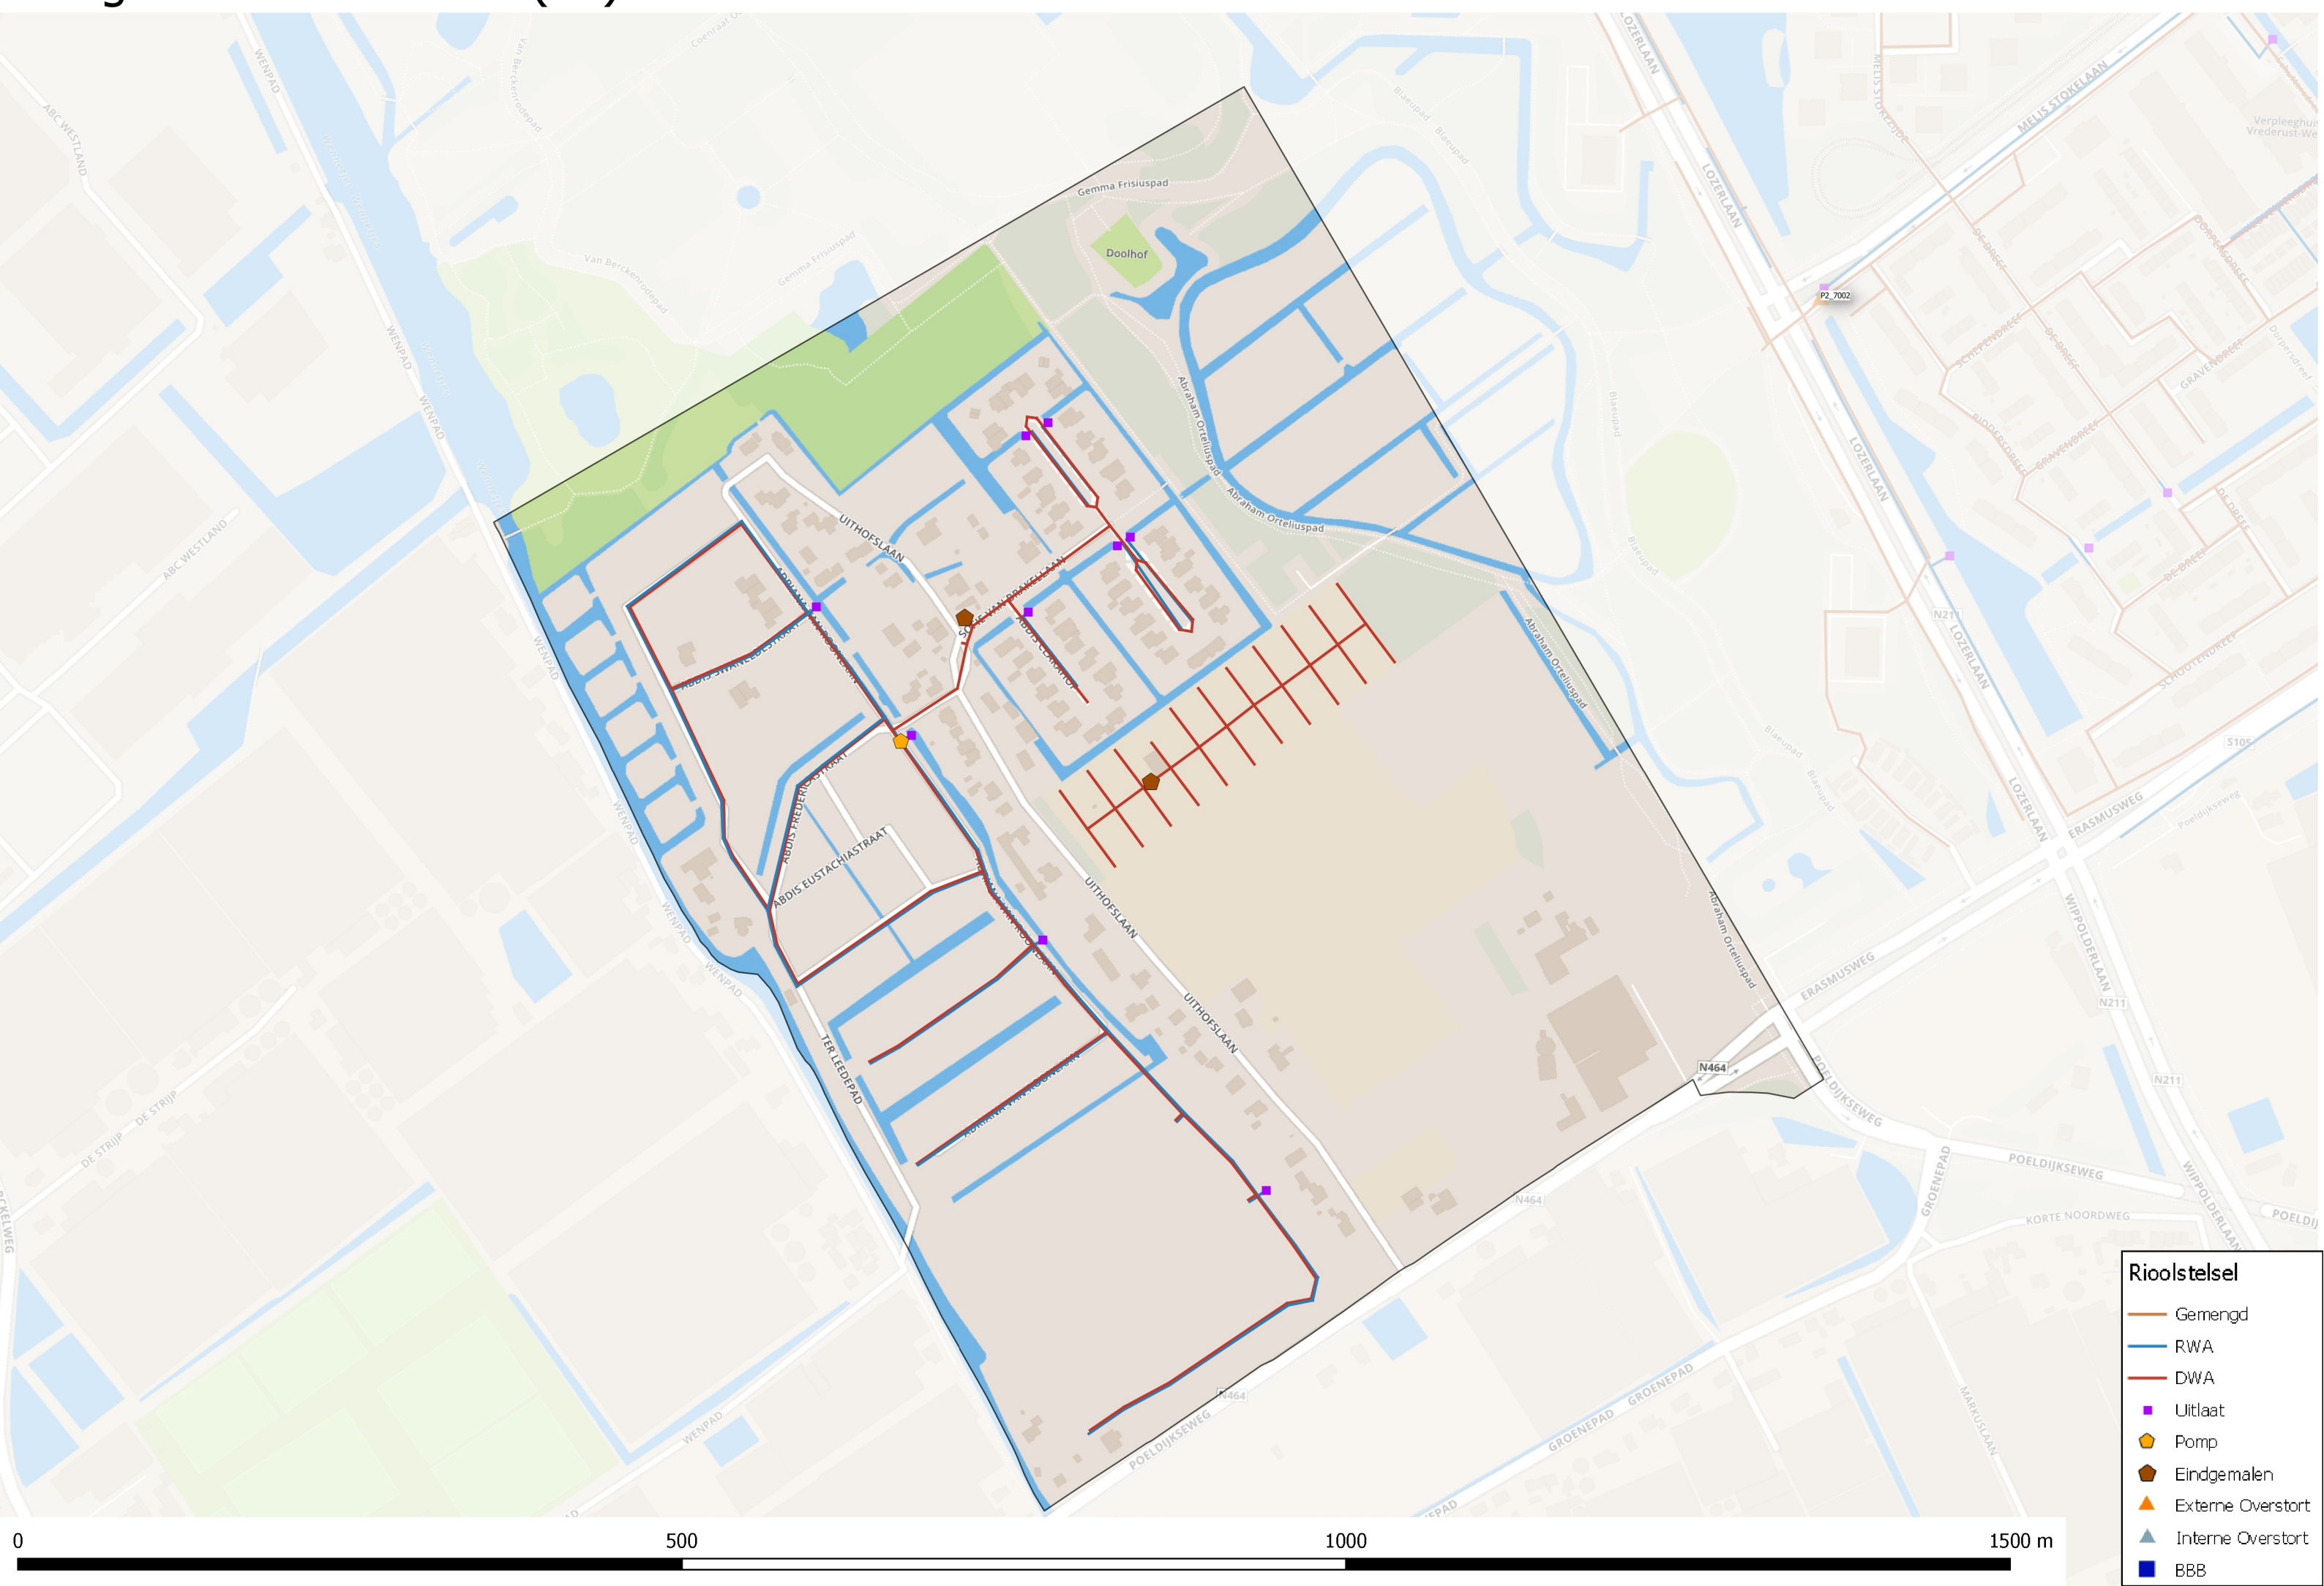

Bemalingsgebied	Rijswijk A	Gebiedscode	RA
Versie kenmerkenblad	16 december 2015		
Status	definitief	Situatiejaar	2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	4,9 (ha)	0,0 (ha)	8,0 (ha)	12,8 (ha)
Open verhard	34,8 (ha)	0,0 (ha)	37,5 (ha)	72,2 (ha)
Dak hellend	26,1 (ha)	0,0 (ha)	0,5 (ha)	26,6 (ha)
Dak vlak	19,3 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	19,3 (ha)
Totaal	85,0 (ha)	0,0 (ha)	46,0 (ha)	131,0 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA	
Maatgevende peil	-1,23 (m. N.A.P.) *		* i.v.m. koppeling stelsel aan gebied Den Haag Leyweg
Bruto stelselberging	6487 (m3)		
Verloren berging	97 (m3) = 1 %		
Randvoorzieningen	0 (m3)		
Totaal	6390 (m3)		
Totaal berging	7,5 (mm)		


Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	19445
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	233,3 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	50,6 (m3/h)
Totaal DWA	283,9 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen	
DWA	283,9		283,9 (m3/h)	
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		595,1	595,1 (m3/h)	
- De Strijp	48,0	0,0	48,0 (m3/h)	
- De Strijp - VGS	0,0	65,1	65,1 (m3/h)	
Pompcapaciteit volgens norm	331,9	660,2	992,1 (m3/h)	
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)	
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)	fictief! Onder vrijverval op DH Leyweg
Ledigingstijd			8,5 (h)	
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	19,5 (h)			
Afvoer naar gebied	Leyweg (19)			

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
AB010	80792	450393	Gen. Spoorlaan		-0,68	1,50	
AB015	81004	450452	Gen. Spoorlaan		-0,70	2,50	
AB030	80579	450265	Prof. Meijerslaan		-0,70	2,00	
AB035	80725	450046	Prinses Marijkesngl.		-0,42	2,00	
AB040	80962	450237	Prinses Irenelaan		-0,57	2,25	
AB045	81172	450349	Prinses Irenelaan		-0,68	2,00	
AB050	81039	450035	Prinses Margrietsngl		-0,50	2,00	
AB055	80737	450019	Prinses Marijkesngl.		-0,54	2,10	
AB060	80753	449788	Prof. Meijerslaan		-0,66	2,00	
AB065	81116	450278	Prinses Irenelaan		-0,55	1,95	
AB070	81339	450132	J.C. Van Markenlaan		-0,69	2,00	
AB085	81035	449509	Wiardi Beckmanlaan		-0,72	2,00	
AB090	81195	449021	Flor. Nightingalestr		-0,87	1,80	
AB095	81166	449314	Suze Groenewegstraat		-0,73	1,80	
AB100	80829	448853	Eikelenburglaan		-2,04	1,75	
AB105	81370	449176	Alb. Schweitzerlaan		-0,74	2,15	
AB115	81452	449374	Henri Dunantlaan		-0,73	2,00	
AB120	81338	449523	Briandstraat		-0,73	2,00	
AB125	81619	449529	Hammaraskjoldlaan		-0,67	2,00	
AB130	81518	449722	Hammaraskjoldlaan		-0,76	2,00	
AB135	81634	450506	Henri Ter Hallsingel		-0,70	2,40	
AB140	81693	450513	Cor Ruysstraat		-0,71	2,25	
AB145	81674	450274	Buziaulaan		-0,69	1,65	
AB150	81790	450009	Adm. Helfrichsingel		-0,63	2,10	
AB155	81906	450125	Adm. Helfrichsingel		-0,67	2,00	
AB160	81959	449656	Bazuinlaan		-0,75	2,10	
AB165	81993	450127	Adm. Helfrichsingel		-0,60	1,88	
AB170	82269	449837	Tubasingel		-0,74	1,70	
AB175	81332	450855	Steenvoordelaan		-0,70	1,60	
AB180	81547	450877	Hoogkamerlaan		-0,73	1,00	
AB185	81452	450997	Vermiljoenstraat		-0,69	1,90	
PB001	81427	450625	Steenvoordelaan		-0,70	2,30	
RB030	81375	449847	Martin Luther KingIn		-0,68	2,20	

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	4,3 -/jaar
Overstorthoeveelheid	14835 (m3/jaar)
Vuiluitworp	742 (kg BZV/jaar)

Deelgebied: Rijswijk A (RA)

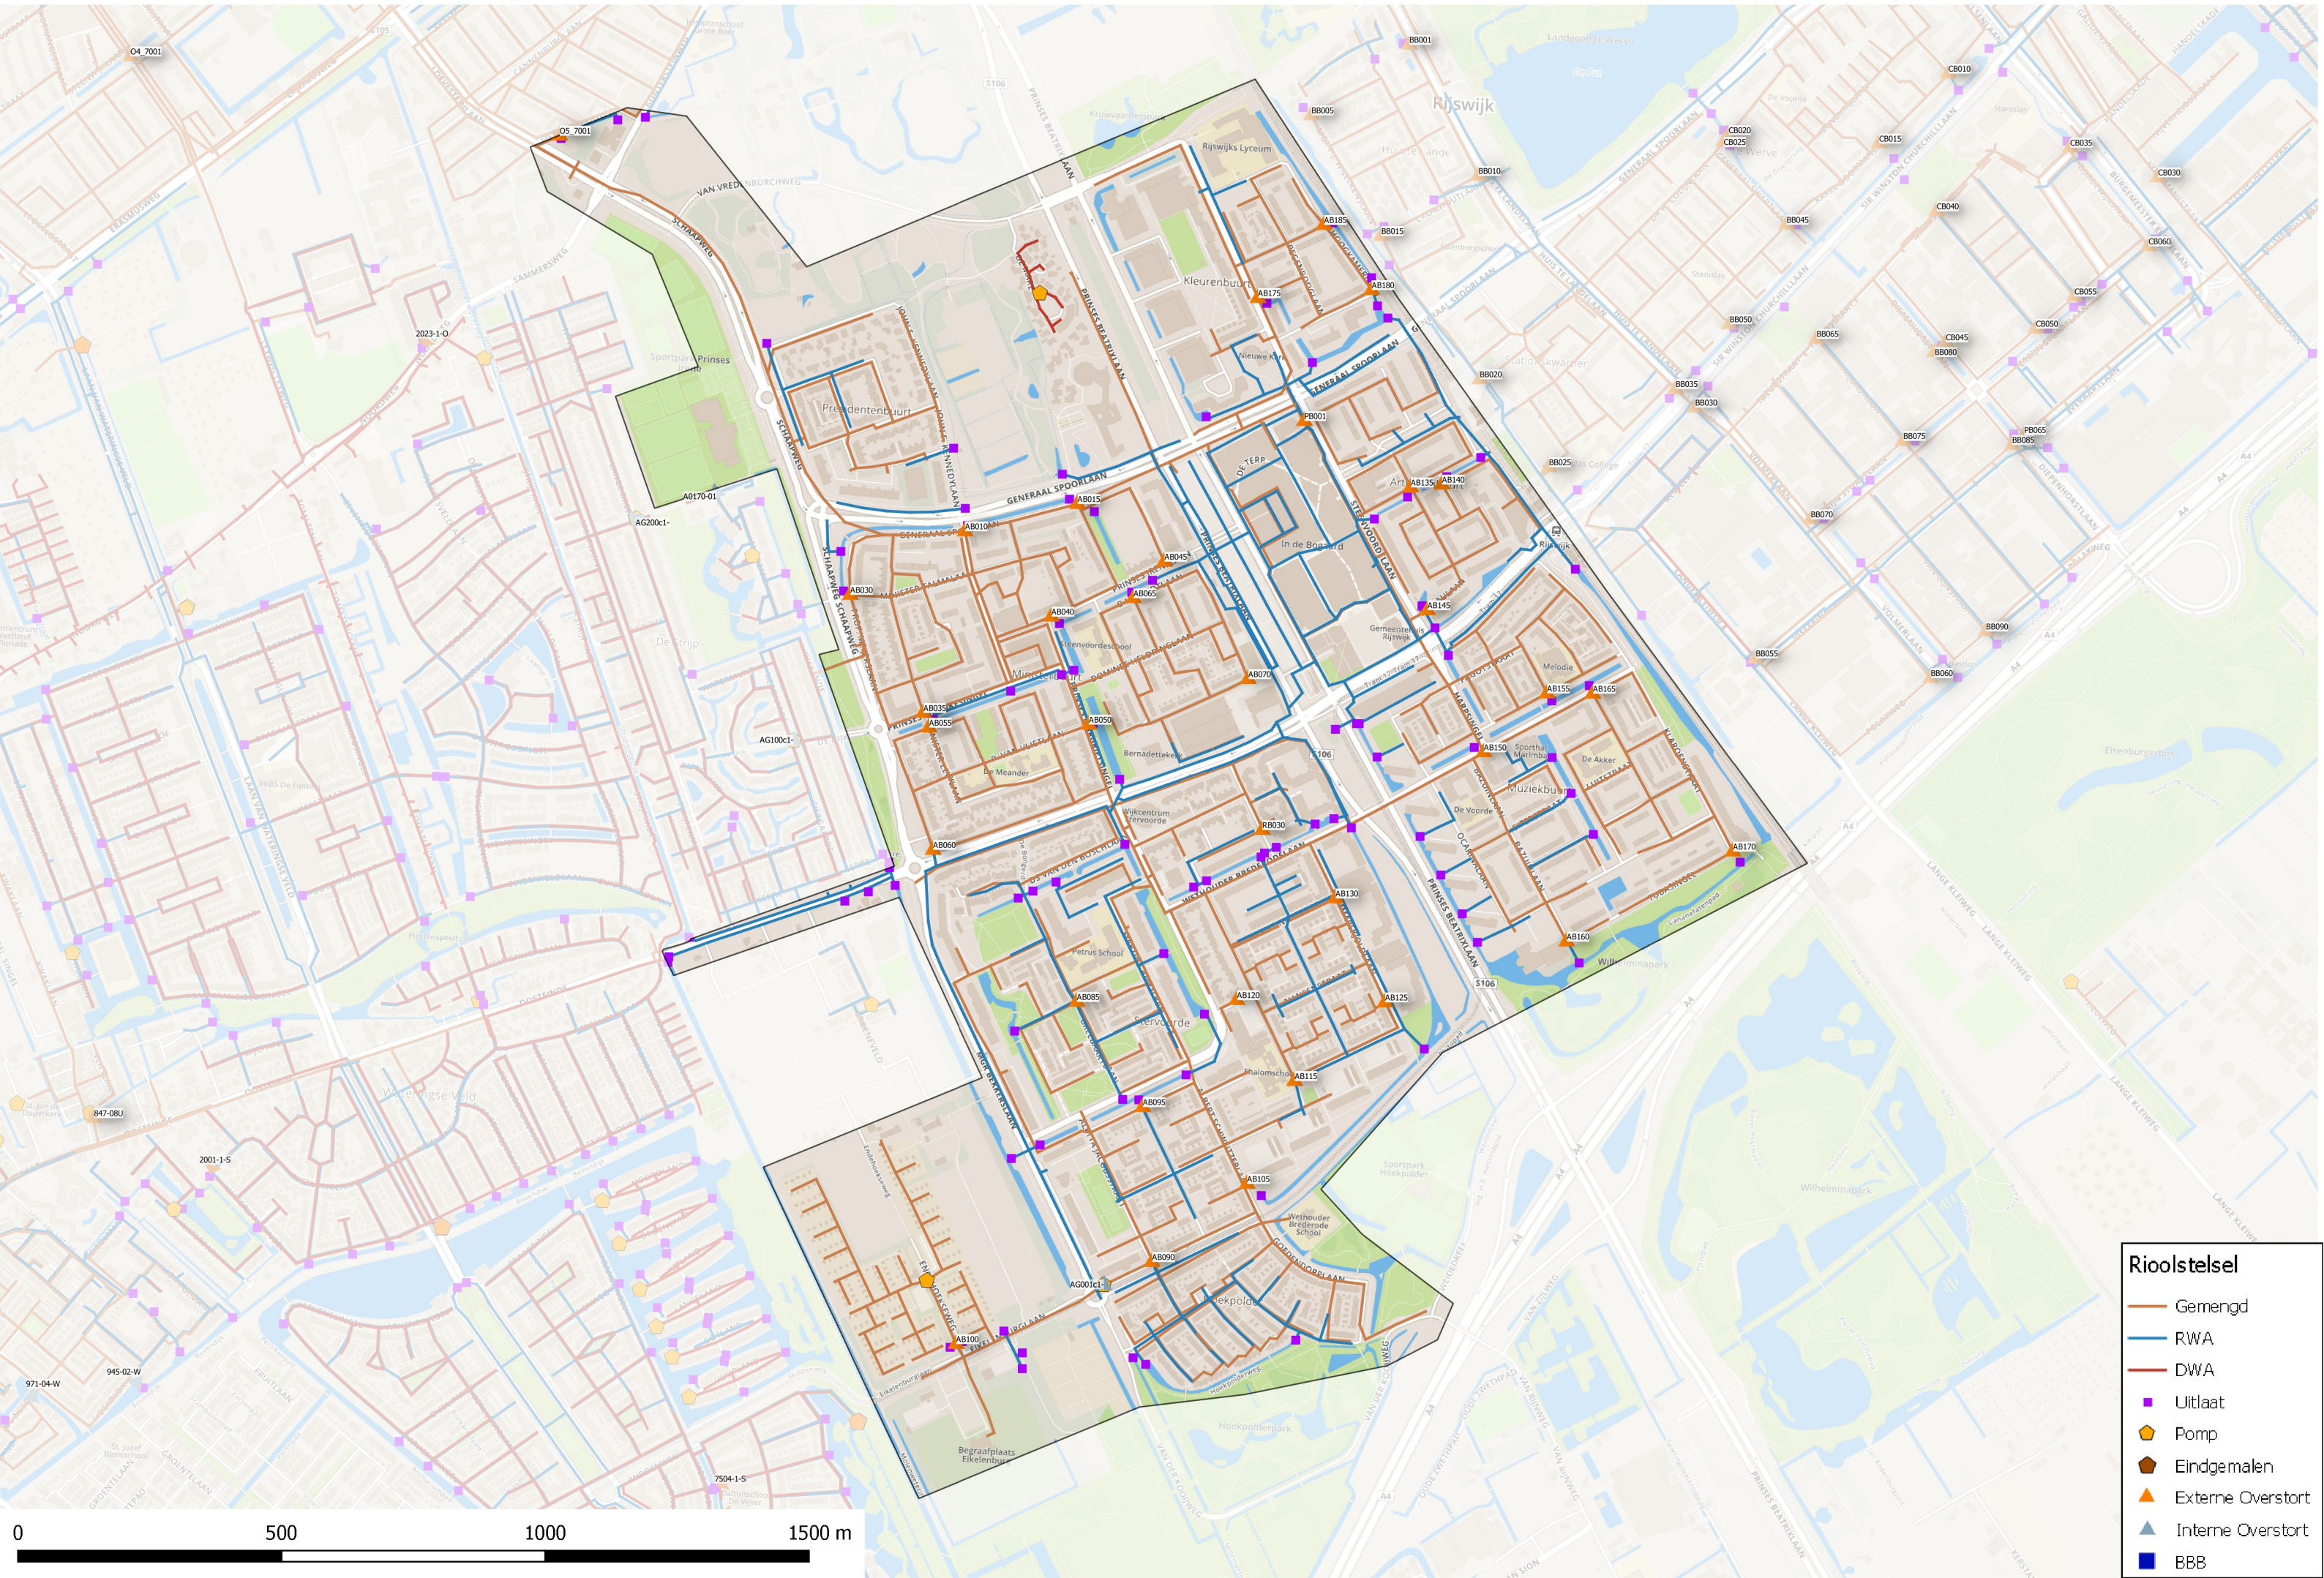

Bemalingsgebied	De Strijp		Gebiedscode		RS
Versie kenmerkenblad	16 december 2015				
Status	definitief		Situatiejaar		2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	0,0 (ha)	0,5 (ha)	0,0 (ha)	0,5 (ha)
Open verhard	0,0 (ha)	10,3 (ha)	0,1 (ha)	10,5 (ha)
Dak hellend	0,0 (ha)	4,2 (ha)	0,0 (ha)	4,2 (ha)
Dak vlak	0,0 (ha)	6,6 (ha)	0,1 (ha)	6,7 (ha)
Totaal	0,0 (ha)	21,7 (ha)	0,2 (ha)	21,9 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	-0,80 (m. N.A.P.)	diversen (m. N.A.P.)
Bruto stelselberging	683 (m3)	495 (m3)
Verloren berging	74 (m3) = 11 %	0 (m3) = 0%
Randvoorzieningen	0 (m3)	
Totaal	609 (m3)	495 (m3)
Totaal berging	n.v.t.	2,3 (mm)


Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	3996
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	48,0 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	0,0 (m3/h)
Totaal DWA	48,0 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	48,0		48,0 (m3/h)
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		0,0	0,0 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	48,0	0,0	48,0 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			n.v.t. (h)
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	12,7 (h)		
Afvoer naar gebied	Rijswijk A (RA)		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
-----------------------------	---	---	------------	----------	----------------	-------------	---------------

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	-/jaar
Overstorthoeveelheid	(m3/jaar)
Vuilitworp	(kg BZV/jaar)

Deelgebied: De Strijp (RS)

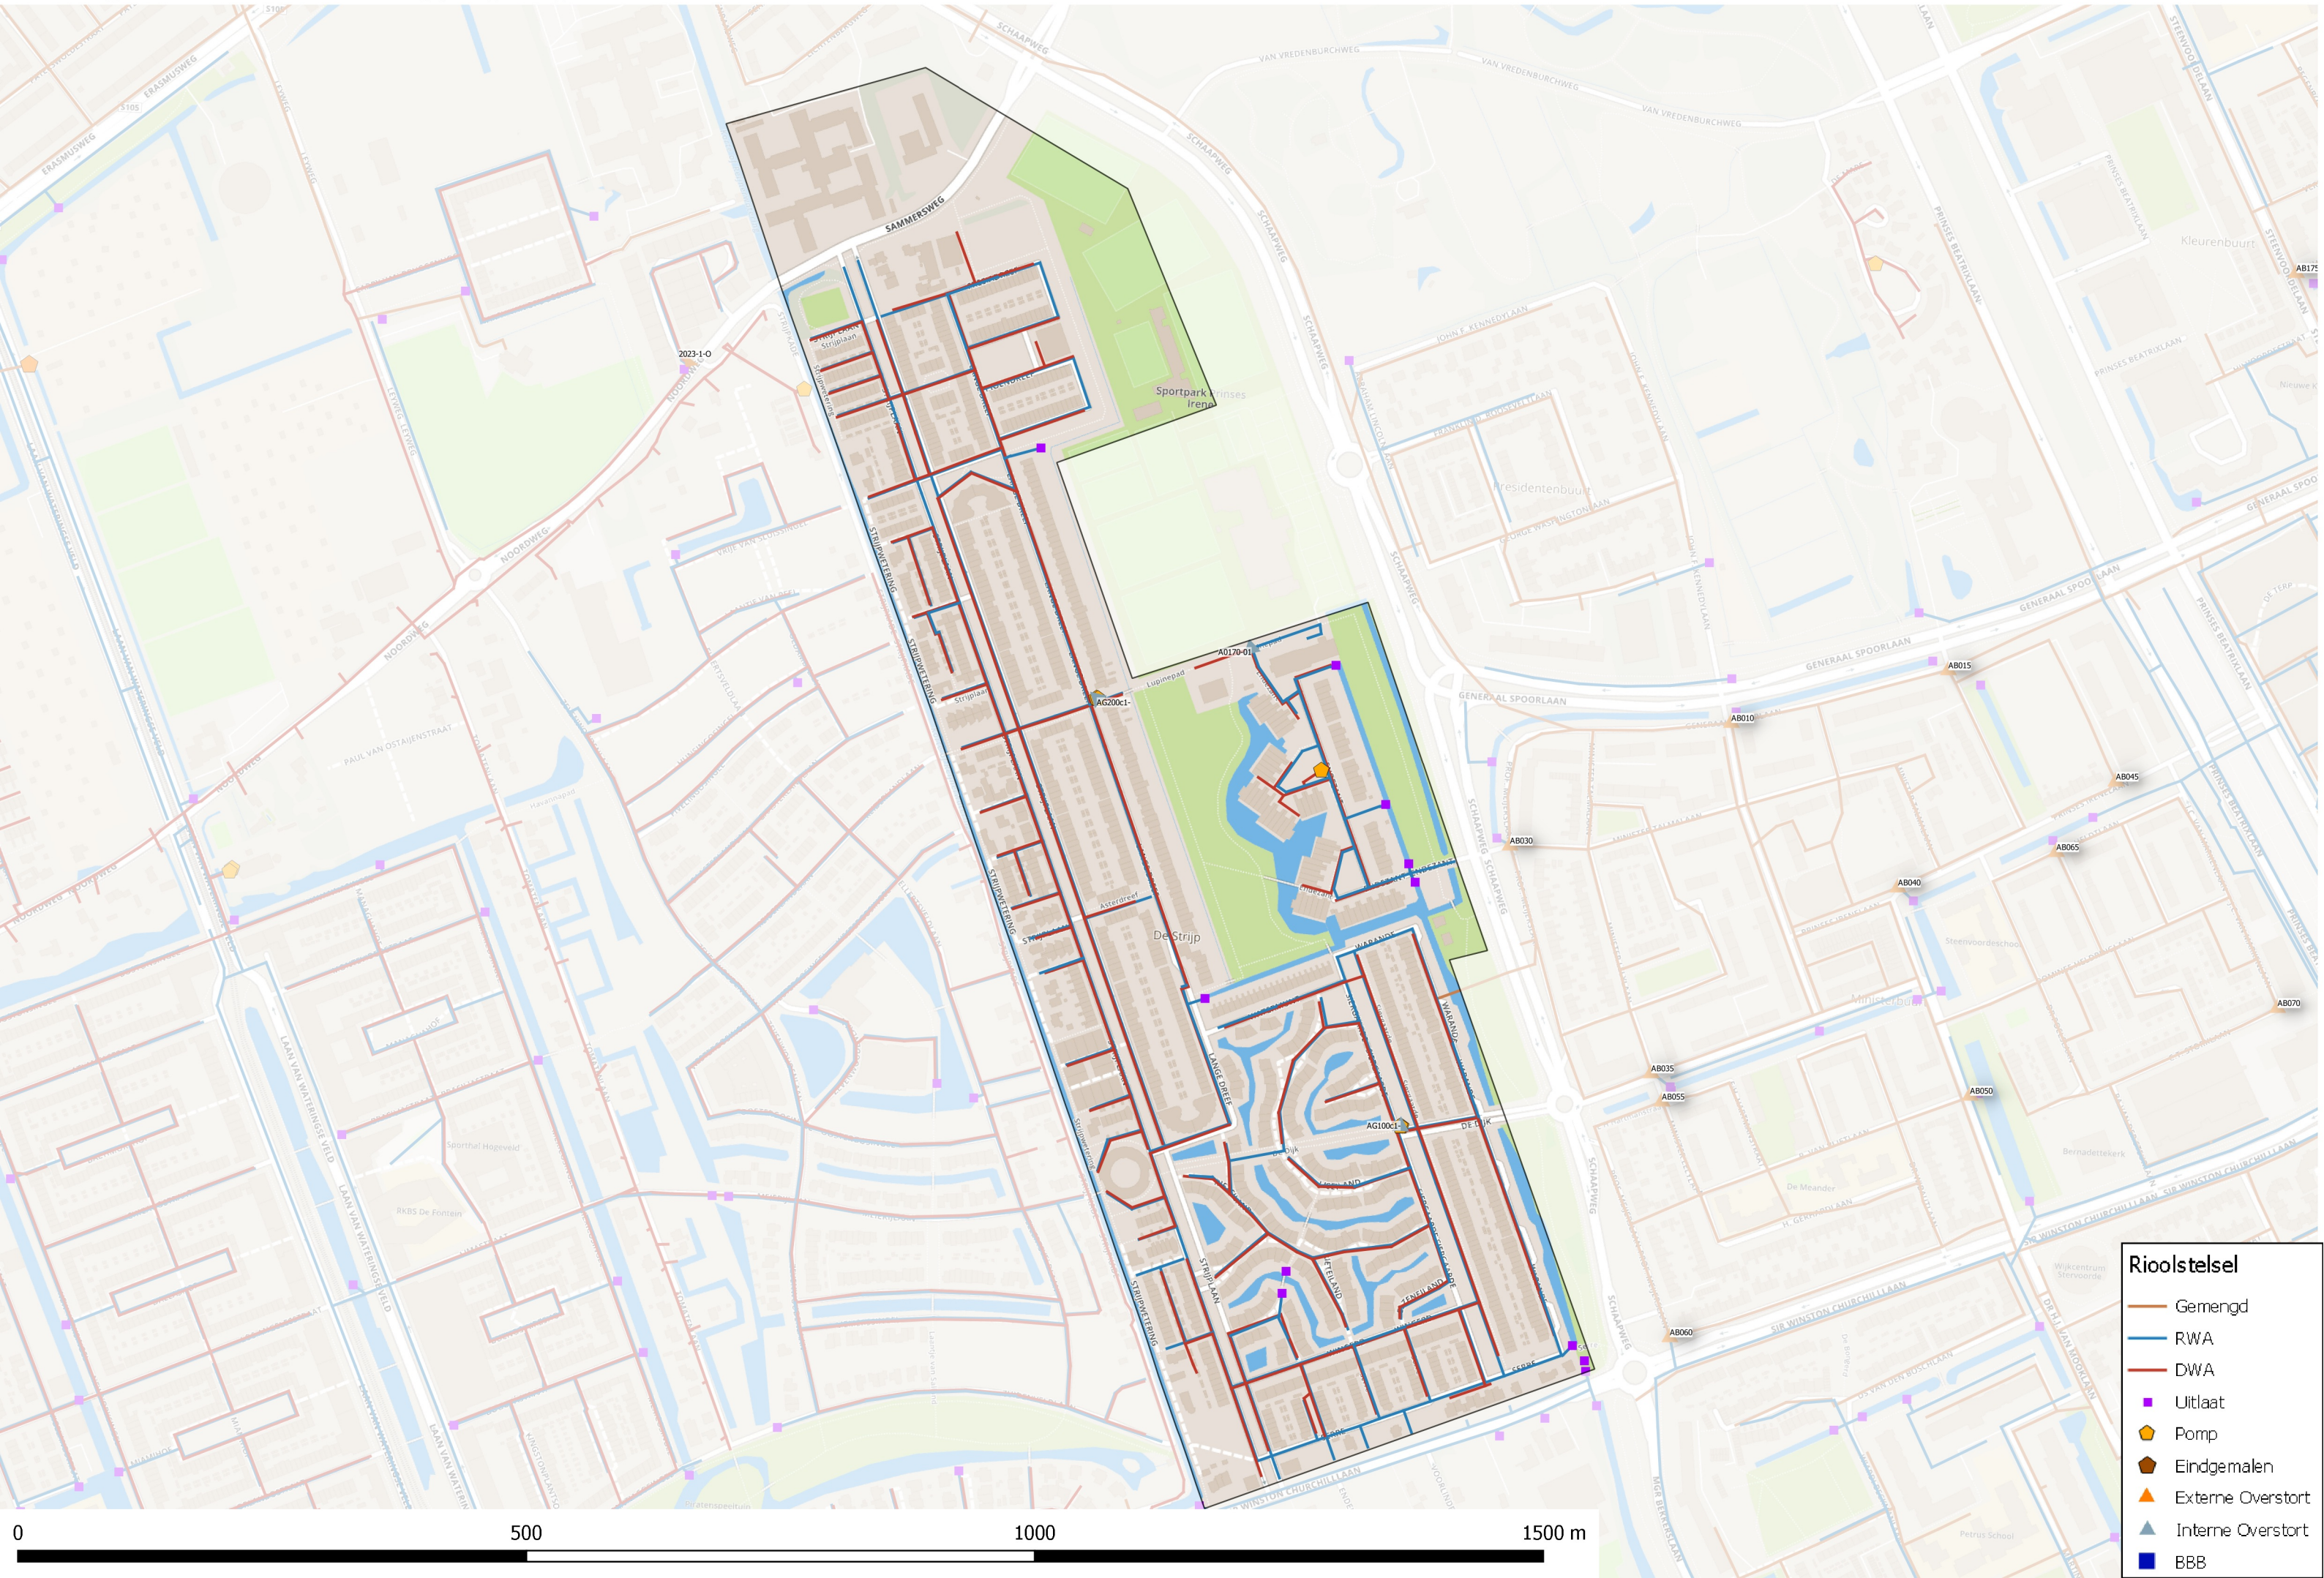

Bemalingsgebied	Wateringen	Gebiedscode	WA
Versie kenmerkenblad	16 december 2015		
Status	definitief	Situatiejaar	2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	0,6 (ha)	0,0 (ha)	0,9 (ha)	1,4 (ha)
Open verhard	8,6 (ha)	0,0 (ha)	9,6 (ha)	18,2 (ha)
Dak hellend	8,1 (ha)	0,0 (ha)	4,8 (ha)	12,9 (ha)
Dak vlak	4,7 (ha)	0,0 (ha)	1,8 (ha)	6,5 (ha)
Totaal	22,0 (ha)	0,0 (ha)	17,2 (ha)	39,1 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA	
Maatgevende peil	-1,23 (m. N.A.P.) *		* i.v.m. koppeling stelsel aan gebied Den Haag Leyweg
Bruto stelselberging	2065 (m3)		
Verloren berging	120 (m3) = 6 %		
Randvoorzieningen	0 (m3)		
Totaal	1945 (m3)		
Totaal berging	8,9 (mm)		

Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	6663
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	80,0 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	0,0 (m3/h)
Totaal DWA	80,0 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen	
DWA	80,0		80,0 (m3/h)	
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		153,8	153,8 (m3/h)	
- Heulweg	93,0	124,1	217,1 (m3/h)	
- Suydervelt I en II	39,2	31,6	70,8 (m3/h)	
- Zuid I en II	32,5	65,0	97,5 (m3/h)	
- Vlietlaan	3,8	5,8	9,6 (m3/h)	
- Wijkpark	2,1	0,0	2,1 (m3/h)	
- Hof van Wateringhe	5,0	0,0	5,0 (m3/h)	
- Holle Watering	17,9	0,0	17,9 (m3/h)	
- Poeldwijkseweg	11,5	0,0	11,5 (m3/h)	
- Bakkerhof	1,5	0,0	1,5 (m3/h)	
- Sportcomplex VELO	1,5	0,0	1,5 (m3/h)	
- Ambachtshof I en II	0,1	0,0	0,1 (m3/h)	
Pompcapaciteit volgens norm	288,0	380,2	668,2 (m3/h)	
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)	
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)	fictief! Onder vrijverval op DH Leyweg
Ledigingstijd			7,8 (h)	
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	7,2 (h)			
Afvoer naar gebied	Leyweg (19)			

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
847-08U	79179	449224	Kwaklaan		-0,32	0,50	
882-04	77952	449055	Rozemarijn		-0,99	0,30	
887-07	78314	449881	Van Doornicksingel		-0,40	0,72	
949-94	78095	449113	Harry Hoekstraat		-0,52	0,60	
949-95	78101	449102	Harry Hoekstraat		-0,45	0,70	
954-01	78033	449076	Gele Meerbloem		-0,91	1,00	

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	12,6 -/jaar
Overstorthoeveelheid	36906 (m3/jaar)
Vuiluitworp	1845 (kg BZV/jaar)

Bemalingsgebied	Loosduinen	Gebiedscode	17
Versie kenmerkenblad	16 december 2015		
Status	definitief	Situatiejaar	2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	20,3 (ha)	0,0 (ha)	10,1 (ha)	30,4 (ha)
Open verhard	52,7 (ha)	0,0 (ha)	18,9 (ha)	71,7 (ha)
Dak hellend	16,5 (ha)	0,0 (ha)	8,4 (ha)	24,9 (ha)
Dak vlak	45,0 (ha)	0,0 (ha)	14,3 (ha)	59,3 (ha)
Totaal	134,6 (ha)	0,0 (ha)	51,7 (ha)	186,3 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	-0,15 (m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	14904 (m3)	
Verloren berging	115 (m3) = 1 %	
Randvoorzieningen	2032 (m3)	
Totaal	16821 (m3)	
Totaal berging	12,5 (mm)	


Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	30427
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	365,1 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	37,9 (m3/h)
Totaal DWA	403,0 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	403,0		403,0 (m3/h)
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		942,0	942,0 (m3/h)
- Ockenrode	5,5	0,0	5,5 (m3/h)
- Kraaijenstein	39,1	0,0	39,1 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	447,7	942,0	1389,7 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			14,5 (h)
Reactietijd gemaaluitval bij dwa	33,3 (h)		
Afvoer naar gebied	AWZI Harnaschpolder		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
K1_7001a	76664	453423	Mozartlaan	418	-0,10	5,00	
L0_7001a	76018	453287	Mozartlaan	544	-0,10	5,00	
L0_7003a	75785	452998	Alphons Diepenbrockhof	231	-0,10	5,00	
L0_7004a	75803	452845	Beethovenlaan	456	-0,10	5,00	
L1_7001	76890	452725	Oude Haagweg		-0,15	2,80	
L2_7001	77696	453338	Thorbeckelaan		-0,15	12,70	
M0_7001	76167	452043	Schwerinkade		-0,10	1,40	
M1_7001	76402	452548	Glenn Millerhof	383	-0,10	6,40	
O01_7001	74548	451238	Harry D+*nisstraat		-0,20	4,00	

Emissie (gemengd stelsel)	
Overstortingsfrequentie	12,5 -/jaar
Overstorthoeveelheid	42857 (m3/jaar)
Vuiluitworp	1726 (kg BZV/jaar)

Deelgebied: Loosduinen (17)

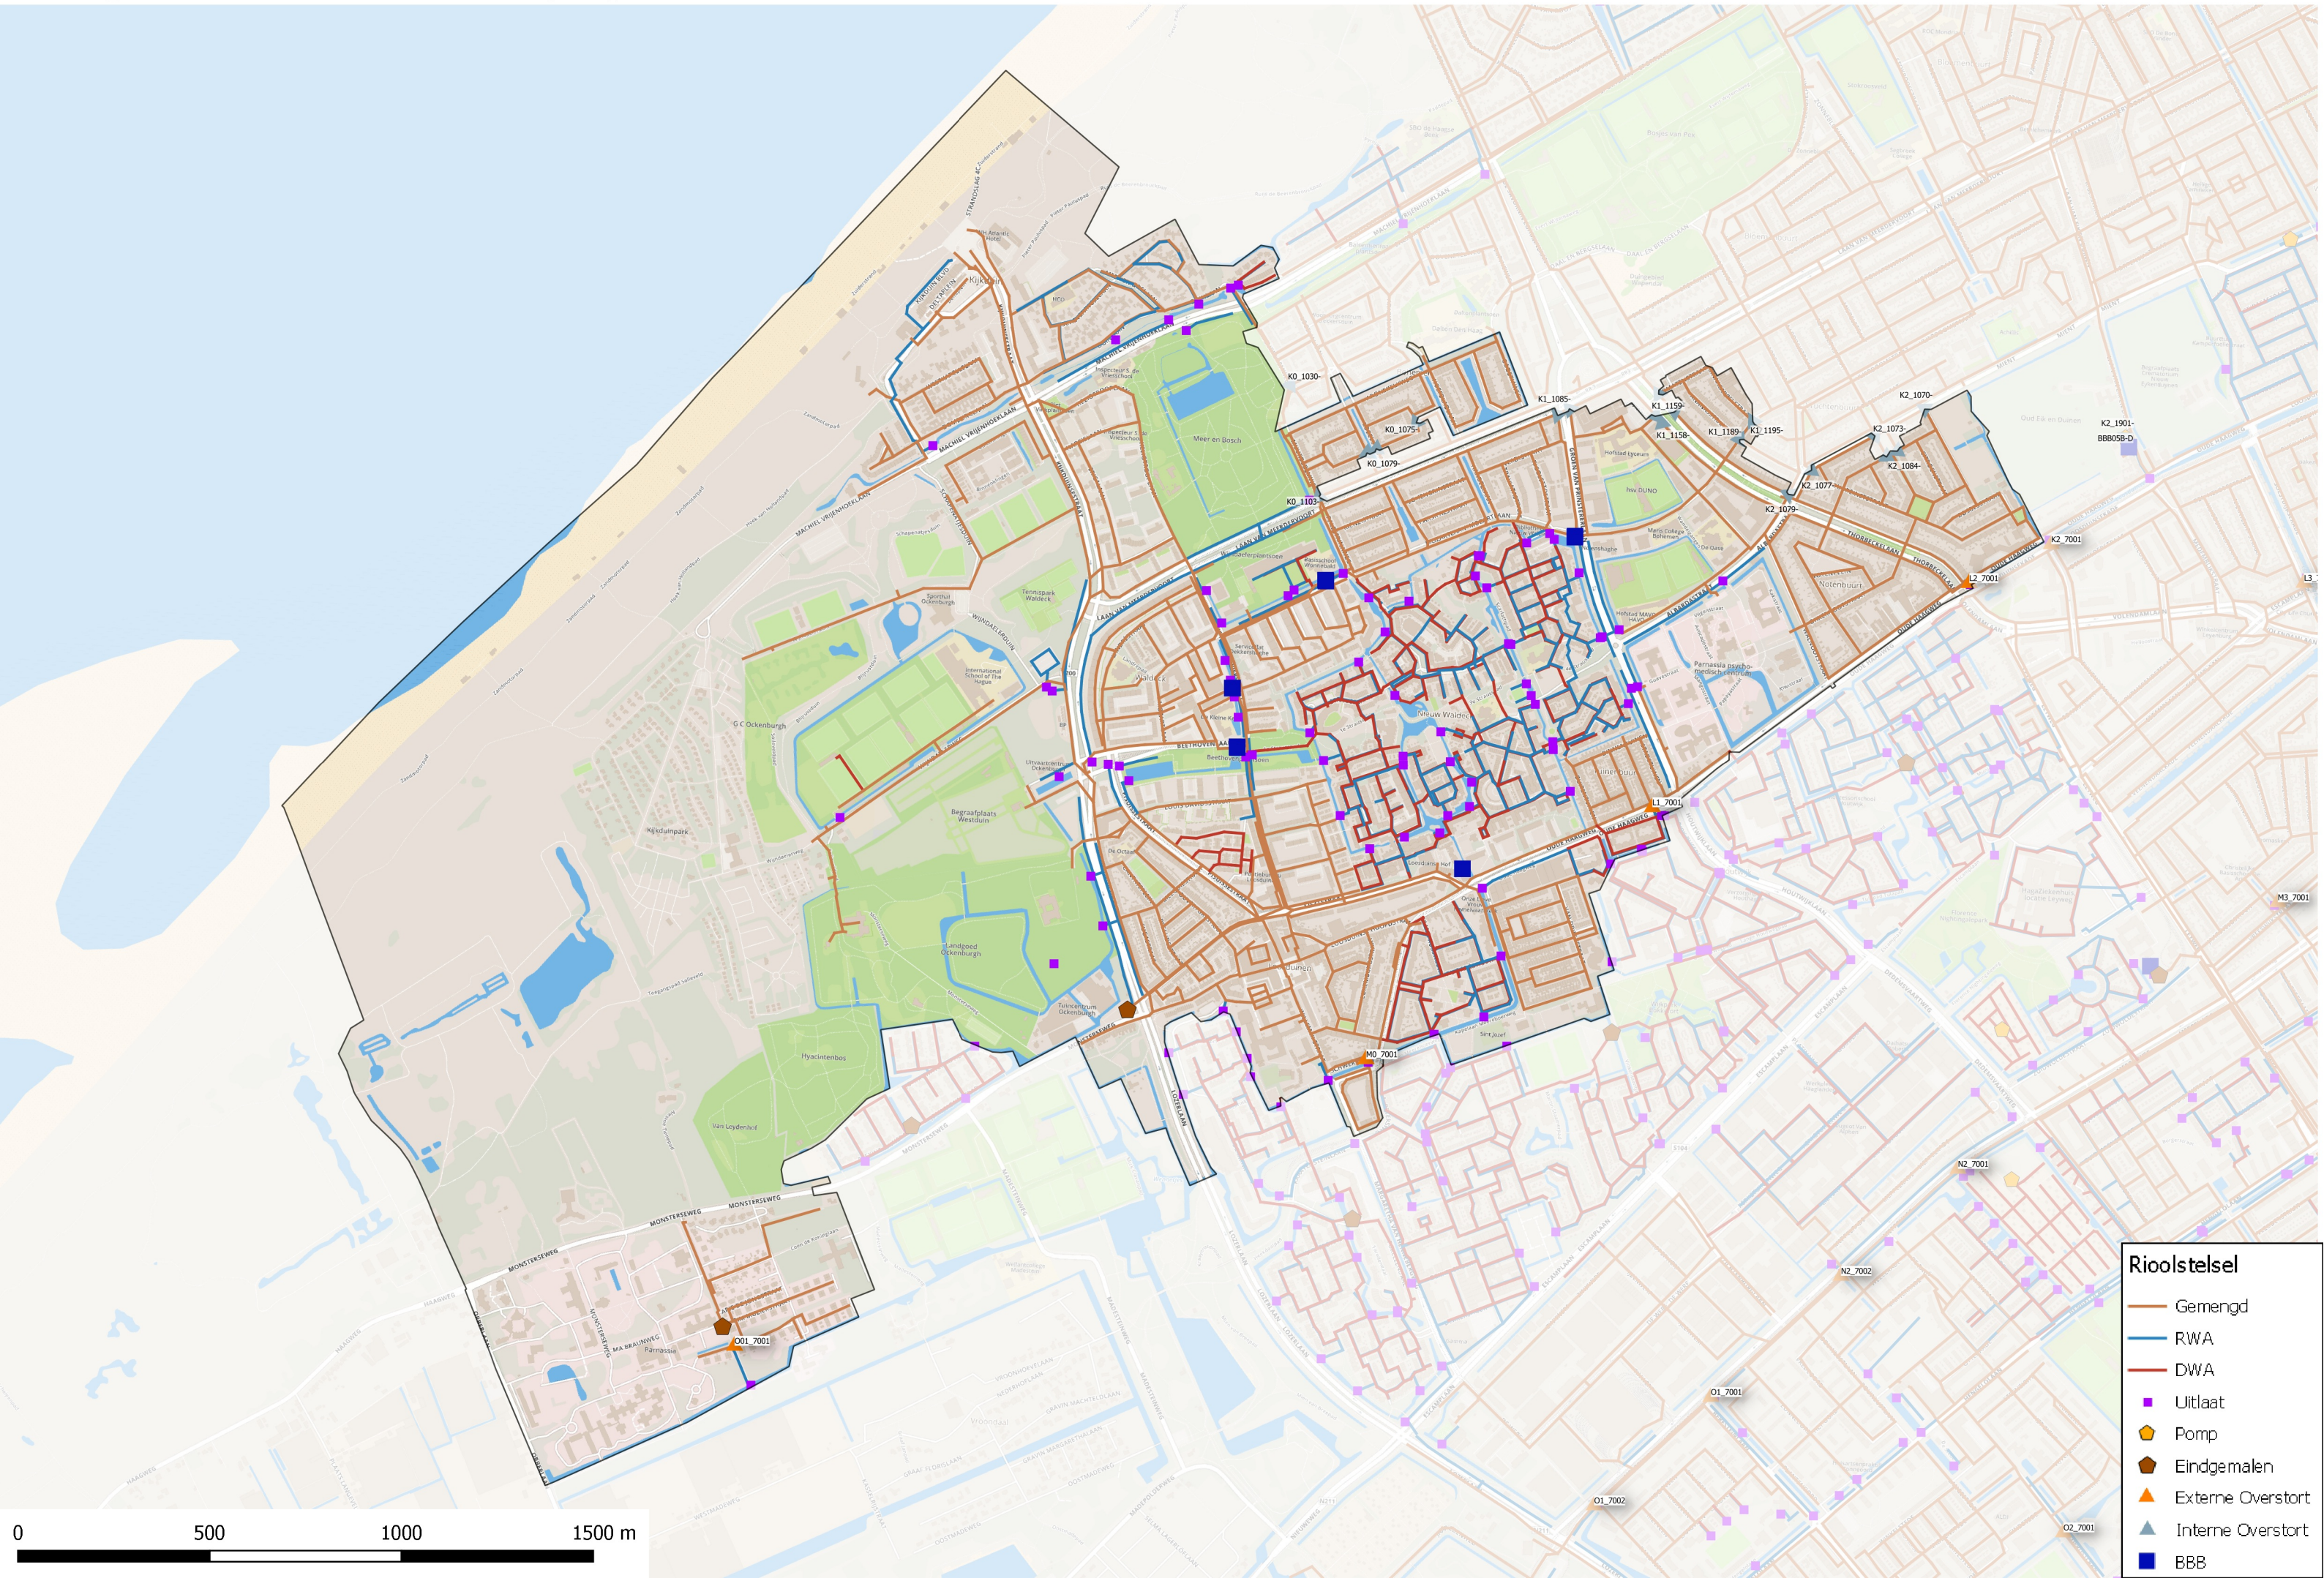

Bemalingsgebied		Ockenrode		Gebiedscode		15			
Versie kenmerkenblad		16 december 2015							
Status		definitief		Situatiejaar		2014			
Afvoerend oppervlak		Gemengd		VRWA		Gescheiden		Totaal	
Gesloten verhard		0,0 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)	
Open verhard		0,0 (ha)		0,0 (ha)		1,3 (ha)		1,3 (ha)	
Dak hellend		0,0 (ha)		0,0 (ha)		1,4 (ha)		1,4 (ha)	
Dak vlak		0,0 (ha)		0,0 (ha)		0,6 (ha)		0,6 (ha)	
Totaal		0,0 (ha)		0,0 (ha)		3,2 (ha)		3,2 (ha)	
Berging		Gemengd		VRWA					
Maatgevende peil		-0,41 (m. N.A.P.)							
Bruto stelselberging		130 (m3)							
Verloren berging		4 (m3) = 3 %							
Randvoorzieningen		0 (m3)							
Totaal		126 (m3)							
Totaal berging		n.v.t.							
Droogweerafvoer									
Aantal inwoners		459							
DWA per inwoner		12 (l/inw/h)							
DWA inwoners		5,5 (m3/h)							
Bedrijfsmatige lozingen		0,0 (m3/h)							
Totaal DWA		5,5 (m3/h)							
Pompcapaciteit		Droog weer		Extra bij regen		Totaal bij regen			
DWA		5,5				5,5 (m3/h)			
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)				0,0		0,0 (m3/h)			
Pompcapaciteit volgens norm		5,5		0,0		5,5 (m3/h)			
Pompcapaciteit gewenst						(m3/h)			
Pompcapaciteit geïnstalleerd						(m3/h)			
Ledigingstijd						n.v.t. (h)			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa		22,7 (h)							
Afvoer naar gebied		Loosduinen (17)							
Externe overstort (gemengd)		X	Y	Straatnaam		BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep

Emissie (gemengd stelsel)

Overstortingsfrequentie	-/jaar
Overstorthoeveelheid	(m3/jaar)
Vuiluitworp	(kg BZV/jaar)

Deelgebied: Ockenrode (15)




Bemalingsgebied		Kraaijenstein		Gebiedscode		24									
Versie kenmerkenblad		16 december 2015													
Status		definitief		Situatiejaar		2014									
Afvoerend oppervlak		Gemengd		VRWA		Gescheiden		Totaal							
Gesloten verhard		0,0 (ha)		0,0 (ha)		1,5 (ha)		1,5 (ha)							
Open verhard		0,0 (ha)		0,0 (ha)		6,4 (ha)		6,4 (ha)							
Dak hellend		0,0 (ha)		0,0 (ha)		3,4 (ha)		3,4 (ha)							
Dak vlak		0,0 (ha)		0,0 (ha)		3,9 (ha)		3,9 (ha)							
Totaal		0,0 (ha)		0,0 (ha)		15,2 (ha)		15,2 (ha)							
Berging		Gemengd		VRWA											
Maatgevende peil		-0,25 (m. N.A.P.)													
Bruto stelselberging		630 (m3)													
Verloren berging		5 (m3) = 1 %													
Randvoorzieningen		0 (m3)													
Totaal		625 (m3)													
Totaal berging		n.v.t.													
Droogweerafvoer															
Aantal inwoners		3225													
DWA per inwoner		12 (l/inw/h)													
DWA inwoners		38,7 (m3/h)													
Bedrijfsmatige lozingen		0,4 (m3/h)													
Totaal DWA		39,1 (m3/h)													
Pompcapaciteit		Droog weer		Extra bij regen		Totaal bij regen									
DWA		39,1				39,1 (m3/h)									
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)				0,0		0,0 (m3/h)									
Pompcapaciteit volgens norm		39,1		0,0		39,1 (m3/h)									
Pompcapaciteit gewenst						(m3/h)									
Pompcapaciteit geïnstalleerd						(m3/h)									
Ledigingstijd						n.v.t. (h)									
Reactietijd gemaaluitval bij dwa		16,0 (h)													
Afvoer naar gebied		Loosduinen (17)													
Externe overstort (gemengd)		X		Y		Straatnaam		BBB (m3)		Hoogte (m NAP)		Breedte (m)		Terugslagklep	

Emissie (gemengd stelsel)



Overstortingsfrequentie	-/jaar
Overstorthoeveelheid	(m3/jaar)
Vuiluitworp	(kg BZV/jaar)

Deelgebied: Kraayenstein (24)

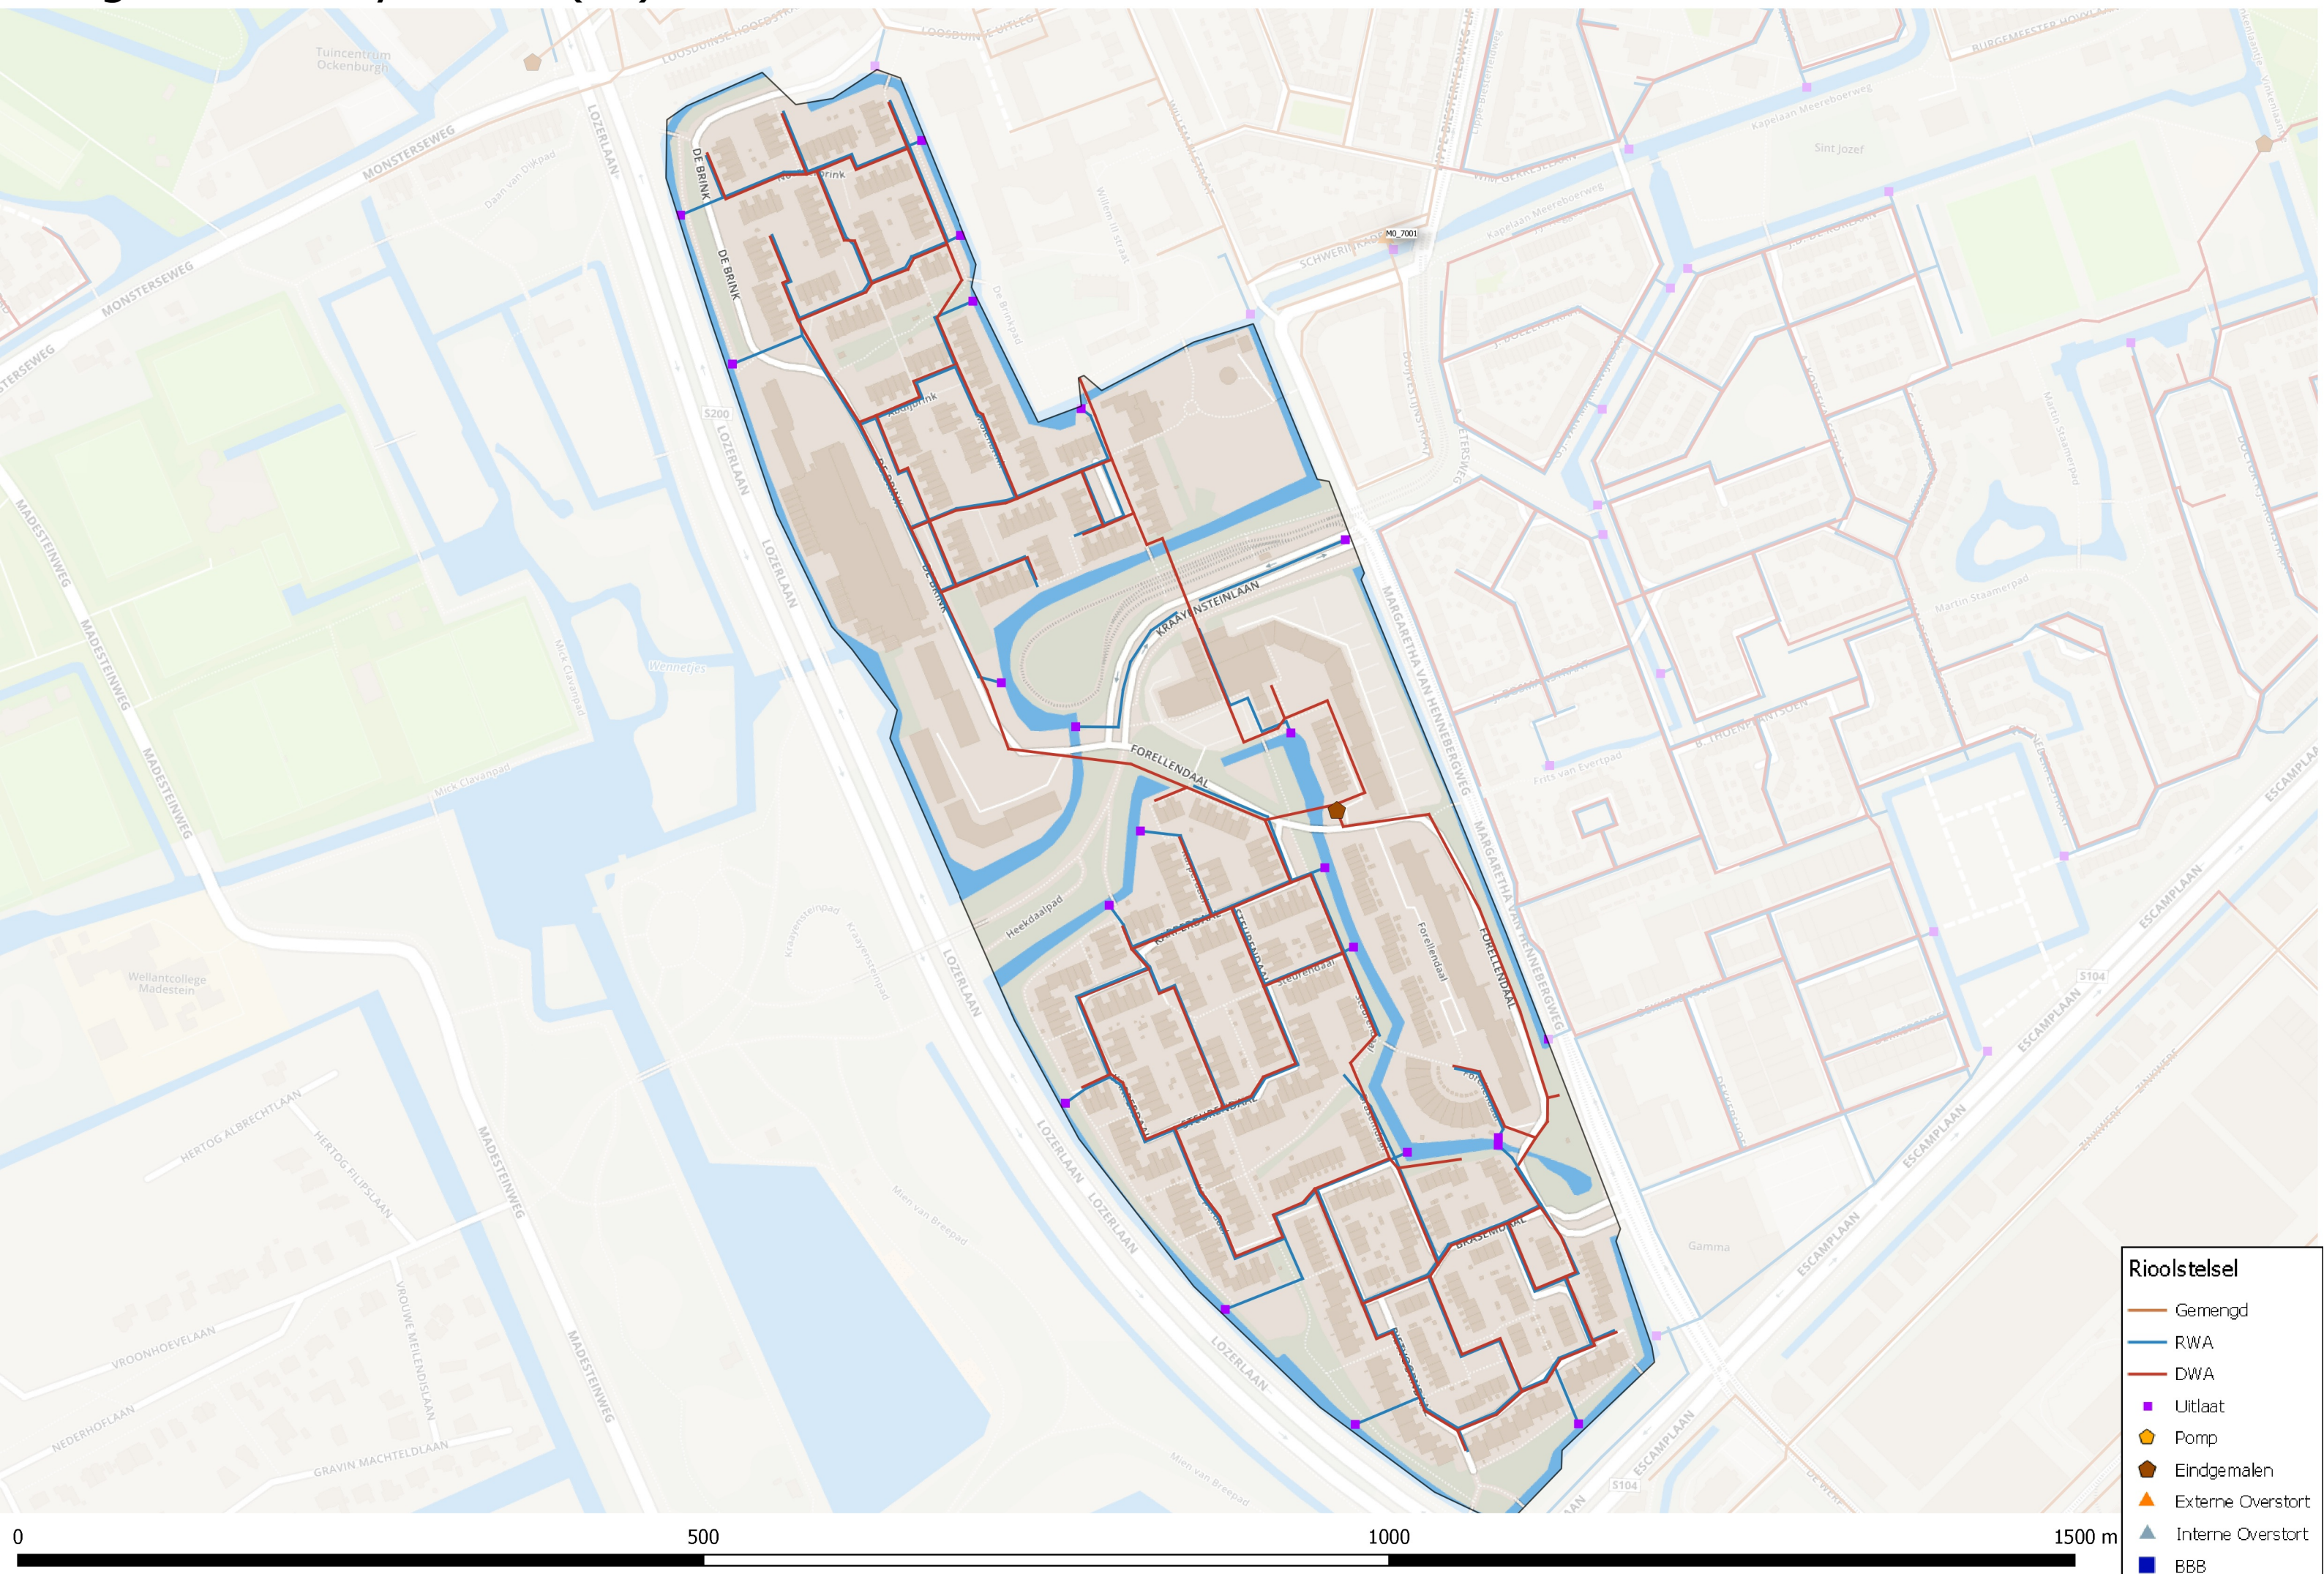

Bemalingsgebied		Leidschendam		Gebiedscode		LD			
Versie kenmerkenblad		16 december 2015							
Status		definitief		Situatiejaar		2014			
Afvoerend oppervlak		Gemengd		VRWA		Gescheiden		Totaal	
Gesloten verhard		5,1 (ha)		0,0 (ha)		3,4 (ha)		8,5 (ha)	
Open verhard		46,2 (ha)		0,0 (ha)		51,3 (ha)		97,5 (ha)	
Dak hellend		25,6 (ha)		0,0 (ha)		24,7 (ha)		50,3 (ha)	
Dak vlak		23,7 (ha)		0,0 (ha)		18,4 (ha)		42,1 (ha)	
Totaal		100,5 (ha)		0,0 (ha)		97,9 (ha)		198,4 (ha)	
Berging		Gemengd		VRWA					
Maatgevende peil		diversen (m. N.A.P.)							
Bruto stelselberging		10265 (m3)							
Verloren berging		553 (m3) = 5 %							
Randvoorzieningen		150 (m3)							
Totaal		9862 (m3)							
Totaal berging		9,8 (mm)							
Droogweerafvoer									
Aantal inwoners		29205							
DWA per inwoner		12 (l/inw/h)							
DWA inwoners		350,5 (m3/h)							
Bedrijfsmatige lozingen		0,0 (m3/h)							
Totaal DWA		350,5 (m3/h)							
Pompcapaciteit		Droog weer		Extra bij regen		Totaal bij regen			
DWA		350,5				350,5 (m3/h)			
Pompovercapaciteit (0,7 mm/h)				703,6		703,6 (m3/h)			
Pompcapaciteit volgens norm		350,5		703,6		1054,1 (m3/h)			
Pompcapaciteit gewenst						(m3/h)			
Pompcapaciteit geïnstalleerd						(m3/h)			
Ledigingstijd						11,3 (h)			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa		29,3 (h)							
Afvoer naar gebied		AWZI Harnaschpolder							
Externe overstort (gemengd)		X	Y	Straatnaam		BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
AWG001		86763	456618	Fluitpolderplein			-1,54	0,80	
DHG002		86239	456431	Heuvelweg			-1,70	1,00	ja
DHG049		86388	456589	Heuvelweg			-1,75	1,00	ja
DHG051		86387	456574	Heuvelweg			1,70	1,00	ja
DVG012		86776	457297	Duivenpad			-1,69	1,65	ja
DVG082		87060	457487	Brederode			-1,70	1,65	ja
DVG099		87162	457579	Kastelenring			-1,70	1,65	ja
DVG136		87275	457659	Wildenborch			-1,71	1,65	ja
DZG001		85957	456727	Houtduiflaan			-1,52	1,10	ja
DZG032		86175	456879	Gruttolaan			-1,67	0,90	ja
DZG053		86393	457031	Zilvermeeuwlaan			-1,59	1,10	ja
LZG122		87488	454981	Toevluchtpad			-4,29	0,15	ja
LZG174		87741	455149	De Star			-4,97	1,00	ja
PHG077		87622	457486	Gravin Marialaan			-1,66	1,65	
RKG046		86922	456064	Prins Bernhardlaan			-0,30	1,00	ja
TLG095		88254	456889	Veursestraatweg			-0,34	1,50	ja
TLG106		87992	456503	Veursestraatweg			-0,34	1,48	ja
TLG141		88308	456851	Parnashofweg			-0,34	1,40	ja
TLR001		87143	456296	Karpaten			-0,33	1,00	
WLG021		86271	456003	Rozemarijn			-0,05	1,00	
WLG043		86344	456162	Berberis			-1,53	1,00	
LZG061		87239	454782	De Oude Bleijk			-4,12	1,00	ja
LZG070		87416	454825	De Horre			-4,09	0,90	ja
LZG218		87451	454783	De Oude Bleijk		150	-2,78	2,00	

Deelgebied: Leidschendam (LD)

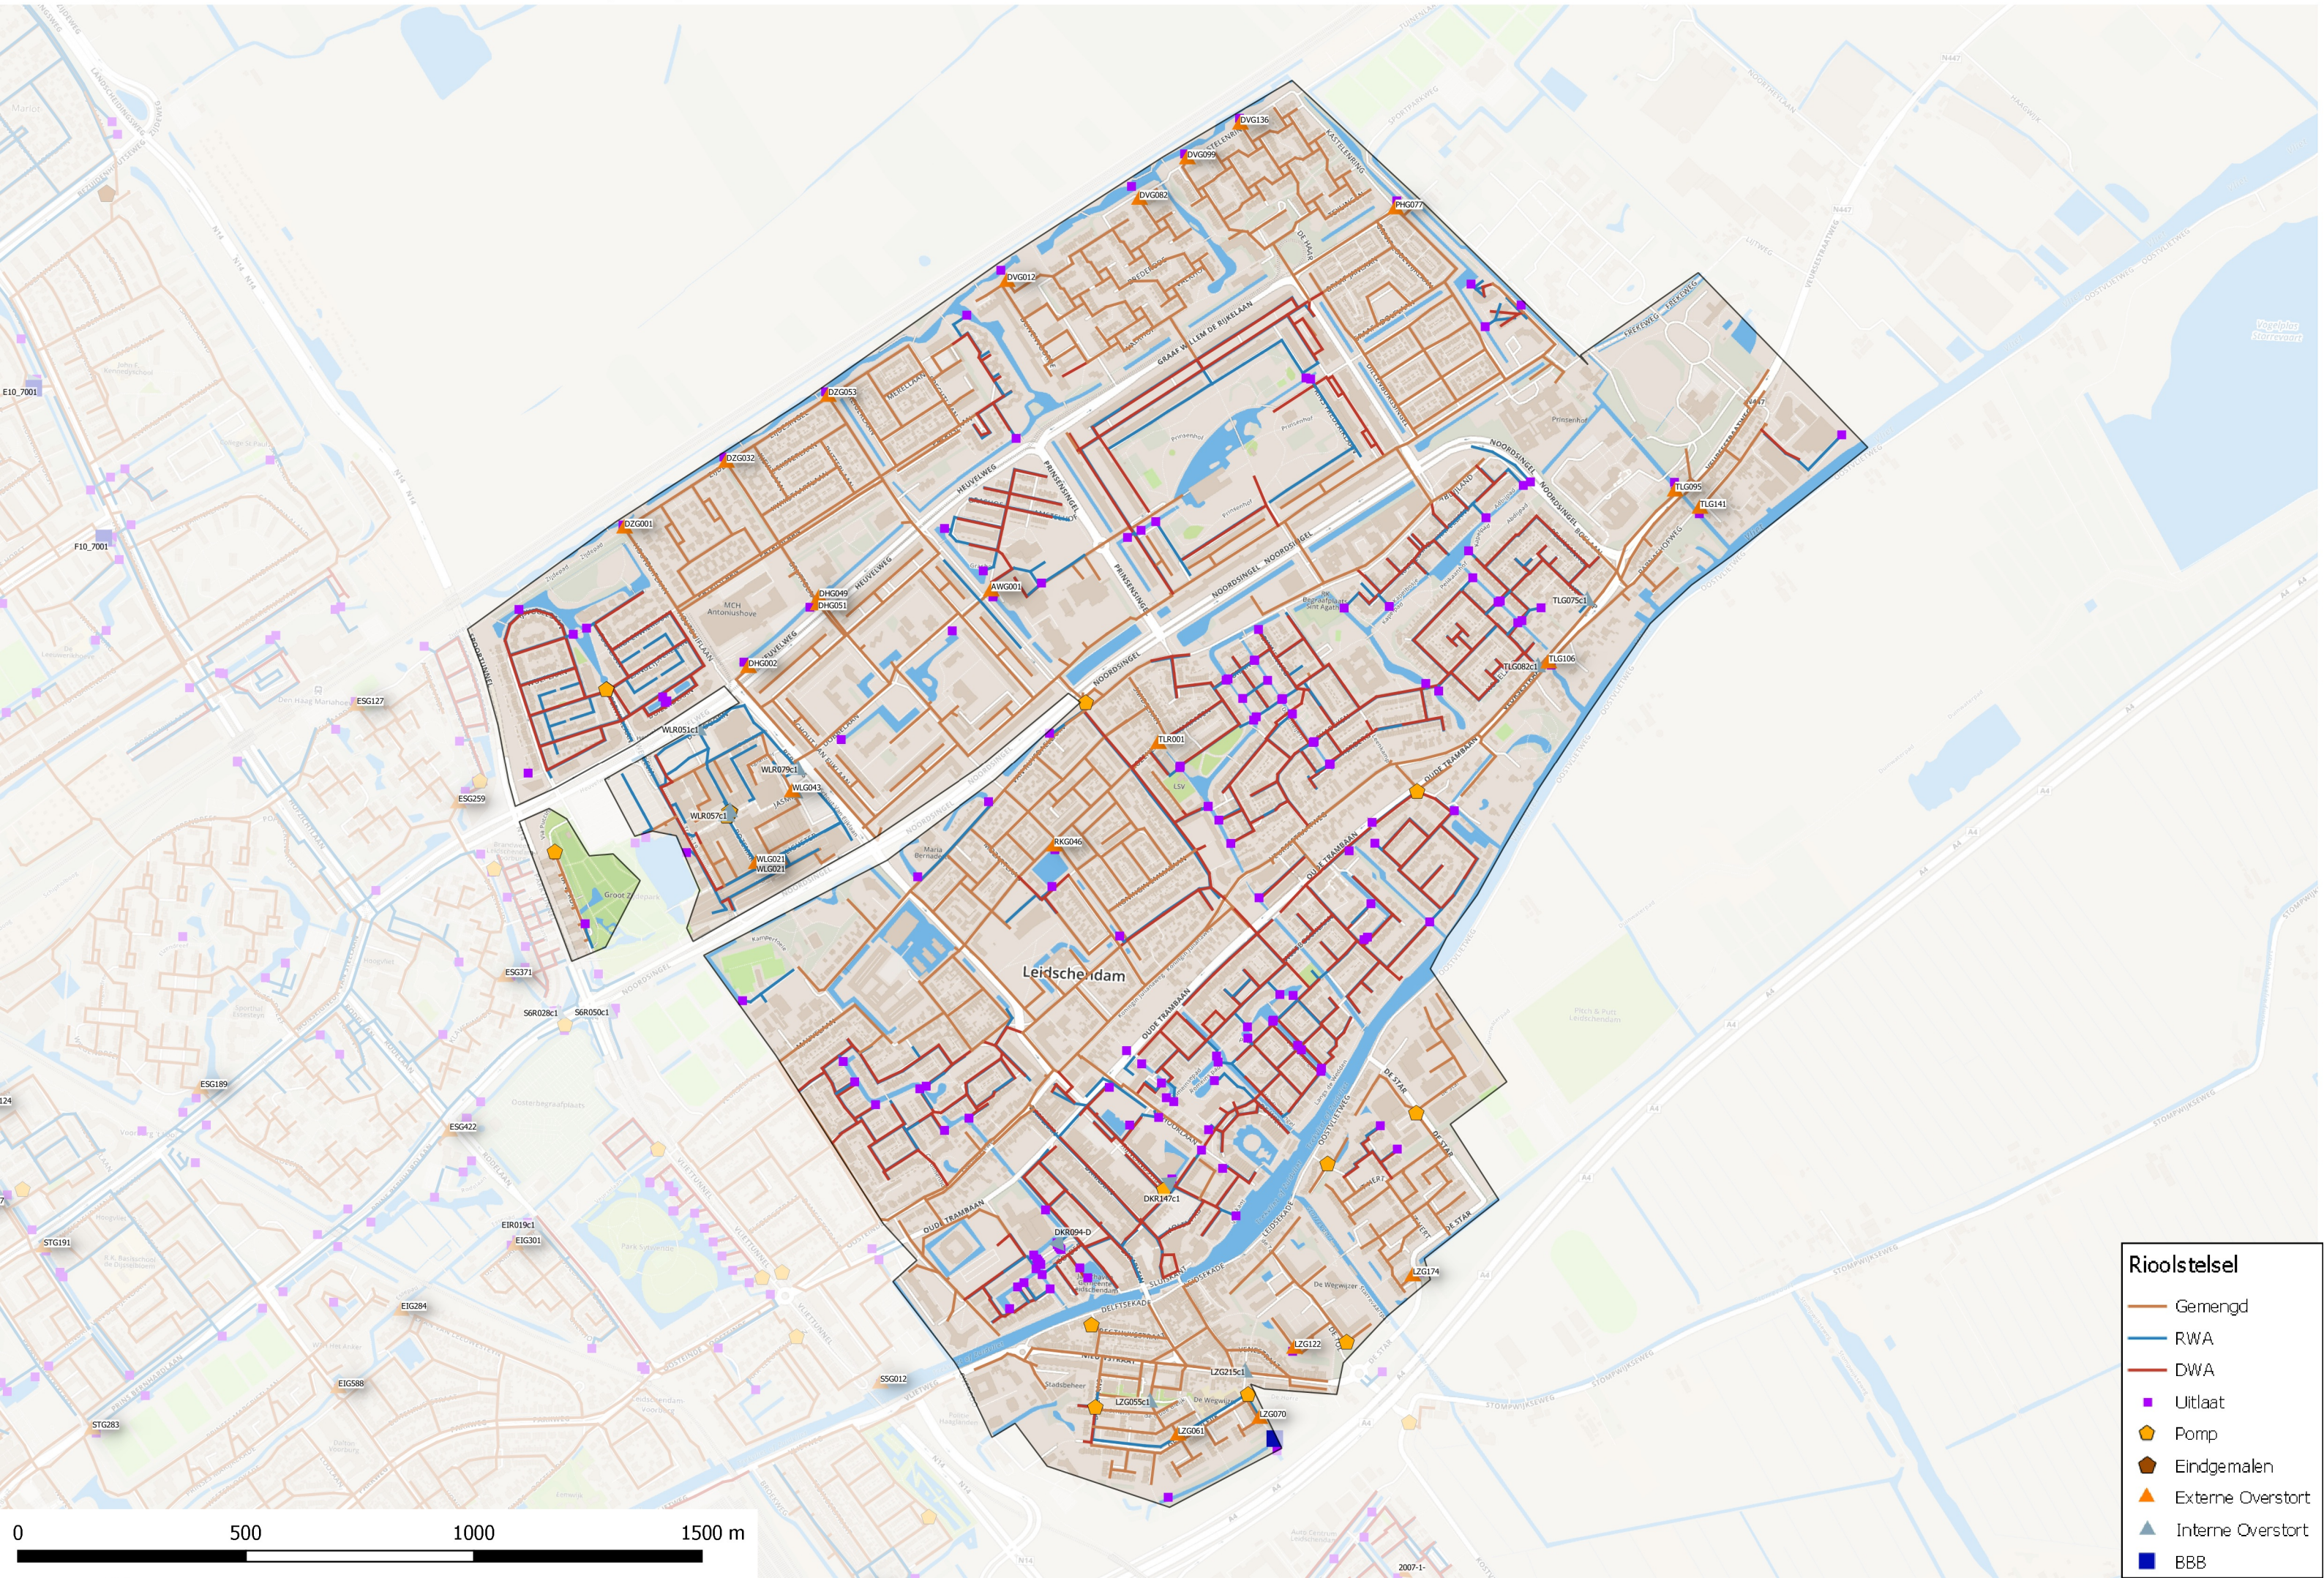

Bemalingsgebied	Forepark 1	Gebiedscode	28
Versie kenmerkenblad	22 december 2015		
Status	Definitief	Situatiejaar	2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	26,7 (ha)	26,7 (ha)
Open verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	49,4 (ha)	49,4 (ha)
Dak hellend	0,0 (ha)	0,0 (ha)	28,2 (ha)	28,2 (ha)
Dak vlak	0,0 (ha)	0,0 (ha)	33,3 (ha)	33,3 (ha)
Totaal	0,0 (ha)	0,0 (ha)	137,6 (ha)	137,6 (ha)



Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	(m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	(m3)	
Verloren berging	(m3) = 0%	
Randvoorzieningen	(m3)	
Totaal	n.v.t.* (m3)	<i>* het betreft een volledig gescheiden stelsel</i>
Totaal berging		

Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	20117
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	241,4 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	- (m3/h)
Recreatie	- (m3/h)
Totaal DWA	241,4 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	241,4		241,4 (m3/h)
Pompovertcapaciteit (0,7 mm/h)		0,0	0,0 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	241,4	0,0	241,4 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa			
Afvoer naar gebied	AWZI Harnaschpolder		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
-----------------------------	---	---	------------	----------	----------------	-------------	---------------

Deelgebied: Forepark 1 (28)

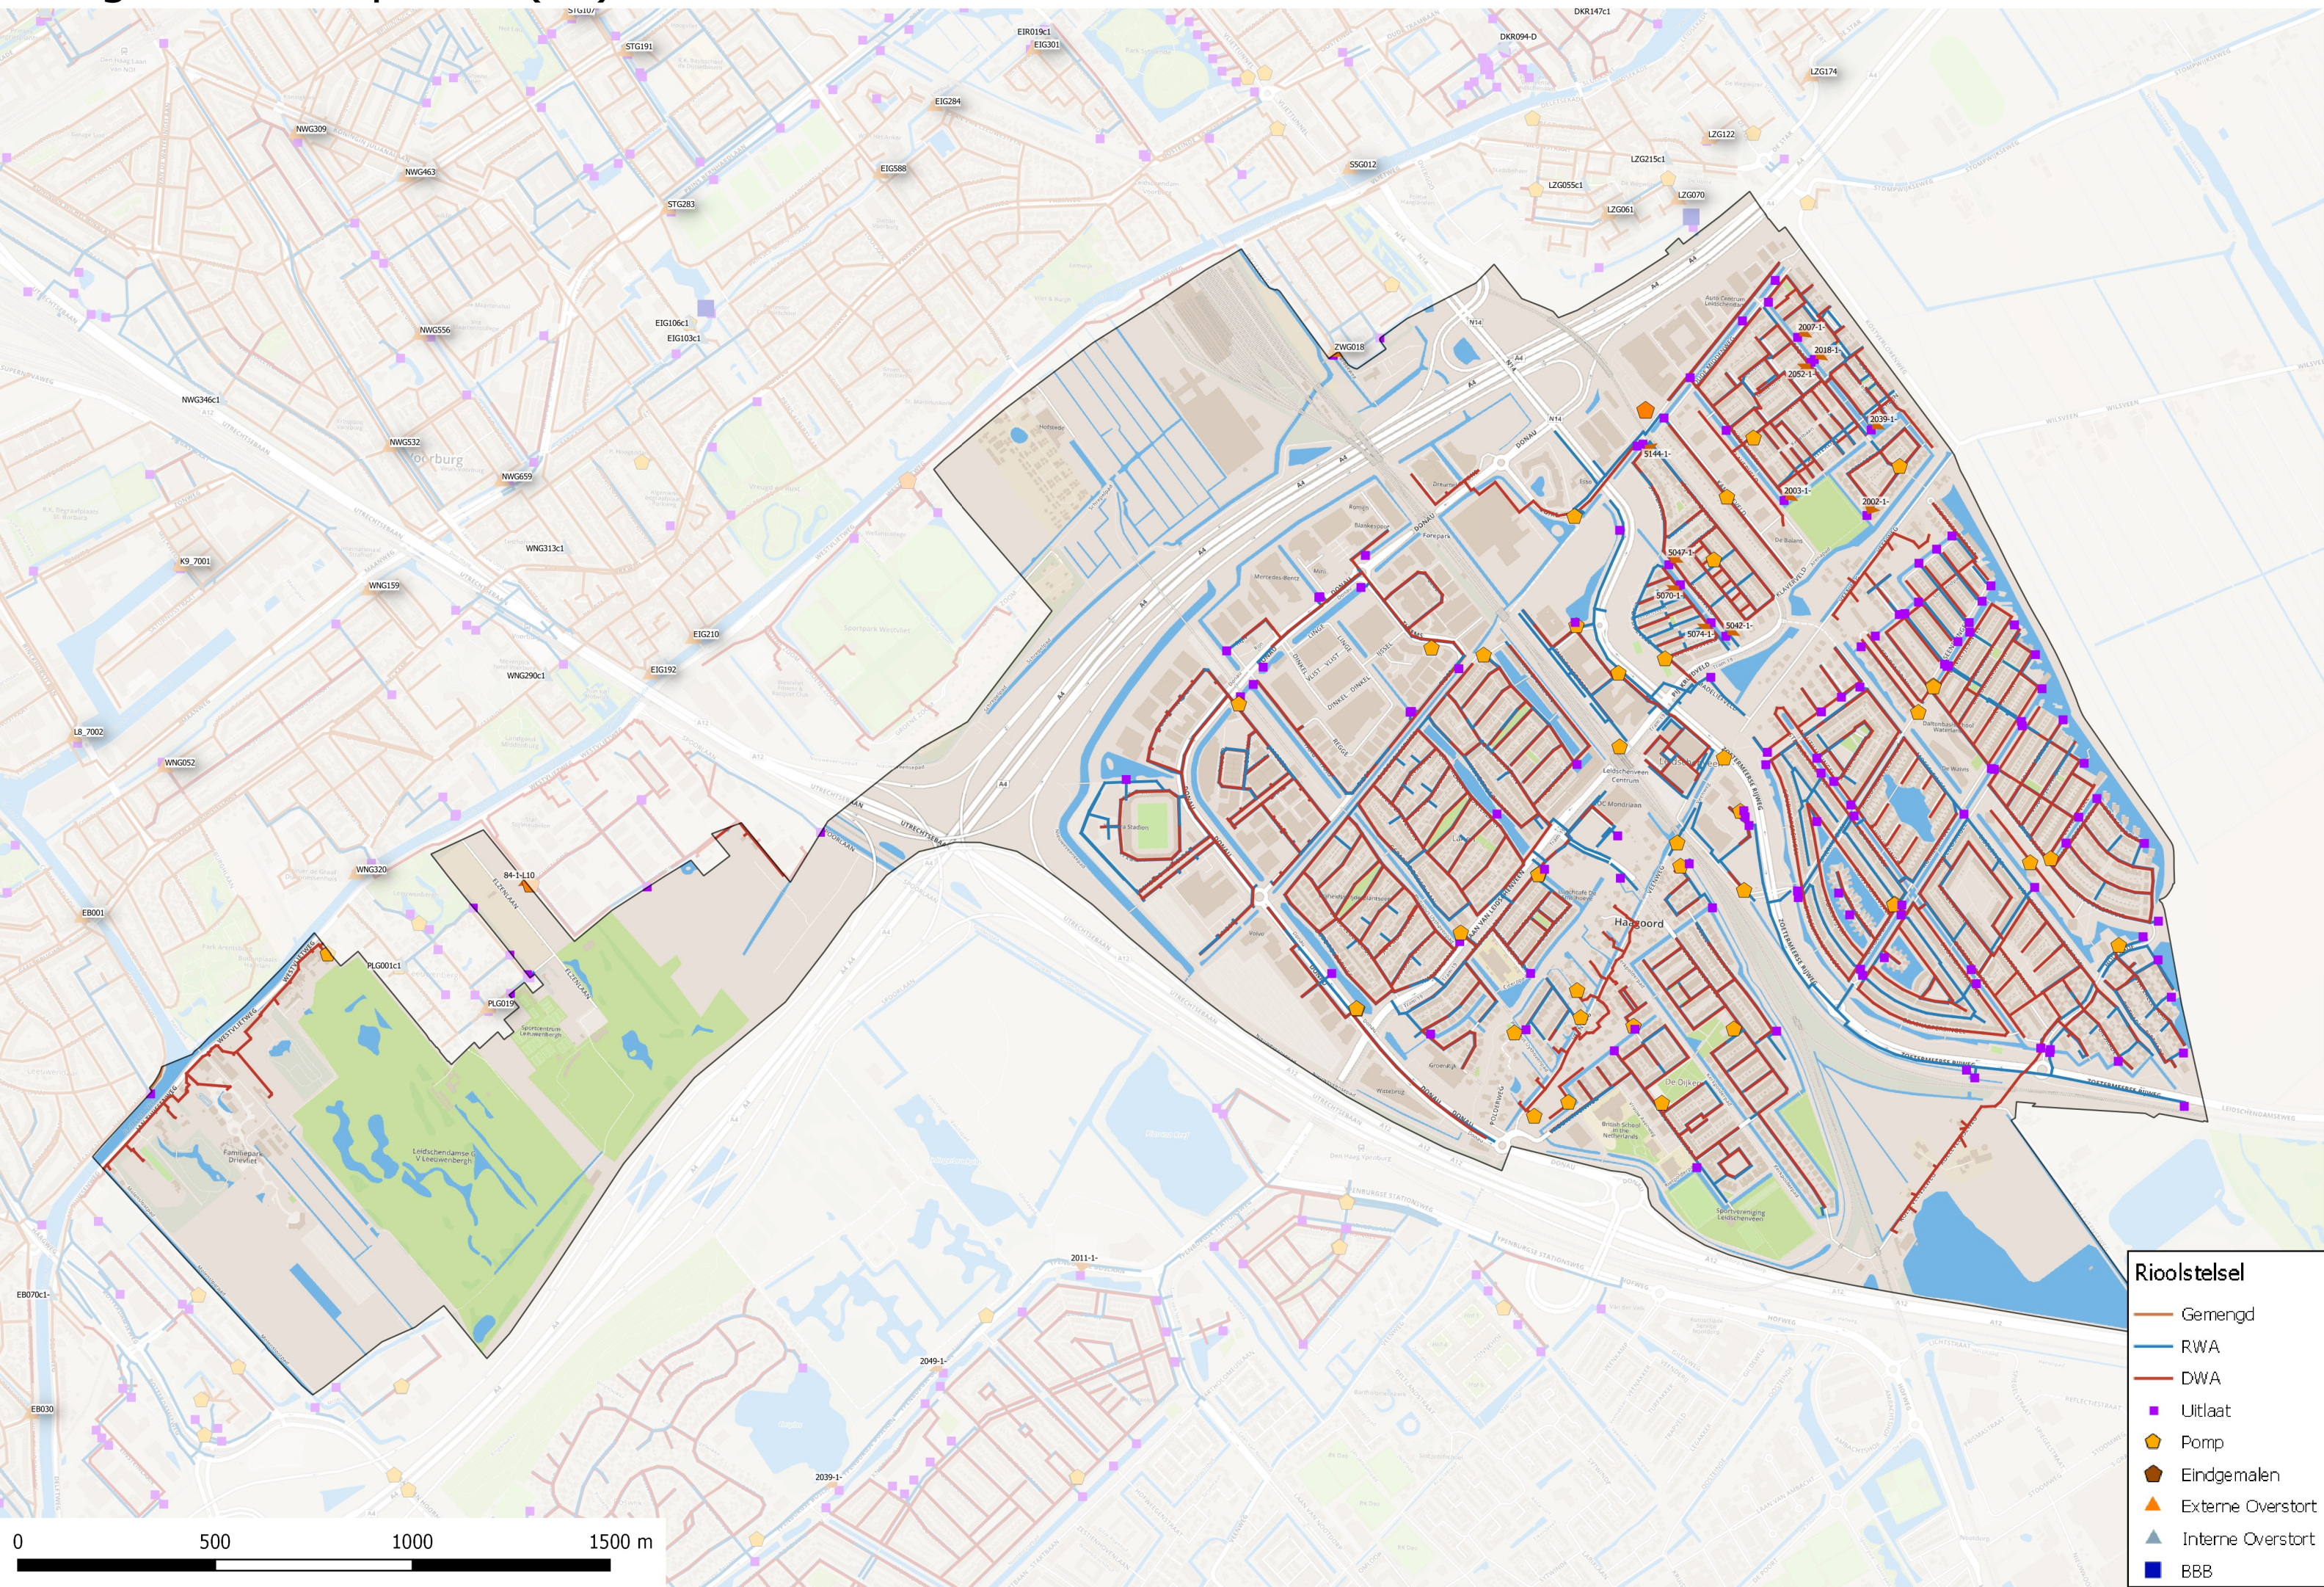

Bemalingsgebied	Forepark 2	Gebiedscode	29
Versie kenmerkenblad	22 december 2015		
Status	Definitief	Situatiejaar	2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	18,0 (ha)	18,0 (ha)
Open verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	42,8 (ha)	42,8 (ha)
Dak hellend	0,0 (ha)	0,0 (ha)	21,3 (ha)	21,3 (ha)
Dak vlak	0,0 (ha)	0,0 (ha)	18,4 (ha)	18,4 (ha)
Totaal	0,0 (ha)	0,0 (ha)	100,6 (ha)	100,6 (ha)


Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	(m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	(m3)	
Verloren berging	(m3) = 0%	
Randvoorzieningen	(m3)	
Totaal	n.v.t.* (m3)	* het betreft een volledig gescheiden stelsel
Totaal berging	(mm)	

Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	12071
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	144,9 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	- (m3/h)
Recreatie	- (m3/h)
Totaal DWA	144,9 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	144,9		144,9 (m3/h)
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		0,0	0,0 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	144,9	0,0	144,9 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa			
Afvoer naar gebied	AWZI Harnaschpolder		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
-----------------------------	---	---	------------	----------	----------------	-------------	---------------

Deelgebied: Forepark 2 (29)

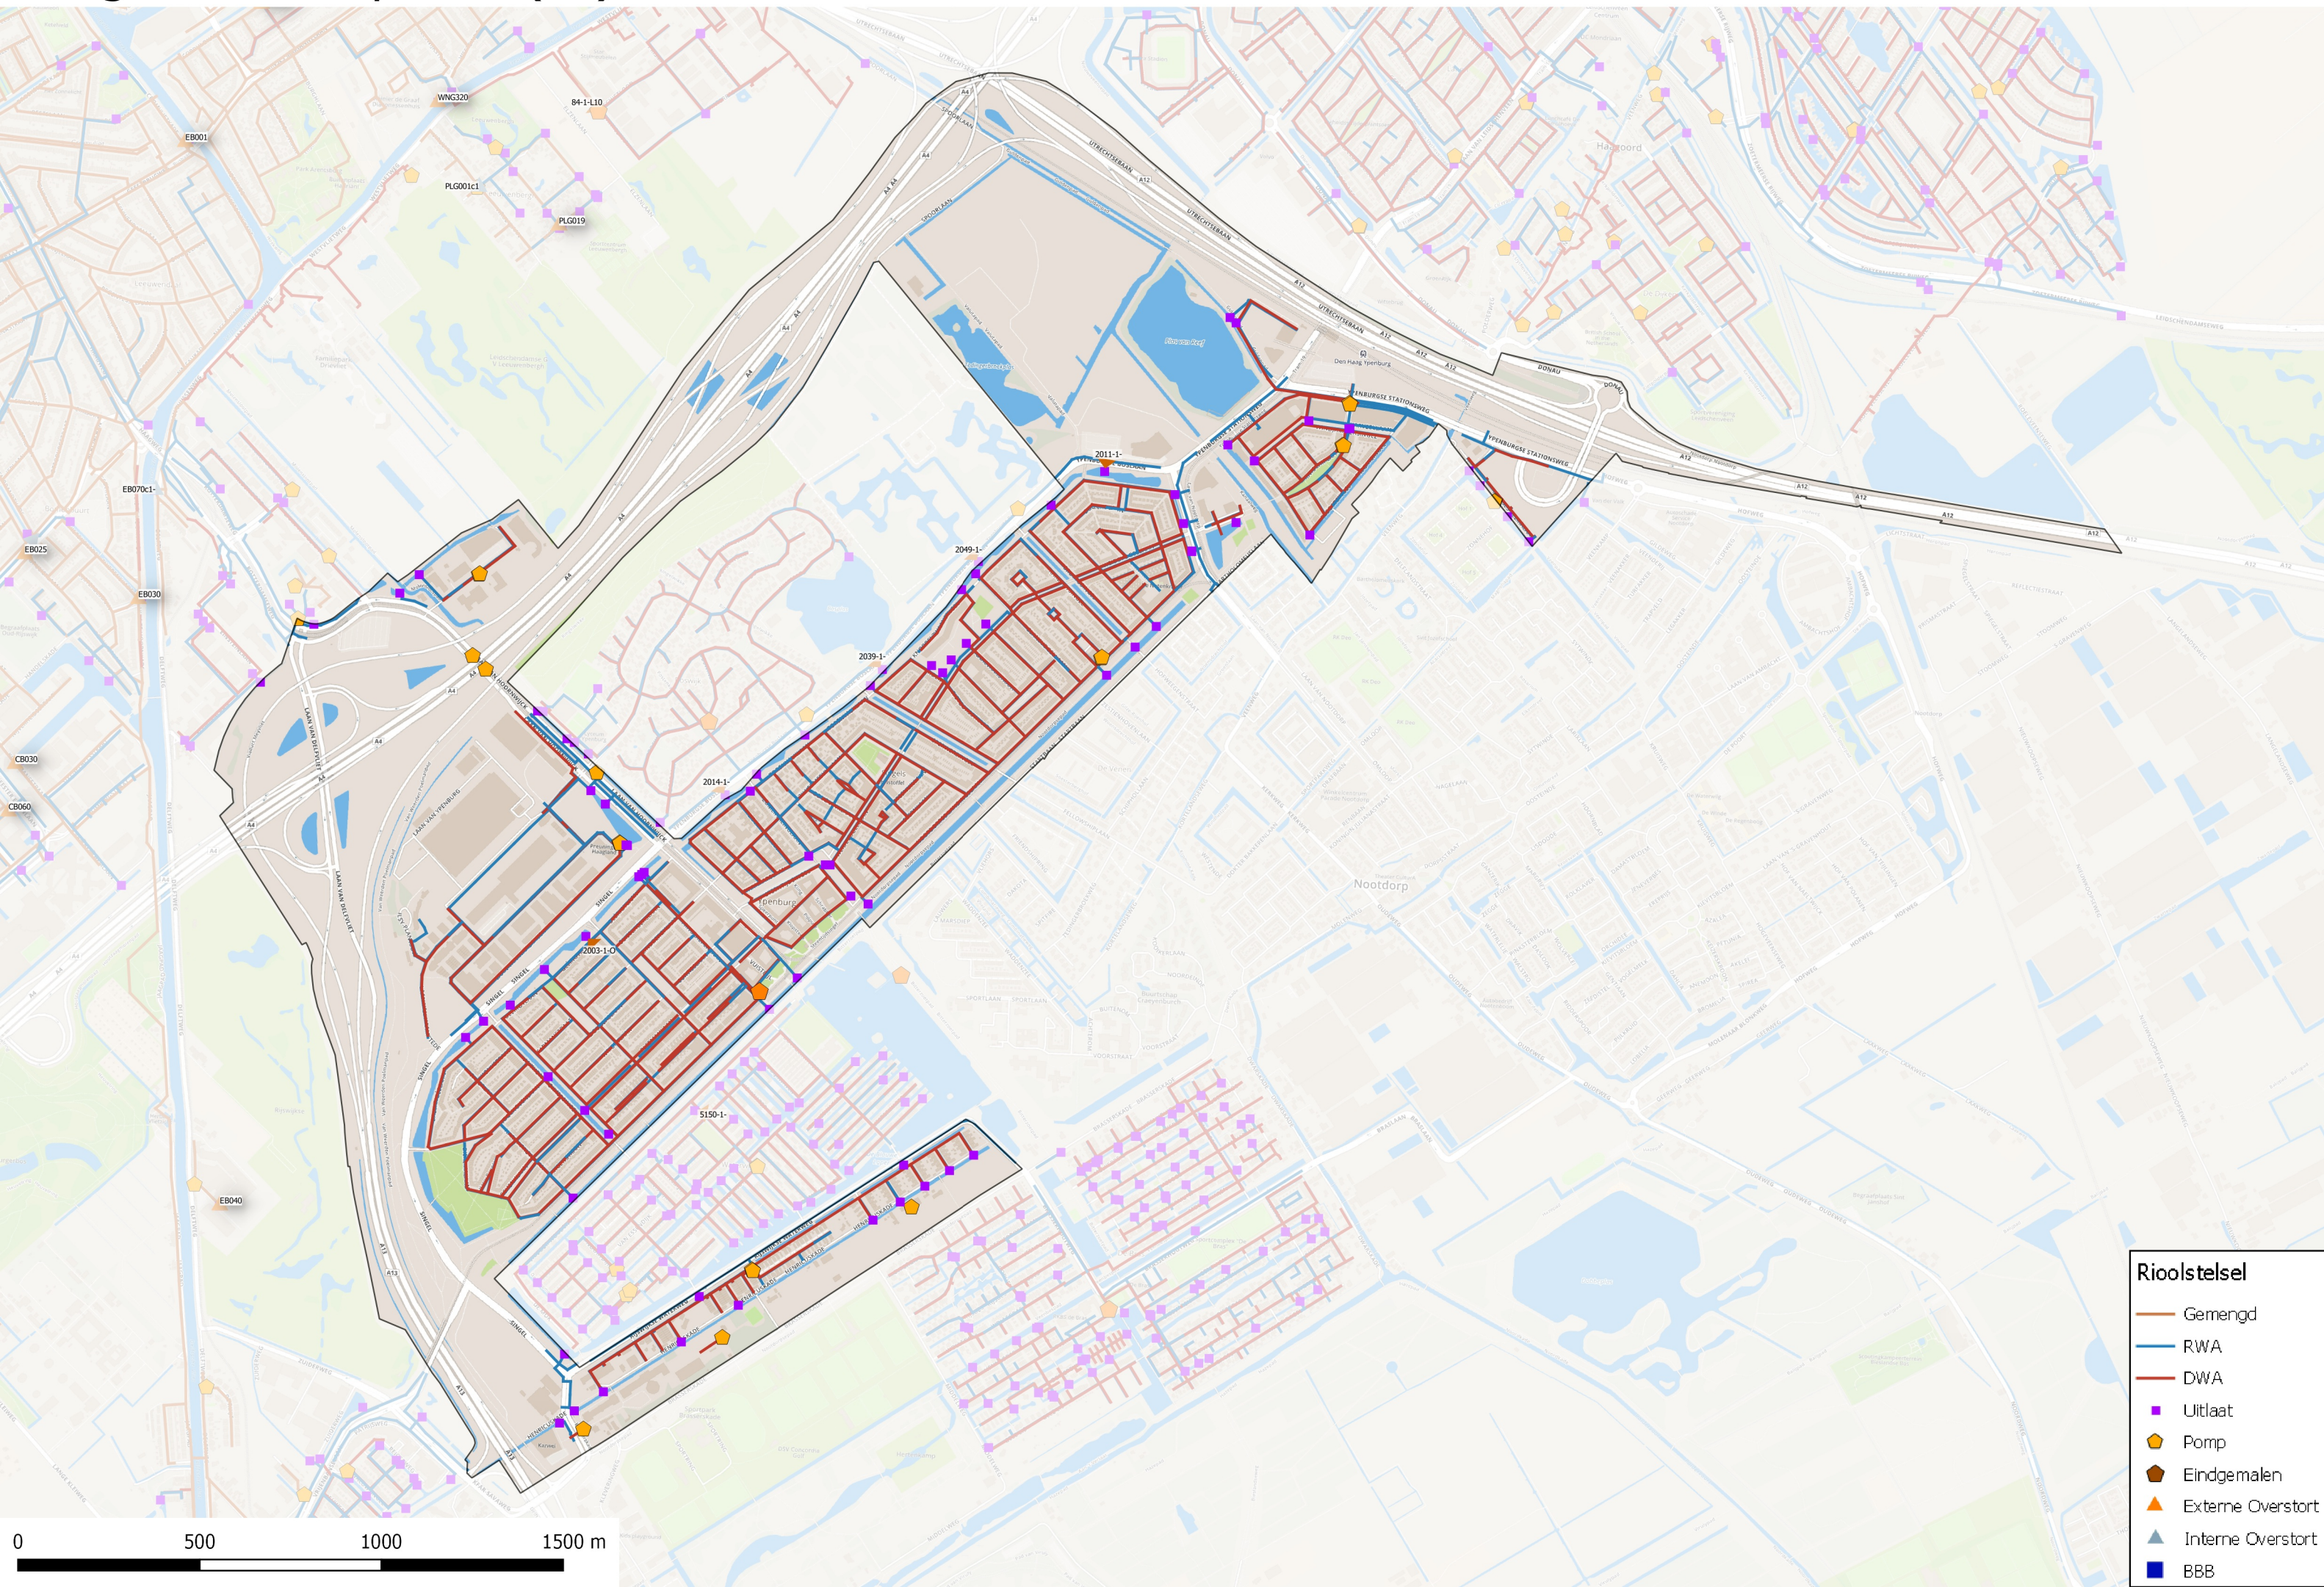

Bemalingsgebied	Parkbuurt Oosteinde	Gebiedscode	30
Versie kenmerkenblad	22 december 2015		
Status	Definitief	Situatiejaar	2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	5,4 (ha)	5,4 (ha)
Open verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,1 (ha)	0,1 (ha)
Dak hellend	0,0 (ha)	0,0 (ha)	13,1 (ha)	13,1 (ha)
Dak vlak	0,0 (ha)	0,0 (ha)	13,6 (ha)	13,6 (ha)
Totaal	0,0 (ha)	0,0 (ha)	32,1 (ha)	32,1 (ha)


Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	(m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	(m3)	
Verloren berging	(m3) = 0%	
Randvoorzieningen	(m3)	
Totaal	n.v.t.* (m3)	<i>* het betreft een volledig gescheiden stelsel</i>
Totaal berging		

Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	10963
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	131,6 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	- (m3/h)
Recreatie	- (m3/h)
Totaal DWA	131,6 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	131,6		131,6 (m3/h)
Pompovertcapaciteit (0,7 mm/h)		0,0	0,0 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	131,6	0,0	131,6 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa			
Afvoer naar gebied	AWZI Harnaschpolder		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
-----------------------------	---	---	------------	----------	----------------	-------------	---------------

Deelgebied: Parkbuurt Oosteinde (30)

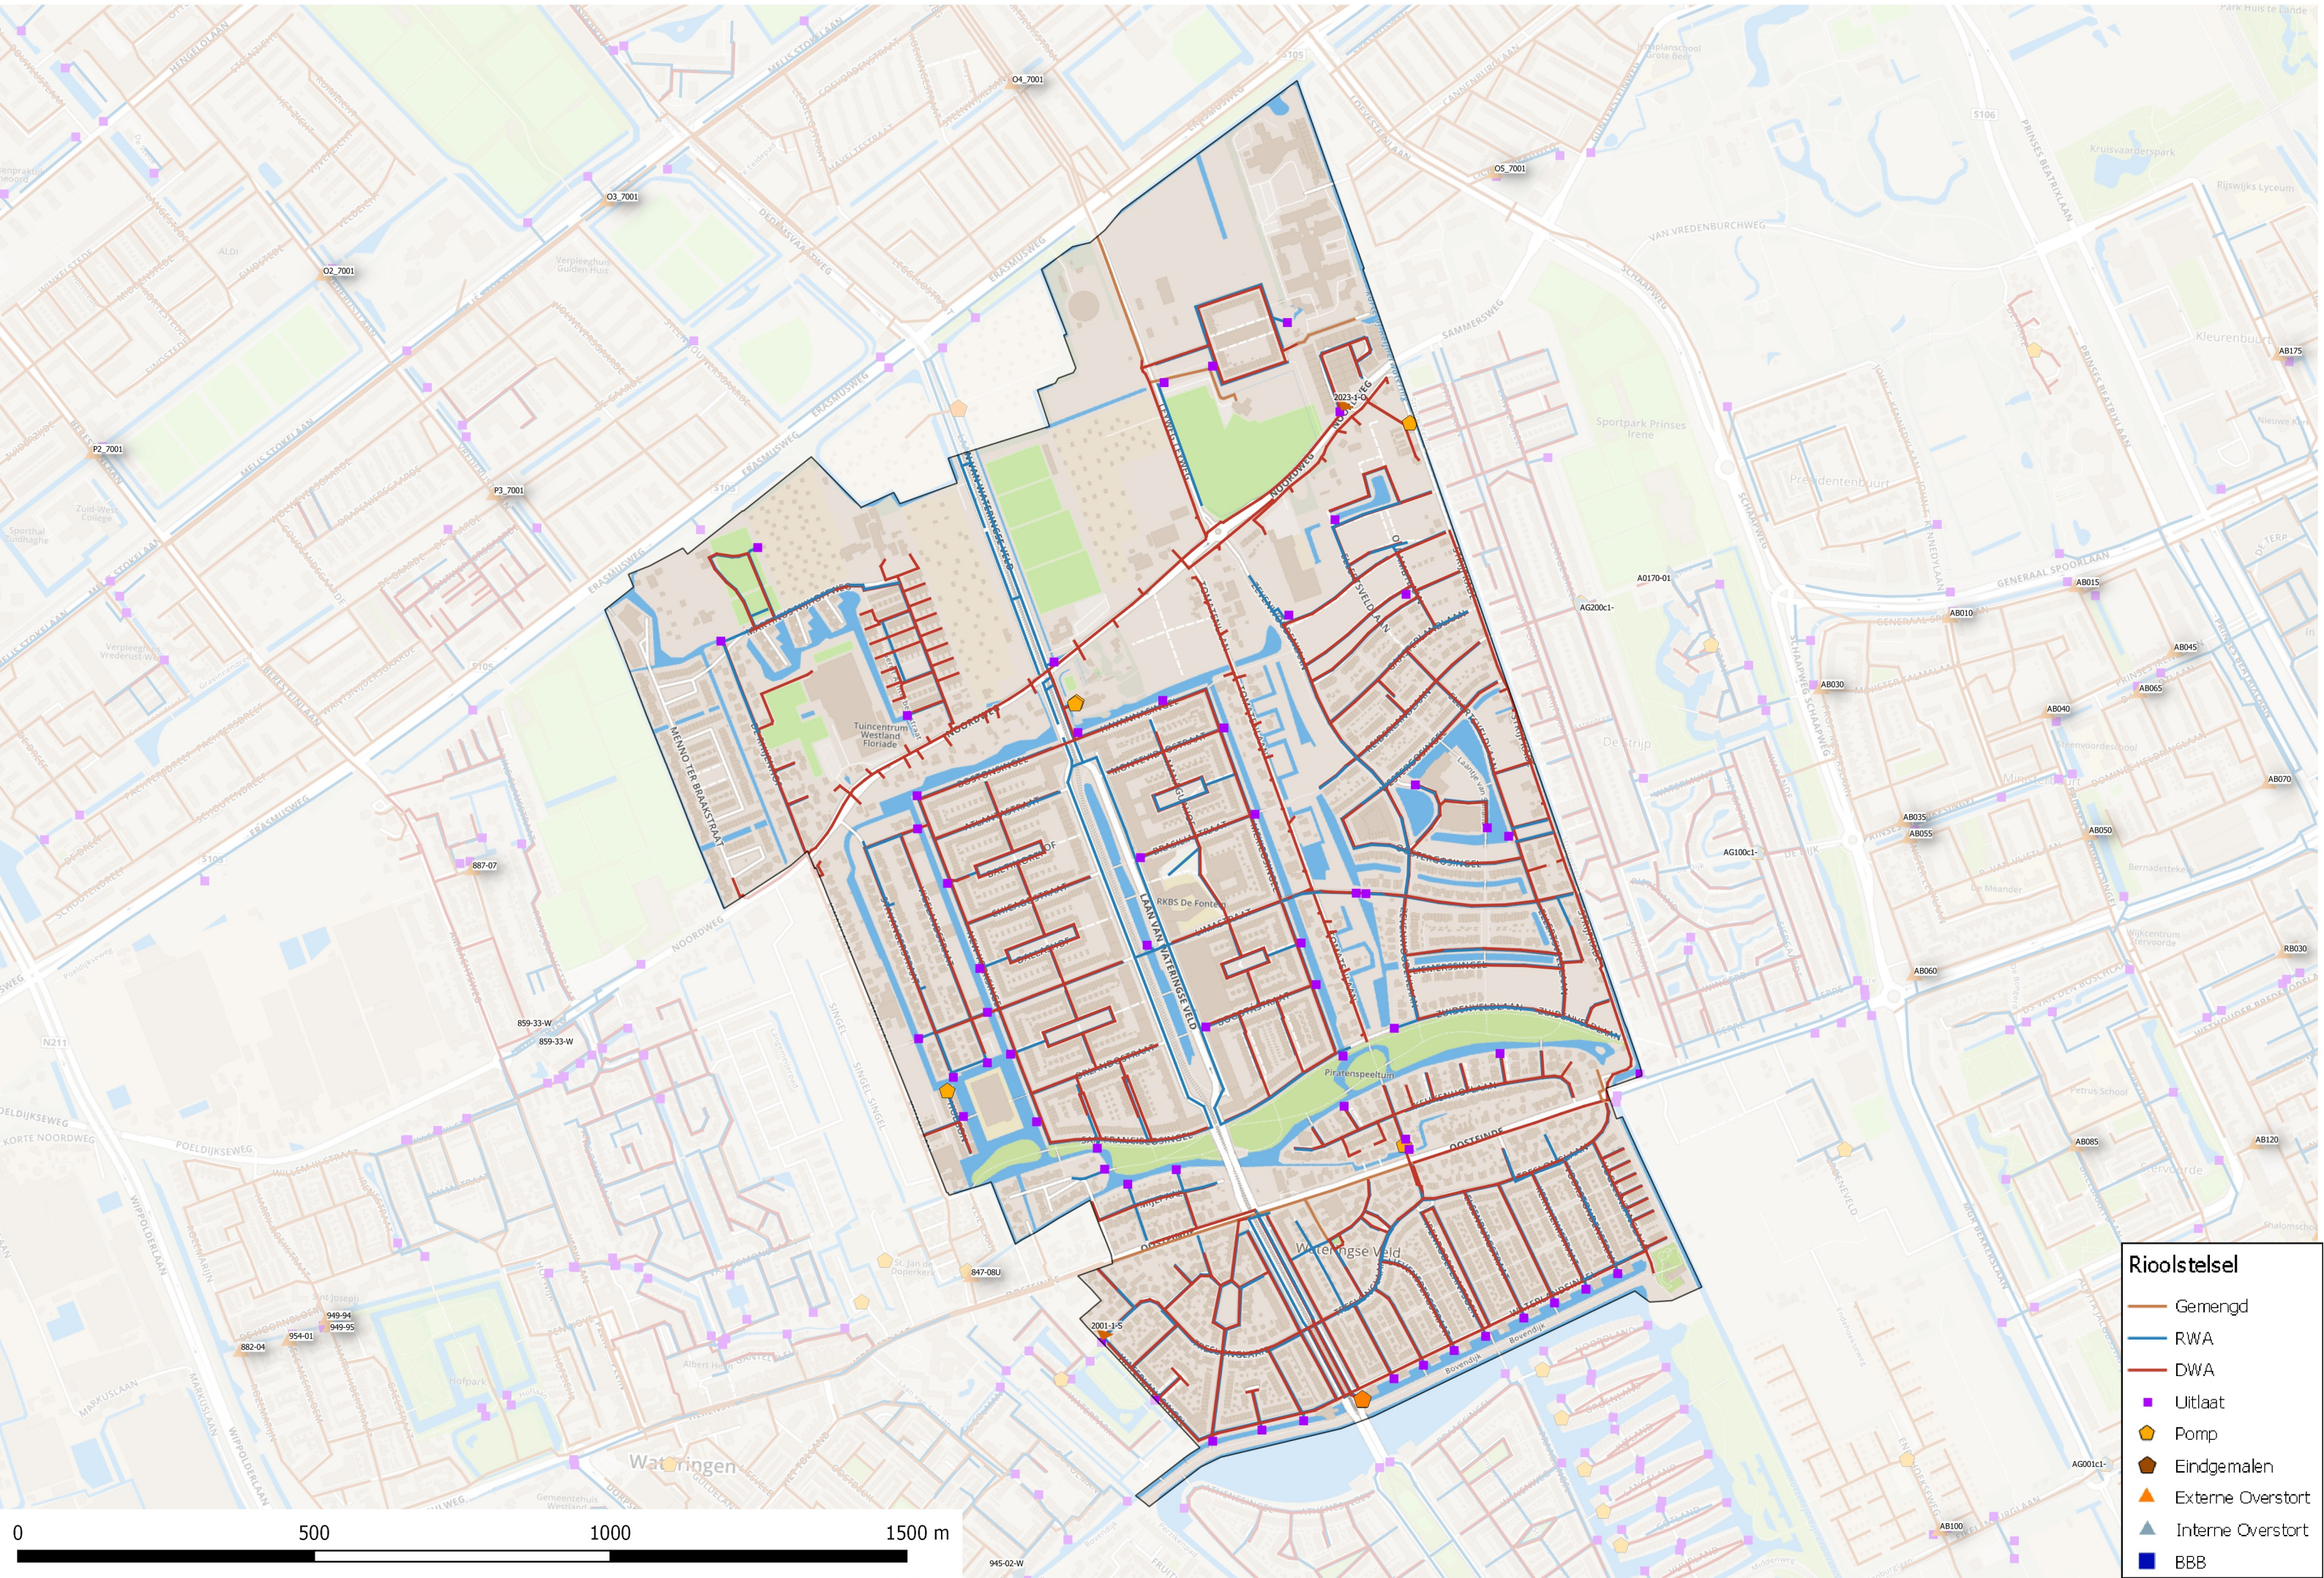

Bemalingsgebied	Boswijk	Gebiedscode	31
Versie kenmerkenblad	22 december 2015		
Status	Definitief	Situatiejaar	2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	6,1 (ha)	6,1 (ha)
Open verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	2,3 (ha)	2,3 (ha)
Dak hellend	0,0 (ha)	0,0 (ha)	5,9 (ha)	5,9 (ha)
Dak vlak	0,0 (ha)	0,0 (ha)	1,2 (ha)	1,2 (ha)
Totaal	0,0 (ha)	0,0 (ha)	15,6 (ha)	15,6 (ha)


Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	(m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	(m3)	
Verloren berging	(m3) = 0%	
Randvoorzieningen	(m3)	
Totaal	n.v.t.* (m3)	<i>* het betreft een volledig gescheiden stelsel</i>
Totaal berging		

Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	2136
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	25,6 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	- (m3/h)
Recreatie	- (m3/h)
Totaal DWA	25,6 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	25,6		25,6 (m3/h)
Pompovertcapaciteit (0,7 mm/h)		0,0	0,0 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	25,6	0,0	25,6 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa			
Afvoer naar gebied	AWZI Harnaschpolder		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
-----------------------------	---	---	------------	----------	----------------	-------------	---------------

Deelgebied: Boswijk (31)

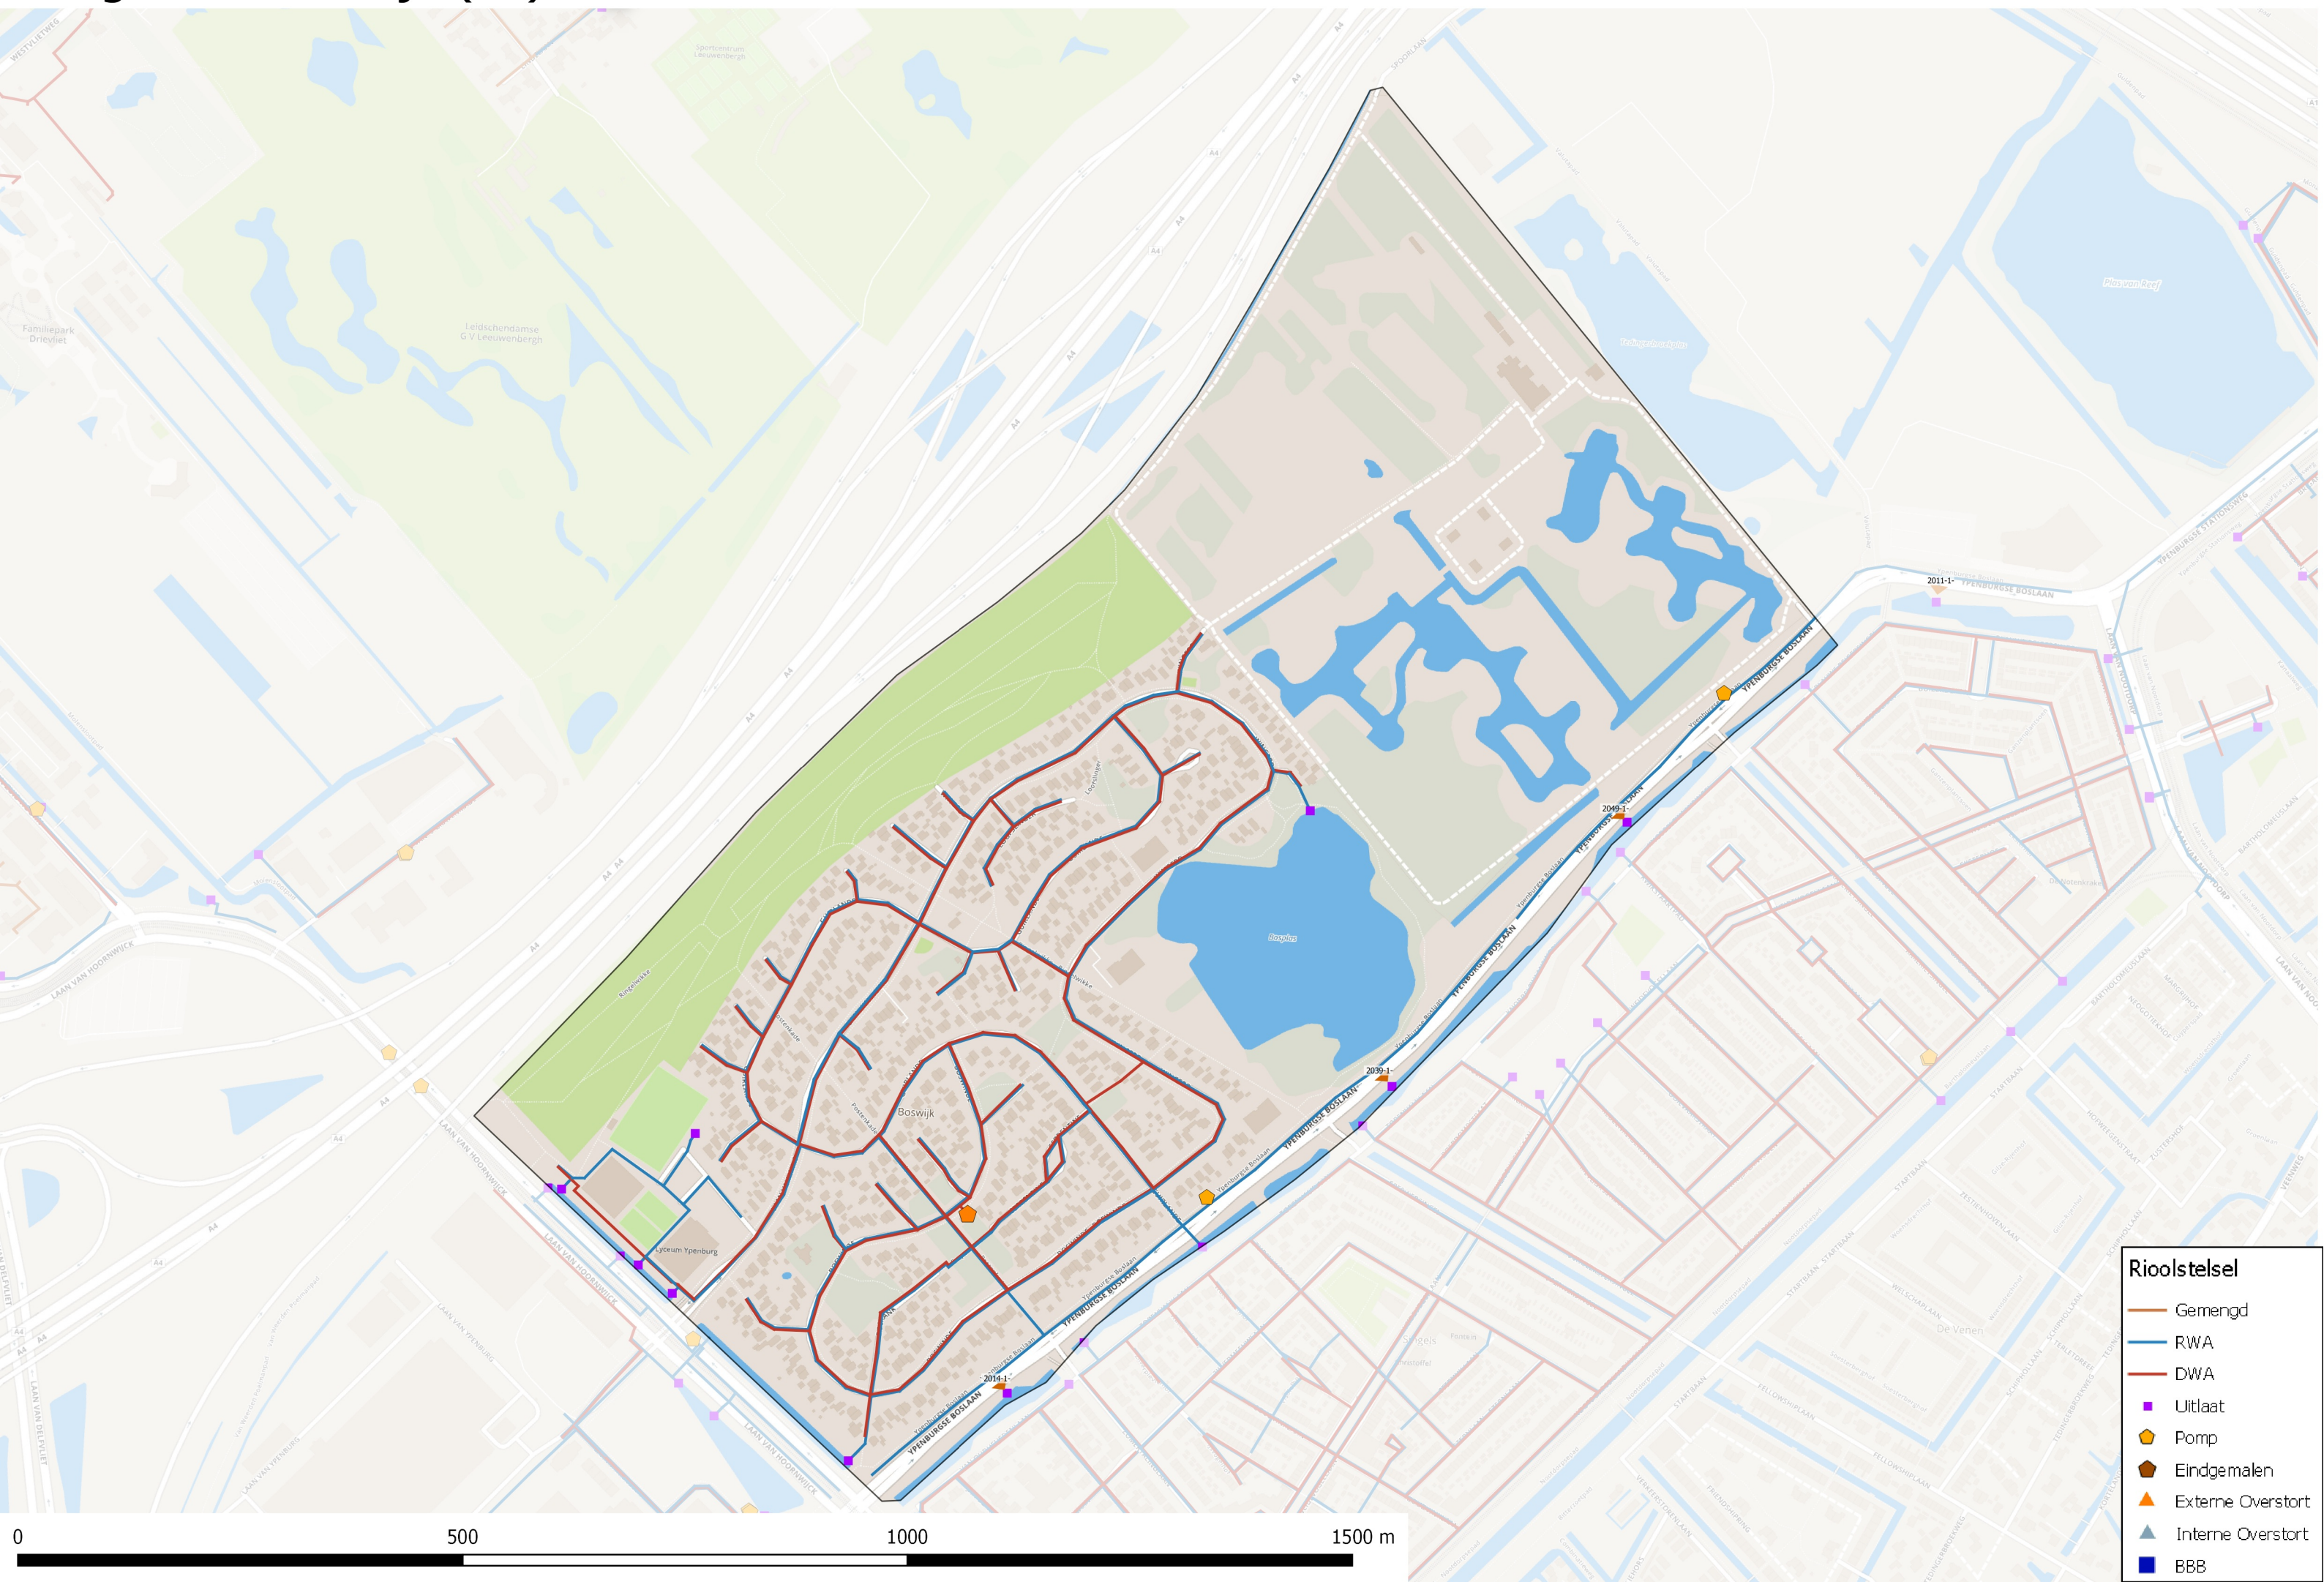

Bemalingsgebied	De Bras	Gebiedscode	32
Versie kenmerkenblad	22 december 2015		
Status	Definitief	Situatiejaar	2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	2,7 (ha)	2,7 (ha)
Open verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	10,2 (ha)	10,2 (ha)
Dak hellend	0,0 (ha)	0,0 (ha)	10,5 (ha)	10,5 (ha)
Dak vlak	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,6 (ha)	0,6 (ha)
Totaal	0,0 (ha)	0,0 (ha)	24,0 (ha)	24,0 (ha)


Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	(m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	(m3)	
Verloren berging	(m3) = 0%	
Randvoorzieningen	(m3)	
Totaal	n.v.t.* (m3)	<i>* het betreft een volledig gescheiden stelsel</i>
Totaal berging	(mm)	

Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	5777
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	69,3 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	- (m3/h)
Recreatie	- (m3/h)
Totaal DWA	69,3 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	69,3		69,3 (m3/h)
Pompovertcapaciteit (0,7 mm/h)		0,0	0,0 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	69,3	0,0	69,3 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa			
Afvoer naar gebied	AWZI Harnaschpolder		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
-----------------------------	---	---	------------	----------	----------------	-------------	---------------

Deelgebied: De Bras (32)

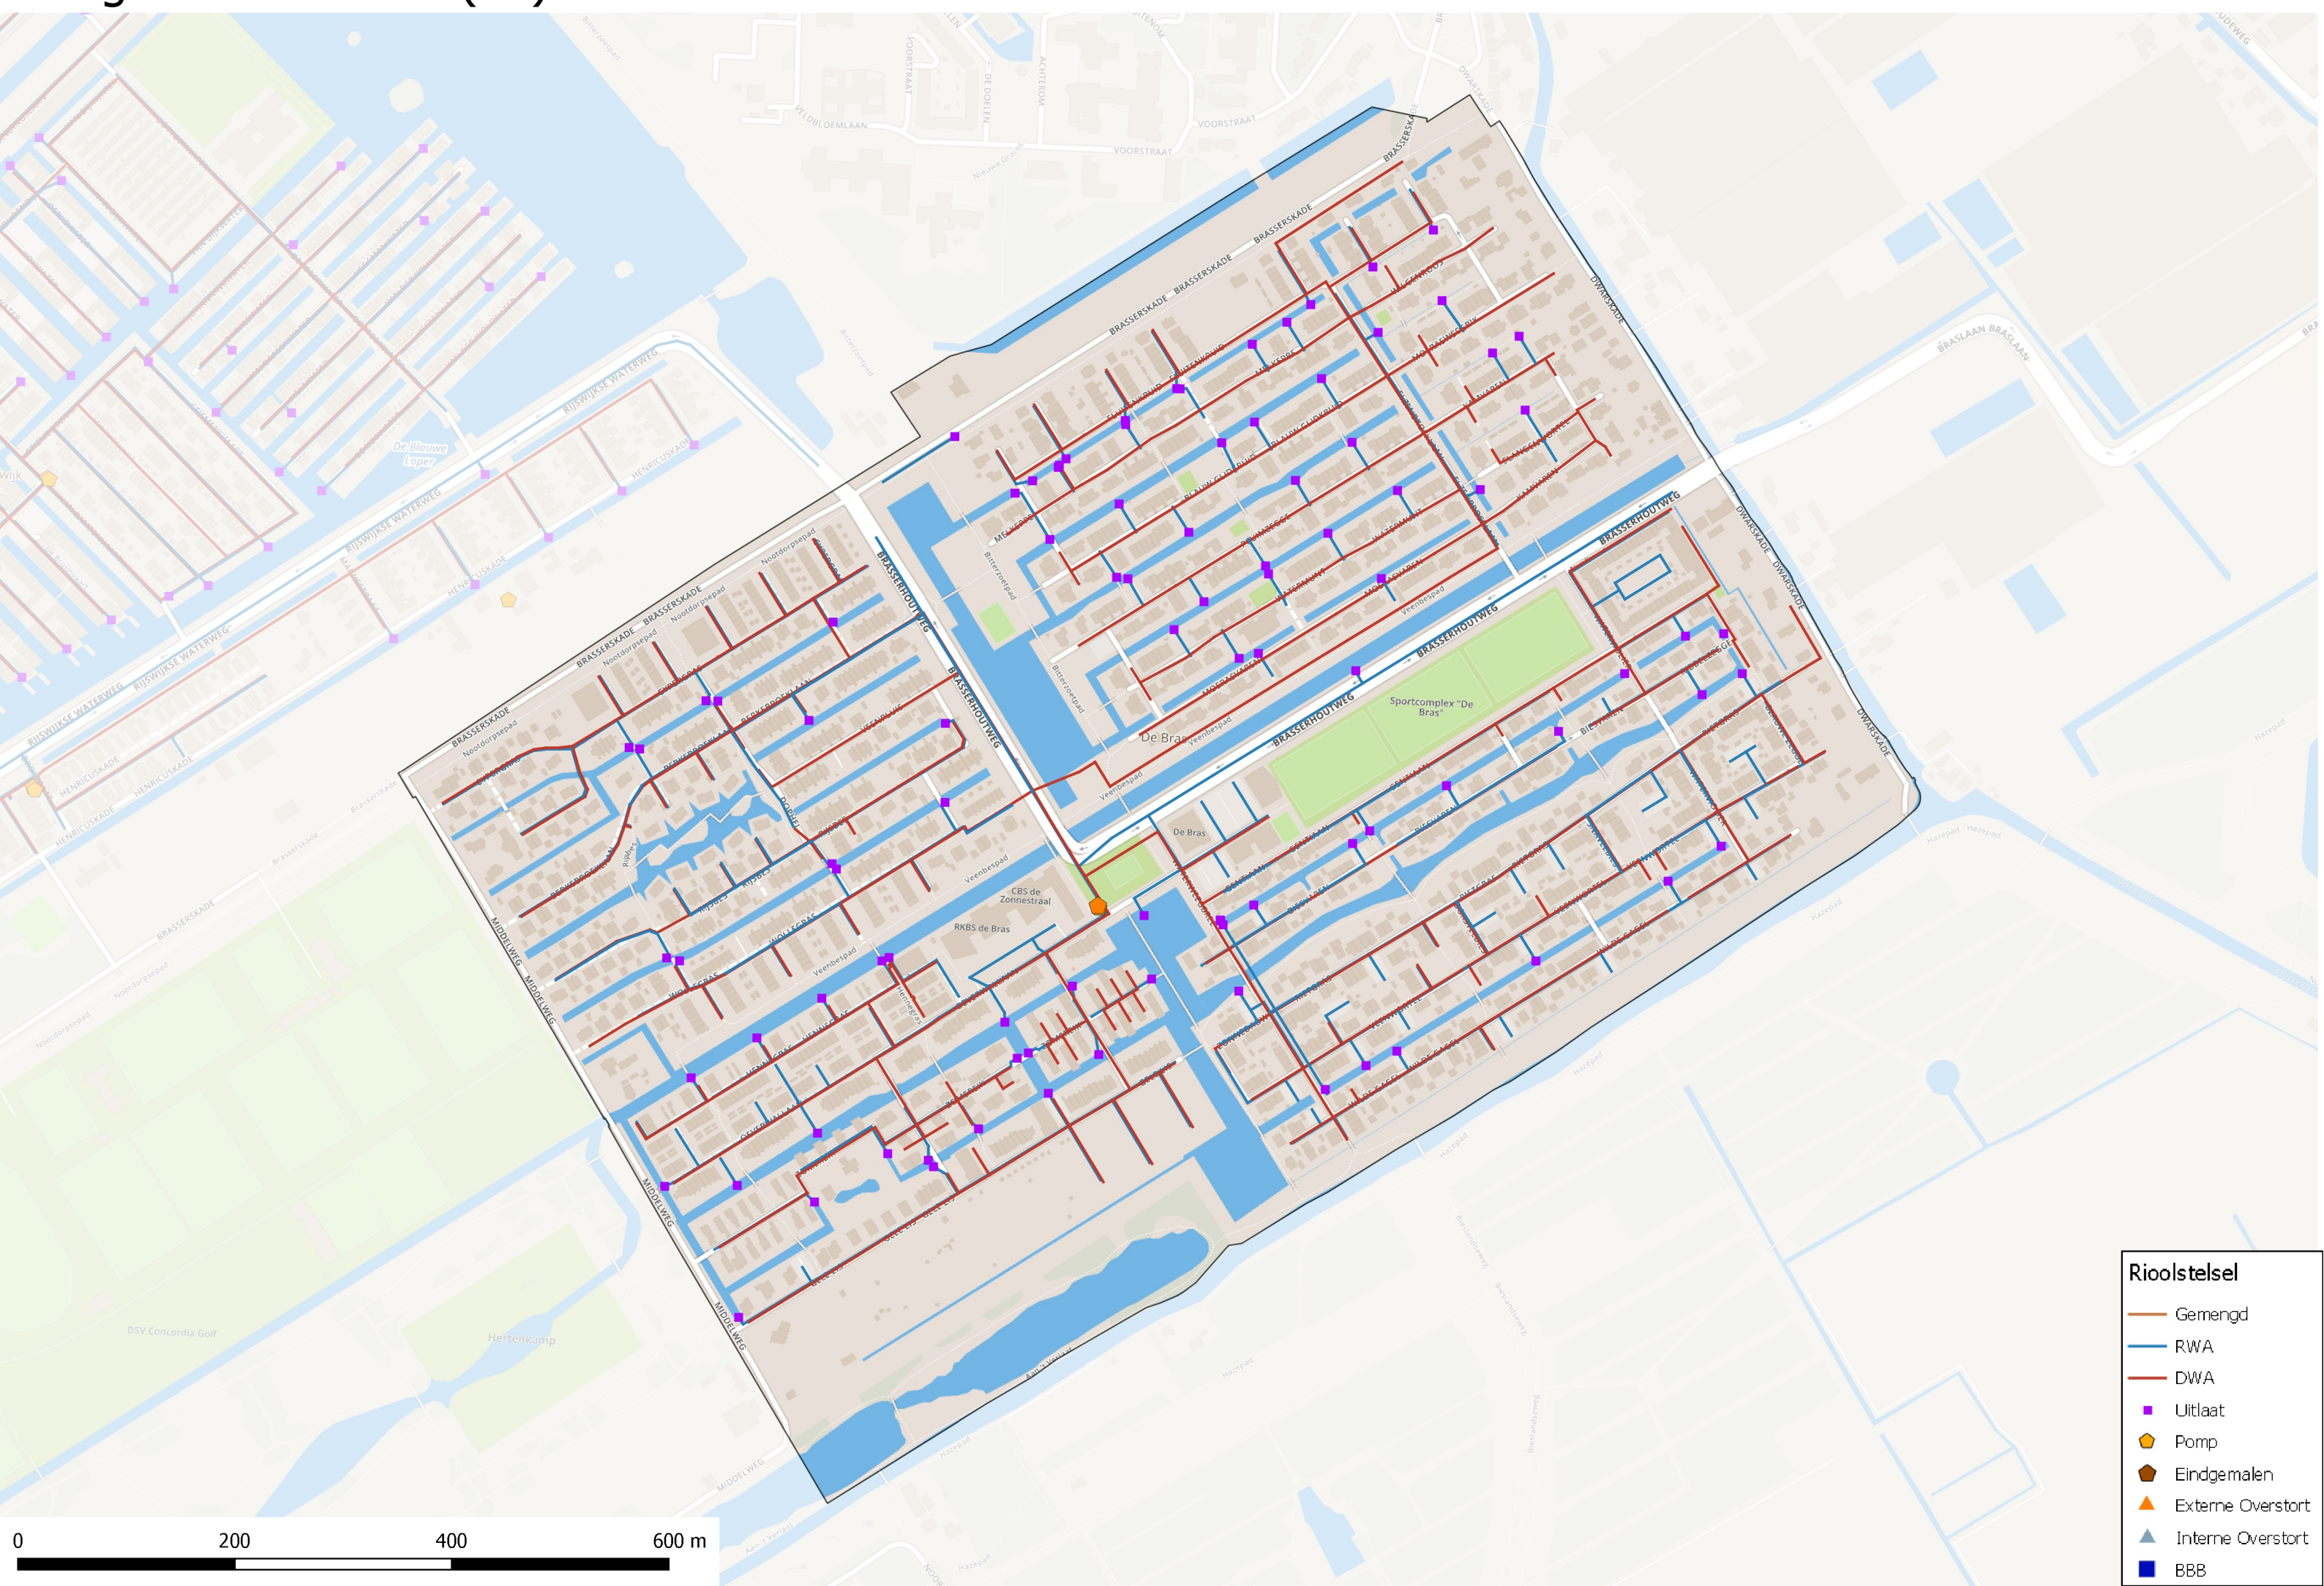

Bemalingsgebied	Lage Veld	Gebiedscode	33
Versie kenmerkenblad	22 december 2015		
Status	Definitief	Situatiejaar	2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	2,8 (ha)	2,8 (ha)
Open verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	17,3 (ha)	17,3 (ha)
Dak hellend	0,0 (ha)	0,0 (ha)	6,8 (ha)	6,8 (ha)
Dak vlak	0,0 (ha)	0,0 (ha)	6,5 (ha)	6,5 (ha)
Totaal	0,0 (ha)	0,0 (ha)	33,4 (ha)	33,4 (ha)


Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	(m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	(m3)	
Verloren berging	(m3) = 0%	
Randvoorzieningen	(m3)	
Totaal	n.v.t.* (m3)	* het betreft een volledig gescheiden stelsel
Totaal berging		

Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	7054
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	84,6 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	- (m3/h)
Recreatie	- (m3/h)
Totaal DWA	84,6 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	84,6		84,6 (m3/h)
Pompovertcapaciteit (0,7 mm/h)		0,0	0,0 (m3/h)
- De Eilanden	10,5	0,0	10,5 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	95,2	0,0	95,2 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa			
Afvoer naar gebied	AWZI Harnaschpolder		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
-----------------------------	---	---	------------	----------	----------------	-------------	---------------

Deelgebied: Lage Veld (33)

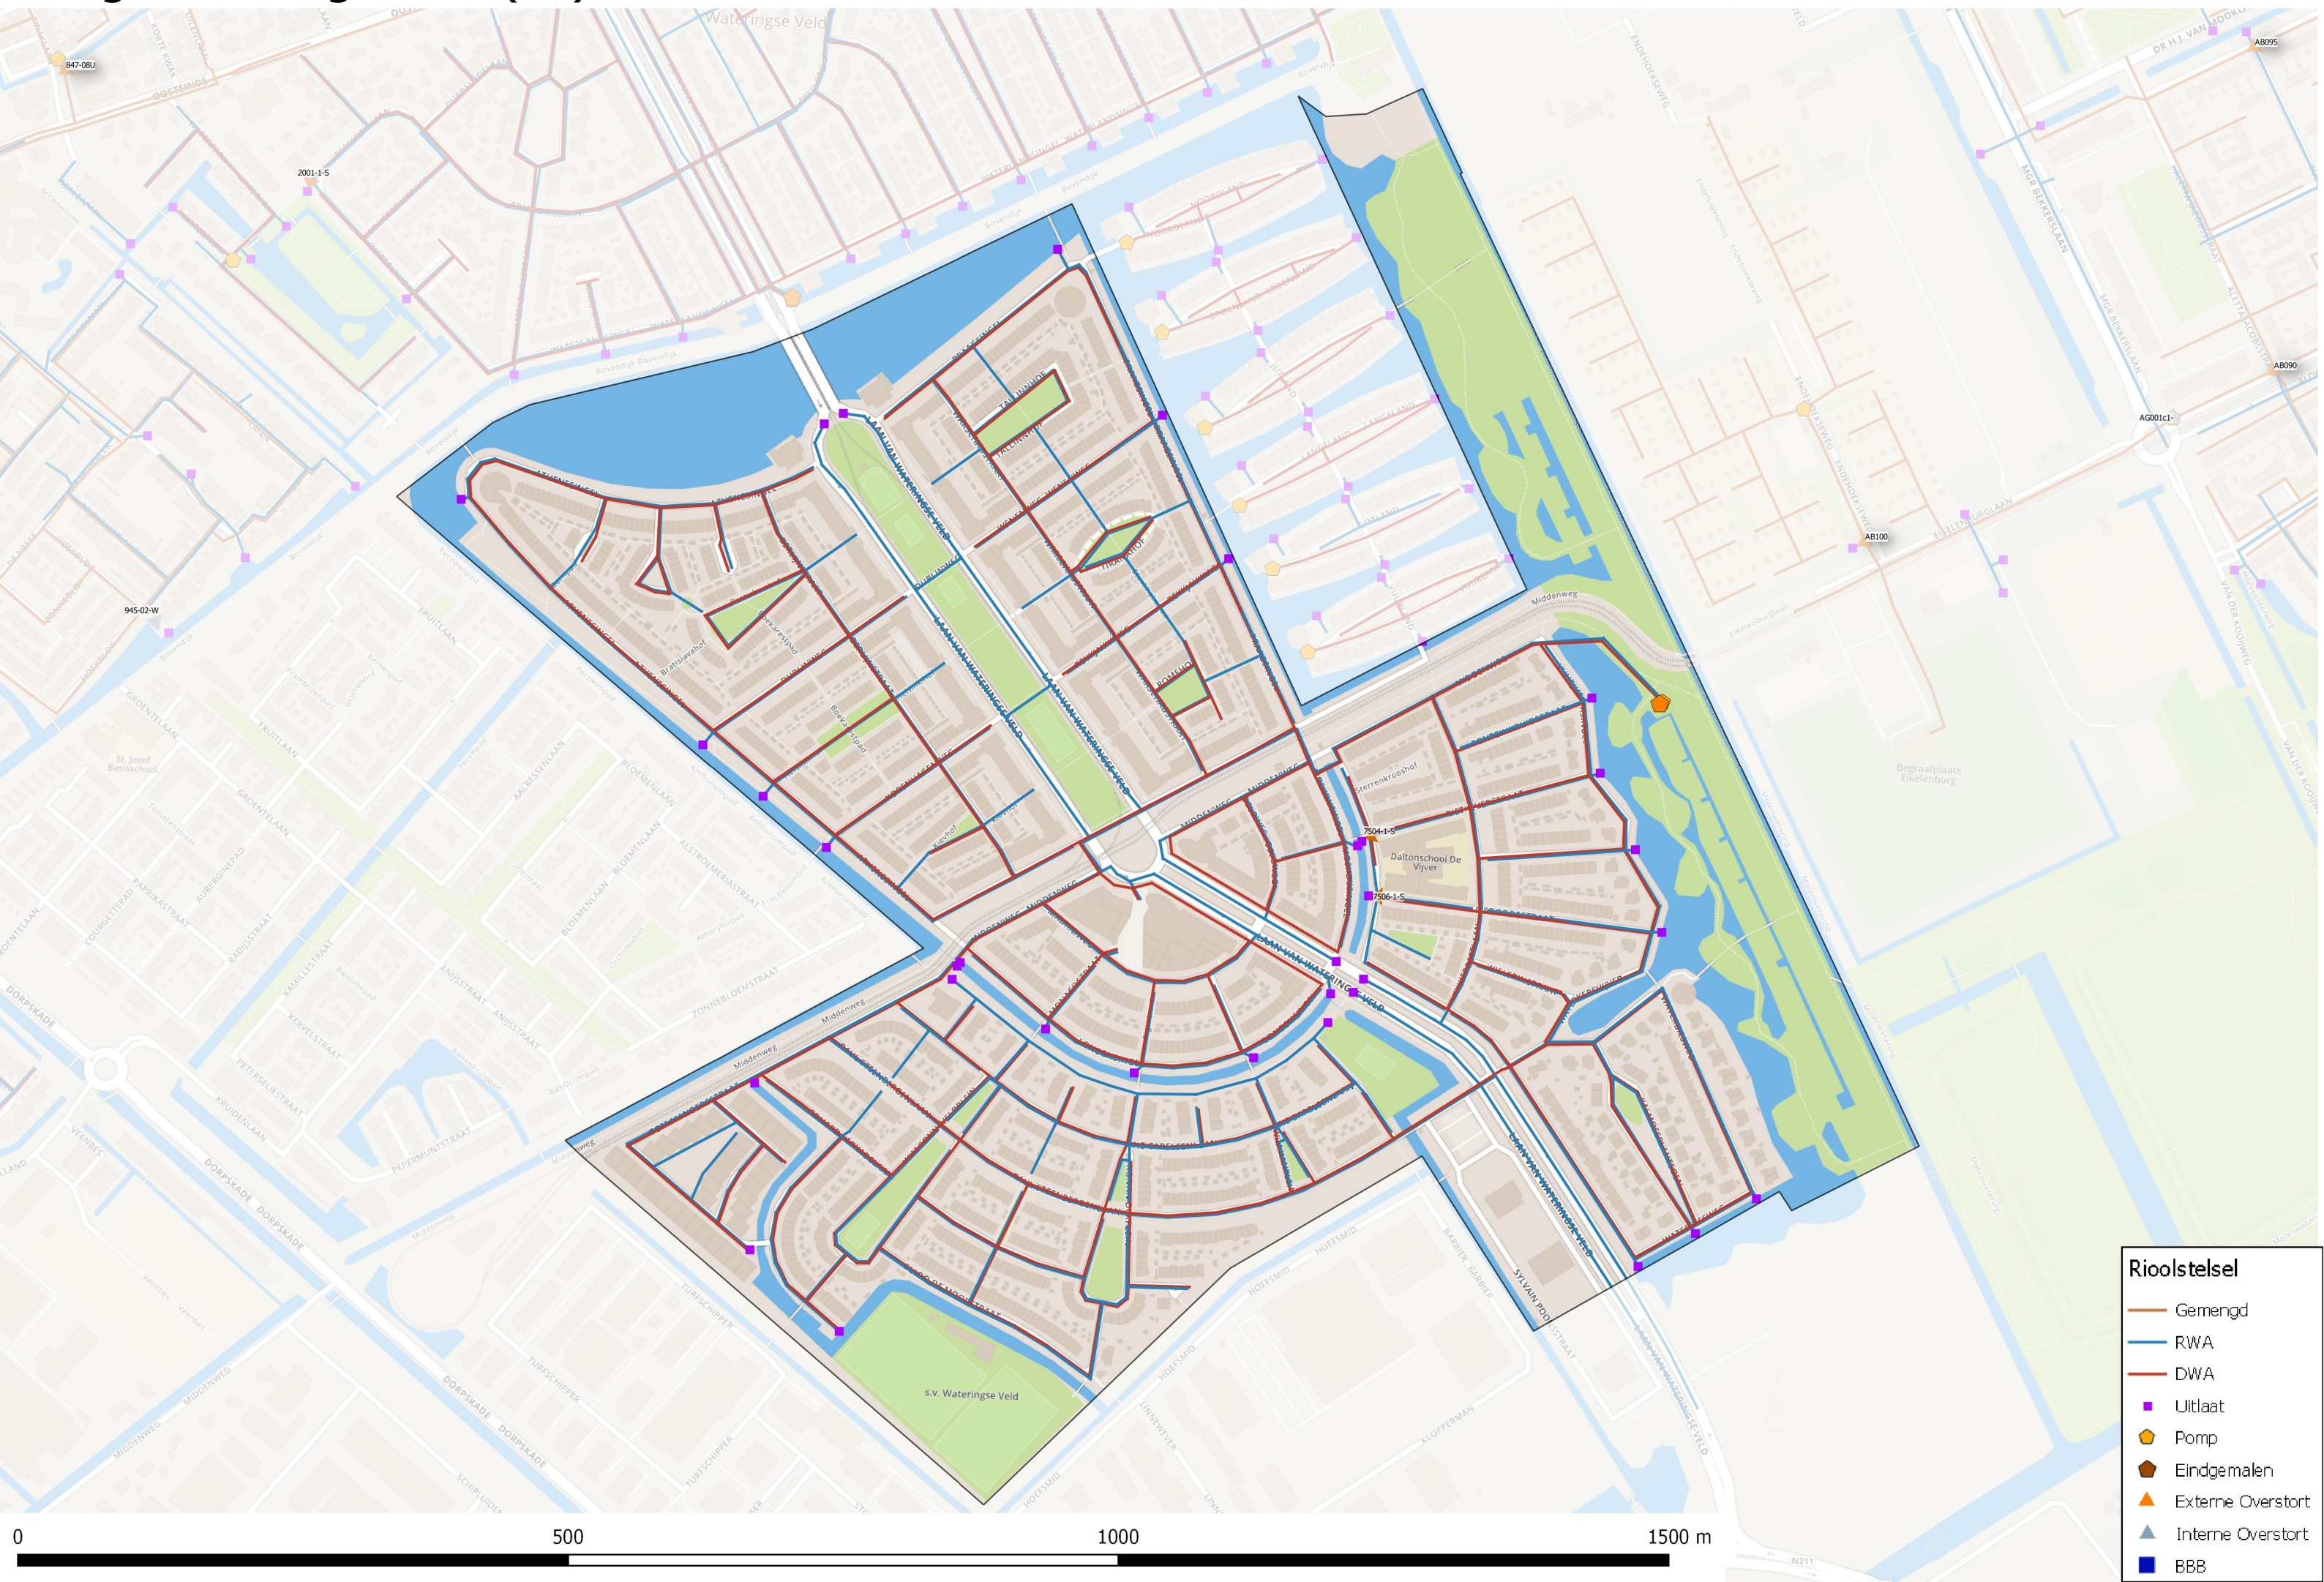

Bemalingsgebied	De Eilanden	Gebiedscode	36
Versie kenmerkenblad	22 december 2015		
Status	Definitief	Situatiejaar	2014

Afvoarend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,1 (ha)	0,1 (ha)
Open verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,5 (ha)	0,5 (ha)
Dak hellend	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,8 (ha)	0,8 (ha)
Dak vlak	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,7 (ha)	0,7 (ha)
Totaal	0,0 (ha)	0,0 (ha)	2,0 (ha)	2,0 (ha)

Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	(m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	(m3)	
Verloren berging	(m3) = 0%	
Randvoorzieningen	(m3)	
Totaal	n.v.t.* (m3)	* het betreft een volledig gescheiden stelsel
Totaal berging		

Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	879
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	10,5 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	- (m3/h)
Recreatie	- (m3/h)
Totaal DWA	10,5 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	10,5		10,5 (m3/h)
Pompovertcapaciteit (0,7 mm/h)		0,0	0,0 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	10,5	0,0	10,5 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa			
Afvoer naar gebied	Lage Veld (33)		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
-----------------------------	---	---	------------	----------	----------------	-------------	---------------

Deelgebied: De Eilanden (36)



Bemalingsgebied	Waterwijk	Gebiedscode	34
Versie kenmerkenblad	22 december 2015		
Status	Definitief	Situatiejaar	2014

Afvoerend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	1,9 (ha)	1,9 (ha)
Open verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	12,5 (ha)	12,5 (ha)
Dak hellend	0,0 (ha)	0,0 (ha)	6,8 (ha)	6,8 (ha)
Dak vlak	0,0 (ha)	0,0 (ha)	3,1 (ha)	3,1 (ha)
Totaal	0,0 (ha)	0,0 (ha)	24,3 (ha)	24,3 (ha)


Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	(m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	(m3)	
Verloren berging	(m3) = 0%	
Randvoorzieningen	(m3)	
Totaal	n.v.t.* (m3)	<i>* het betreft een volledig gescheiden stelsel</i>
Totaal berging		

Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	4500
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	54,0 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	- (m3/h)
Recreatie	- (m3/h)
Totaal DWA	54,0 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	54,0		54,0 (m3/h)
Pompovertcapaciteit (0,7 mm/h)		0,0	0,0 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	54,0	0,0	54,0 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa			
Afvoer naar gebied	AWZI Harnaschpolder		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
-----------------------------	---	---	------------	----------	----------------	-------------	---------------

Deelgebied: Waterwijk (34)

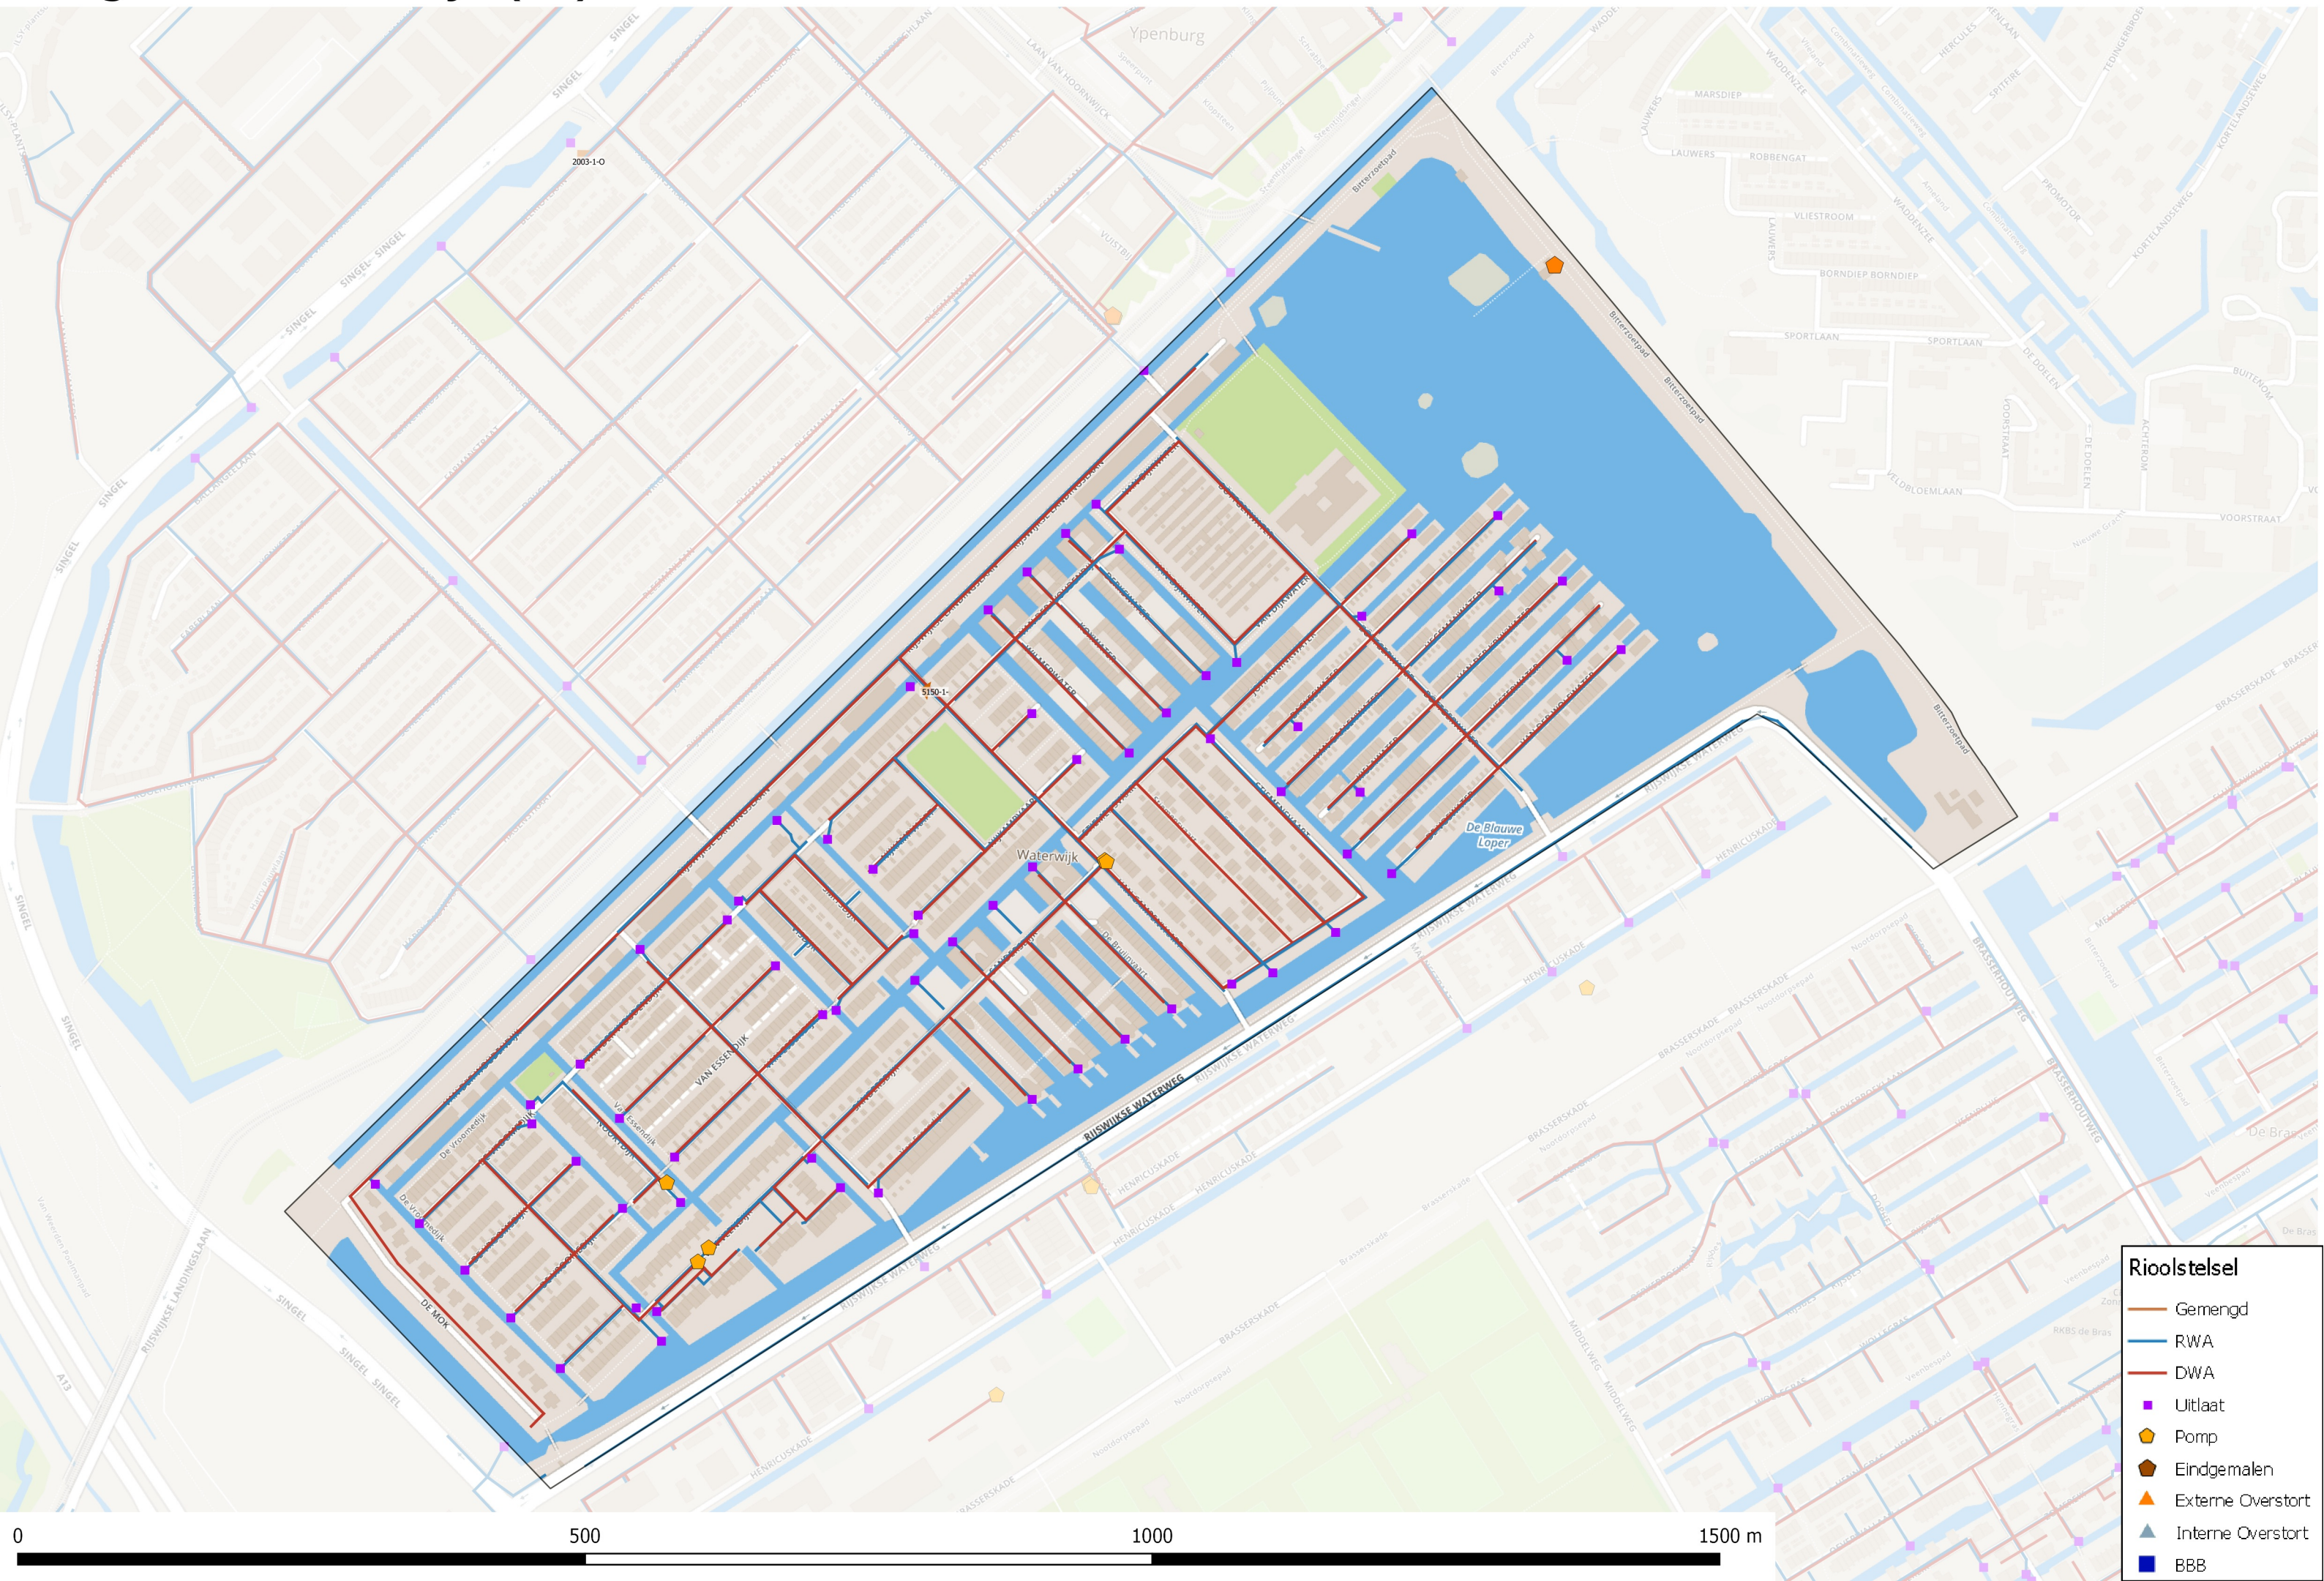

Bemalingsgebied	Westvlietweg	Gebiedscode	35
Versie kenmerkenblad	22 december 2015		
Status	Definitief	Situatiejaar	2014

Afvoierend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	7,2 (ha)	7,2 (ha)
Open verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,4 (ha)	0,4 (ha)
Dak hellend	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,7 (ha)	0,7 (ha)
Dak vlak	0,0 (ha)	0,0 (ha)	2,8 (ha)	2,8 (ha)
Totaal	0,0 (ha)	0,0 (ha)	11,0 (ha)	11,0 (ha)


Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	(m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	(m3)	
Verloren berging	(m3) = 0%	
Randvoorzieningen	(m3)	
Totaal	n.v.t.* (m3)	<i>* het betreft een volledig gescheiden stelsel</i>
Totaal berging		

Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	100
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	1,2 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	- (m3/h)
Recreatie	- (m3/h)
Totaal DWA	1,2 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	1,2		1,2 (m3/h)
Pompovertcapaciteit (0,7 mm/h)		0,0	0,0 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	1,2	0,0	1,2 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa			
Afvoer naar gebied	AWZI Harnaschpolder		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
-----------------------------	---	---	------------	----------	----------------	-------------	---------------

Deelgebied: Westvlietweg (35)

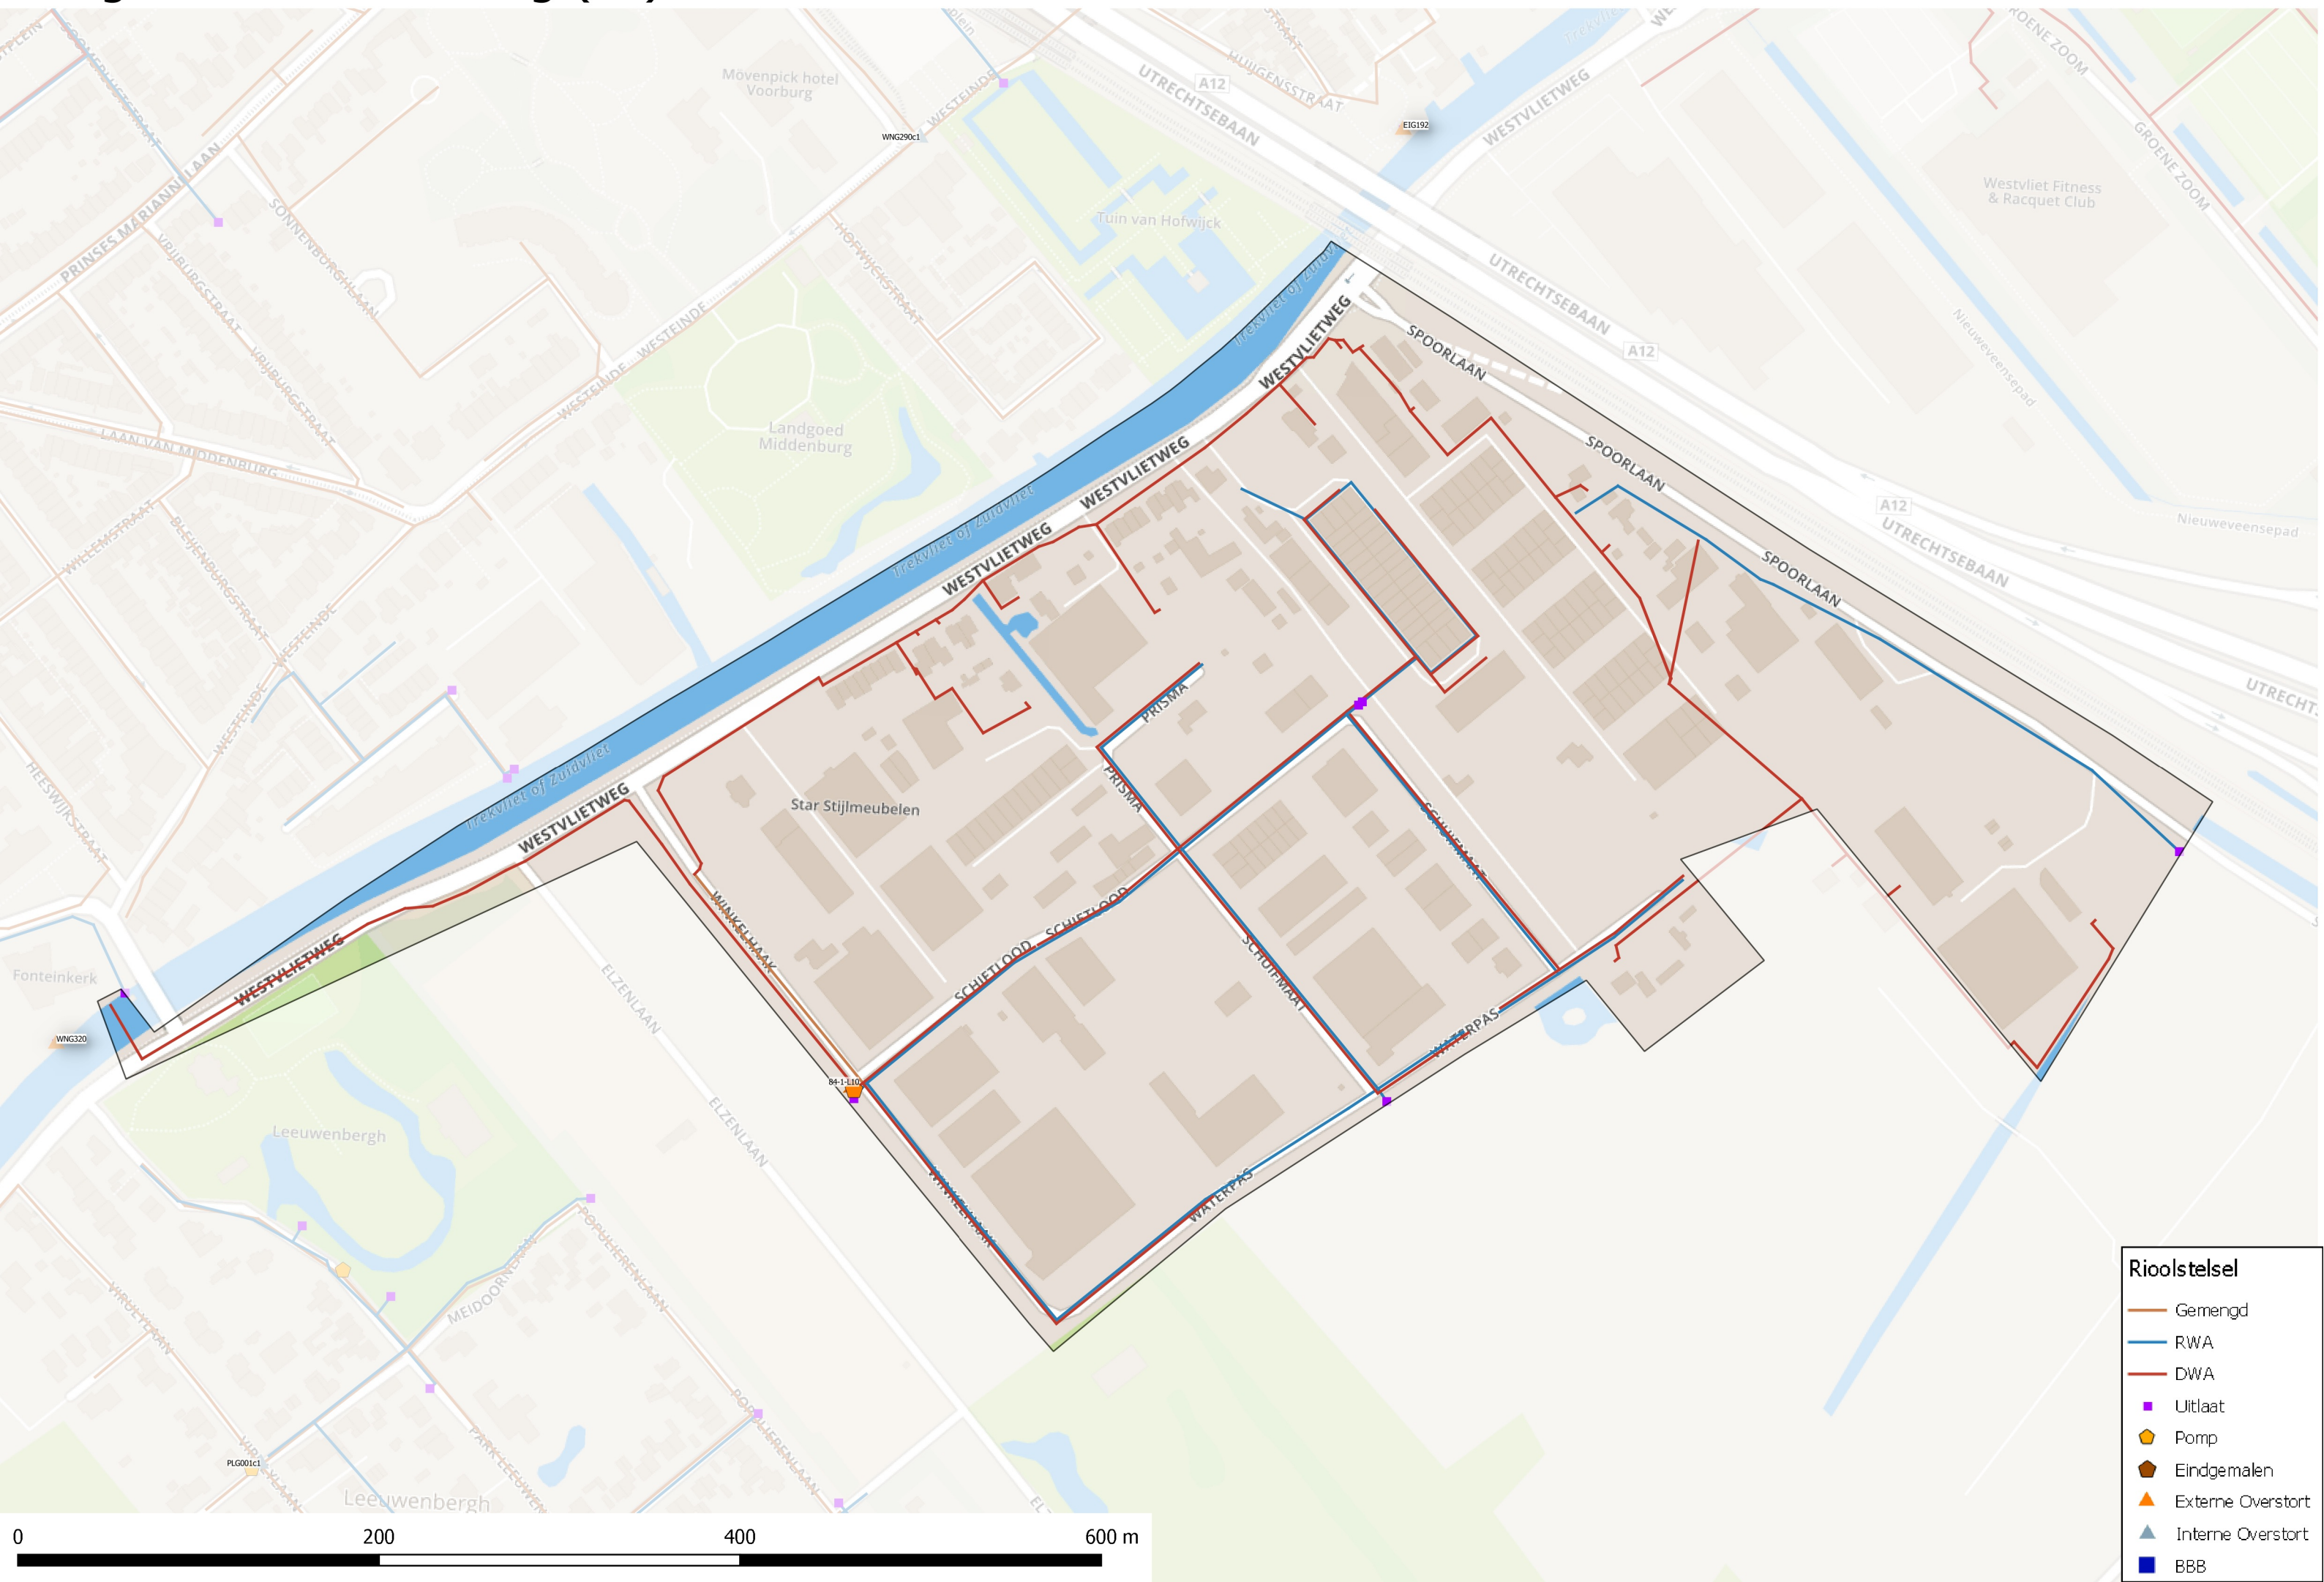

Bemalingsgebied	Park Nabij	Gebiedscode	37
Versie kenmerkenblad	22 december 2015		
Status	Definitief	Situatiejaar	2014

Afvoierend oppervlak	Gemengd	VRWA	Gescheiden	Totaal
Gesloten verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,2 (ha)	0,2 (ha)
Open verhard	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,3 (ha)	0,3 (ha)
Dak hellend	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,5 (ha)	0,5 (ha)
Dak vlak	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)	0,0 (ha)
Totaal	0,0 (ha)	0,0 (ha)	1,0 (ha)	1,0 (ha)


Berging	Gemengd	VRWA
Maatgevende peil	(m. N.A.P.)	
Bruto stelselberging	(m3)	
Verloren berging	(m3) = 0%	
Randvoorzieningen	(m3)	
Totaal	n.v.t.* (m3)	* het betreft een volledig gescheiden stelsel
Totaal berging		

Droogweerafvoer	
Aantal inwoners	95
DWA per inwoner	12 (l/inw/h)
DWA inwoners	1,1 (m3/h)
Bedrijfsmatige lozingen	- (m3/h)
Recreatie	- (m3/h)
Totaal DWA	1,1 (m3/h)

Pompcapaciteit	Droog weer	Extra bij regen	Totaal bij regen
DWA	1,1		1,1 (m3/h)
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)		0,0	0,0 (m3/h)
Pompcapaciteit volgens norm	1,1	0,0	1,1 (m3/h)
Pompcapaciteit gewenst			(m3/h)
Pompcapaciteit geïnstalleerd			(m3/h)
Ledigingstijd			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa			
Afvoer naar gebied	AWZI Harnaschpolder		

Externe overstort (gemengd)	X	Y	Straatnaam	BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
------------------------------------	----------	----------	-------------------	-----------------	-----------------------	--------------------	----------------------

Deelgebied: Park Nabij (37)

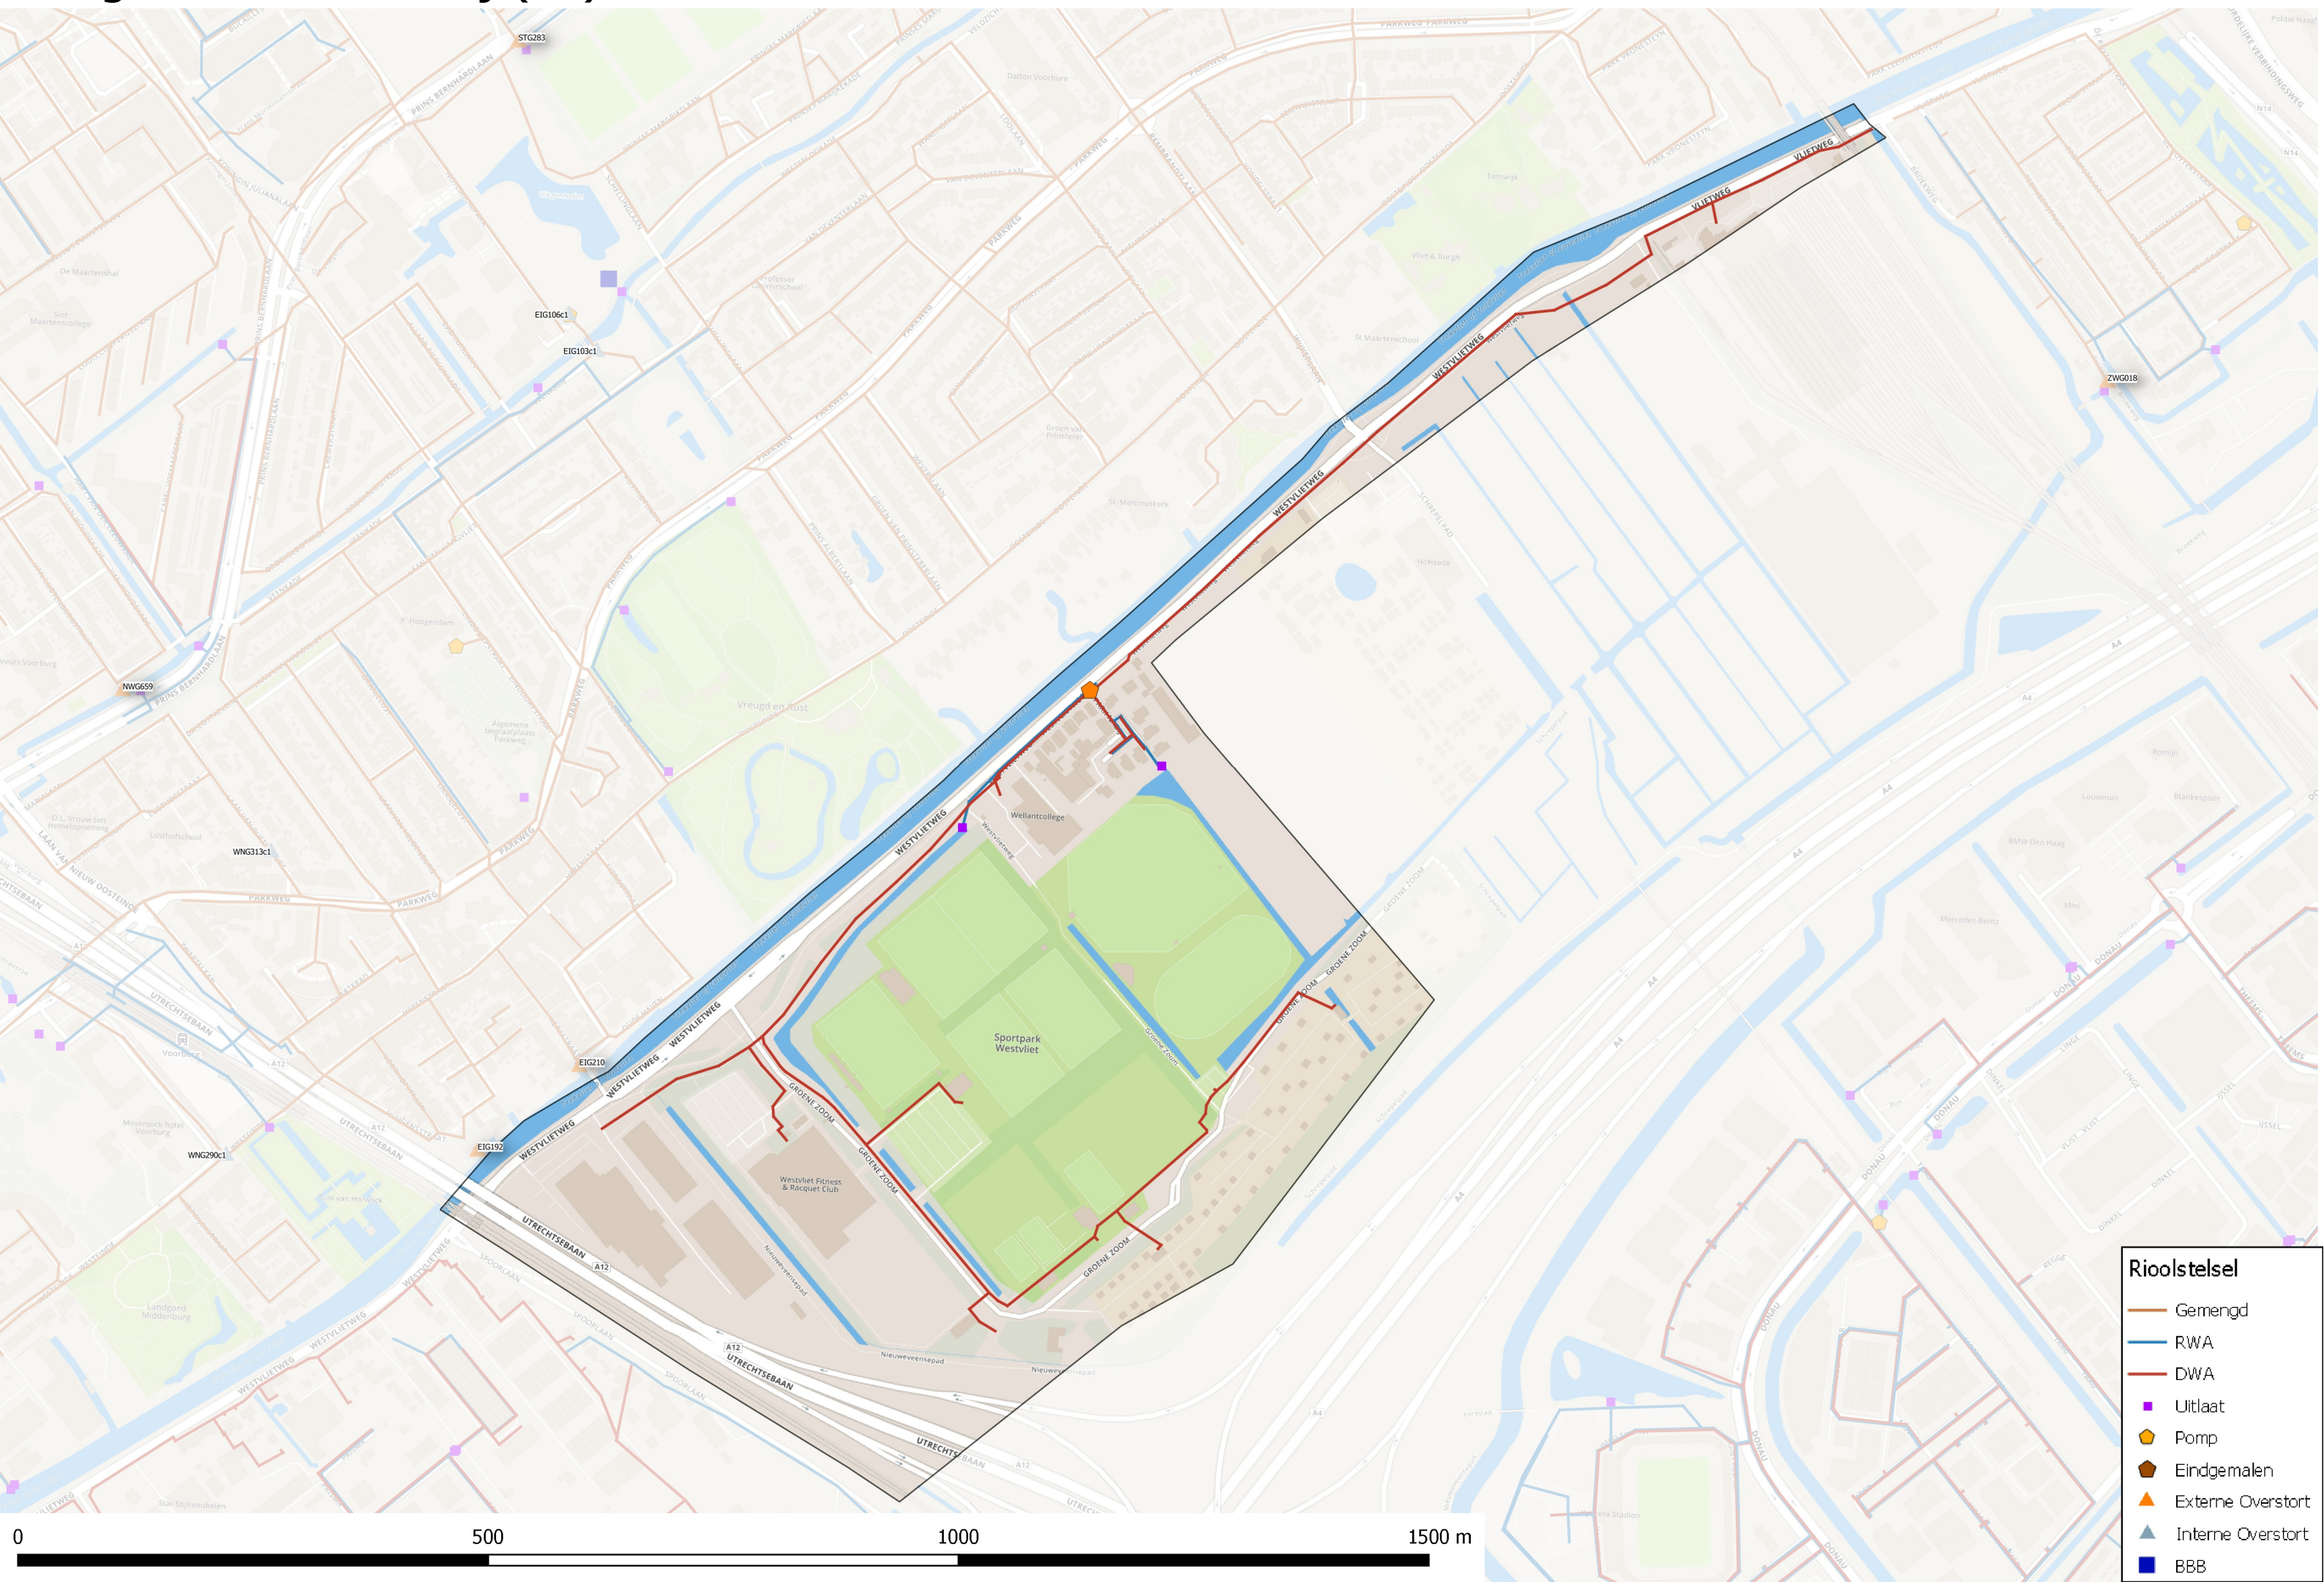


Bemalingsgebied		Stompwijk		Gebiedscode		SW			
Versie kenmerkenblad		16 december 2015							
Status		definitief		Situatiejaar		2014			
Afvoerend oppervlak		Gemengd		VRWA		Gescheiden		Totaal	
Gesloten verhard		0,2 (ha)		0,0 (ha)		0,1 (ha)		0,3 (ha)	
Open verhard		1,7 (ha)		1,2 (ha)		3,0 (ha)		5,9 (ha)	
Dak hellend		2,8 (ha)		0,7 (ha)		0,6 (ha)		4,1 (ha)	
Dak vlak		1,4 (ha)		0,2 (ha)		0,0 (ha)		1,6 (ha)	
Totaal		6,0 (ha)		2,1 (ha)		3,7 (ha)		11,8 (ha)	
Berging		Gemengd		VRWA					
Maatgevende peil		diversen (m. N.A.P.)		-5,30 (m. N.A.P.)					
Bruto stelselberging		488 (m3)		56 (m3)					
Verloren berging		23 (m3) = 5 %		7 (m3) = 13 %					
Randvoorzieningen		0 (m3)							
Totaal		465 (m3)		49 (m3)					
Totaal berging		7,7 (mm)		2,3 (mm)					
Droogweerafvoer									
Aantal inwoners		1923							
DWA per inwoner		12 (l/inw/h)							
DWA inwoners		23,1 (m3/h)							
Bedrijfsmatige lozingen		0,0 (m3/h)							
Totaal DWA		23,1 (m3/h)							
Pompcapaciteit		Droog weer		Extra bij regen		Totaal bij regen			
DWA		23,1				23,1 (m3/h)			
Pompovercapaciteit (0,7 mm/h)				42,1		42,1 (m3/h)			
- Stompwijk - VGS		0,0		6,3		6,3 (m3/h)			
Pompcapaciteit volgens norm		23,1		48,3		71,4 (m3/h)			
Pompcapaciteit gewenst						(m3/h)			
Pompcapaciteit geïnstalleerd						(m3/h)			
Ledigingstijd						8,8 (h)			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa		21,2 (h)							
Afvoer naar gebied		AWZI Leiden Zuid							
Externe overstort (gemengd)		X	Y	Straatnaam		BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep
SWG014		91520	457043	Huyssitterweg			-4,42	0,16	
SWG096		92280	456586	Akkermunt			-5,18	0,20	ja

Emissie (gemengd stelsel)

Overstortingsfrequentie	5,1 -/jaar
Overstorthoeveelheid	1003 (m3/jaar)
Vuiluitworp	50 (kg BZV/jaar)

Deelgebied: Stompwijk (SW)

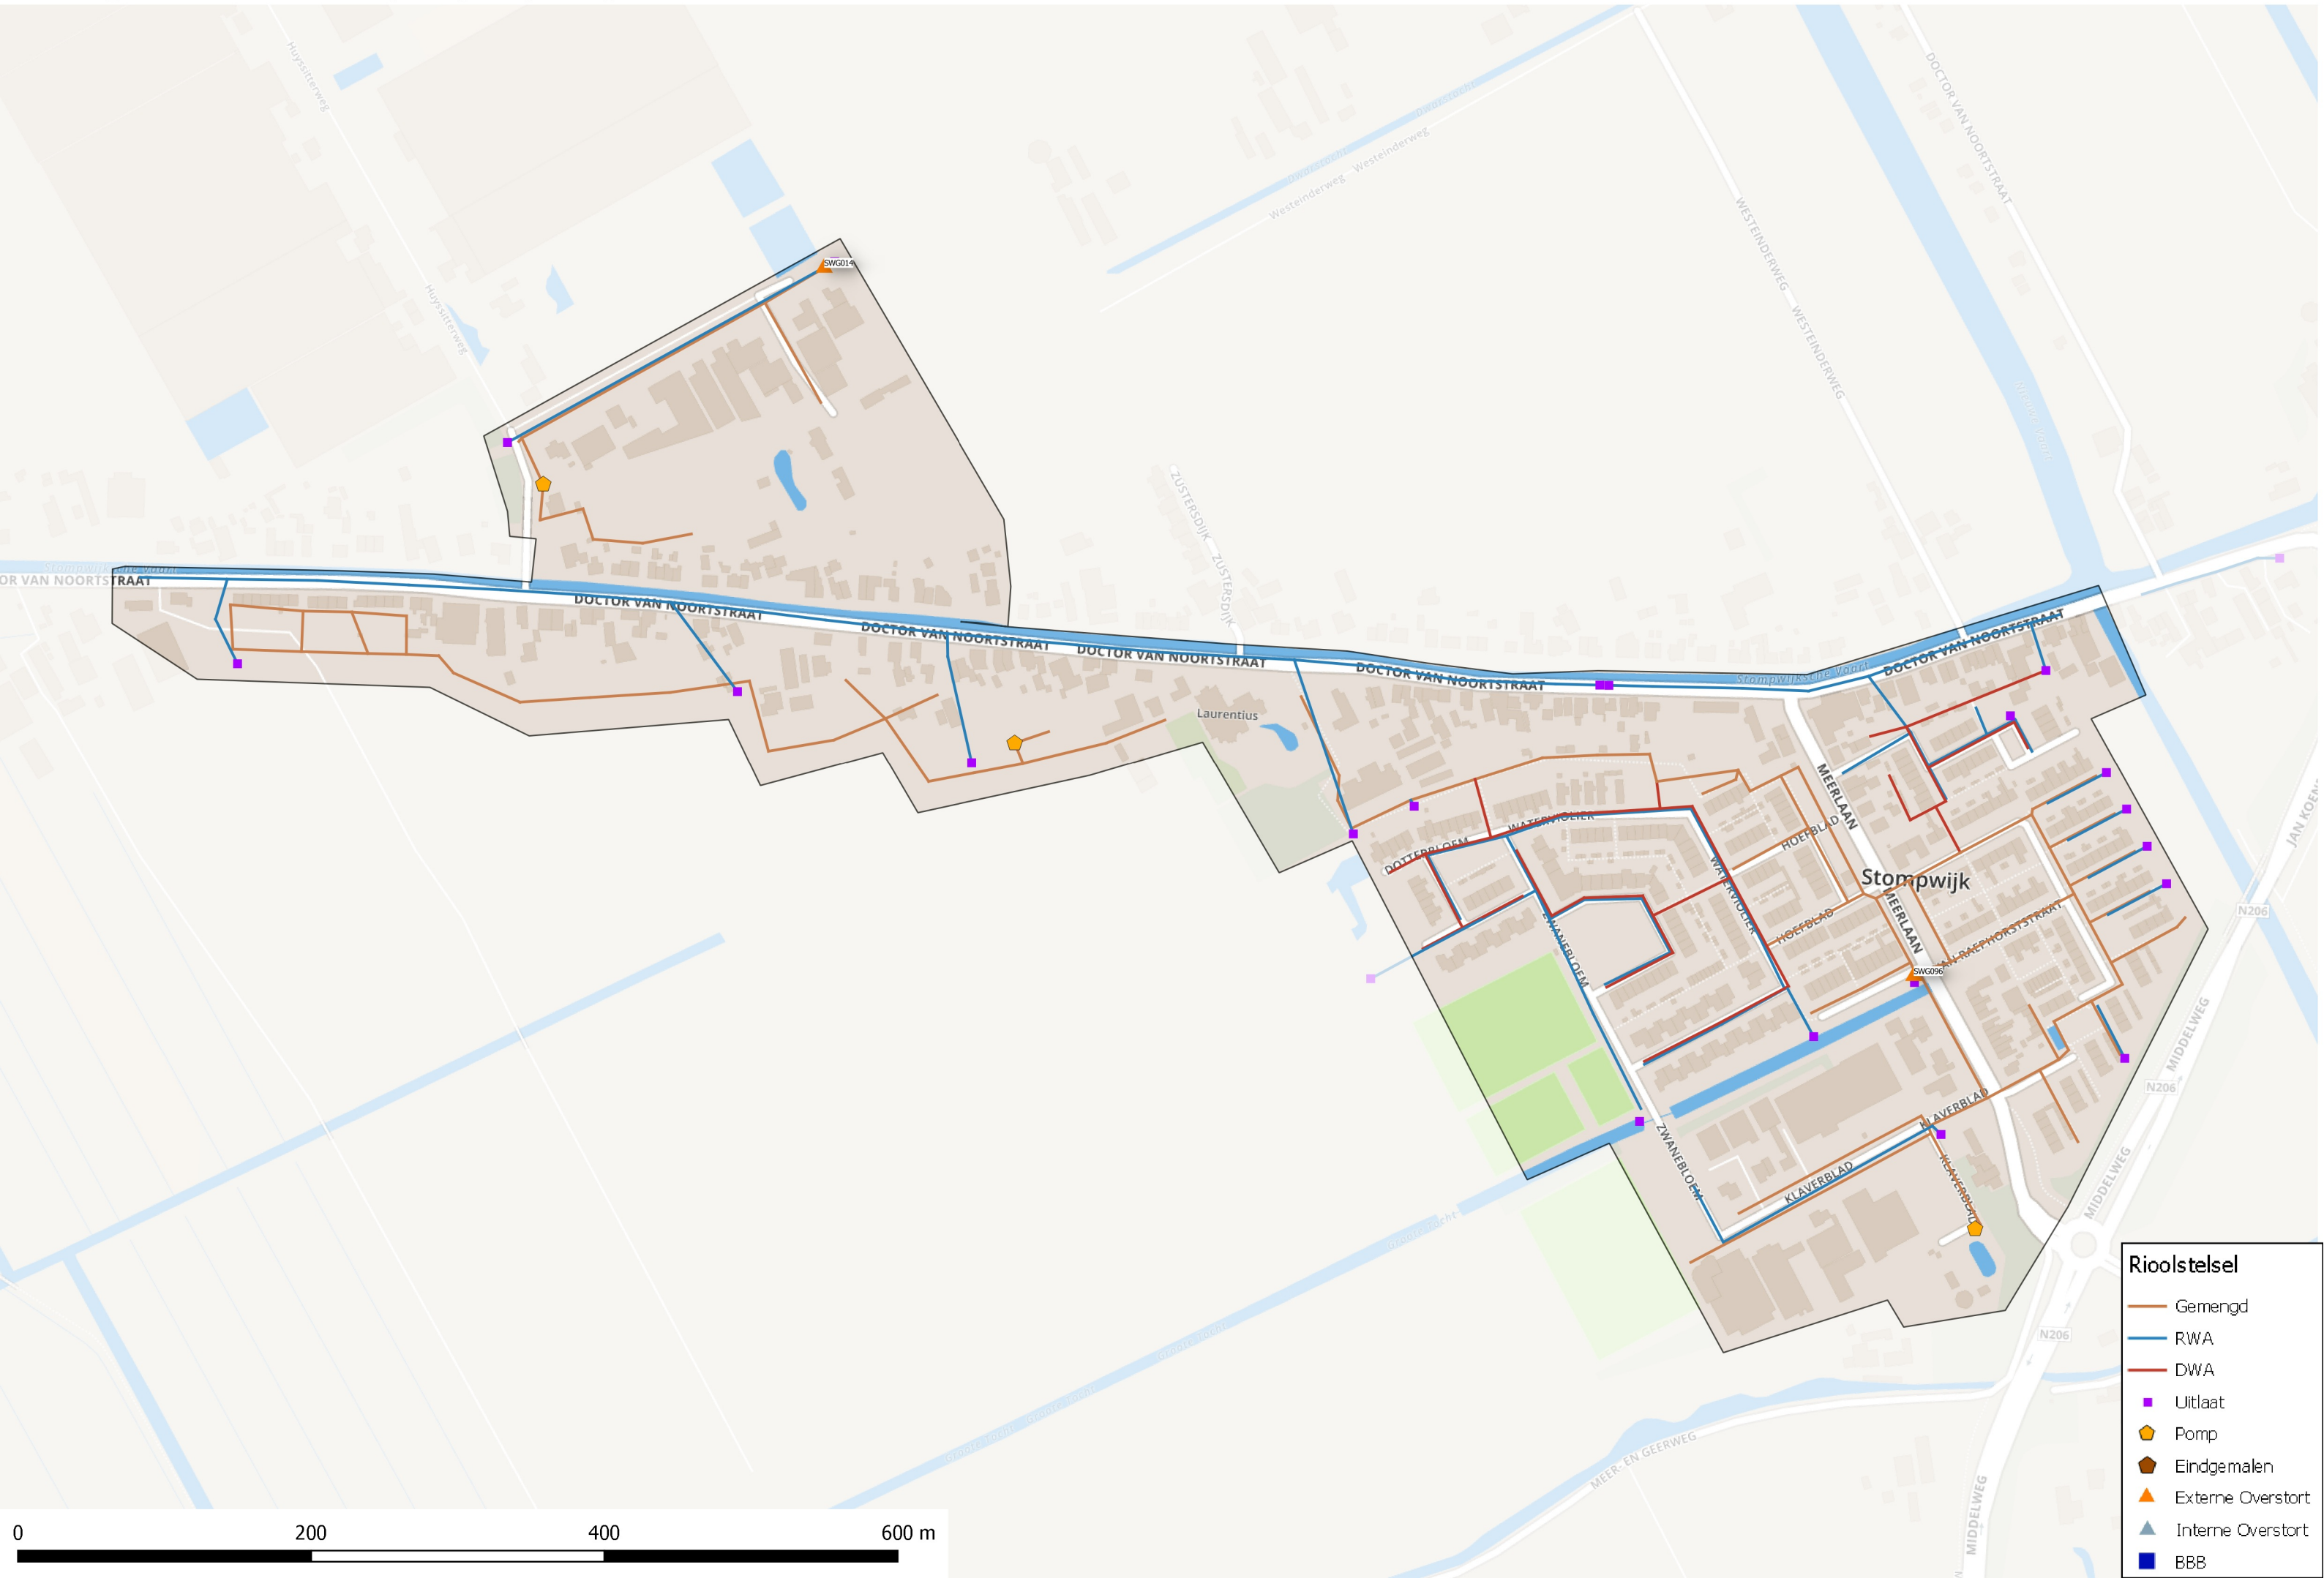

Bemalingsgebied		Utrechtse Baan		Gebiedscode		27			
Versie kenmerkenblad		16 december 2015							
Status		definitief		Situatiejaar		2014			
Afvoerend oppervlak		Gemengd		VRWA		Gescheiden		Totaal	
Gesloten verhard		0,0 (ha)		0,0 (ha)		2,0 (ha)		2,0 (ha)	
Open verhard		0,0 (ha)		0,0 (ha)		0,5 (ha)		0,5 (ha)	
Dak hellend		0,0 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)	
Dak vlak		0,0 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)		0,0 (ha)	
Totaal		0,0 (ha)		0,0 (ha)		2,5 (ha)		2,5 (ha)	
Berging		Gemengd		VRWA					
Maatgevende peil		n.v.t. (m. N.A.P.)							
Bruto stelselberging		0 (m3)							
Verloren berging		0 (m3) = 0%							
Randvoorzieningen		0 (m3)							
Totaal		0 (m3)							
Totaal berging		n.v.t.							
Droogweerafvoer									
Aantal inwoners		0							
DWA per inwoner		12 (l/inw/h)							
DWA inwoners		0,0 (m3/h)							
Bedrijfsmatige lozingen		0,0 (m3/h)							
Totaal DWA		0,0 (m3/h)							
Pompcapaciteit		Droog weer		Extra bij regen		Totaal bij regen			
DWA		0,0				0,0 (m3/h)			
Pompoevercapaciteit (0,7 mm/h)				0,0		0,0 (m3/h)			
Pompcapaciteit volgens norm		0,0		0,0		0,0 (m3/h)			
Pompcapaciteit gewenst						(m3/h)			
Pompcapaciteit geïnstalleerd						(m3/h)			
Ledigingstijd						n.v.t. (h)			
Reactietijd gemaaluitval bij dwa									
Afvoer naar gebied									
Externe overstort (gemengd)		X	Y	Straatnaam		BBB (m3)	Hoogte (m NAP)	Breedte (m)	Terugslagklep

Emissie (gemengd stelsel)

Overstortingsfrequentie	-/jaar
Overstorthoeveelheid	(m3/jaar)
Vuilitworp	(kg BZV/jaar)